


Gemeinde Energie Bericht 2025



Traismauer



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	Seite 5
1. Objektübersicht	Seite 6
1.1 Gebäude	Seite 6
1.2 Anlagen	Seite 7
1.3 Energieproduktionsanlagen	Seite 7
1.4 Fuhrparke	Seite 8
2. Gemeindegemeinschaften	Seite 9
2.1 Energieverbrauch der Gemeinde	Seite 9
2.2 Entwicklung des Energieverbrauchs	Seite 10
2.3 Verteilung des Energieverbrauchs	Seite 11
2.4 Emissionen, erneuerbare Energie	Seite 12
2.5 Verteilung auf Energieträger	Seite 13
3. Interpretation der Daten durch den/die Energiebeauftragte/n	Seite 14
4. Empfehlungen durch den/die Energiebeauftragte/n	Seite 15
5. Gebäude	Seite 16
5.1 Wirtschaftshof Traismauer	Seite 16
5.2 Feuerwehr Frauendorf	Seite 20
5.3 Feuerwehr Gemeinlebarn	Seite 24
5.4 Feuerwehr Hilpersdorf	Seite 28
5.5 Feuerwehr Oberndorf am Gebirge	Seite 32
5.6 Feuerwehr Stadt Traismauer	Seite 36
5.7 Feuerwehr Stollhofen	Seite 40
5.8 Feuerwehr Wagram	Seite 44
5.9 Feuerwehr Waldlesberg	Seite 48
5.10 Rathaus	Seite 52
5.11 Stadtamt	Seite 56
5.12 Eltern-Kind-Zentrum	Seite 60
5.13 KIGA1A	Seite 64
5.14 KIGA1B	Seite 68
5.15 KIGA2	Seite 72
5.16 Heimatmuseum	Seite 76
5.17 Kulturhaus Wagram	Seite 80
5.18 ÖKB-Haus Frauendorf	Seite 84
5.19 Schloss Traismauer	Seite 88
5.20 Musikschule Traismauer	Seite 92
5.21 Mittelschule Traismauer	Seite 96
5.22 Sonderschule Stollhofen	Seite 100
5.23 Volksschule Gemeinlebarn	Seite 104
5.24 Volksschule Traismauer	Seite 108
5.25 Jugendzentrum	Seite 112
5.26 Kapelle Hilpersdorf	Seite 116
5.27 Kirche Gemeinlebarn	Seite 120
5.28 Kirche Wagram	Seite 124
6. Anlagen	Seite 129
6.1 Altstoffsammelzentrum	Seite 129
6.2 Brunnen Dorfplatz Stollhofen	Seite 130
6.3 Brunnen Innenstadt	Seite 131
6.4 Brunnen Kreisverkehr Nord	Seite 132
6.5 Brunnen Stadtgrabenpark	Seite 133
6.6 Friedhof Traismauer	Seite 134
6.7 Friedhof Wagram	Seite 135
6.8 Hochwasserschutz Gartenring	Seite 136
6.9 Pumpwerk Anton-Wiesenburg-G.	Seite 137
6.10 Pumpwerk Donaustraße	Seite 138
6.11 Pumpwerk Fiali-Ring	Seite 139
6.12 Pumpwerk Geymüllergasse	Seite 140
6.13 Pumpwerk GLS Europastraße	Seite 141

6.14 Pumpwerk Kleinfeldgasse	Seite 142
6.15 Pumpwerk Kraftwerkgasse	Seite 143
6.16 Pumpwerk Kremser Str./Römerstr.	Seite 144
6.17 Pumpwerk Lerchenfelderstraße	Seite 145
6.18 Pumpwerk Mühlbachgasse	Seite 146
6.19 Pumpwerk Oberndorf - Griessauweg	Seite 147
6.20 Pumpwerk Salzgasse	Seite 148
6.21 Pumpwerk Schlossgasse	Seite 149
6.22 Pumpwerk St. Georgener Gasse	Seite 150
6.23 Pumpwerk Theodor-Berger-Gasse	Seite 151
6.24 Sonstige Zähler	Seite 152
6.25 Sportanlage - Donaustraße Nr. 28	Seite 153
6.26 Spritzbrühanlage Blunaweg	Seite 154
6.27 Straßenbeleuchtung Traismauer	Seite 155
6.28 Wasserspeicher Siedlungsring Nr. 4	Seite 156
6.29 Wasserspeicher Waldlesberg	Seite 157
6.30 Wasserspeicher Wetterkreuzweg	Seite 158
7. Energieproduktion	Seite 159
7.1 PV-Anlage EKIZ (28,50 kWp)	Seite 159
7.2 PV-Anlage FF Frauendorf (24,65 kWp)	Seite 161
7.3 PV-Anlage FF Hilpersdorf (25,80 kWp)	Seite 163
7.4 PV-Anlage FF Oberndorf	Seite 165
7.5 PV-Anlage FF Stollhofen (26,15 + 16,6 kWp)	Seite 167
7.6 PV-Anlage FF Traismauer (17,64 kWp)	Seite 169
7.7 PV-Anlage FF Waldlesberg (8,30 kWp)	Seite 171
7.8 PV-Anlage KIGA 1A (20,52 kWp)	Seite 173
7.9 PV-Anlage KIGA 1B (15,20 kWp)	Seite 175
7.10 PV-Anlage KIGA 2 (21 kWp)	Seite 177
7.11 PV-Anlage Mittelschule Traismauer (30,40 kWp)	Seite 179
7.12 PV-Anlage Volksschule Gemeinlebarn (12,16 kWp)	Seite 181
7.13 PV-Anlage Wirtschaftshof Traismauer (20,72 kWp)	Seite 183
8. Fuhrpark	Seite 185
8.1 Fuhrpark Wirtschaftshof	Seite 185

Impressum

Das Berichtstool EBN wurde vom Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft (RU3) zur Verfügung gestellt und in Zusammenarbeit mit der Energie- und Umweltagentur NÖ entwickelt. Das Berichtstool EBN kann von der/dem Energiebeauftragten genutzt werden, um den Jahresenergiebericht gemäß NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012) zu erstellen.

Vorwort

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates!

Das NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012, LGBL Nr. 7830-0) sieht unter anderem die Installierung eines Energiebeauftragten für Gemeindegebäude als auch die regelmäßige Führung der Energiebuchhaltung für Gemeindegebäude sowie einmal jährlich die Erstellung und Darlegung eines Gemeinde-Energie-Berichts vor.

Mit gegenständlichem Bericht komme ich den genannten gesetzlichen Verpflichtungen als Energiebeauftragte/r der Gemeinde Traismauer nach.

Für die Führung der Energiebuchhaltung wird das Online-Energiebuchhaltungs-Tool SIEMENS Energy Monitoring & Control Solution genutzt, welches den Gemeinden seitens des Landes Niederösterreich zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt wird.

1. Objektübersicht

Zu Beginn des Gemeinde-Energie-Berichtes wird ein Überblick über die erfassten Objekte in der Energiebuchhaltung gegeben. Hierbei werden in tabellarischer Form die Energieverbräuche gelistet. Ebenso ersichtlich ist der anonymisierte landesweite Vergleich (Benchmark) mit anderen Gebäuden derselben Nutzungskategorie (siehe Spalte LS & LW). Dazu wird der Energieverbrauch in kWh/(m²*a) als Vergleichswert herangezogen und durch die Kategorien von A bis G ausgedrückt, wobei A die beste und G die schlechteste Kategorie darstellt.

Auf den folgenden Seiten des Gemeinde-Energie-Berichtes wird eine Zusammenfassung des gesamten Gemeinde-Energieverbrauchs dargestellt und eine Empfehlung der/des Energiebeauftragten ausgesprochen. Anschließend wird für jedes Gebäude eine Detailauswertung vorgenommen.

LEGENDE:

Fläche [m²]: Brutto-Grundfläche des Gebäudes

Wärme [kWh]: Wärmeverbrauch im Berichtsjahr

Strom [kWh]: Stromverbrauch im Berichtsjahr

Wasser [m³]: Wasserverbrauch im Berichtsjahr

CO₂ [kg]: CO₂-Emissionen aus dem Energieverbrauch im Berichtsjahr

LS: Labelling Strom; zeigt den Stromverbrauch des betreffenden Gebäudes in Relation zu allen anderen Gebäuden gleicher Nutzung in NÖ

LW: Labelling Wärme; zeigt den Wärmeverbrauch des betreffenden Gebäudes in Relation zu allen anderen Gebäuden gleicher Nutzung in NÖ

1.1 Gebäude

Nutzung	Gebäude	Fläche	Wärme (kWh)	Strom (kWh)	Wasser (m3)	CO ₂ (kg)	LW	LS
Bauhof(BH)	Wirtschaftshof Traismauer	480	122.307	16.021	0	19.270	G	D
Feuerwehr(FF)	Feuerwehr Frauendorf	365	13.070	3.890	0	3.543	B	B
Feuerwehr(FF)	Feuerwehr Gemeinlebarn	320	26.707	4.963	0	7.732	D	C
Feuerwehr(FF)	Feuerwehr Hilpersdorf	253	0	14.823	0	781	kA	G
Feuerwehr(FF)	Feuerwehr Oberndorf am Gebirge	217	11.338	5.821	0	3.849	B	D
Feuerwehr(FF)	Feuerwehr Stadt Traismauer	510	64.865	25.323	0	6.758	E	G
Feuerwehr(FF)	Feuerwehr Stollhofen	754	0	10.459	0	0	kA	B
Feuerwehr(FF)	Feuerwehr Wagram	205	10.322	5.110	0	4.045	B	D
Feuerwehr(FF)	Feuerwehr Waldlesberg	198	21.673	4.323	0	5.785	D	D
Gemeindeamt(GA)	Rathaus	402	59.036	11.424	0	3.781	F	E
Gemeindeamt(GA)	Stadtamt	542	49.304	13.778	0	4.560	D	D
Kindergarten(KG)	Eltern-Kind-Zentrum	367	0	27.323	0	7.385	kA	G
Kindergarten(KG)	KIGA1A	880	104.663	9.577	0	408	E	B
Kindergarten(KG)	KIGA1B	599	73.624	8.198	0	0	E	C
Kindergarten(KG)	KIGA2	1.020	77.481	6.761	0	0	C	B
Kulturbauten(KU)	Heimatismuseum	180	0	3.213	0	1.064	kA	D
Kulturbauten(KU)	Kulturhaus Wagram	120	10.496	2.396	0	3.186	C	D
Kulturbauten(KU)	ÖKB-Haus Frauendorf	55	3.548	408	0	944	C	B
Kulturbauten(KU)	Schloss Traismauer	750	1.694	38.373	0	12.701	A	G
Musikheim(MH)	Musikschule Traismauer	556	68.243	7.229	0	2.393	E	D
Schule-Neue Mittelschule (NM)	Mittelschule Traismauer	3.848	311.632	57.374	0	10.233	D	D
Schule-Sonderschule(SOS)	Sonderschule Stollhofen	612	54.553	5.752	0	14.342	C	B
Schule-Volksschule(VS)	Volksschule Gemeinlebarn	576	76.305	8.693	0	18.868	E	D
Schule-Volksschule(VS)	Volksschule Traismauer	1.626	168.105	12.619	0	4.177	D	B
Sonderbauten(SON)	Jugendzentrum	240	0	2.188	0	724	kA	A
Sonderbauten(SON)	Kapelle Hilpersdorf	42	0	72	0	24	kA	A
Sonderbauten(SON)	Kirche Gemeinlebarn	198	0	375	0	124	kA	A
Sonderbauten(SON)	Kirche Wagram	120	0	224	0	74	kA	A
		16.035	1.328.967	306.711	0	136.752		

1.2 Anlagen

Anlage	Wärme (kWh)	Strom (kWh)	Wasser (m3)	CO2 (kg)
Altstoffsammelzentrum	0	2.808	0	929
Brunnen Dorfplatz Stollhofen	0	13.260	0	4.389
Brunnen Innenstadt	0	1.397	0	462
Brunnen Kreisverkehr Nord	0	210	0	69
Brunnen Stadtgrabenpark	0	2.852	0	944
Friedhof Traismauer	9.712	1.776	0	588
Friedhof Wagram	0	0	0	0
Hochwasserschutz Gartenring	0	0	0	0
Pumpwerk Anton-Wiesenburg-G.	0	13.995	0	4.632
Pumpwerk Donaustraße	0	689	0	228
Pumpwerk Fiali-Ring	0	2.302	0	762
Pumpwerk Geymüllergasse	0	662	0	219
Pumpwerk GLS Europastraße	0	413	0	137
Pumpwerk Kleinfeldgasse	0	2.189	0	725
Pumpwerk Kraftwerksgasse	0	27.439	0	9.082
Pumpwerk Kremser Str./Römerstr.	0	13.816	0	4.573
Pumpwerk Lerchenfelderstraße	0	4.271	0	1.414
Pumpwerk Mühlbachgasse	0	4.364	0	1.445
Pumpwerk Oberndorf - Griessauweg	0	2.979	0	986
Pumpwerk Salzgasse	0	748	0	247
Pumpwerk Schlossgasse	0	587	0	194
Pumpwerk St. Georgener Gasse	0	3.409	0	1.128
Pumpwerk Theodor-Berger-Gasse	0	401	0	133
Sonstige Zähler	0	7.659	0	2.535
Sportanlage - Donaustraße Nr. 28	0	45.772	0	15.150
Spritzbrühanlage Blunaweg	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung Traismauer	0	108.934	0	36.057
Wasserspeicher Siedlungsring Nr. 4	0	11.906	0	3.941
Wasserspeicher Waldlesberg	0	21.464	0	7.105
Wasserspeicher Wetterkreuzweg	0	172	0	57
	9.712	296.472	0	98.132

1.3 Energieproduktionsanlagen

Anlage	Wärme (kWh)	Strom (kWh)
PV-Anlage EKIZ (28,50 kWp)	0	26.131
PV-Anlage FF Frauendorf (24,65 kWp)	0	12.621
PV-Anlage FF Hilpersdorf (25,80 kWp)	0	28.624
PV-Anlage FF Oberndorf	0	5.711
PV-Anlage FF Stollhofen (26,15 + 16,6 kWp)	0	44.561
PV-Anlage FF Traismauer (17,64 kWp)	0	15.035
PV-Anlage FF Waldlesberg (8,30 kWp)	0	8.332
PV-Anlage KIGA 1A (20,52 kWp)	0	21.519
PV-Anlage KIGA 1B (15,20 kWp)	0	15.788
PV-Anlage KIGA 2 (21 kWp)	0	3.657
PV-Anlage Mittelschule Traismauer (30,40 kWp)	0	26.460
PV-Anlage Volksschule Gemeinlebarn (12,16 kWp)	0	13.424
PV-Anlage Wirtschaftshof Traismauer (20,72 kWp)	0	20.638
	0	242.500


1.4 Fuhrparke

Fuhrpark	Bau-jahr	Diesel (#)	Benzin (#)	Elektro (#)	andere (#)	Diesel (kWh)	Benzin (kWh)	Strom (kWh)	andere (kWh)
Fuhrpark Wirtschaftshof	2022	9	0	2	0	83.749	0	1.578	0
		9	0	2	0	83.749	0	1.578	0


2. Gemeindezusammenfassung

2.1 Energieverbrauch der Gemeinde

Innerhalb der im EMC verwalteten öffentlichen Gebäude, Anlagen und Fuhrparke der Gemeinde Traismauer wurden im Jahr 2025 insgesamt 2.027.188 kWh Energie benötigt. Davon wurden 81% für Gebäude, 15% für den Betrieb der gemeindeeigenen Anlagen und 4% für die Fuhrparke benötigt.

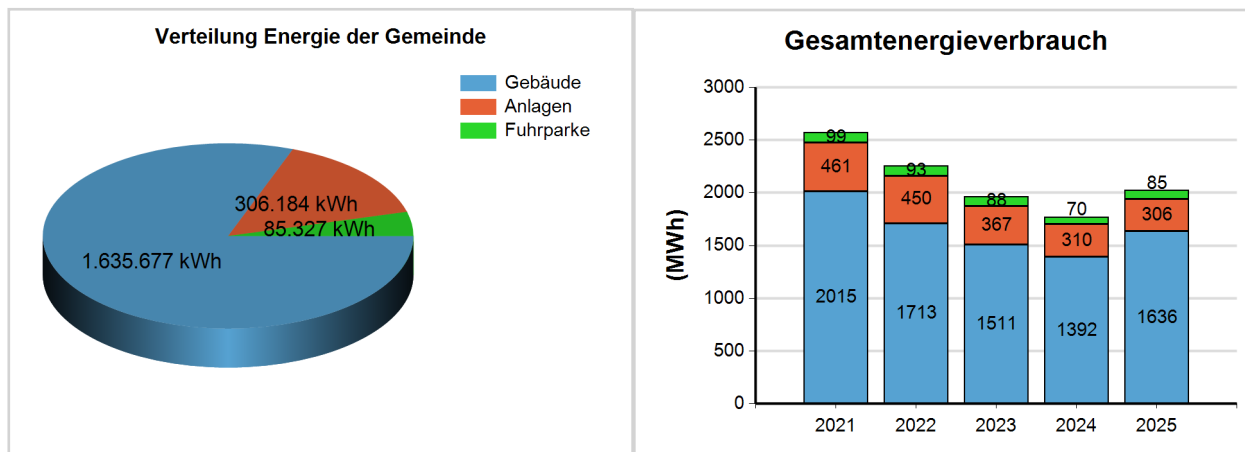

Der Energieverbrauch innerhalb der Gebäude, Anlagen und Fuhrparke setzt sich wie folgt zusammen:

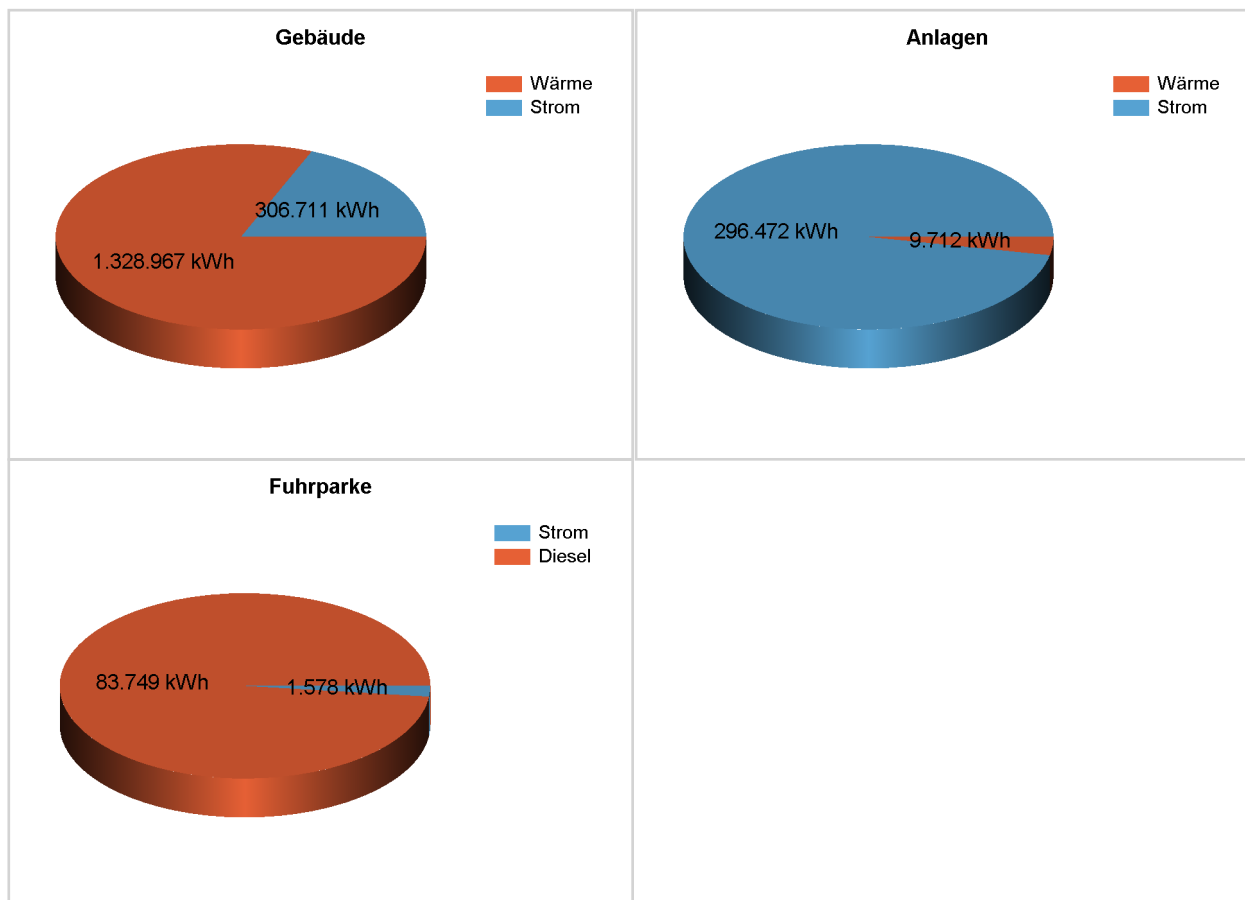

2.2 Entwicklung des Energieverbrauchs

Als Veränderungen im Jahr 2025 gegenüber 2024 ergeben sich: Gesamtenergieverbrauch (Gebäude, Anlagen, Fuhrpark) 14,42 %, Wärme 27,05 % bzw Wärme (HGT-bereinigt) 8,71 %, Strom -6,99 %, Kraftstoffe 22,68 %






2.3 Verteilung des Energieverbrauchs

Der Gebäude-Energieverbrauch für Strom und Wärme verteilt sich zwischen den einzelnen Gebäude-Nutzungsarten folgendermaßen:

Gebäude		
Verteilung Stromverbrauch Gebäude	Bauhof(BH)	16.021 kWh
	Feuerwehr(FF)	74.712 kWh
	Gemeindeamt(GA)	25.201 kWh
	Kindergarten(KG)	51.859 kWh
	Kulturbauten(KU)	44.389 kWh
	Musikheim(MH)	7.229 kWh
	Schule-Neue Mittelschule	57.374 kWh
	Schule-Sonderschule	5.752 kWh
	Schule-Volksschule(VS)	21.313 kWh
	Sonderbauten(SON)	2.859 kWh
Verteilung Wärmeverbrauch Gebäude	Bauhof(BH)	122.307 kWh
	Feuerwehr(FF)	147.975 kWh
	Gemeindeamt(GA)	108.340 kWh
	Kindergarten(KG)	255.768 kWh
	Kulturbauten(KU)	15.738 kWh
	Musikheim(MH)	68.243 kWh
	Schule-Neue Mittelschule	311.632 kWh
	Schule-Sonderschule	54.553 kWh
	Schule-Volksschule(VS)	244.410 kWh
	Sonderbauten(SON)	0 kWh
Anlagen		
Verteilung Stromverbrauch Anlagen	Pumpwerk (AWRA)(PW)	64.269 kWh
	Sonderanlagen(SON)	29.961 kWh
	Sportplatz(SP)	45.772 kWh
	Straßenbeleuchtung(SB)	108.934 kWh
	Wasserversorgungsanlag	47.537 kWh

2.4 Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 257.965 kg, wobei 27% auf die Wärmeversorgung, 64% auf die Stromversorgung und 9% auf den Fuhrpark zurückzuführen sind.

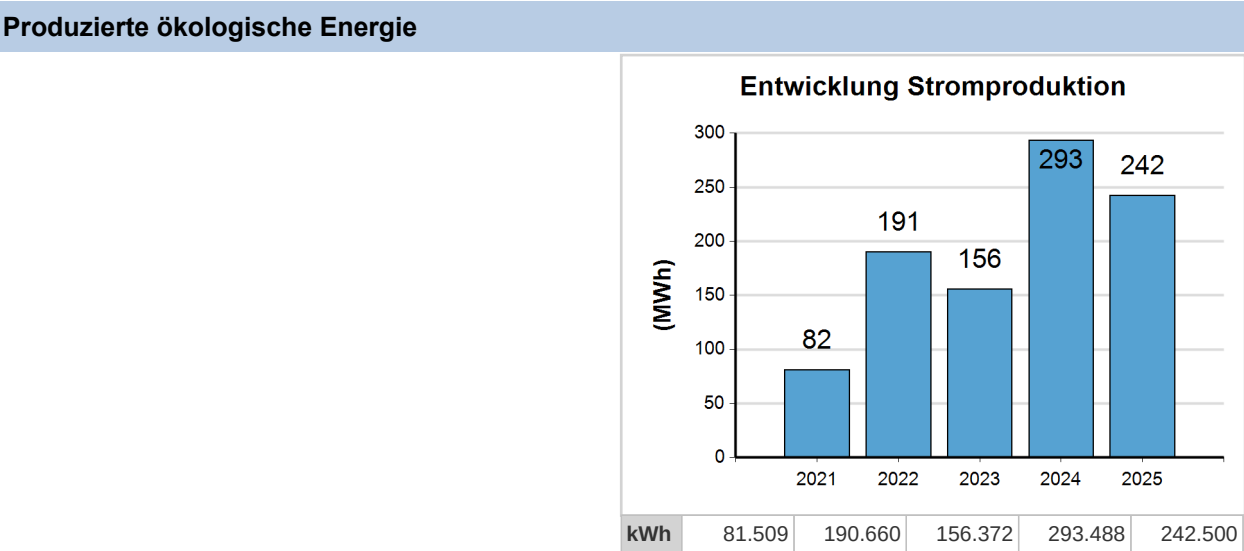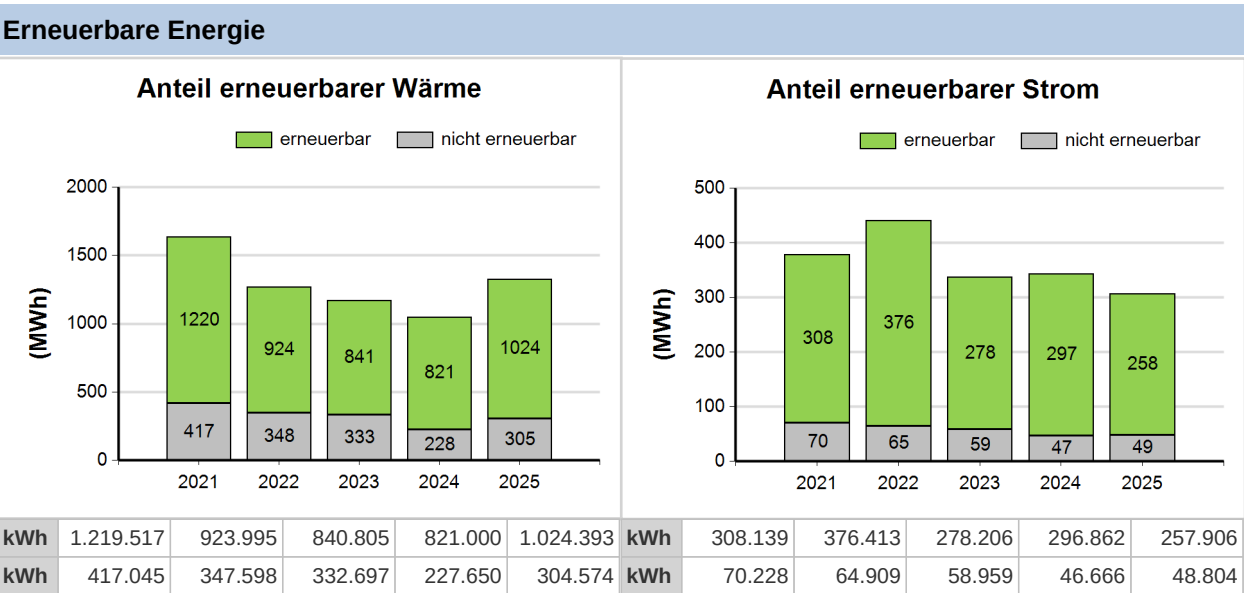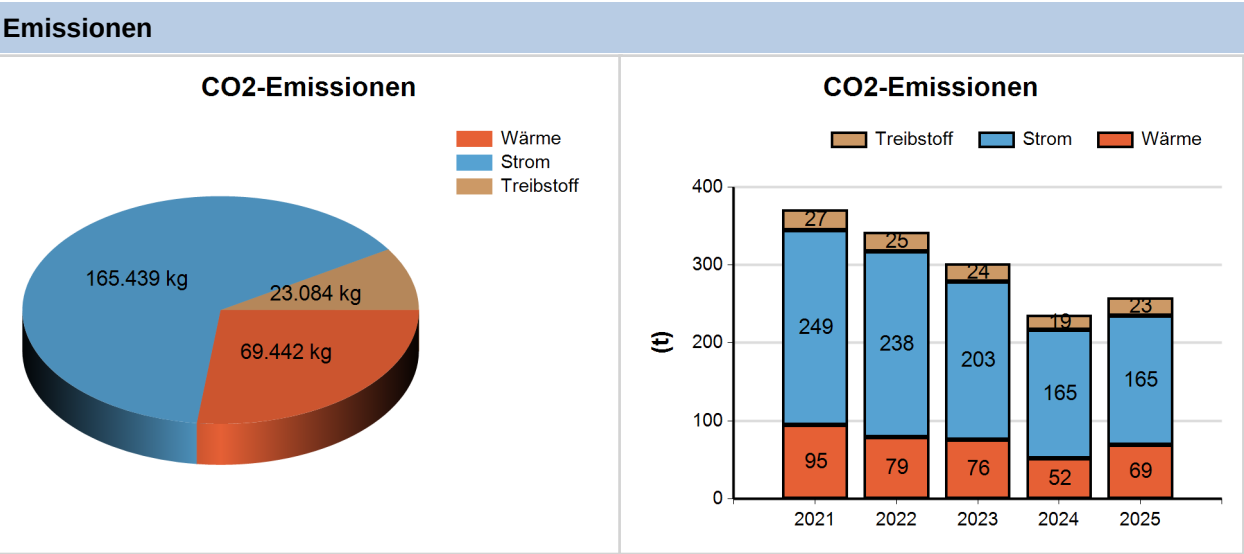

2.5 Verteilung auf Energieträger

Der Gebäude-Energieverbrauch für Strom und Wärme verteilt sich auf die einzelnen Energieträger folgendermaßen:

Gebäude		
Energieträger Strom Gebäude Ökostrom Ö-Strommix 66,3 % 33,7 %	Ökostrom	103.359 kWh
	Ö-Strommix	203.351 kWh
Energieträger Wärme Gebäude Biomasse-Nahwärme Erdgas 77,1 % 22,9 %	Biomasse-Nahwärme	1.024.393 kWh
	Erdgas	304.574 kWh
Anlagen		
Verteilung Stromverbrauch Anlagen Ö-Strommix 100,0 %	Ö-Strommix	296.472 kWh

3. Interpretation der Daten durch den/die Energiebeauftragte/n

Allgemein:

Der Bericht beinhaltet sämtliche Strom- und Wärmemengen der kommunalen Gebäude, der kommunalen Anlagen, sowie von Gebäuden und Anlagen, deren Betrieb gemeindenah ist, oder deren Organisationen in einem Naheverhältnis zur Gemeinde stehen (z.B.: Feuerwehren, Schule). Somit sind die Gesamtenergieverbräuche zur Gänze erfasst und lassen sich über Jahre hinweg sehr gut vergleichen. Weiters ist die Qualitätssicherung der Energiebuchhaltung, und weiterführend des Energieberichts, von hoher Bedeutung für eine nachhaltige Klimapolitik, weshalb für diesen Bericht ein signifikanter Zeitaufwand in Anspruch genommen wurde.

Energieverbrauch der Gemeinde 2025:

Allgemeine Erhöhung des Gesamtenergieverbrauchs um ca. 255.000 kWh bzw. 14,4 % im Vergleich zum Jahr 2024.

Entwicklung des Energieverbrauchs im Vergleich zum Vorjahr:

- Senkung Stromverbrauch Gebäude um ca. 37.000 kWh bzw. 10,7 %.
- Erhöhung bereinigter Wärmeverbrauch Gebäude um ca. 115.000 kWh bzw. 8,4 %.
- Senkung Stromverbrauch Anlagen um ca. 8.500 kWh bzw. 2,8 %.
- Erhöhung Energieverbrauch Fuhrpark um ca. 15.800 kWh bzw. 22,7 %.

Verteilung des Energieverbrauchs:

Wie in den Grafiken ersichtlich, sind die acht Feuerwehren mit 24,4 % Anteil die größten Stromverbraucher bei den Gebäuden. Den zweitgrößten Bedarf hat die Mittelschule mit 18,7 %, den drittgrößten mit 16,9 % die vier Kindergärten.

Beim Wärmebedarf aller Gebäude ist die Mittelschule mit 23,5 % der größte Anteil, der Kindergarten mit 19,3 % liegt auf dem zweiten Platz und die Volksschule hat den drittgrößten Anteil mit 18,4 %. Die Straßenbeleuchtungen (29 Zählpunkte) benötigen 36,7 % des jährlichen Strombedarfs aller Anlagen, die 15 Pumpwerke 21,7 % und die vier Wasserversorgungsanlagen 16 %.

Emissionen, erneuerbare Energie:

Die CO₂-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 22 Tonnen gestiegen.

Energieerzeugung:

Die PV-Anlagen der Stadtgemeinde Traismauer haben im Kalenderjahr 2025 **242 MWh** an PV-Strom erzeugt, das sind 51 MWh weniger als in 2024.

Bei Überschusseinspeiseanlagen sehen Sie die Aufschlüsselung, wie viel des produzierten Stroms selbst verbraucht oder in das Netz eingespeist wurde, im Kapitel 7 Energieproduktion. Bei den einzelnen Gebäuden im Kapitel 5 bzw. Verbrauchsanlagen im Kapitel 6 sehen sie hingegen den Gesamtstromverbrauch, das den Stromnetzbezug und den Eigenverbrauch beinhaltet.

4. Empfehlungen durch den/die Energiebeauftragte/n

Der Energiebericht dient der Gemeinde auch als Sanierungsfahrplan. Die folgenden Maßnahmen sind Teil der Aufgaben, um die Bundes- und Landes-Klima- und -Energieziele zu erreichen.

Um den Energiebericht auf ein höheres Niveau zu heben und somit die Wirklichkeit getreu abzubilden, können auf Basis der vorhandenen Daten einige Maßnahmen empfohlen werden:

Allgemein:

- Analyse aller Objekte:
 - Welche Gebäude/Anlagen werden nicht mehr kommunal genutzt und können im Energiebericht vernachlässigt werden?
 - Welche neuen Objekte sollen in die Energiebuchhaltung aufgenommen werden?
 - Sind alle Energieverbräuche im Kapitel 1 mit einer Null in der Tabelle wirklich null oder gibt es hier noch Werte, die in die Energiebuchhaltung mitaufgenommen werden können?
 - Welche weiteren Handlungsmöglichkeiten können aus der Energiespar-Checkliste der eNu gesetzt werden?

5. Gebäude


In folgendem Abschnitt werden die Gebäude näher analysiert, wobei für jedes Gebäude eine detaillierte Auswertung der Energiedaten erfolgt.

5.1 Wirtschaftshof Traismauer

5.1.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Wirtschaftshof Traismauer' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 12% für die Stromversorgung und zu 88% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

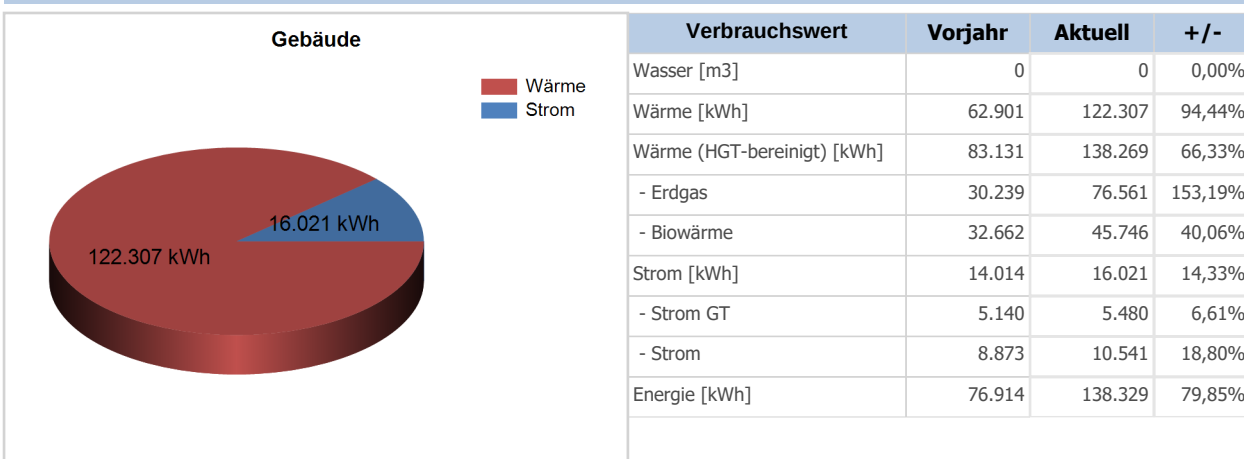


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 19.270 kg, wobei 91% auf die Wärmeversorgung und 9% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

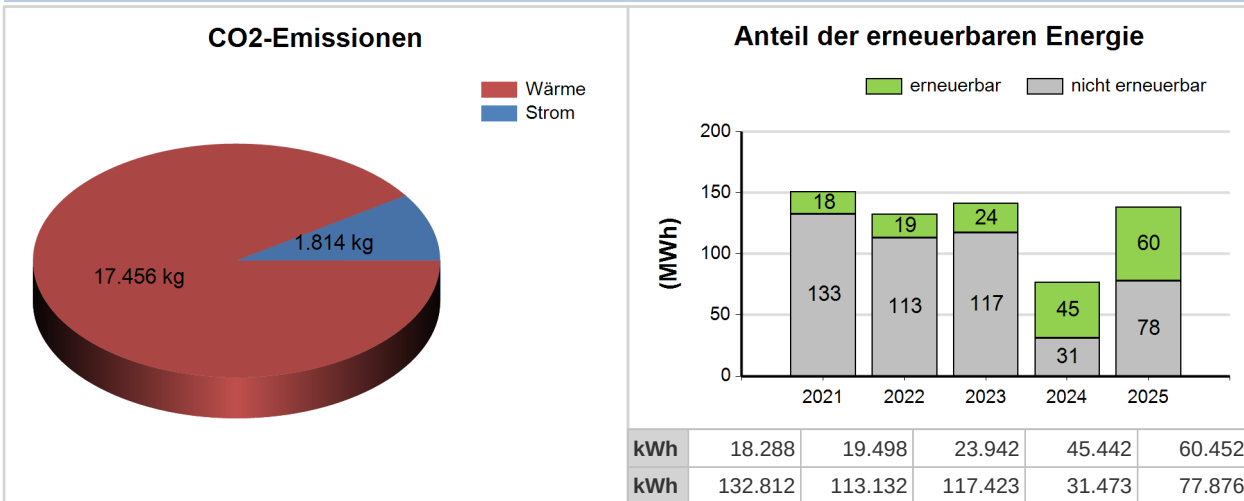

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.



Benchmark

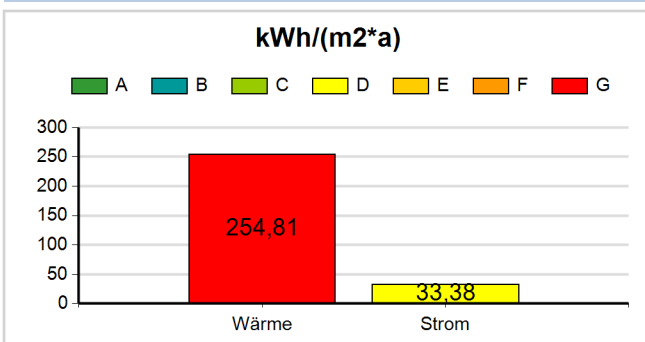




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	36,46	-	9,89
B	36,46	72,92	9,89	19,78
C	72,92	103,31	19,78	28,02
D	103,31	139,77	28,02	37,90
E	139,77	170,16	37,90	46,14
F	170,16	206,62	46,14	56,03
G	206,62	-	56,03	-

5.1.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

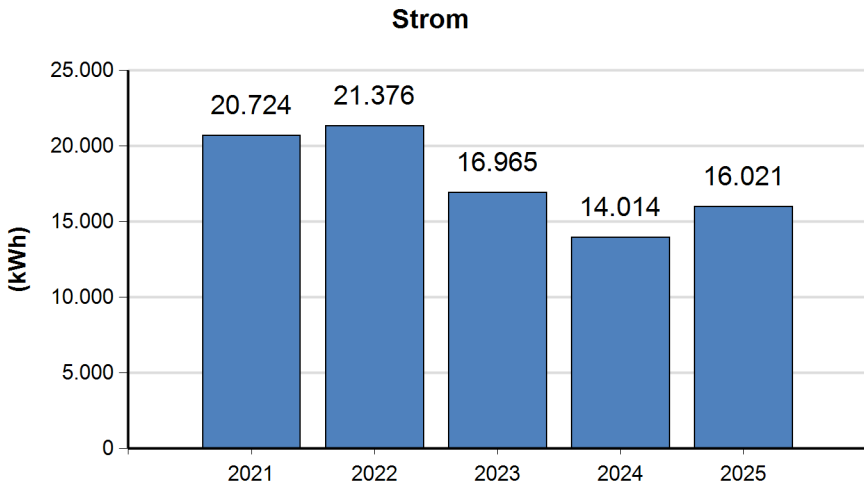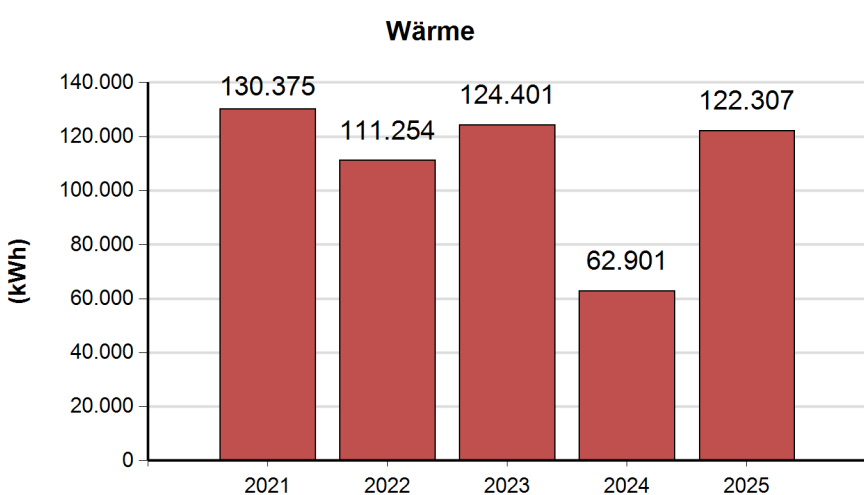Elektrizität		Jahr	Verbrauch
Strom 	2025	16.021	
	2024	14.014	
	2023	16.965	
	2022	21.376	
	2021	20.724	
	2020	24.363	
	2019	12.726	
Wärme		Jahr	Verbrauch
Wärme 	2025	122.307	
	2024	62.901	
	2023	124.401	
	2022	111.254	
	2021	130.375	
	2020	117.817	
	2019	119.552	

5.1.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

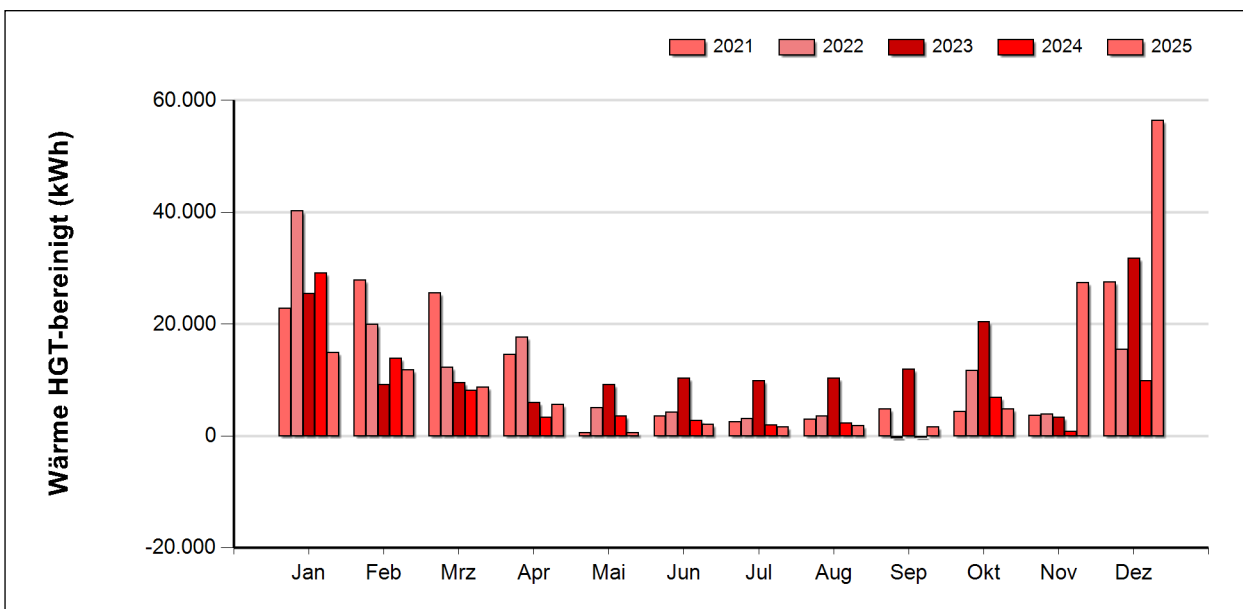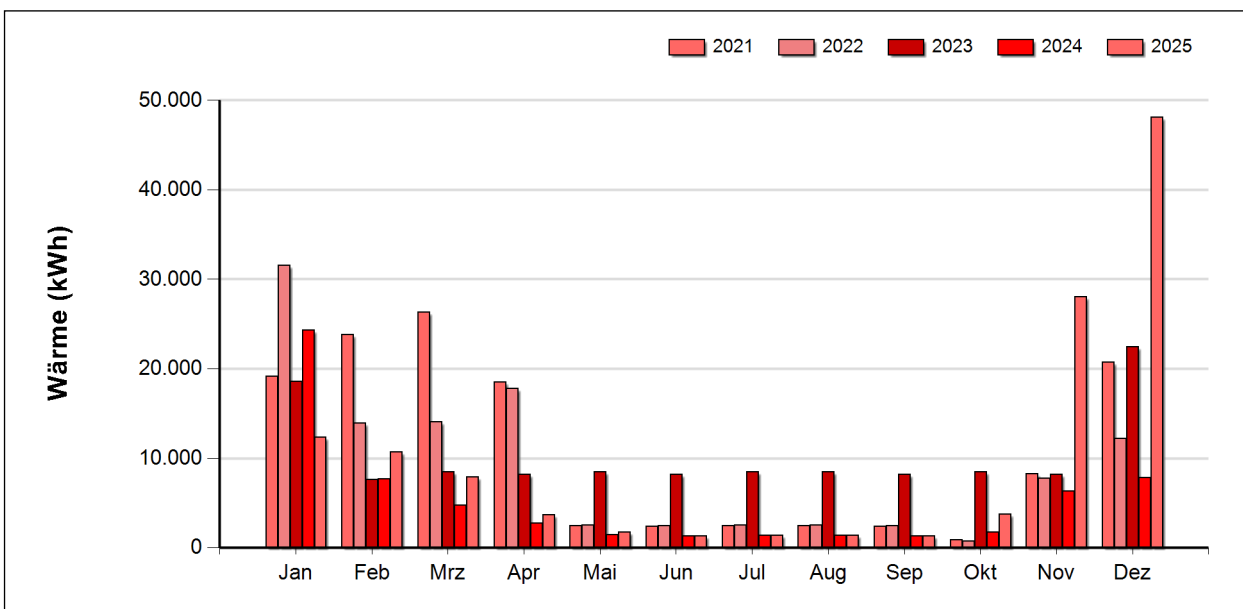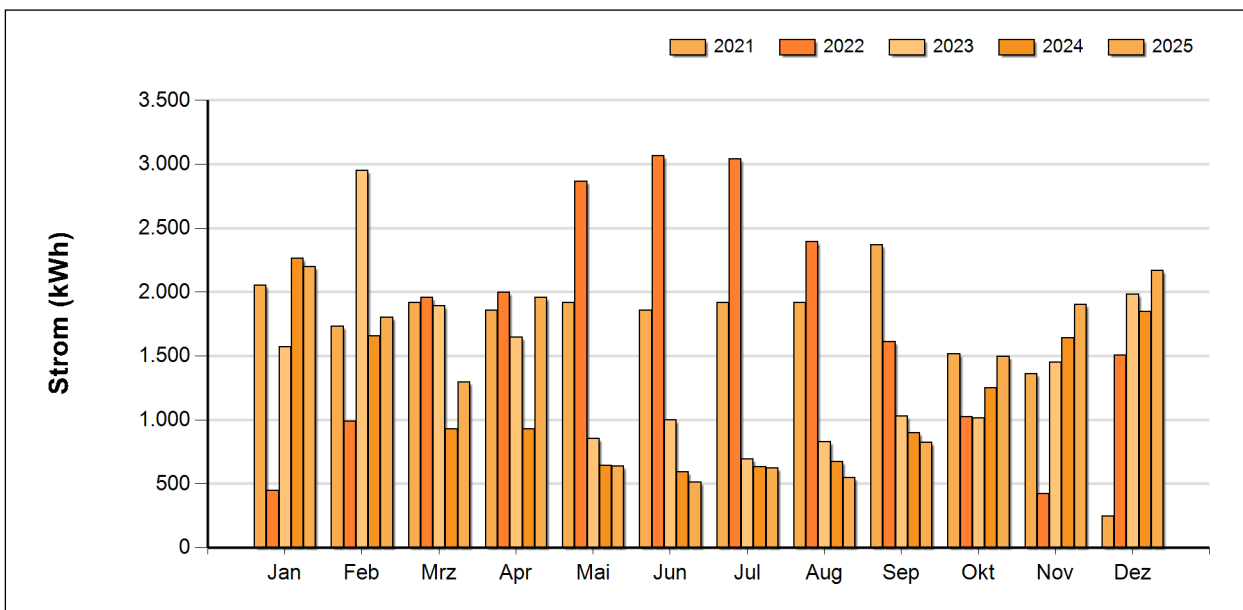

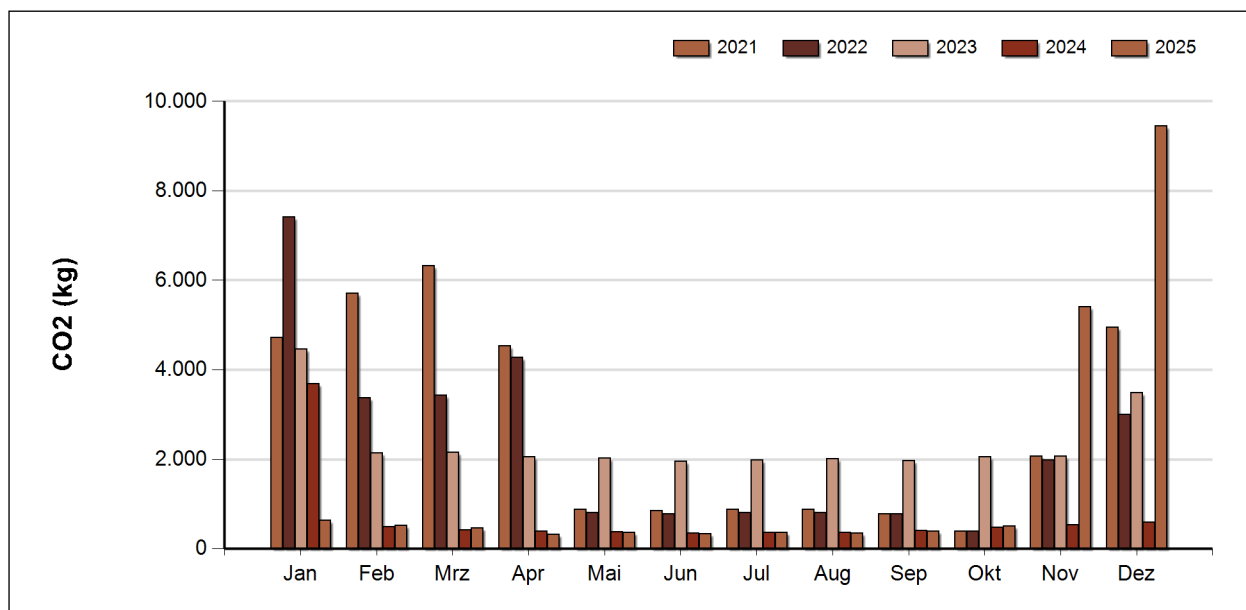

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Wirtschaftshof Traismauer hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: 1950
- Saniert: X
- Energieausweis: ja 2021
- [Büro](#)
- [Garage](#)
- [Werkstätte](#)
- Heizungsart: Biomasse Fernwärme und Gas
- Heizungsalter: 2023
- PV-Anlage: ja mit 20,72 kWp
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Sanierung oder Neubau - Gebäude in schlechtem Zustand
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.2 Feuerwehr Frauendorf

5.2.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Feuerwehr Frauendorf' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 23% für die Stromversorgung und zu 77% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

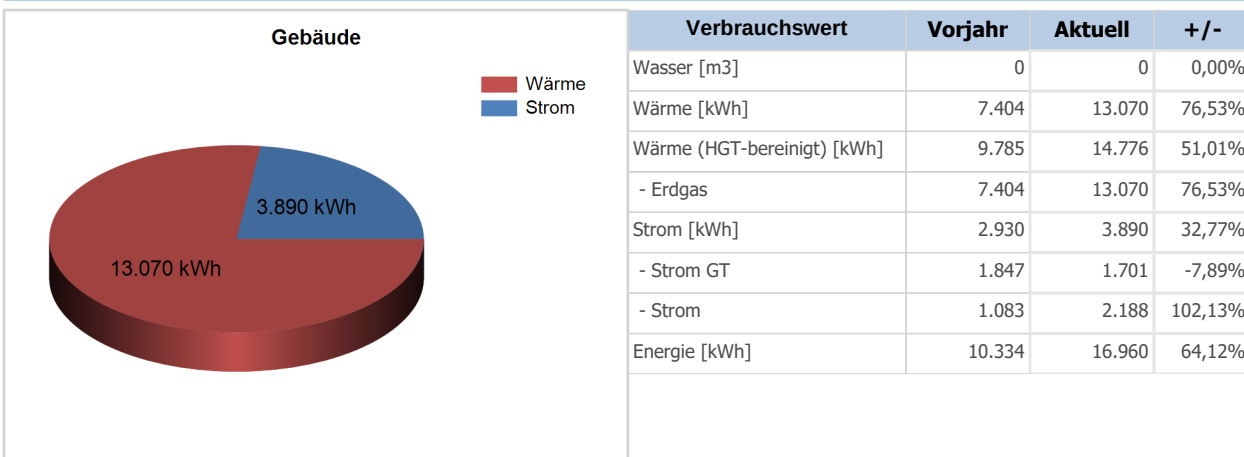


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 3.543 kg, wobei 84% auf die Wärmeversorgung und 16% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

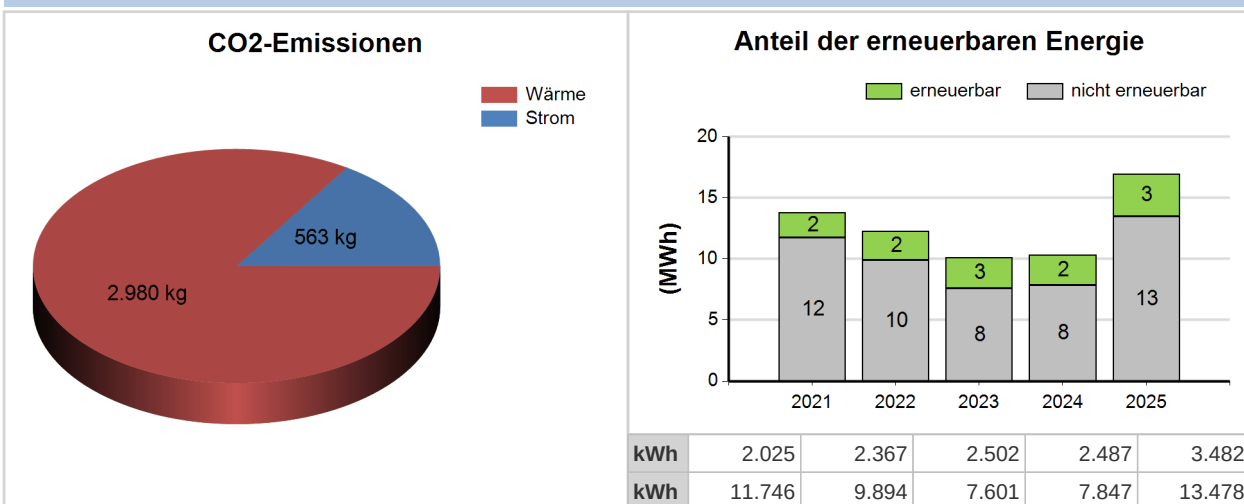

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark

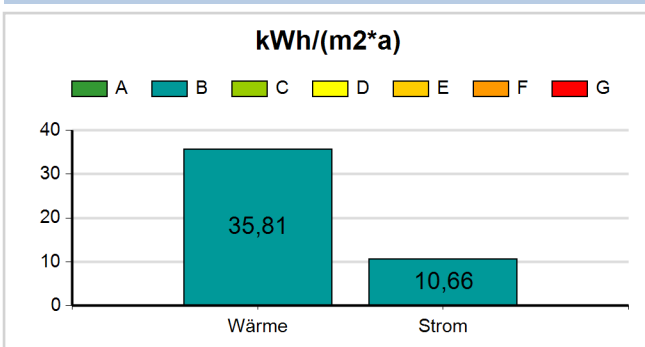




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,81	-	7,36
B	28,81	-	7,36	-
C	57,62	-	14,71	-
D	81,63	-	20,84	-
E	110,45	-	28,20	-
F	134,46	-	34,33	-
G	163,27	-	41,68	-

5.2.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

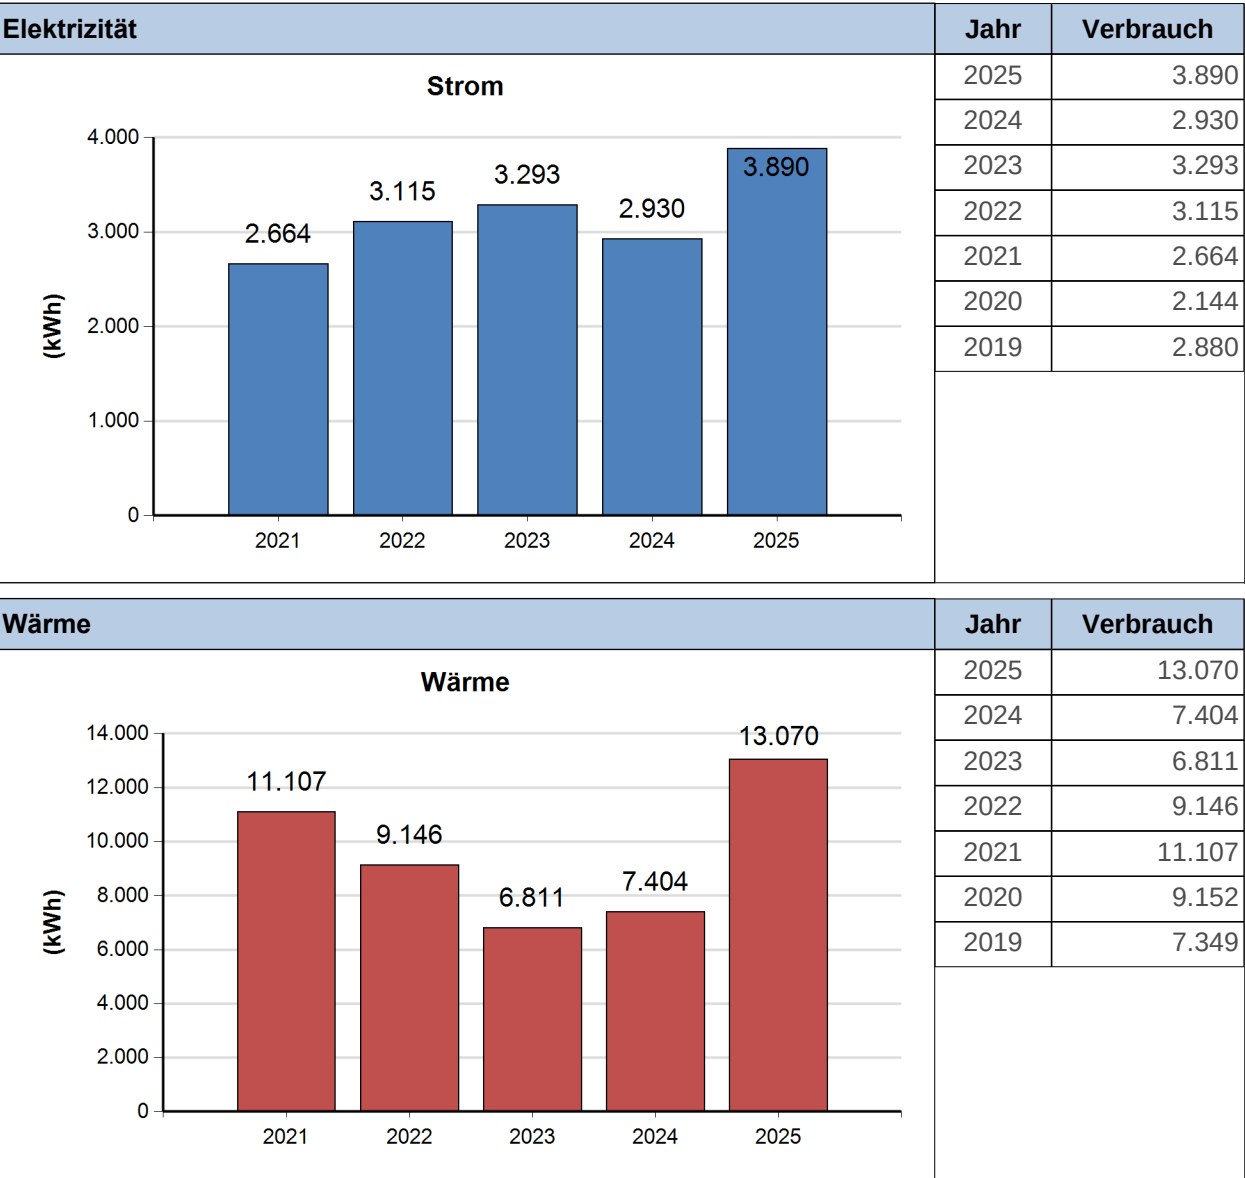

5.2.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

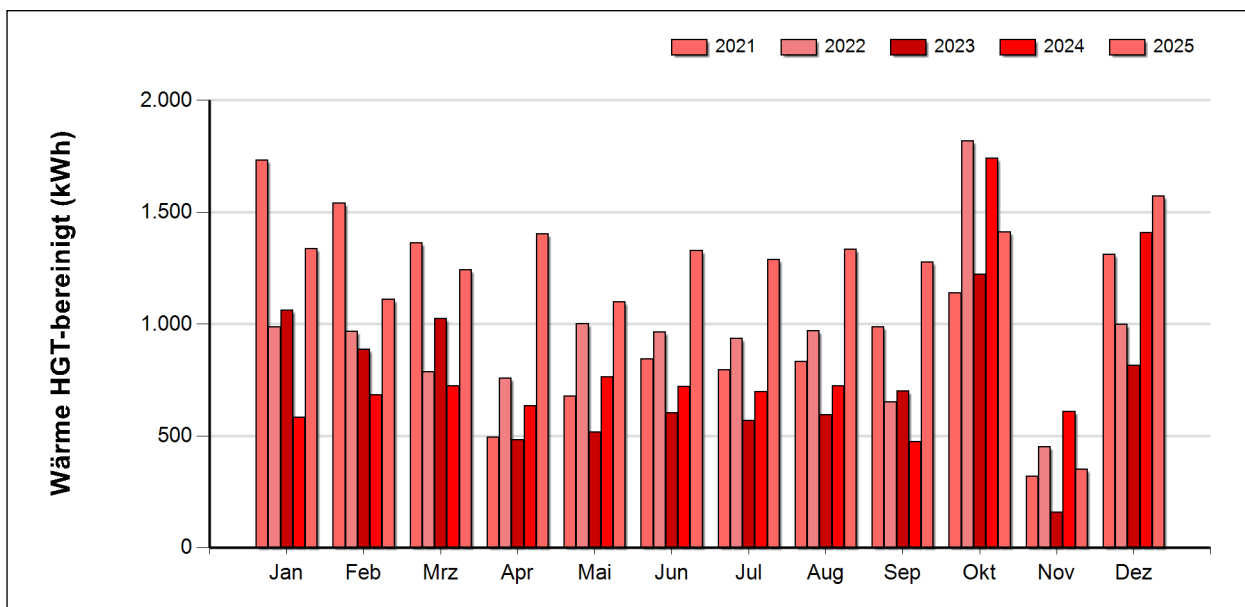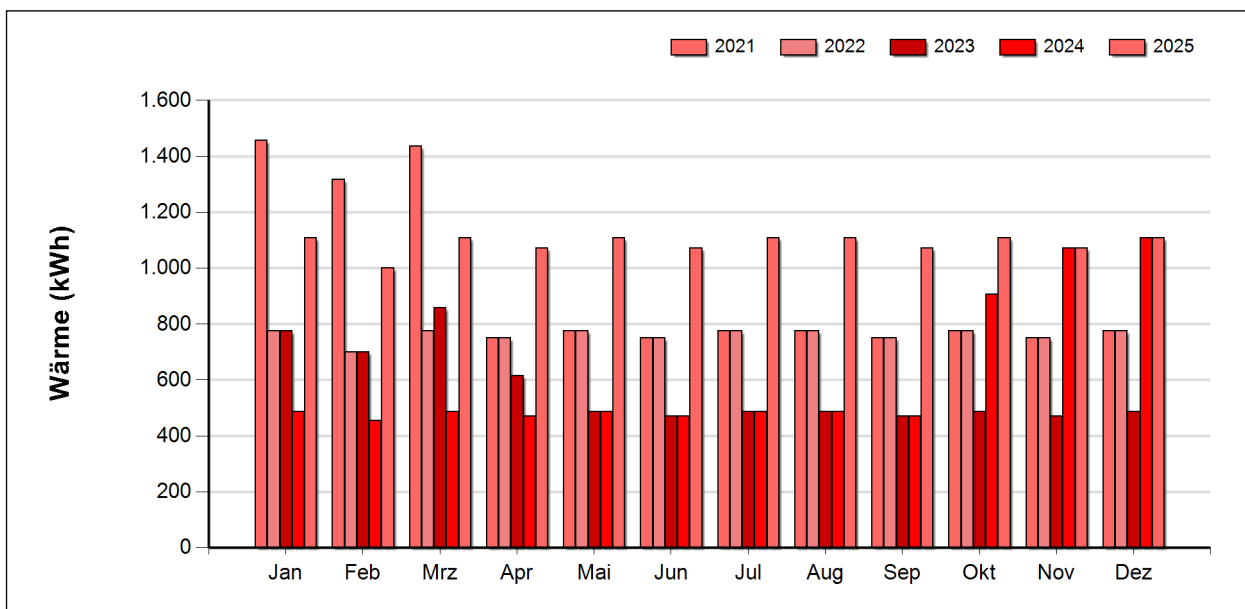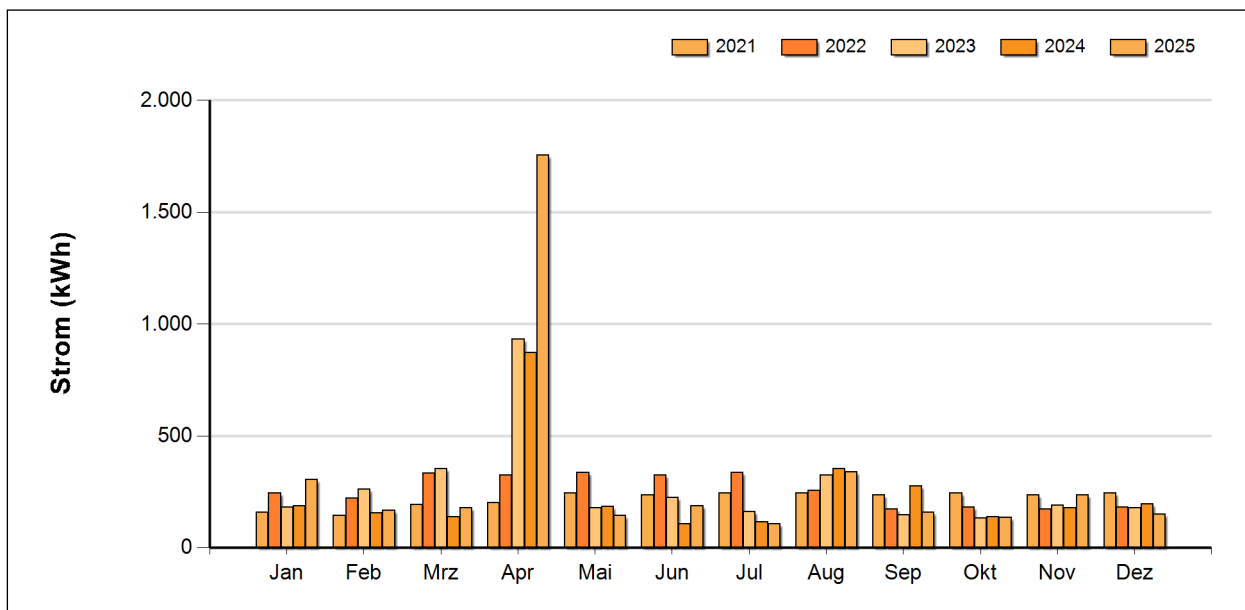

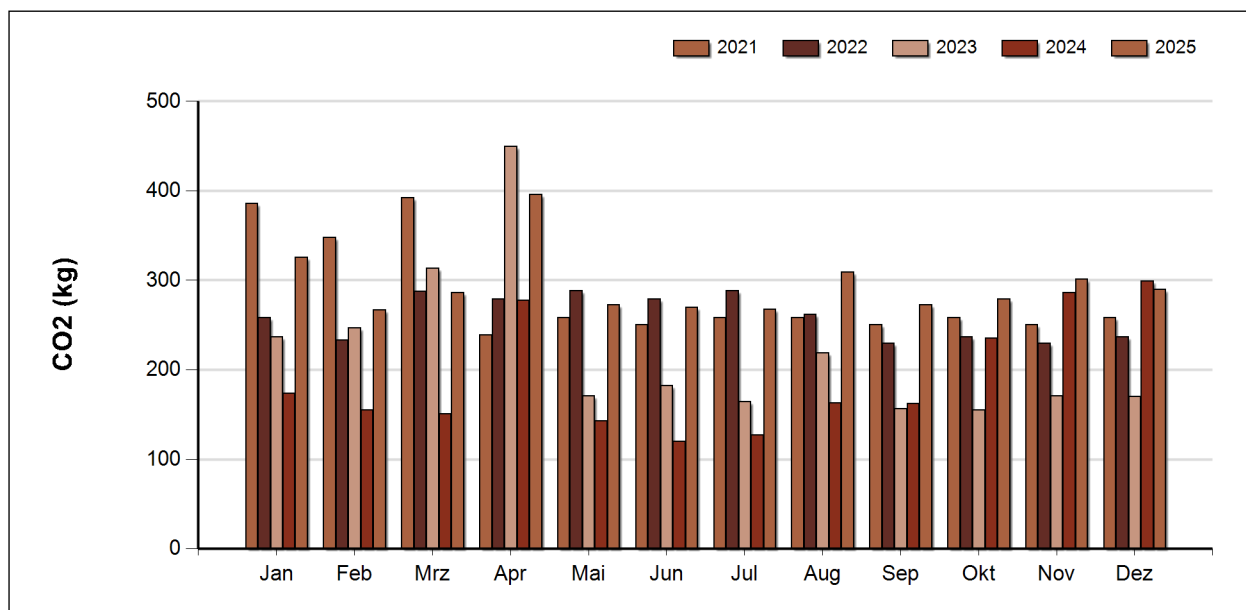

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Feuerwehr Frauendorf hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr 2014
- Saniert: X
- Energieausweis: ja 2014 [LINK](#)
- Heizungsart: Erdgas
- Heizungsalter: 2014
- PV-Anlage: ja mit 24,65 kWp
- Speicher: nein


Weitere Empfehlungen:

- Ausstieg aus fossilen Brennstoffen - Pellets (keine Nah-/Fernwärme vor Ort)
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde


5.3 Feuerwehr Gemeinlebarn

5.3.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Feuerwehr Gemeinlebarn' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 16% für die Stromversorgung und zu 84% für die Wärmeversorgung verwendet.

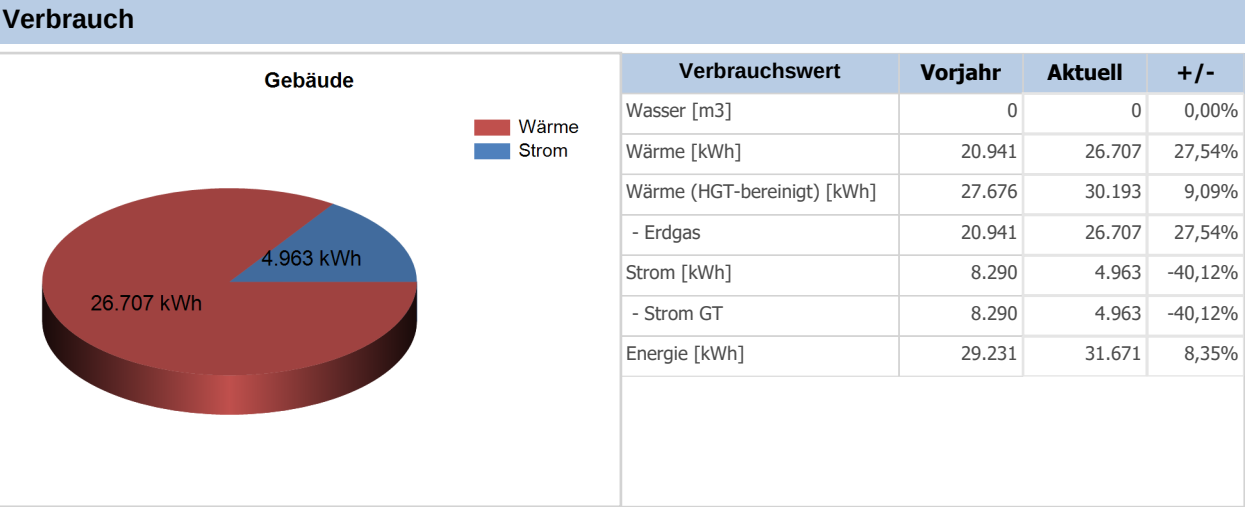


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 7.732 kg, wobei 79% auf die Wärmeversorgung und 21% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

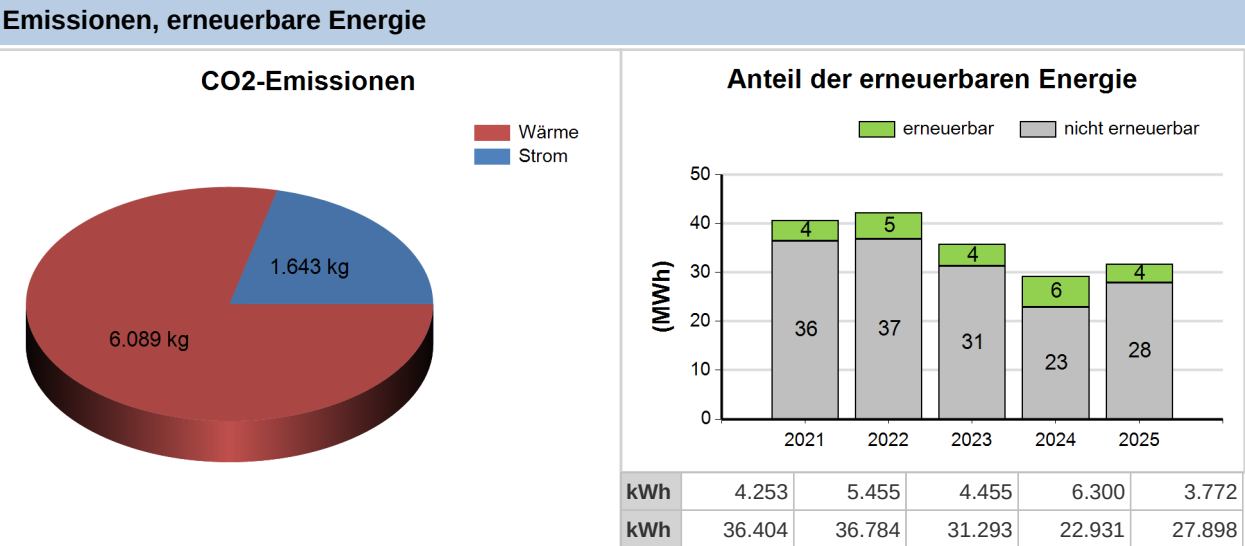




Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.

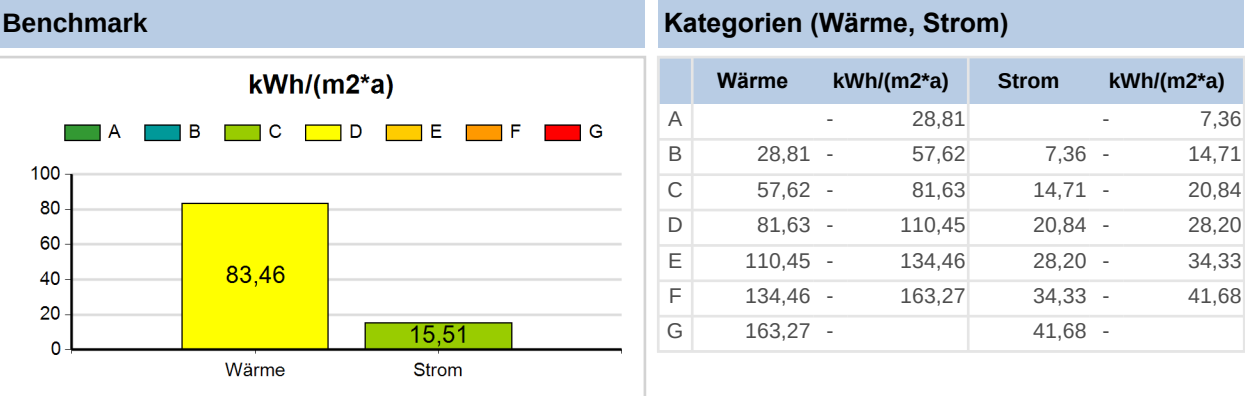


5.3.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

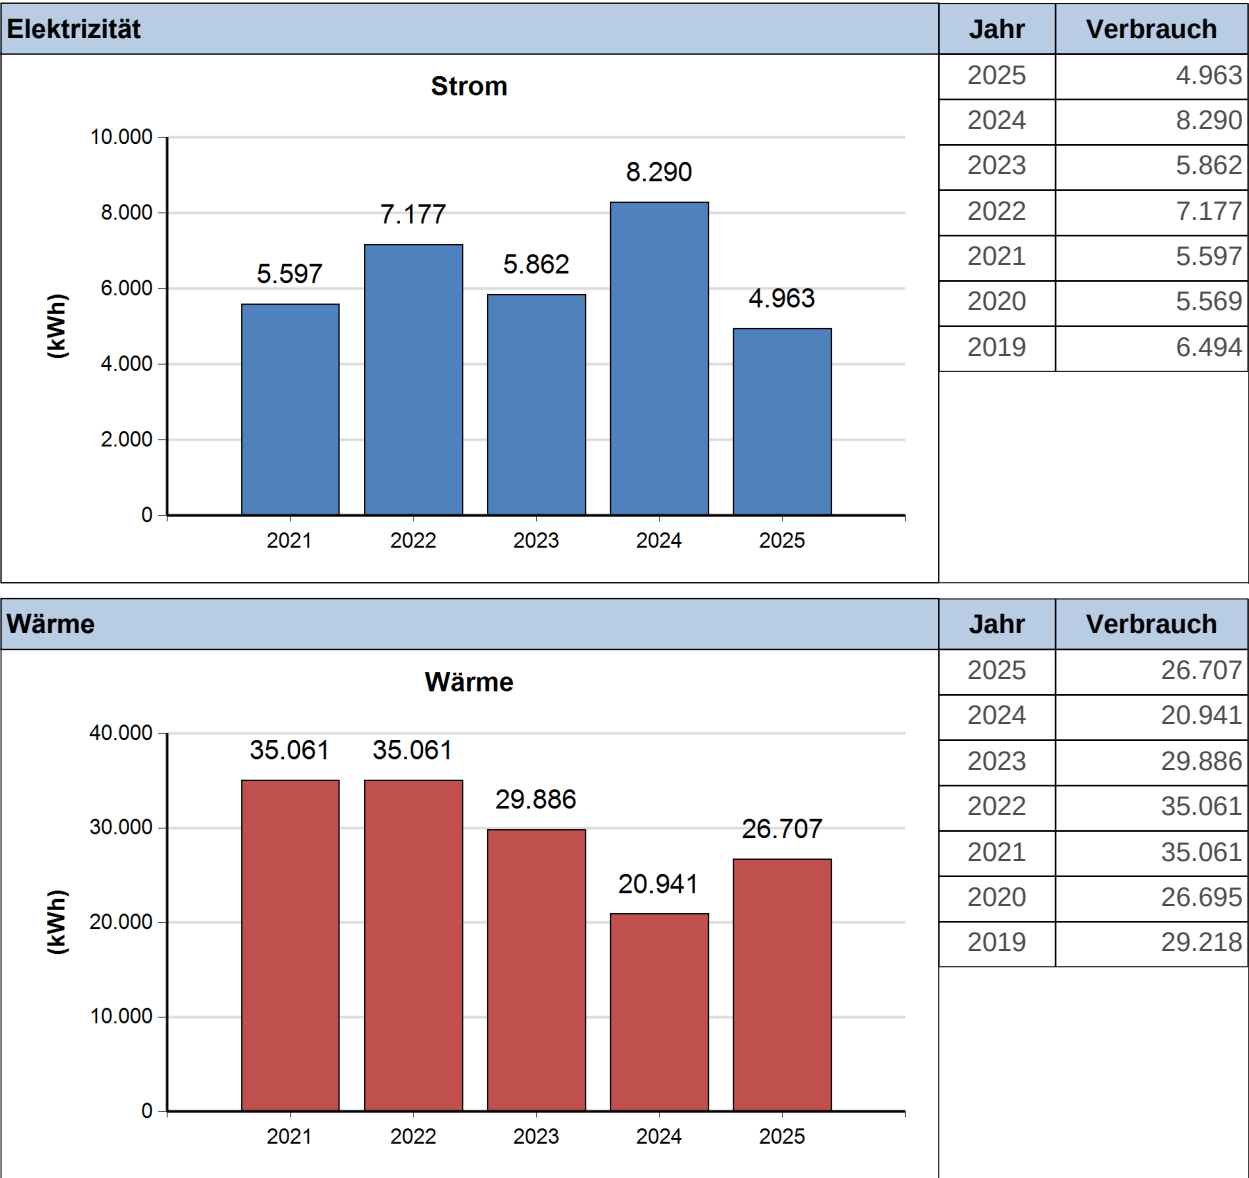

5.3.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

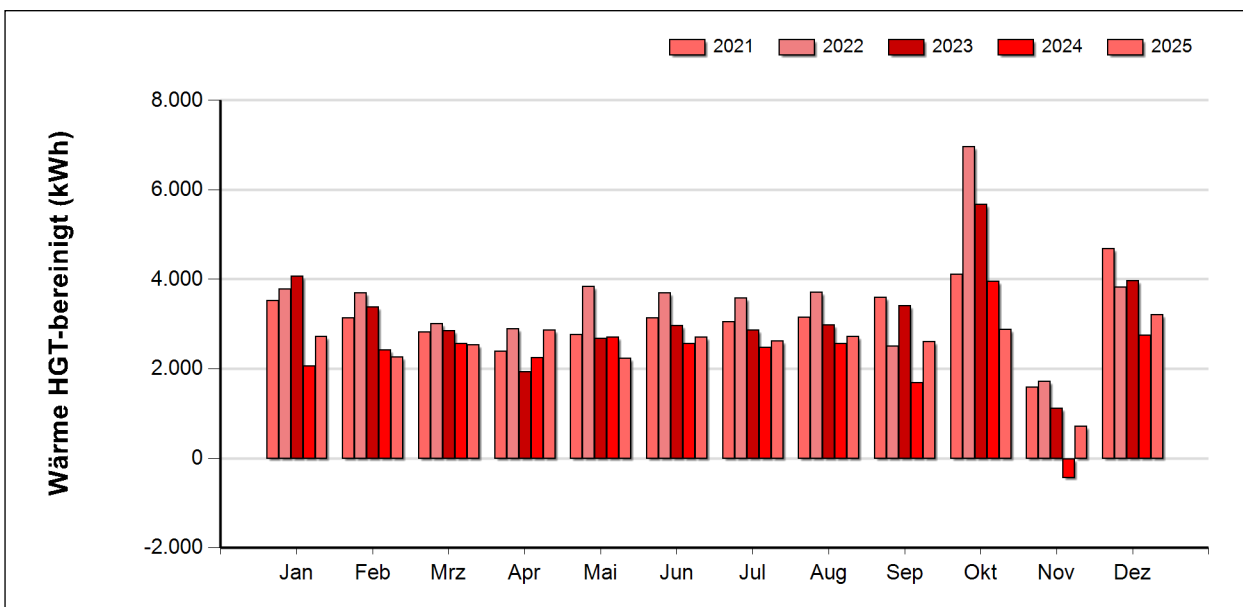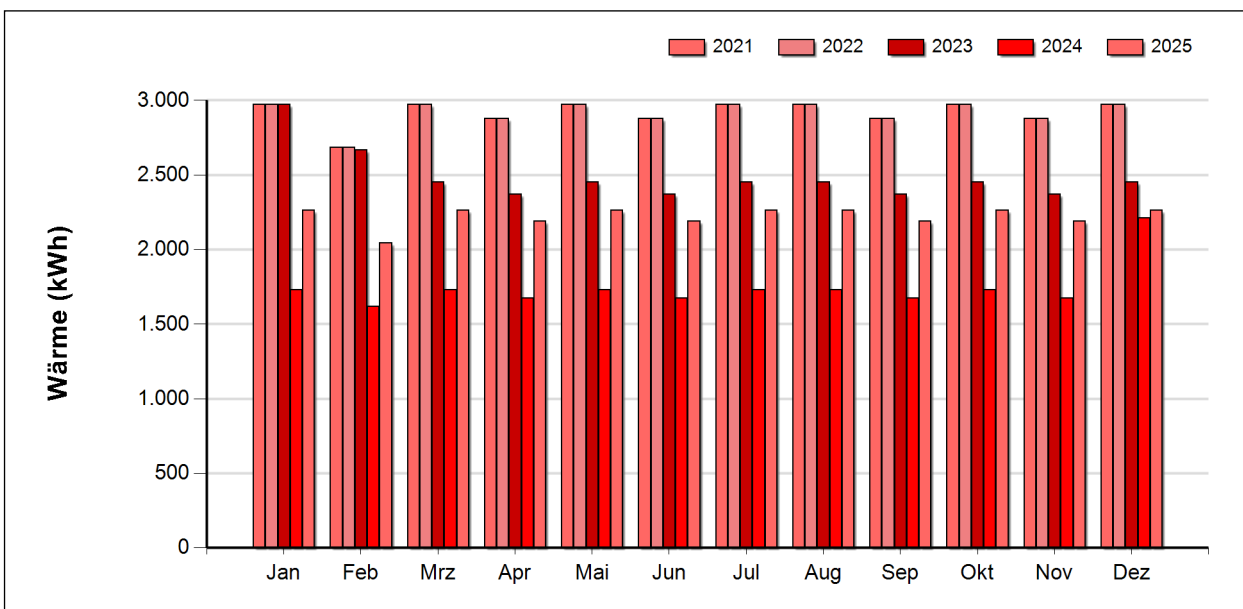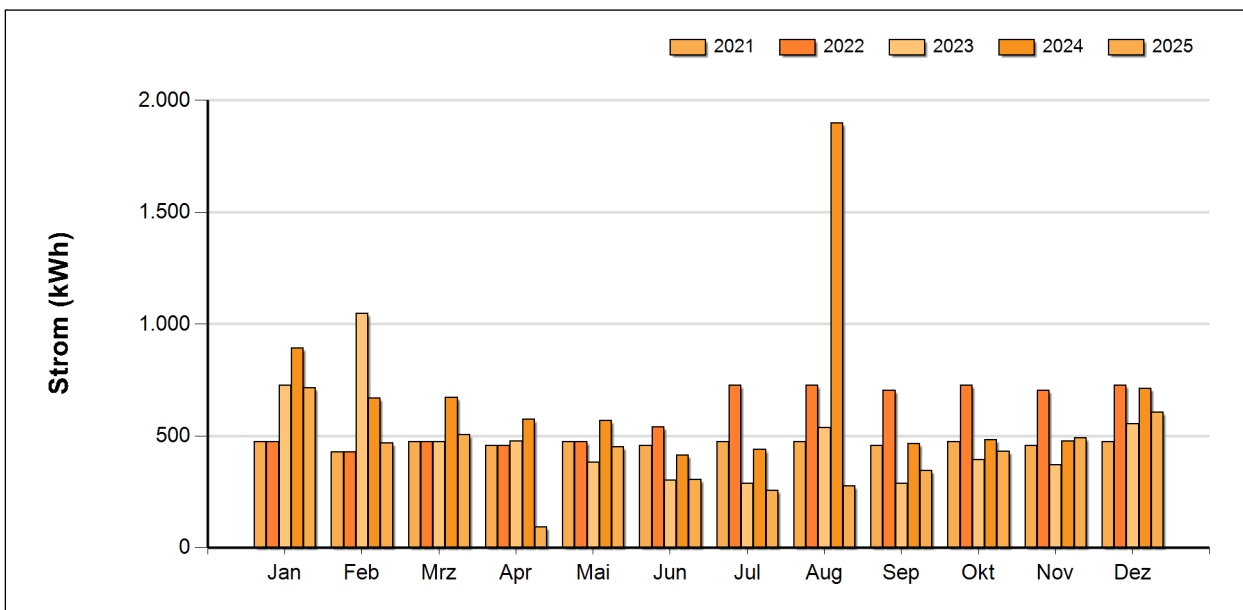

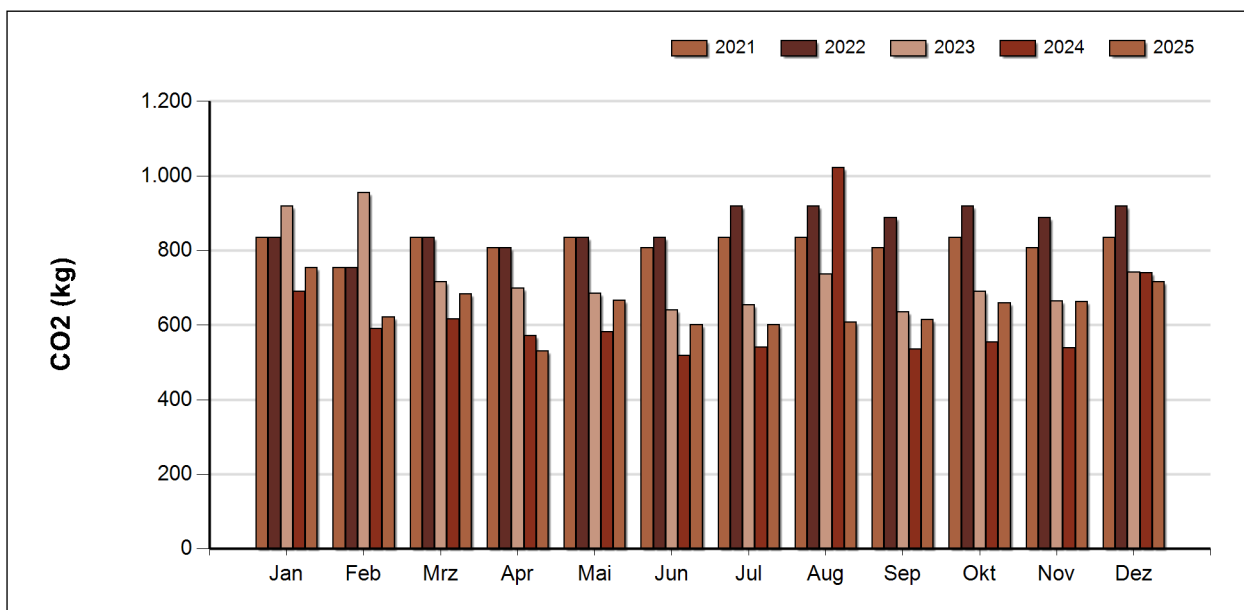

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Feuerwehr Gemeinlebarn hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: unbekannt
- Saniert: X
- Energieausweis: nein
- Heizungsart: Gas
- Heizungsalter: unbekannt
- PV-Anlage: nein
- Speicher: nein


Weitere Empfehlungen:

- Sanierungsbedarf
- Ausstieg fossiler Brennstoff
- Errichtung PV-Anlage 10 kWp
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde


5.4 Feuerwehr Hilpersdorf

5.4.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Feuerwehr Hilpersdorf' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

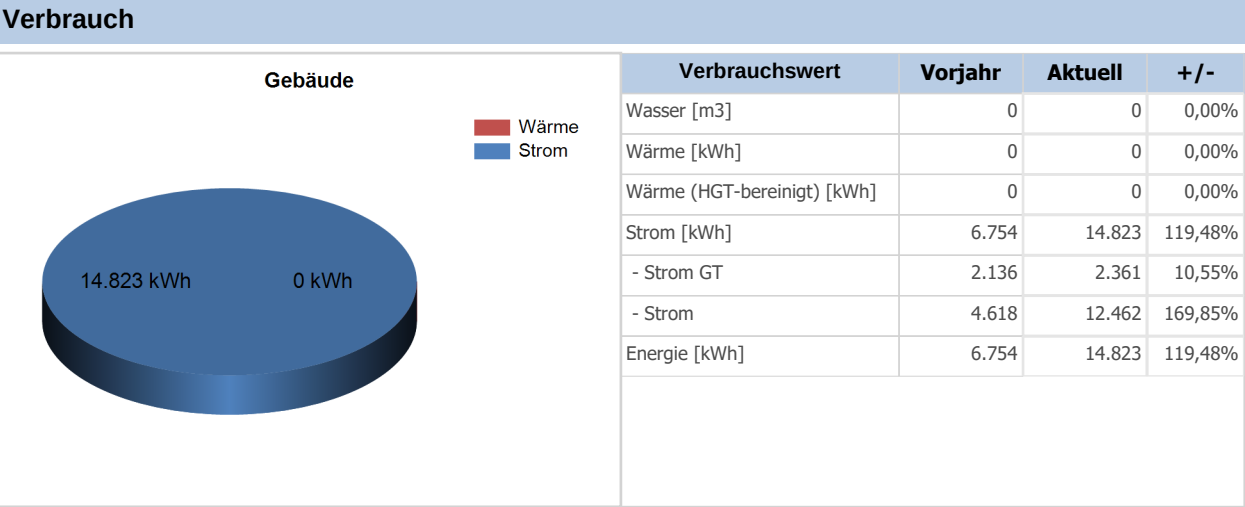


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 781 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

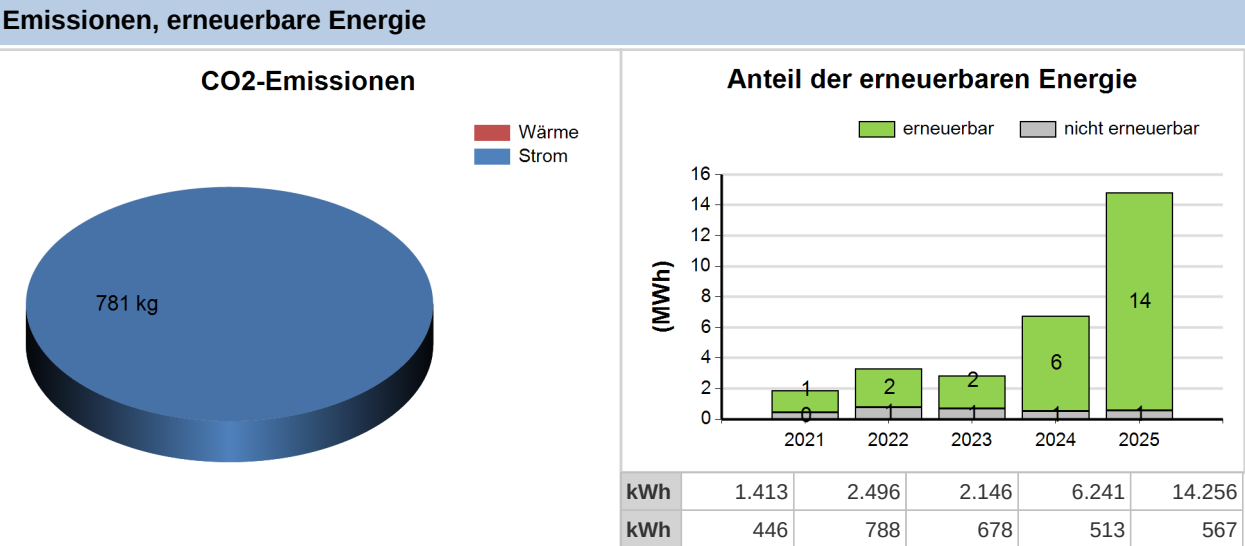


Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.

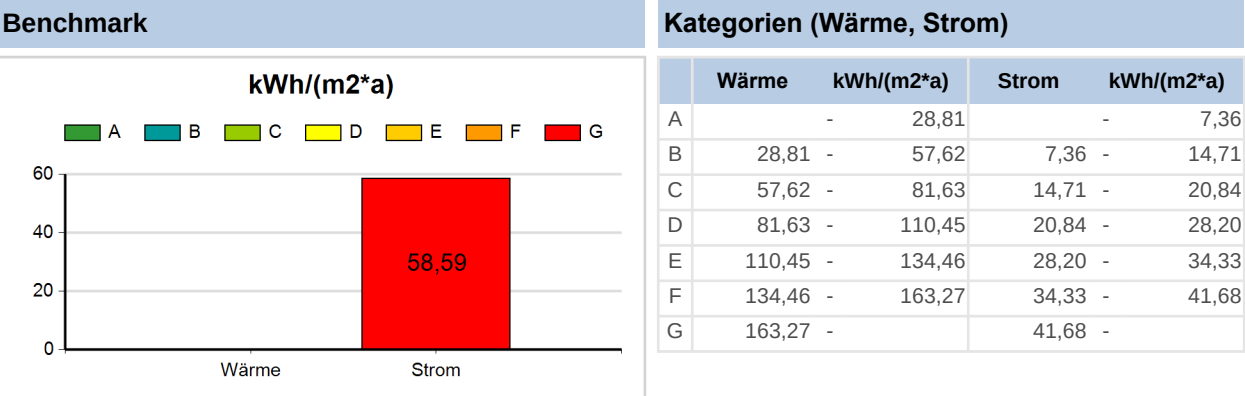


5.4.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

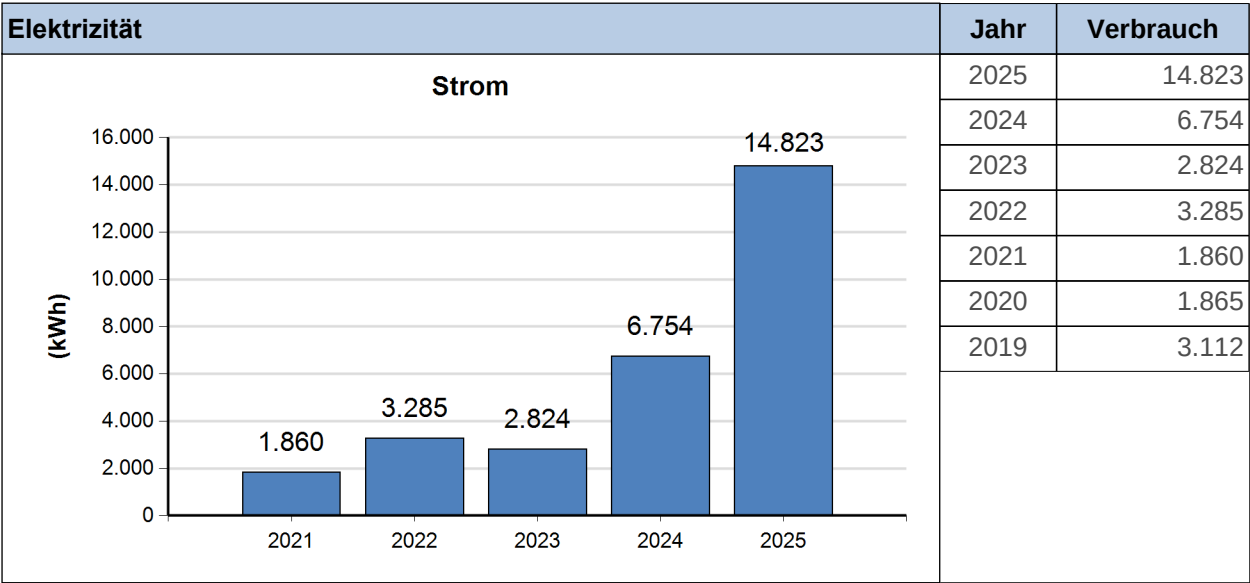

5.4.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

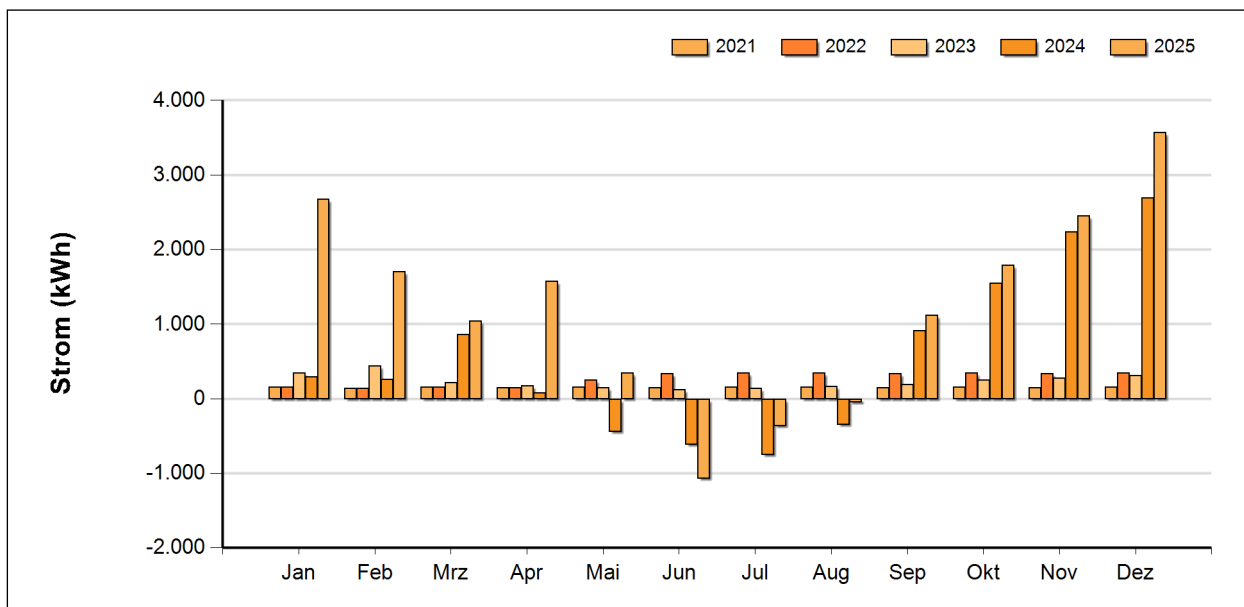

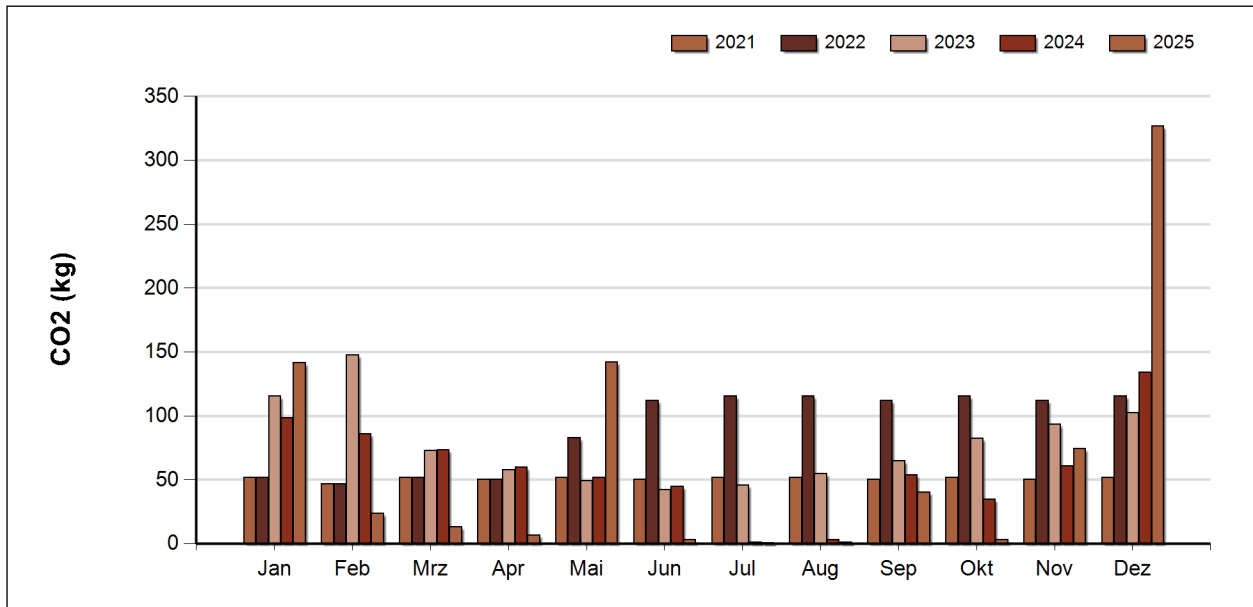

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Feuerwehr Hilpersdorf hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: unbekannt
- Saniert: 2023
- Energieausweis: ja 2020 (vor Sanierung) [LINK](#)
- Heizungsart: Strom (Wärmepumpe) - derzeit keine genauere Aufschlüsselung möglich
- Heizungsalter: 2023
- PV-Anlage: ja mit 25,8 kWp
- Speicher: ja mit 10 kWh

Produktion vom PV-Wechselrichter von 17.7.2025 bis Ende 2025 geschätzt


Weitere Empfehlungen:

- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde


5.5 Feuerwehr Oberndorf am Gebirge

5.5.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Feuerwehr Oberndorf am Gebirge' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 34% für die Stromversorgung und zu 66% für die Wärmeversorgung verwendet.

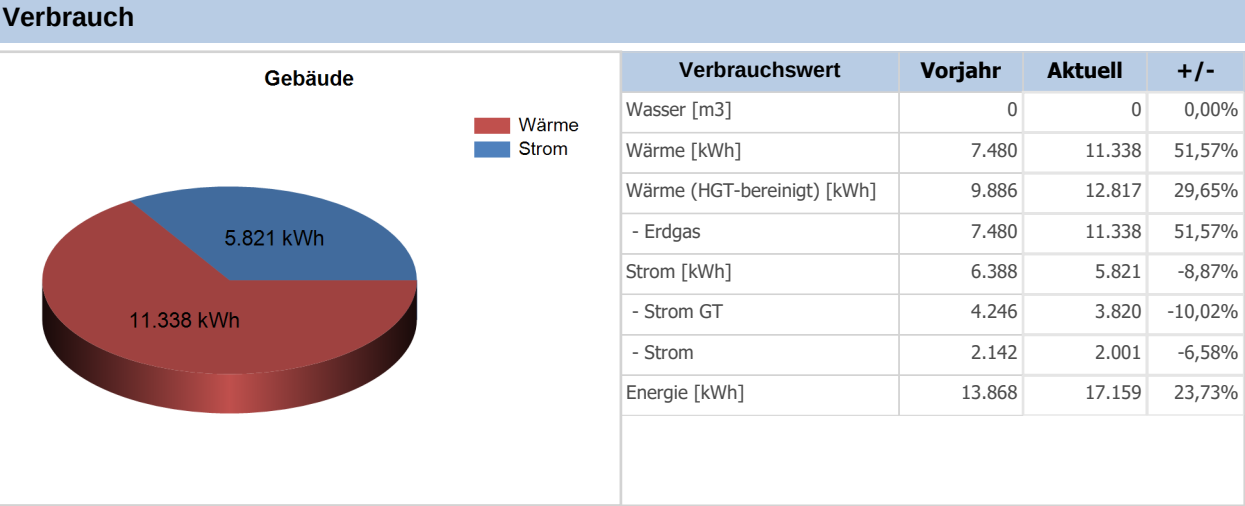


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 3.849 kg, wobei 67% auf die Wärmeversorgung und 33% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

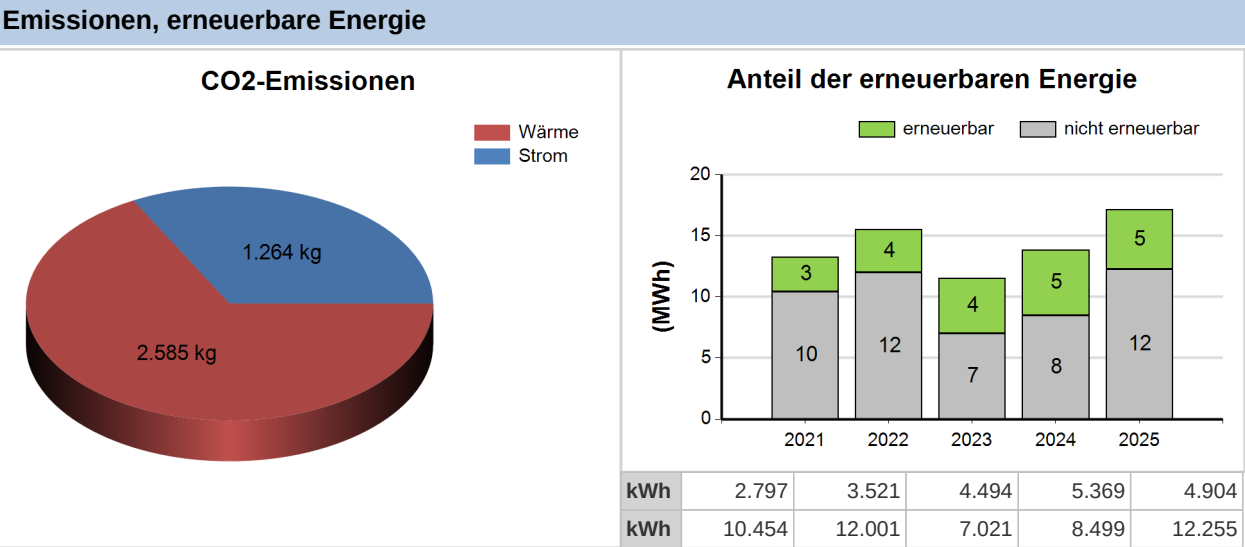




Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.

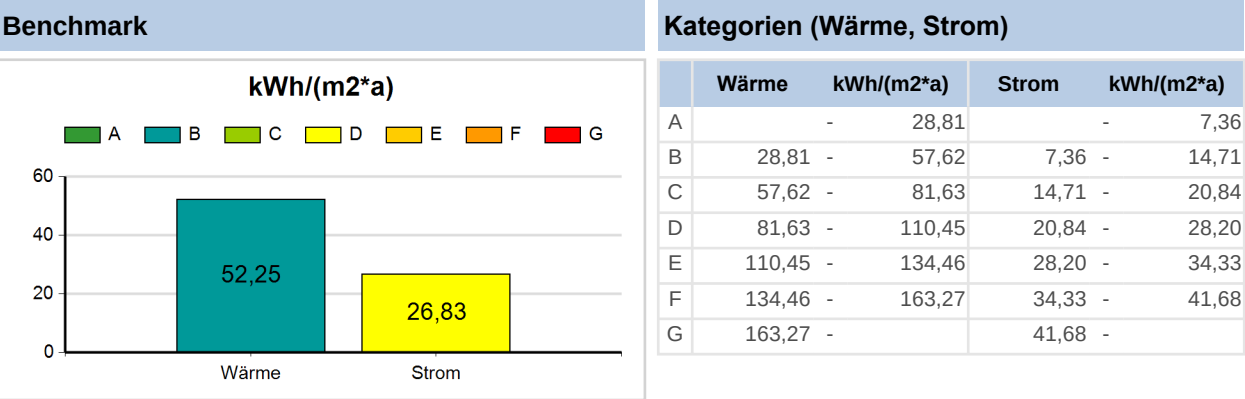


5.5.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

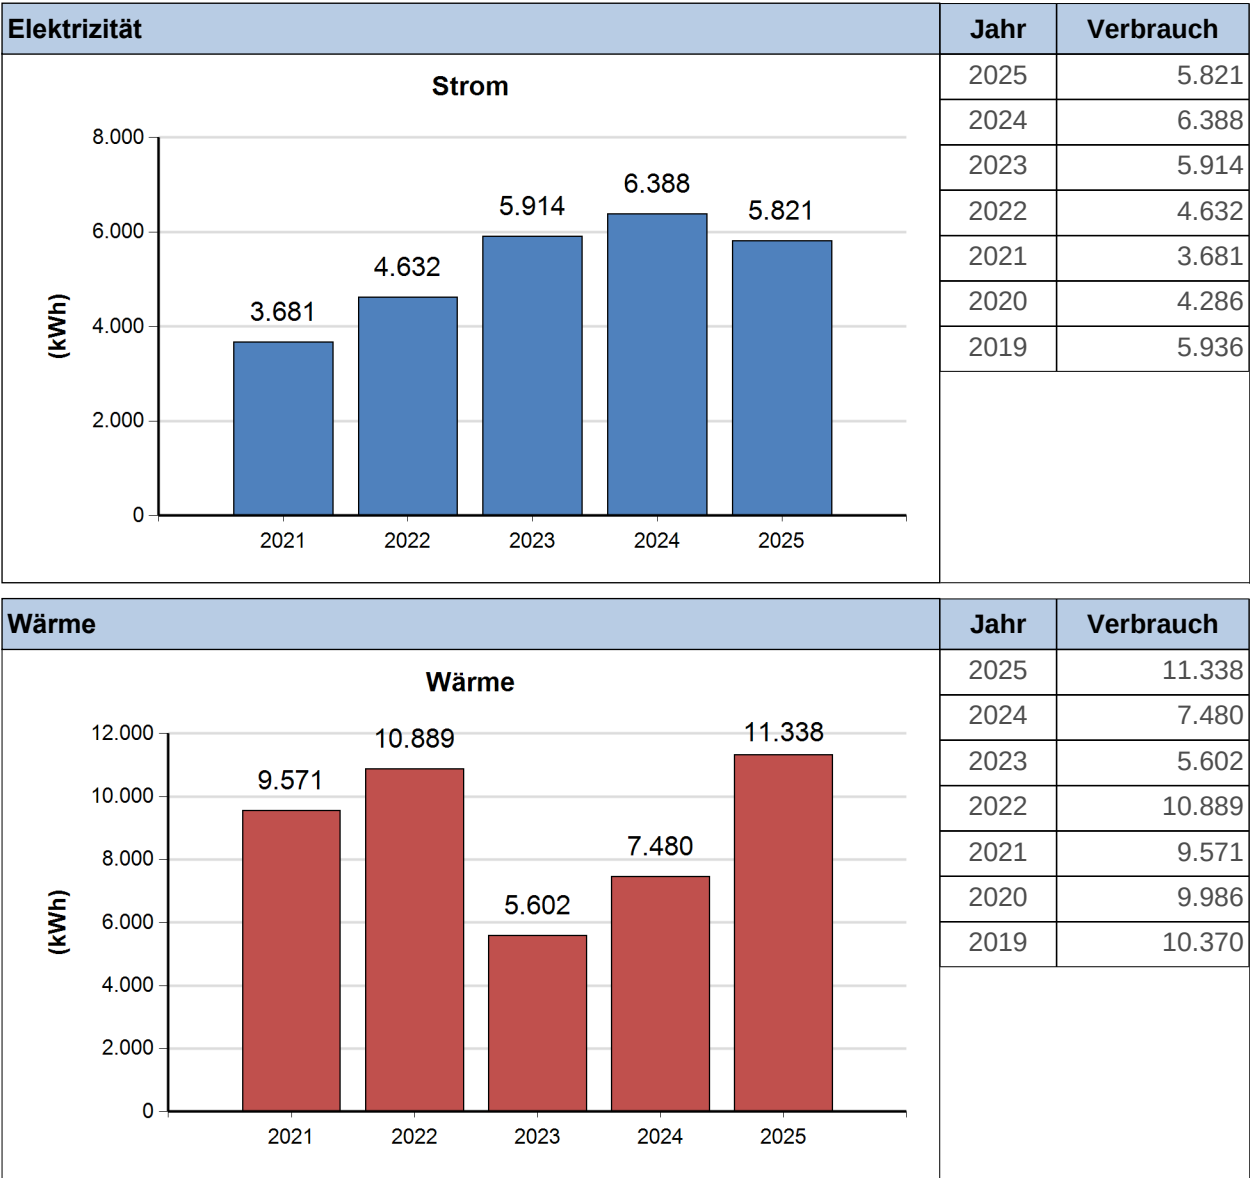

5.5.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

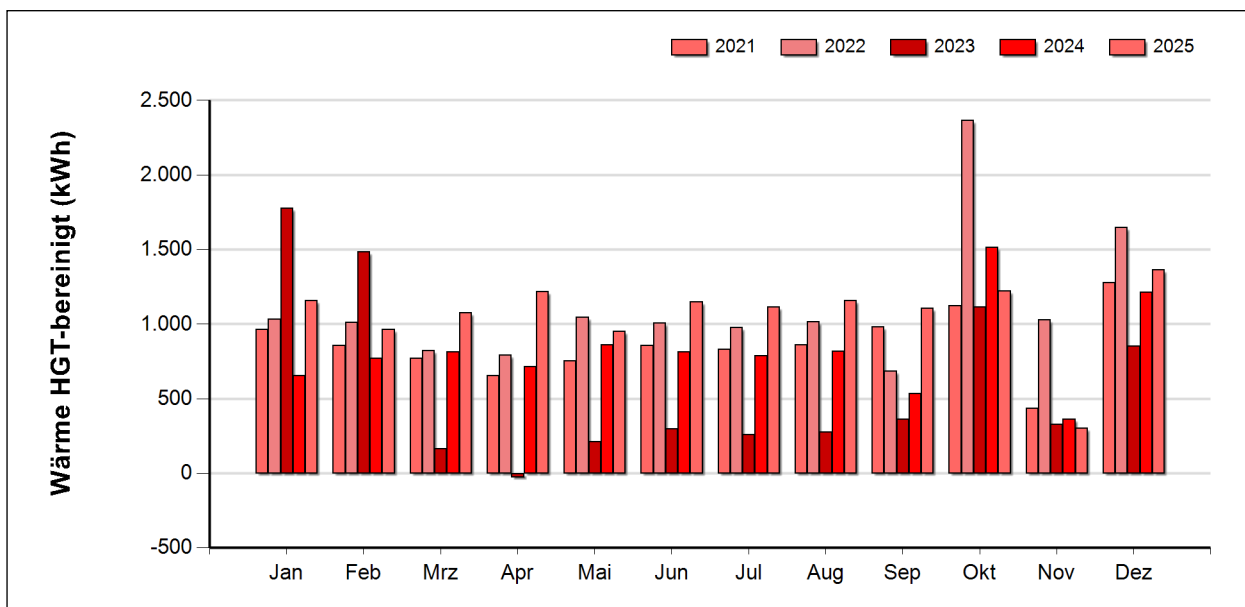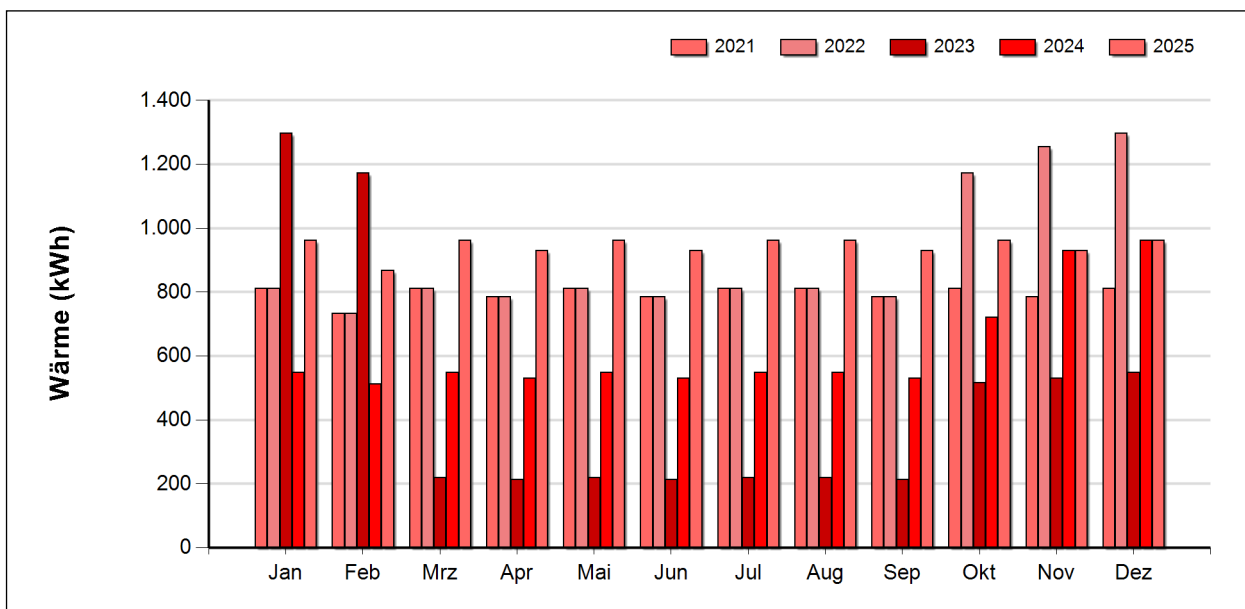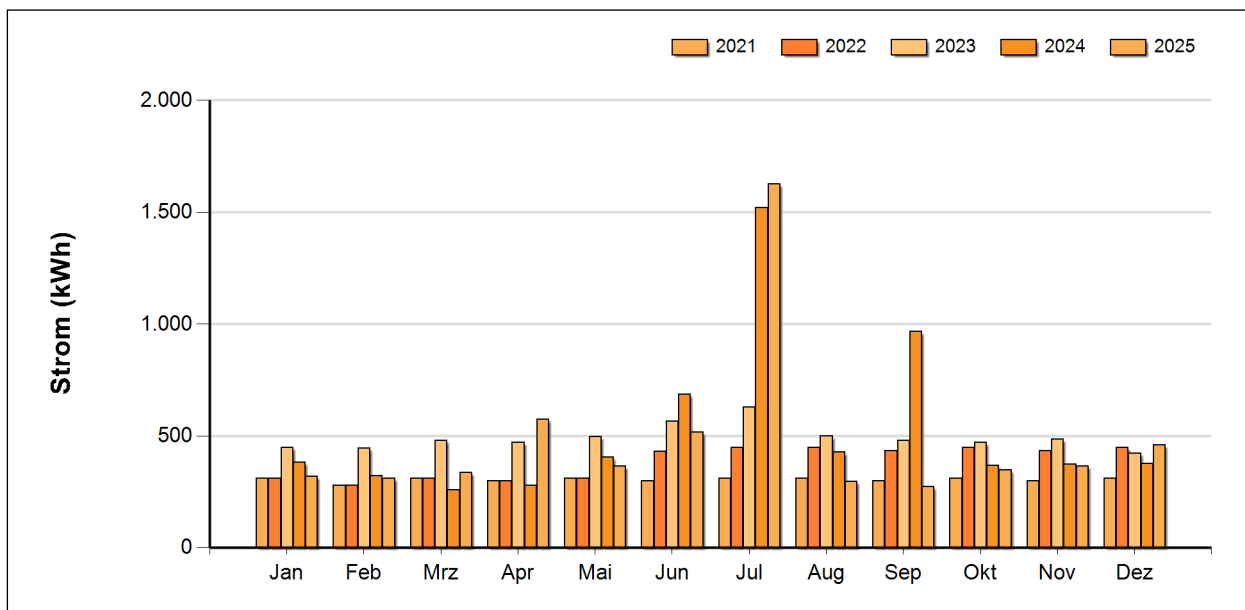

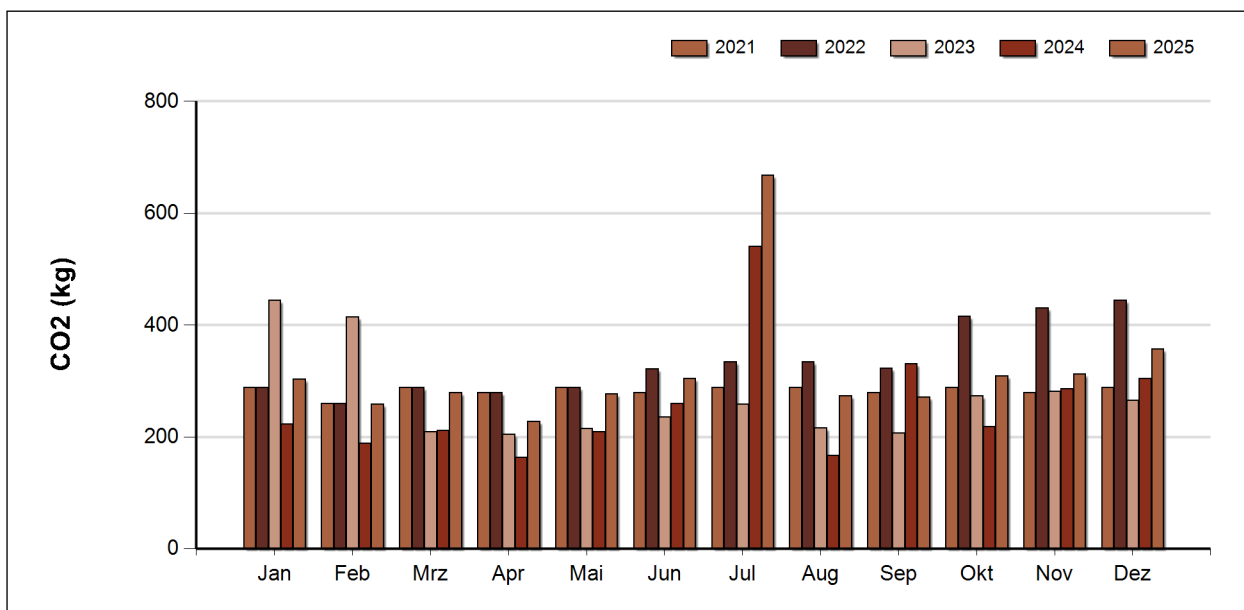

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Feuerwehr Oberndorf am Gebirge hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: unbekannt
- Saniert: X
- Energieausweis: nein
- Heizungsart: Gas
- Heizungsalter: unbekannt
- PV-Anlage: ja mit XXX kWp
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Erstellung Energieausweis und Sanierungserhebung
- Ausstieg fossiler Brennstoff - Pellets
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.6 Feuerwehr Stadt Traismauer

5.6.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Feuerwehr Stadt Traismauer' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 28% für die Stromversorgung und zu 72% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

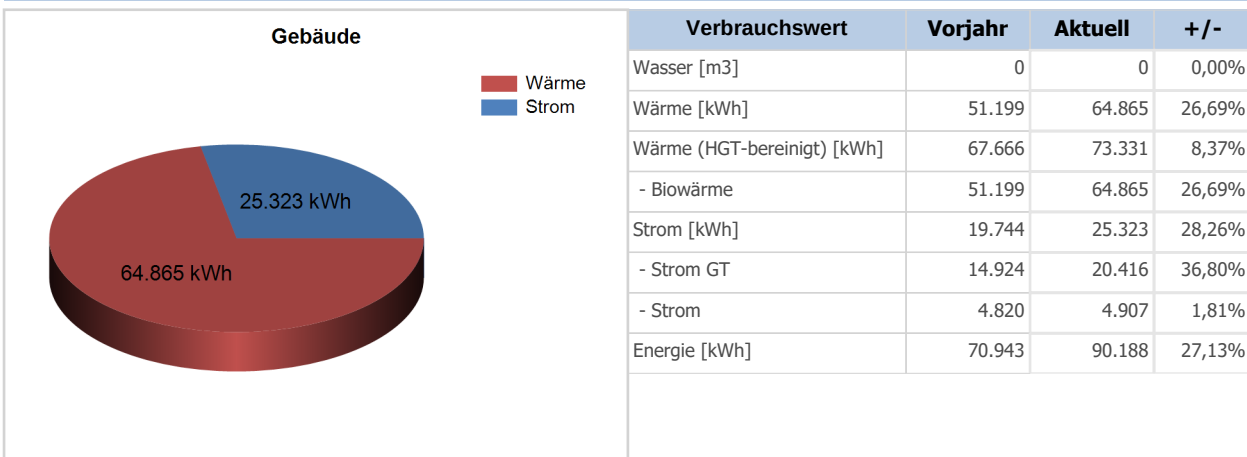


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 6.758 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

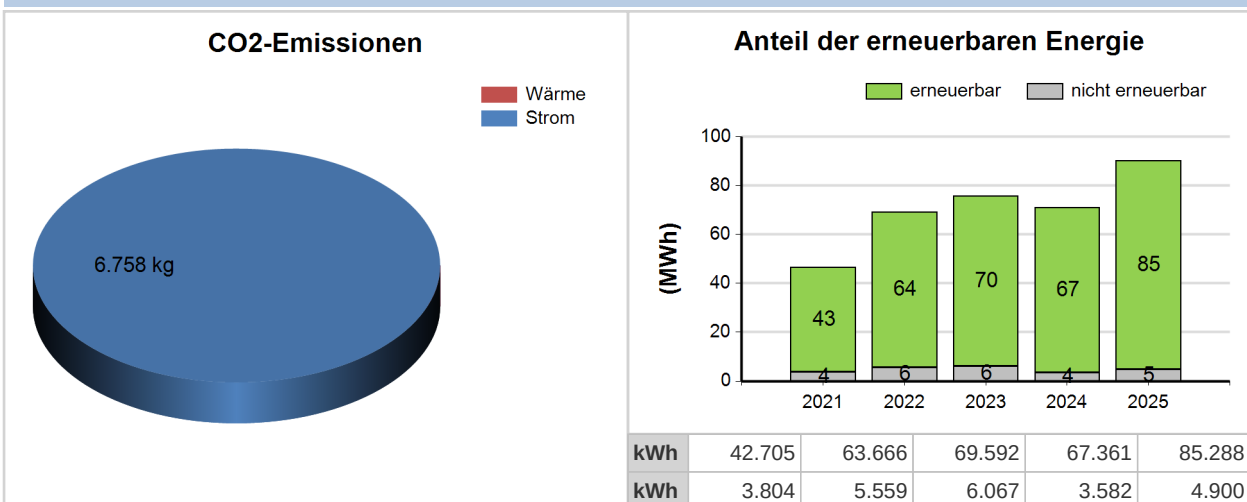

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark

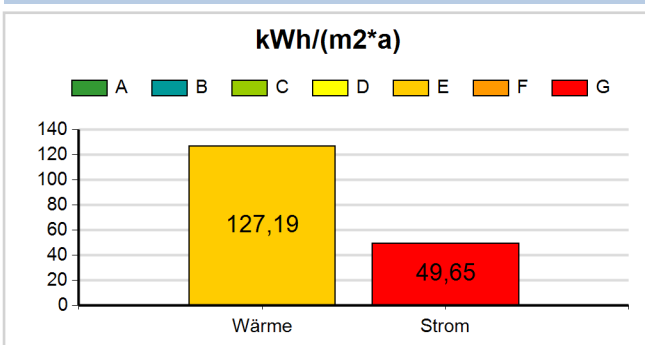




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,81	-	7,36
B	28,81	-	7,36	-
C	57,62	-	14,71	-
D	81,63	-	20,84	-
E	110,45	-	28,20	-
F	134,46	-	34,33	-
G	163,27	-	41,68	-

5.6.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

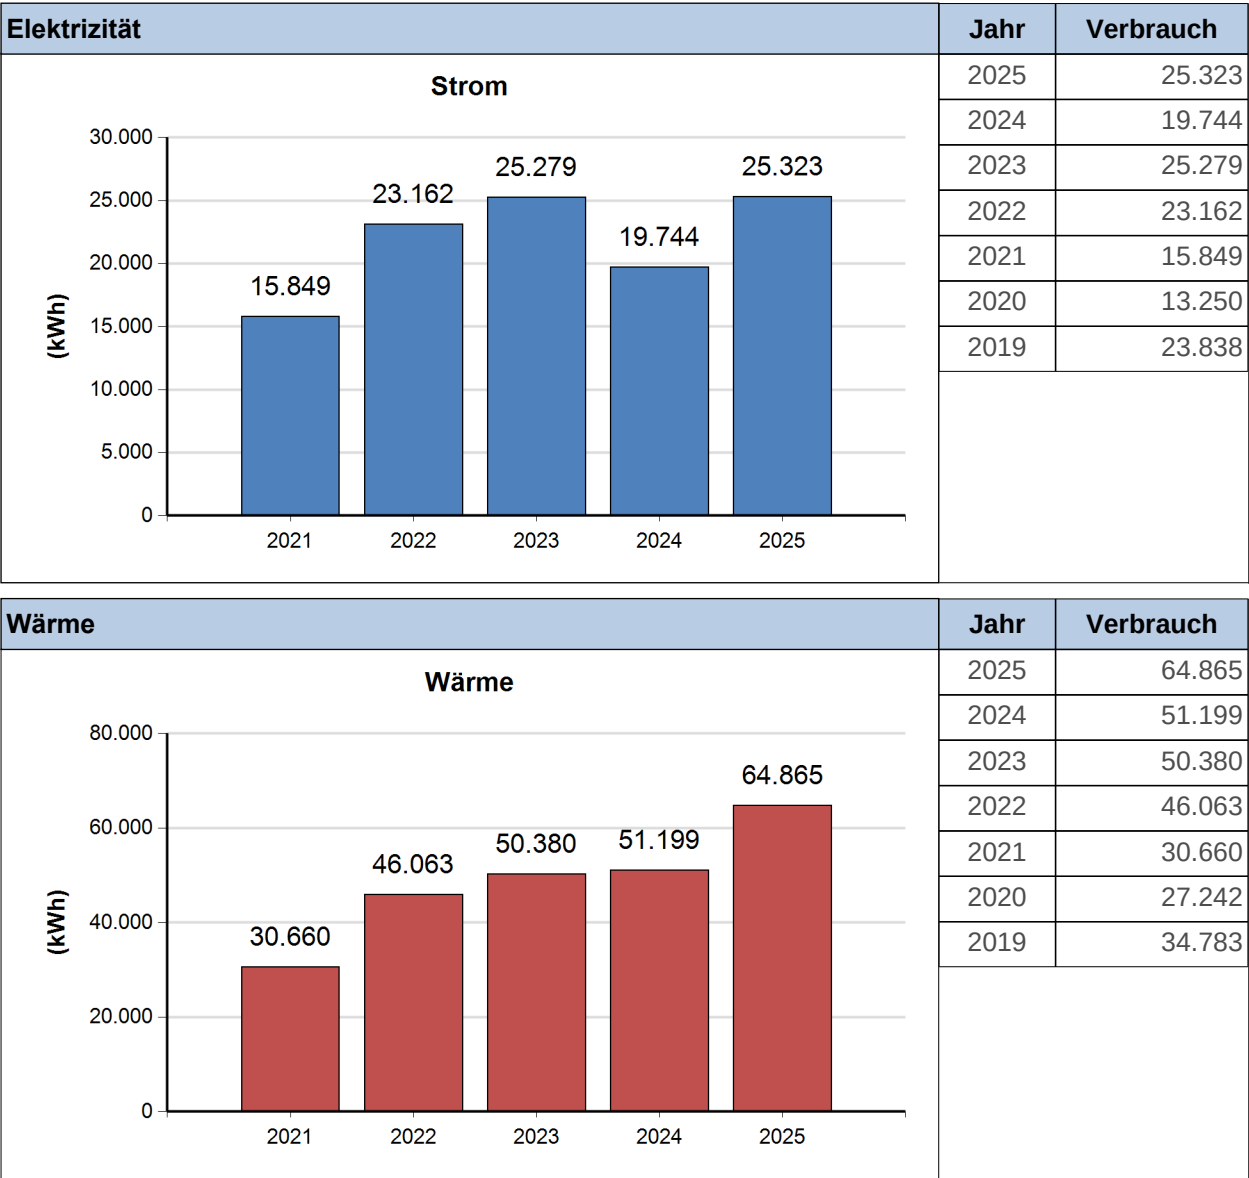

5.6.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

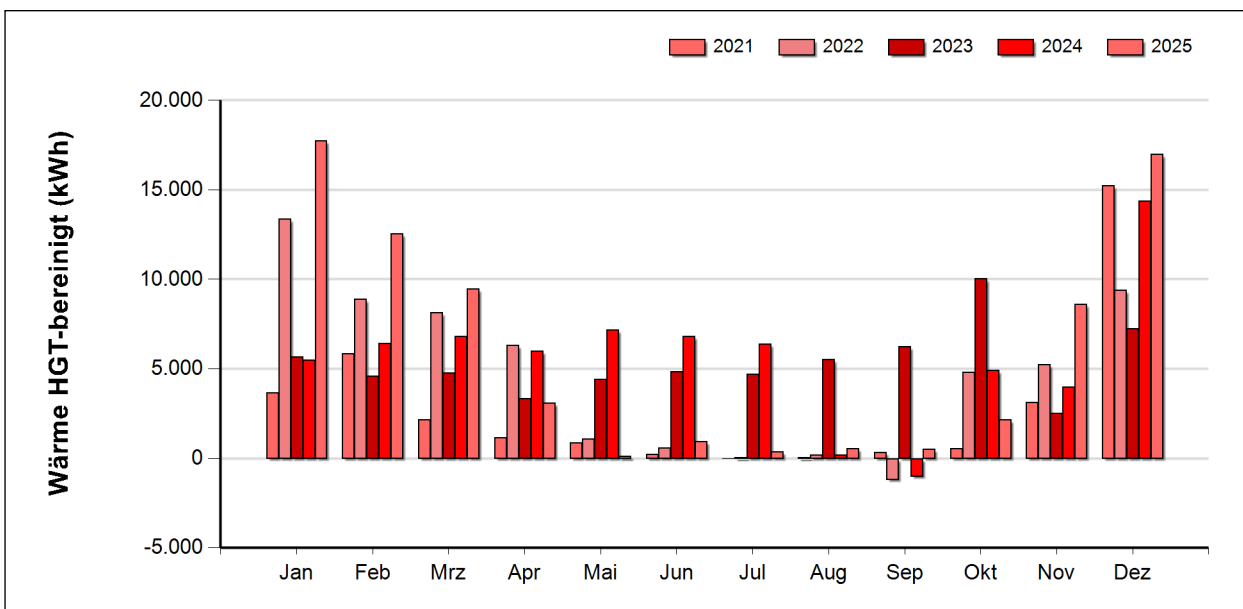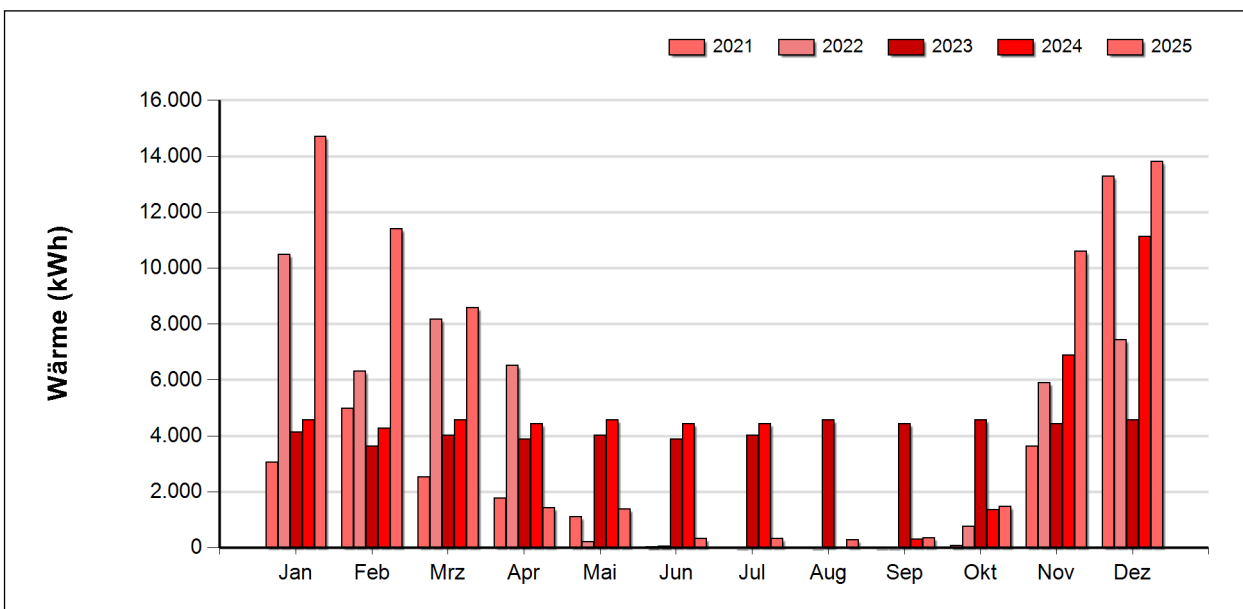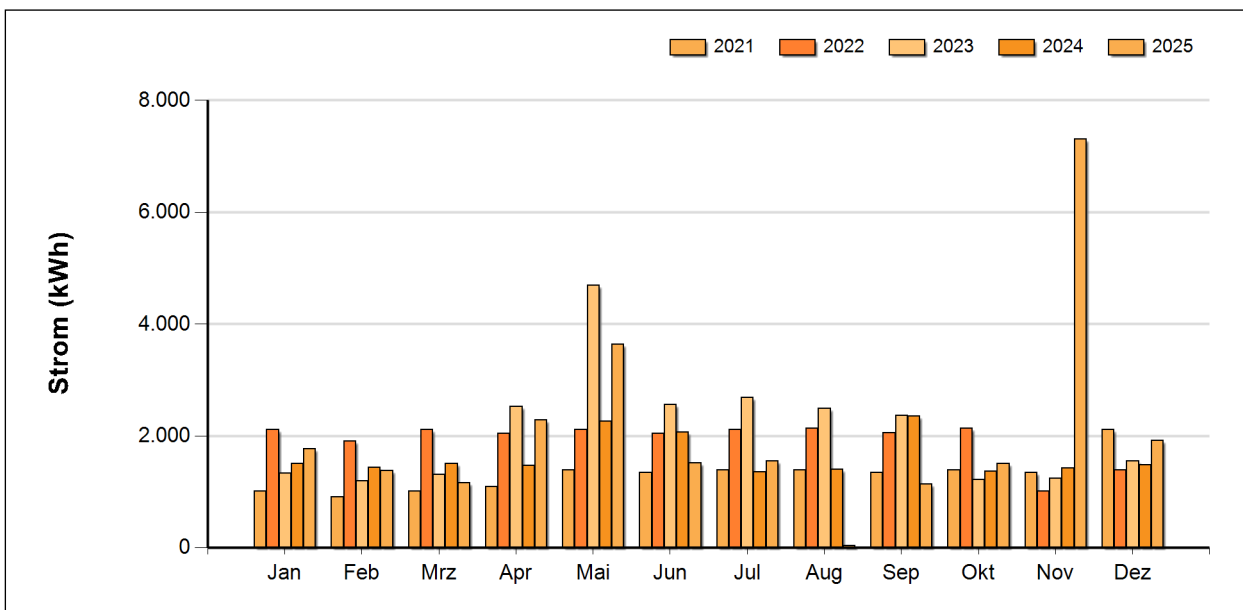

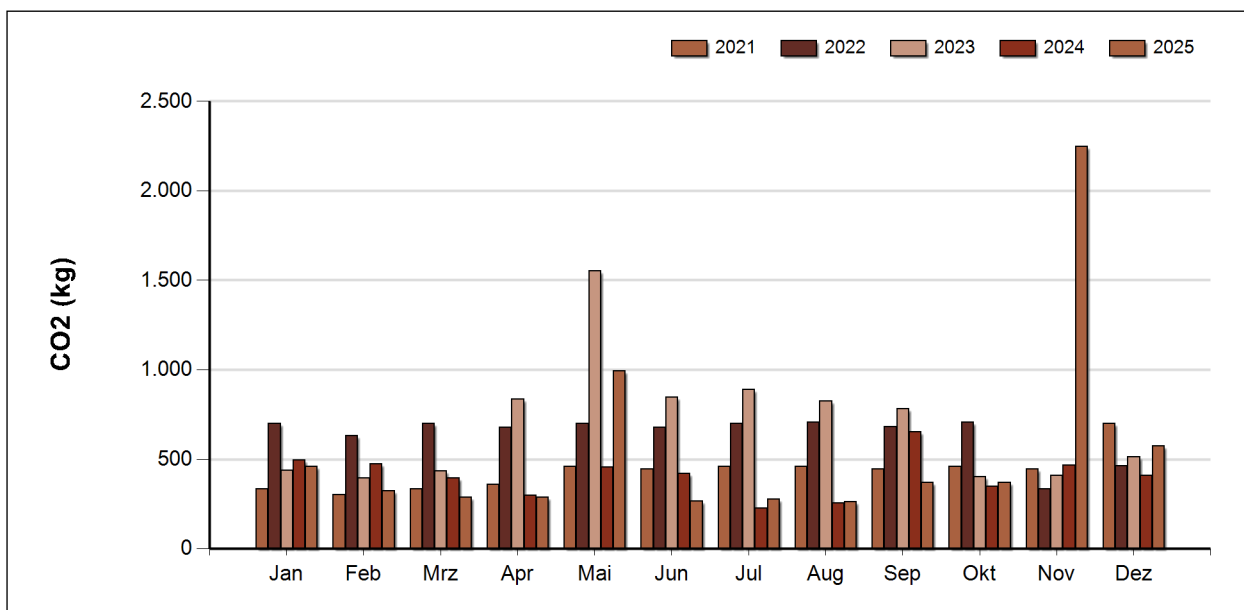

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Feuerwehr Traismauer hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: unbekannt
- Saniert: X
- Energieausweis: nein
- Heizungsart: Biomasse Nahwärme
- Heizungsalter: unbekannt
- PV-Anlage: ja mit 17,64 kWp
- Speicher: nein


Weitere Empfehlungen:

- Erstellung eines Energieausweises und Durchführung einer Sanierungsberatung
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde


5.7 Feuerwehr Stollhofen

5.7.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Feuerwehr Stollhofen' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

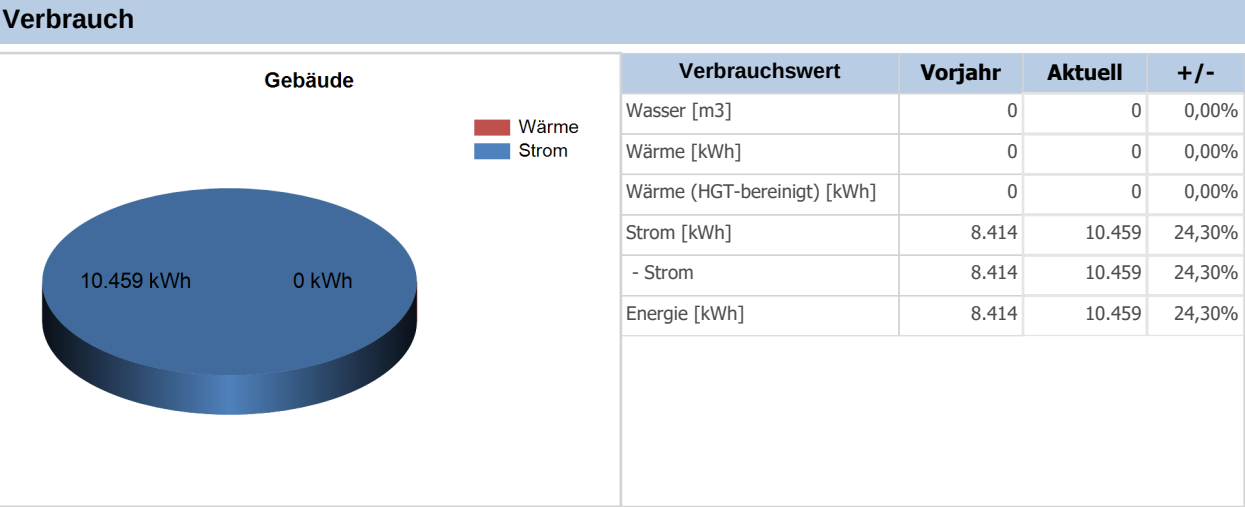


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 0 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 0% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

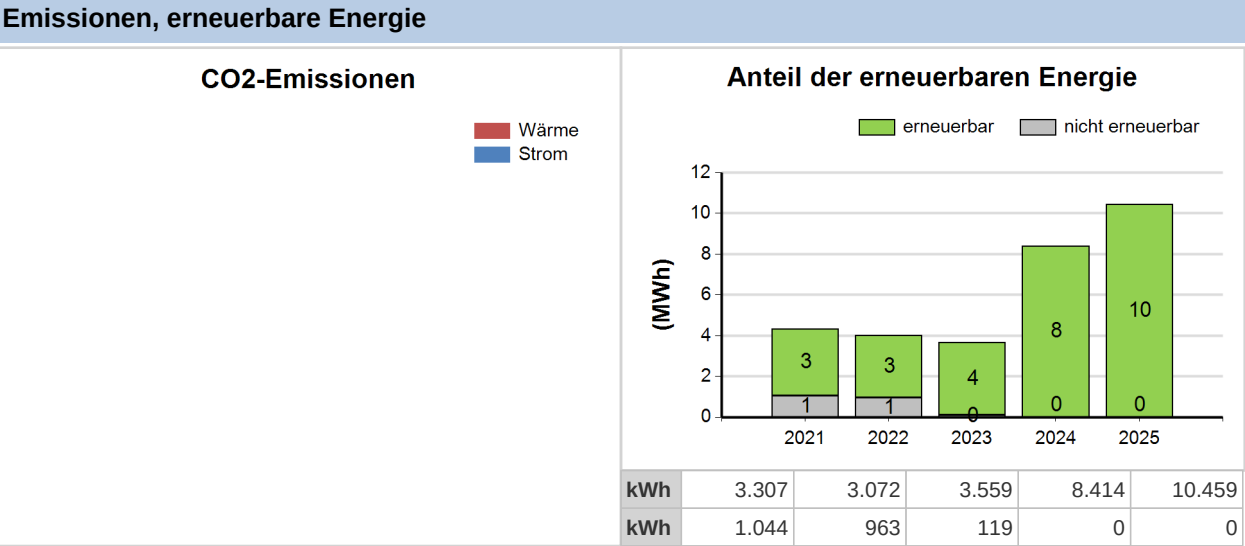


Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.

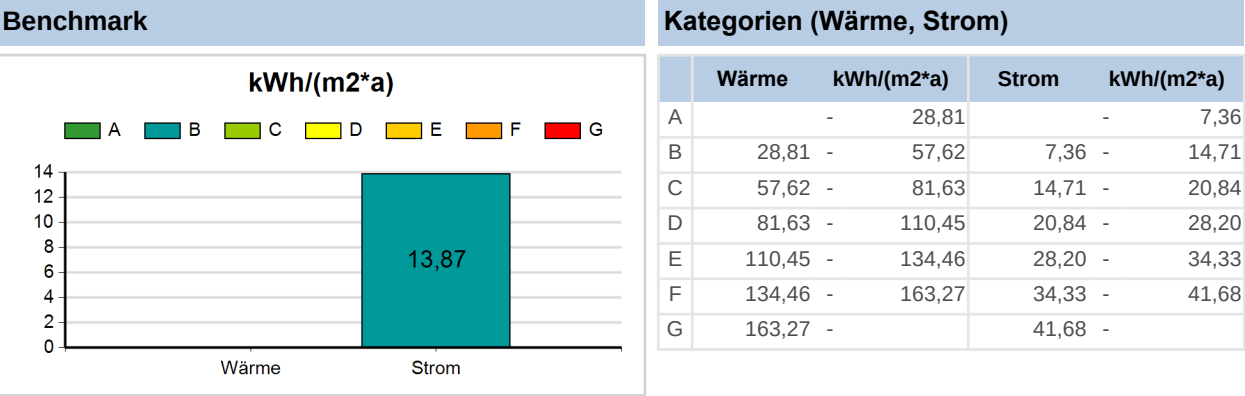


5.7.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

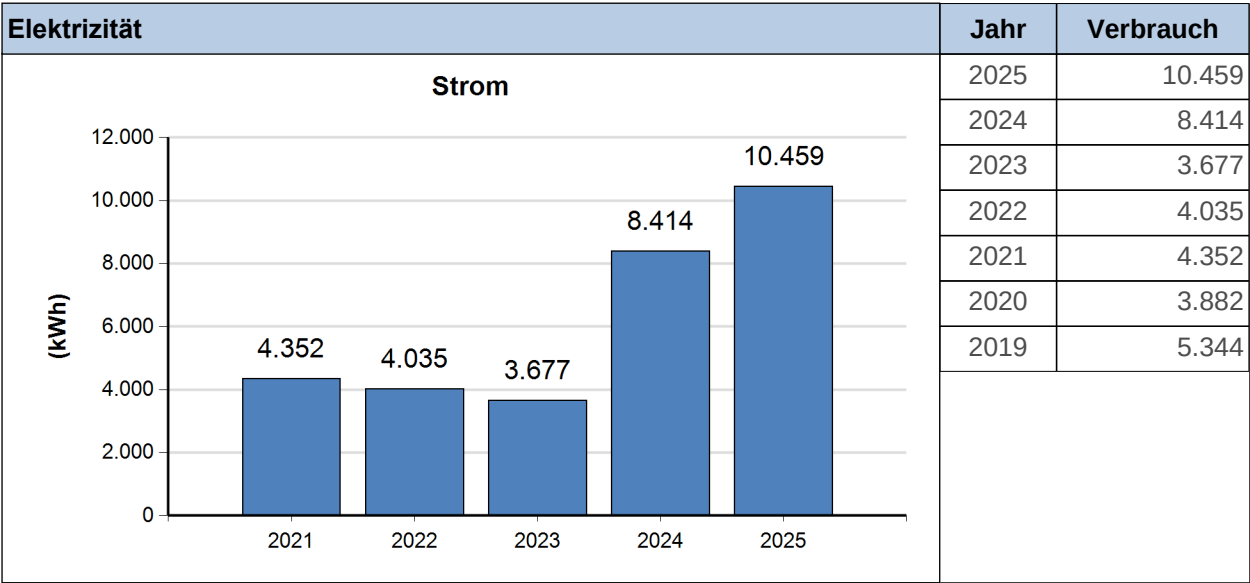

5.7.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

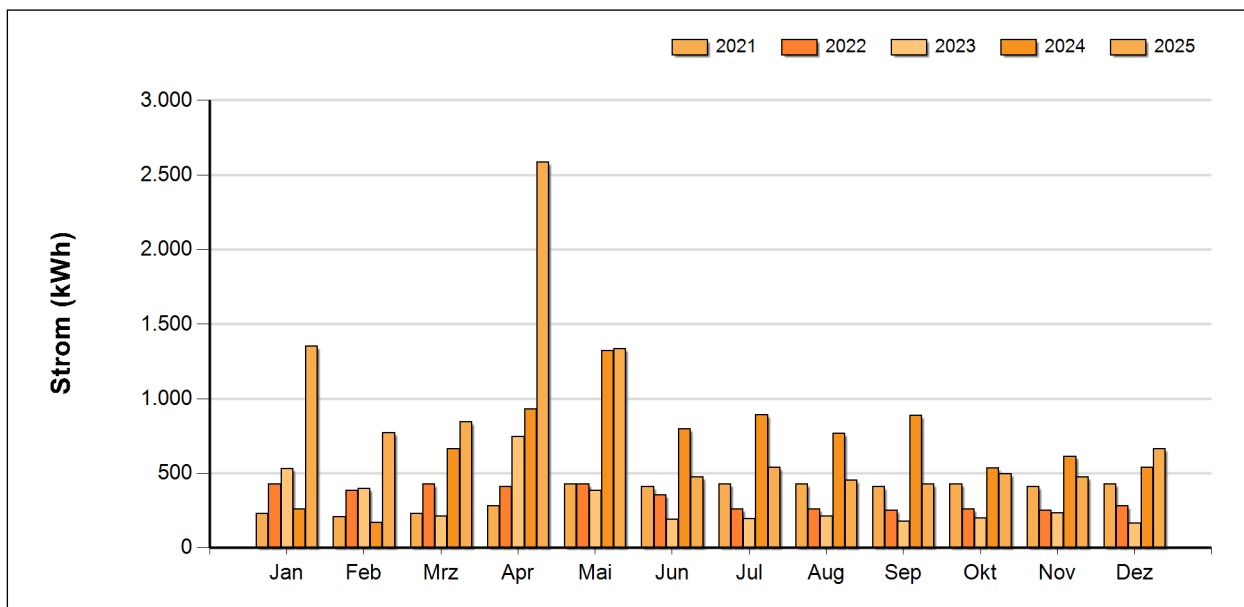

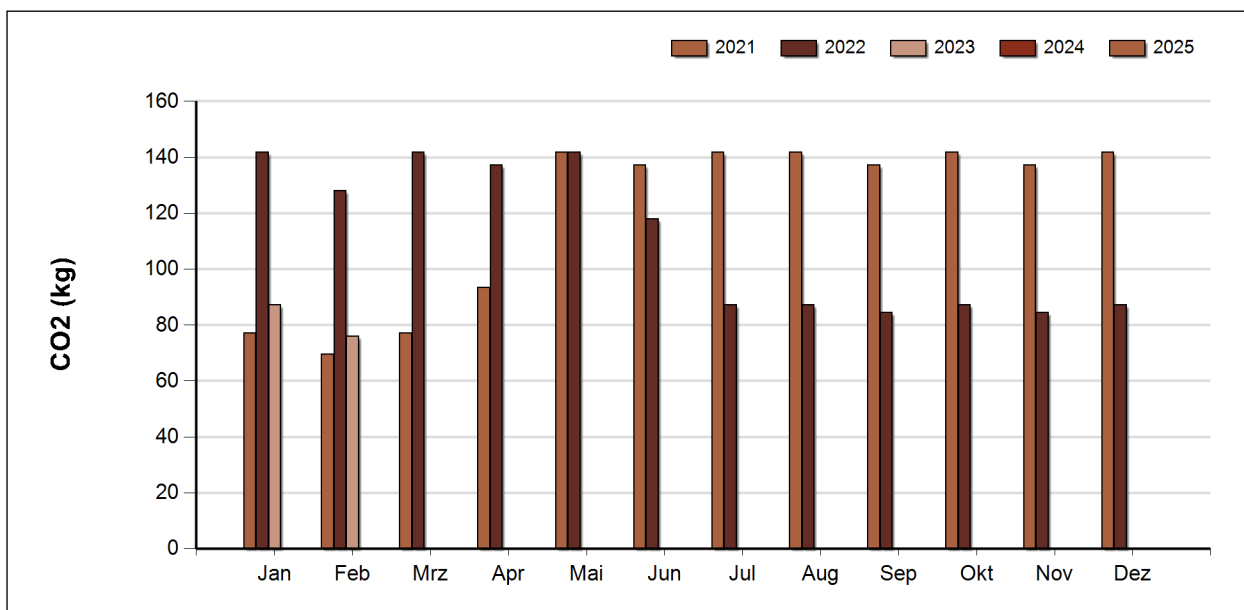

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Feuerwehr Stollhofen hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: unbekannt
- Saniert: X
- Energieausweis: nein
- Heizungsart: unbekannt
- Heizungsalter: unbekannt
- PV-Anlage: ja mit 16,6 kWp (Brunnen) und 26,15 kWp (FF-Haus)
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Erstellung Energieausweis und Durchführung einer Sanierungsberatung
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.8 Feuerwehr Wagram

5.8.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Feuerwehr Wagram' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 33% für die Stromversorgung und zu 67% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

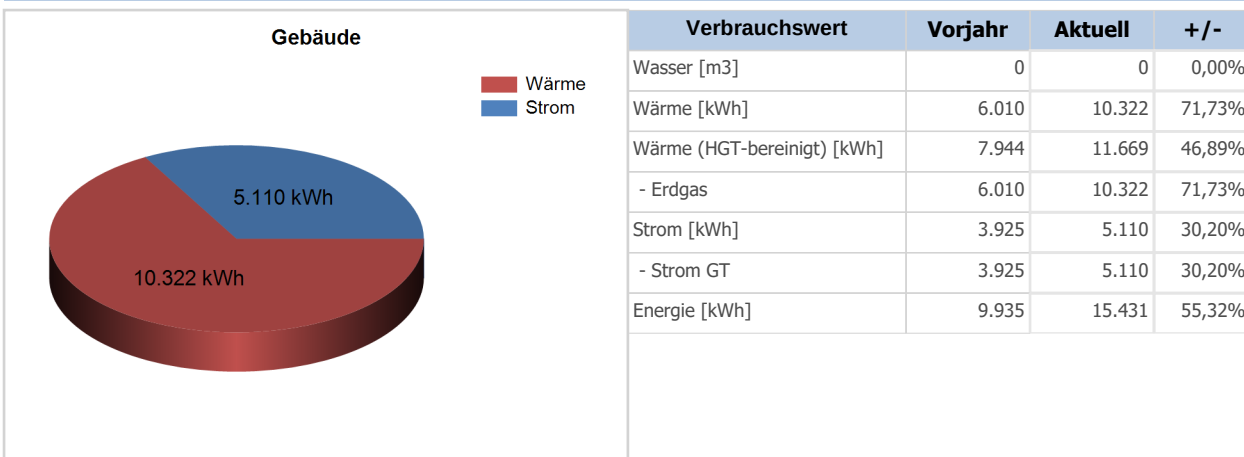


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 4.044 kg, wobei 58% auf die Wärmeversorgung und 42% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

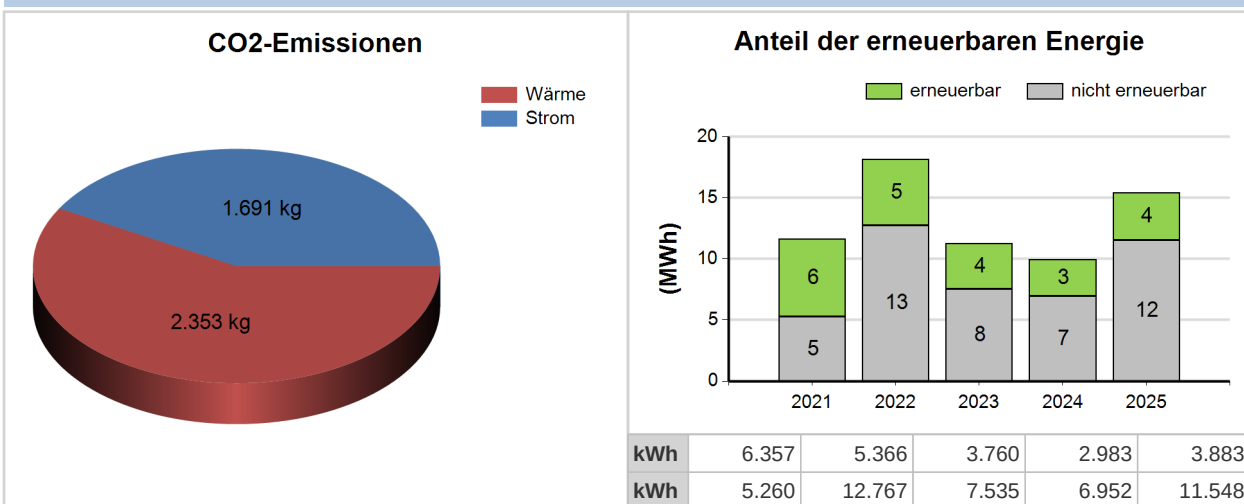

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark

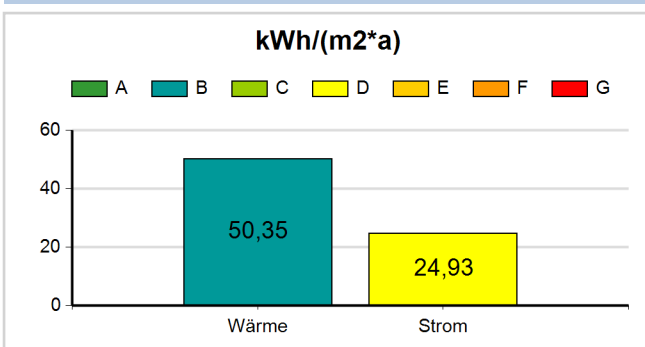




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,81	-	7,36
B	28,81	-	7,36	-
C	57,62	-	14,71	-
D	81,63	-	20,84	-
E	110,45	-	28,20	-
F	134,46	-	34,33	-
G	163,27	-	41,68	-

5.8.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

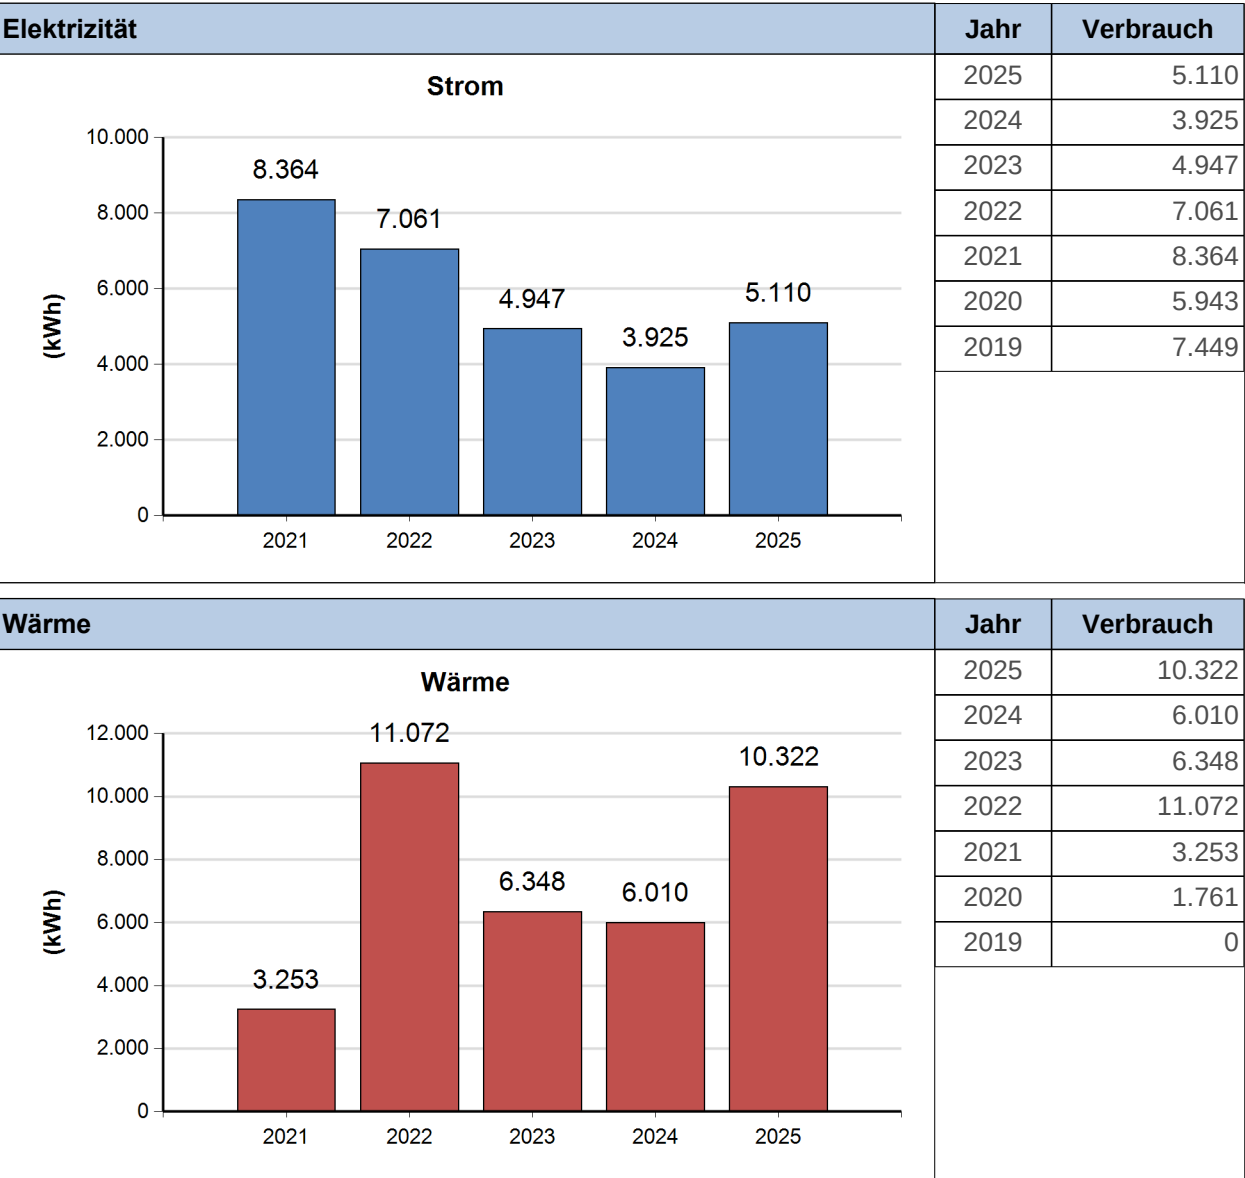

5.8.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

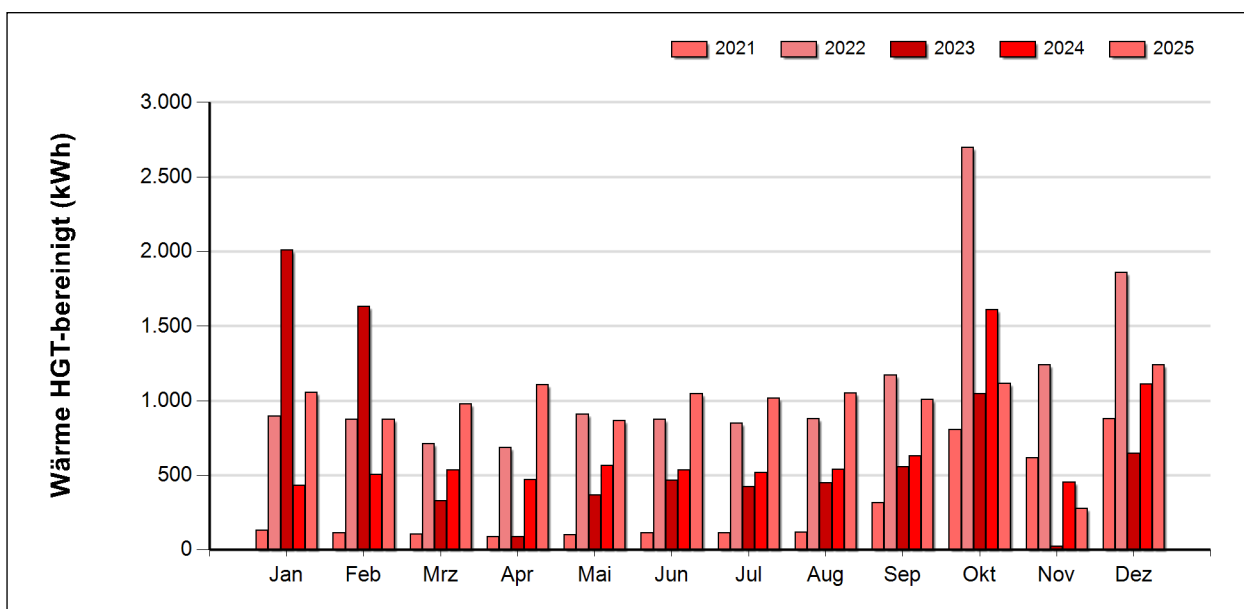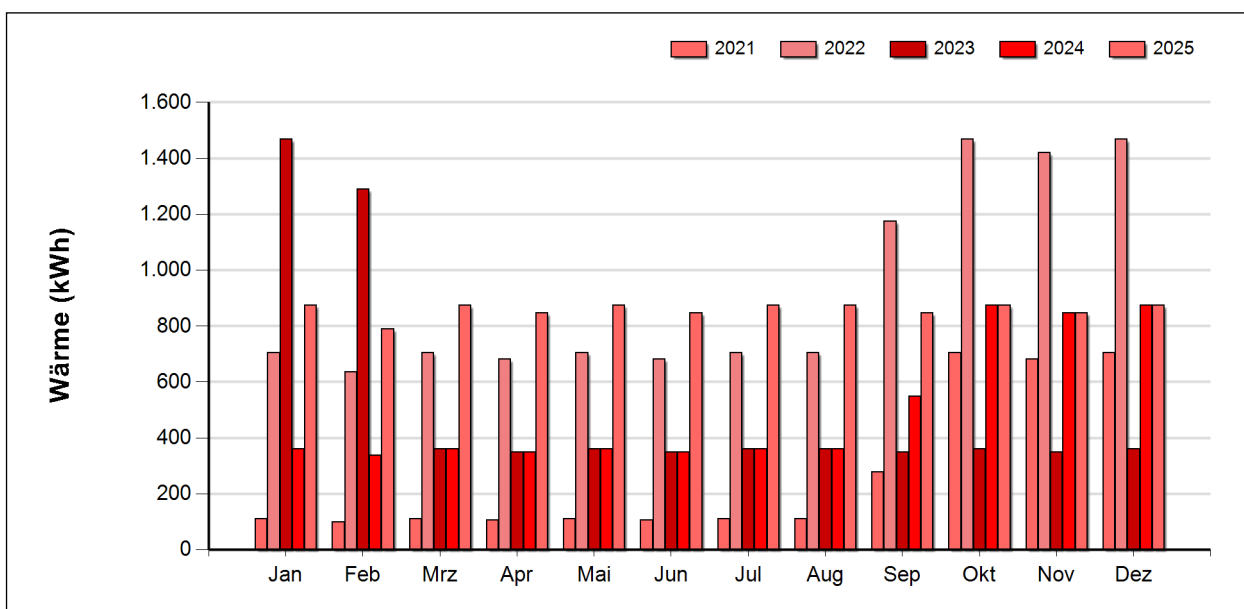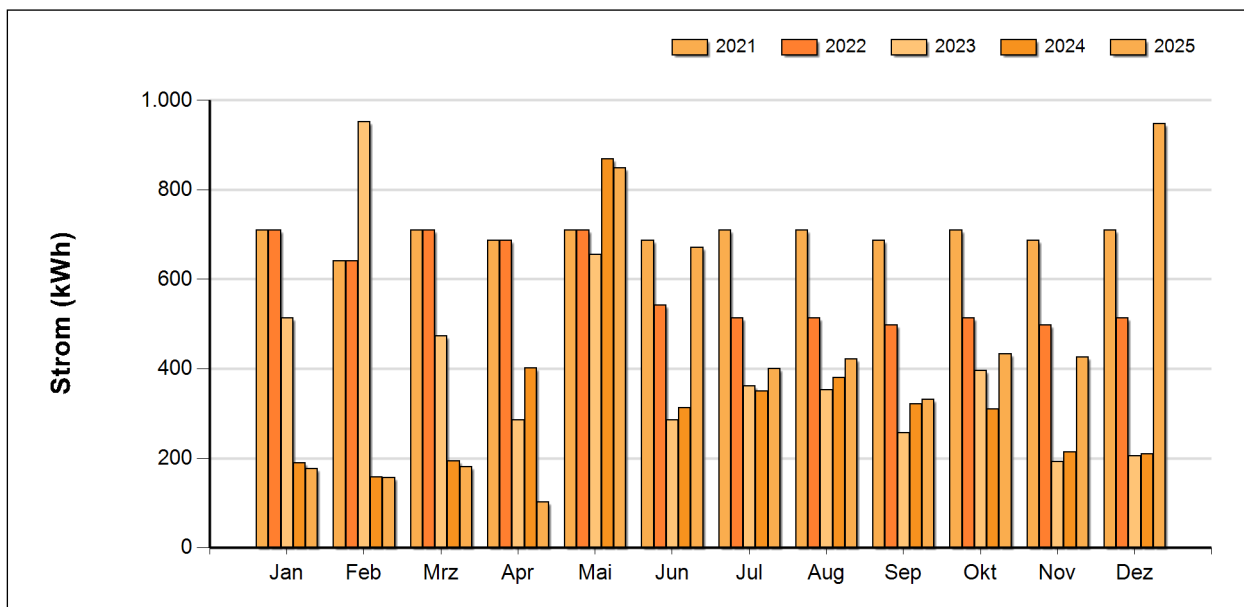

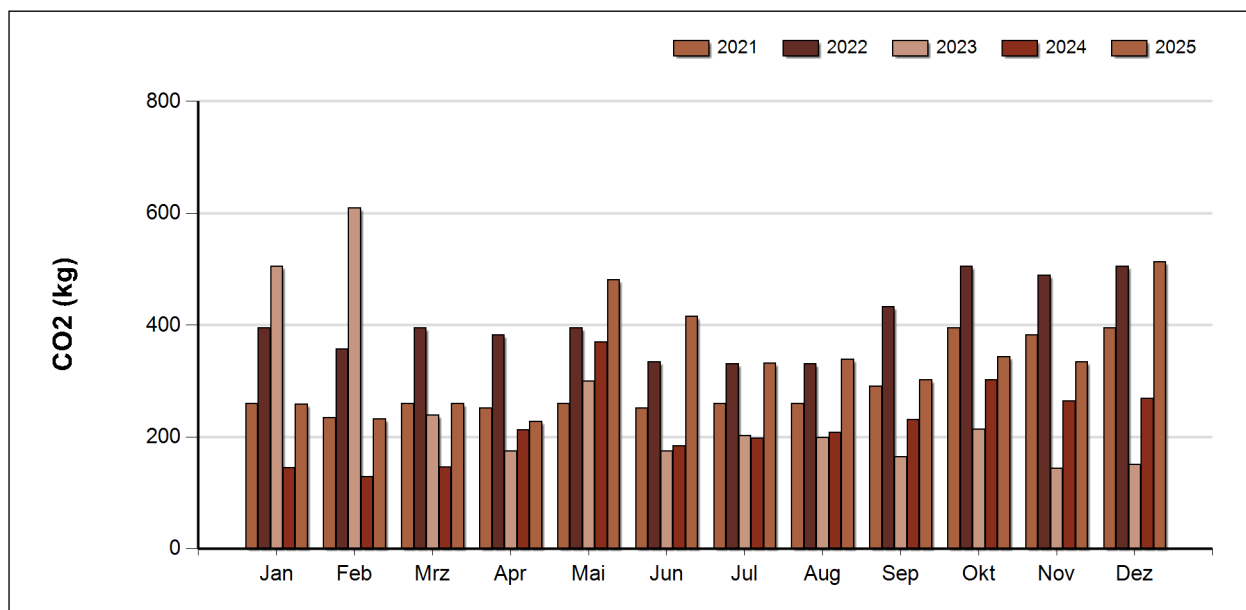

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Feuerwehr Wagram hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: unbekannt
- Saniert: X
- Energieausweis: nein
- Heizungsart: Gas
- Heizungsalter: unbekannt
- PV-Anlage: nein
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Erstellung eines Energieausweises und Durchführung einer Sanierungsberatung
- Ausstieg fossiler Brennstoff
- Errichtung PV-Anlage
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.9 Feuerwehr Waldlesberg

5.9.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Feuerwehr Waldlesberg' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 17% für die Stromversorgung und zu 83% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

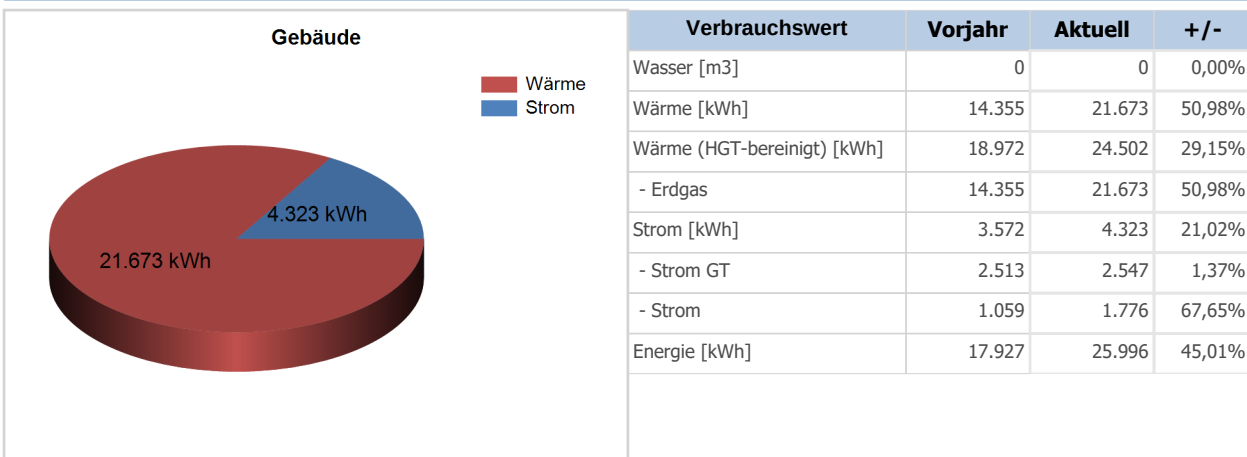


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 5.784 kg, wobei 85% auf die Wärmeversorgung und 15% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

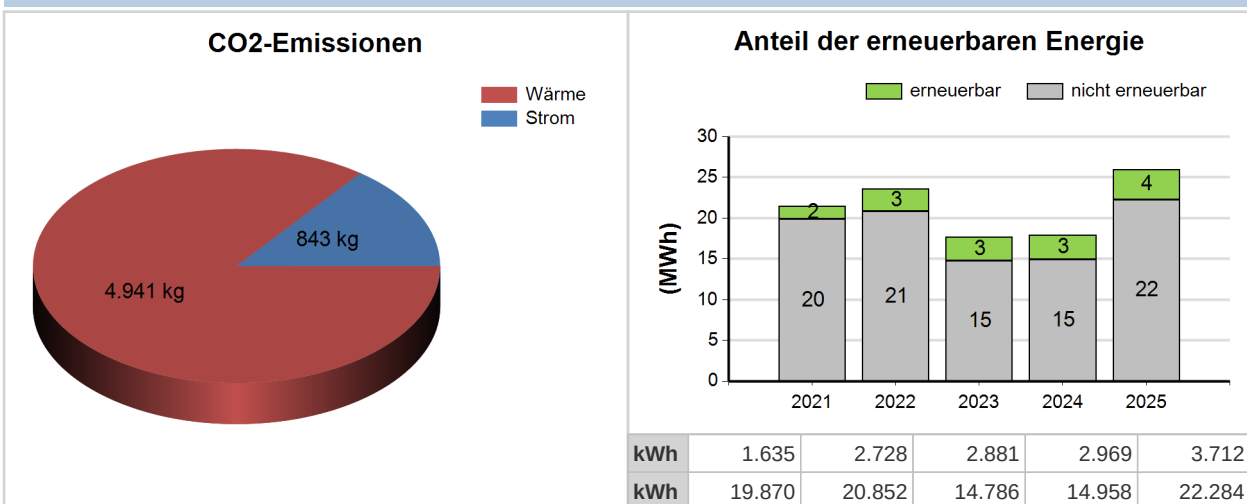

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark

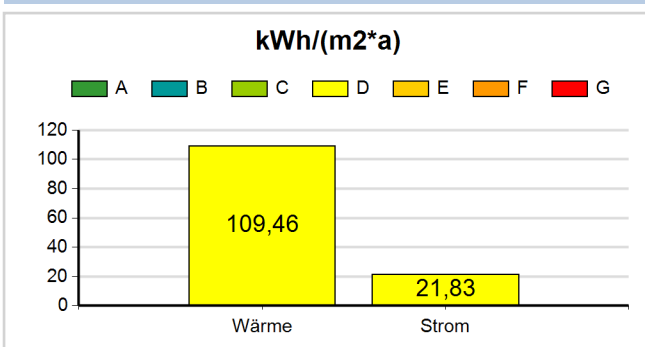




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,81	-	7,36
B	28,81	-	7,36	-
C	57,62	-	14,71	-
D	81,63	-	20,84	-
E	110,45	-	28,20	-
F	134,46	-	34,33	-
G	163,27	-	41,68	-

5.9.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

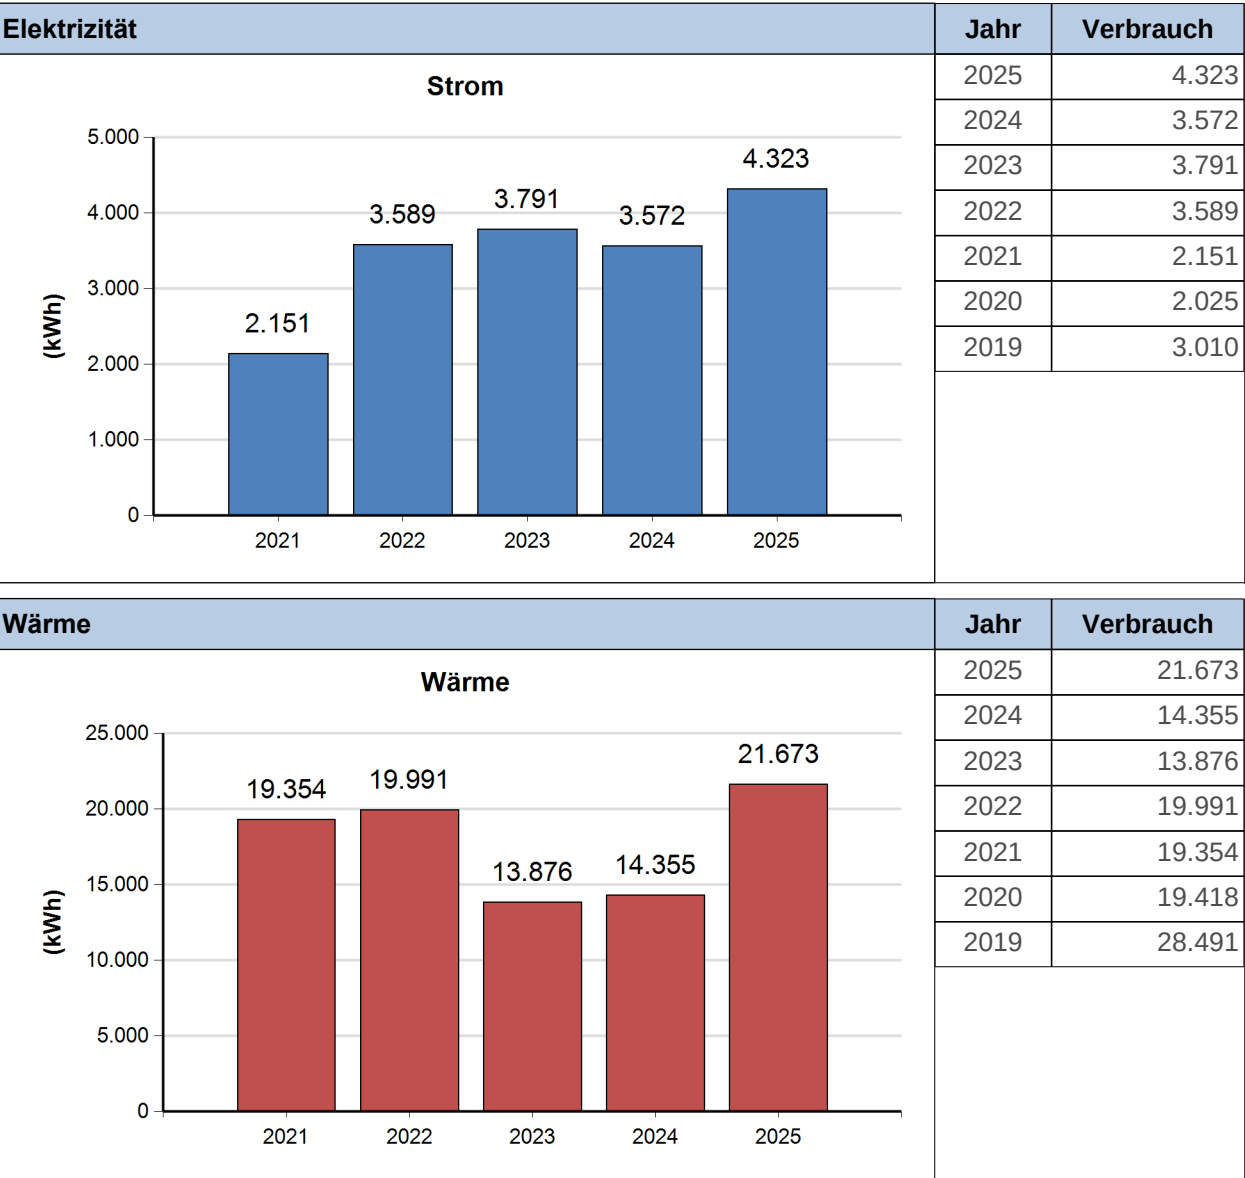

5.9.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

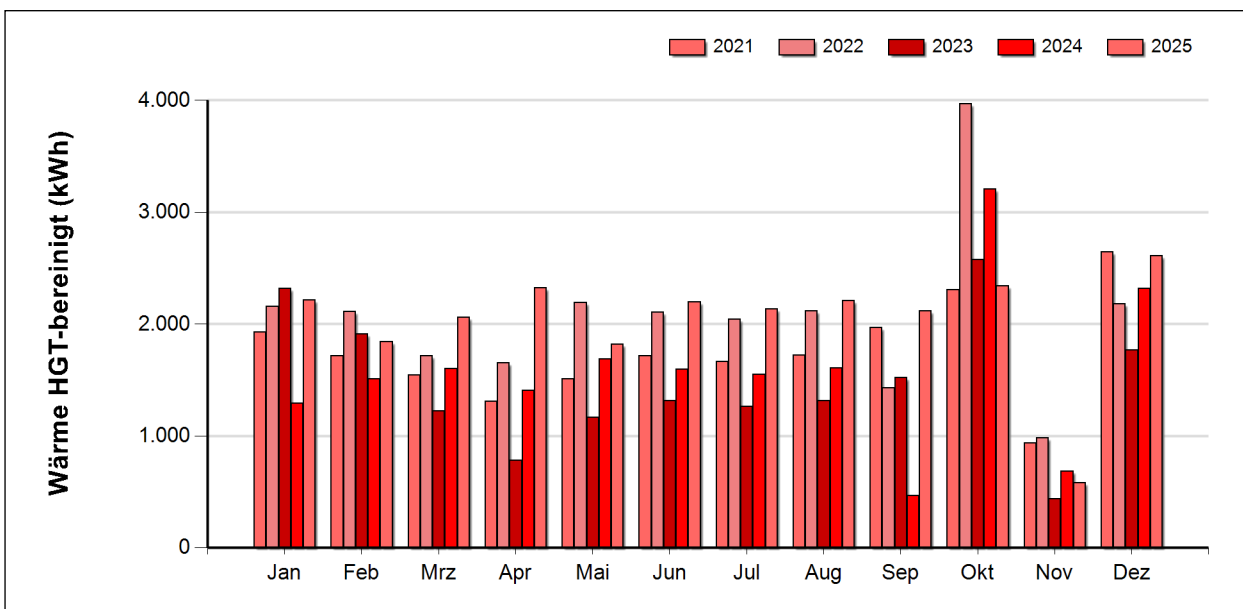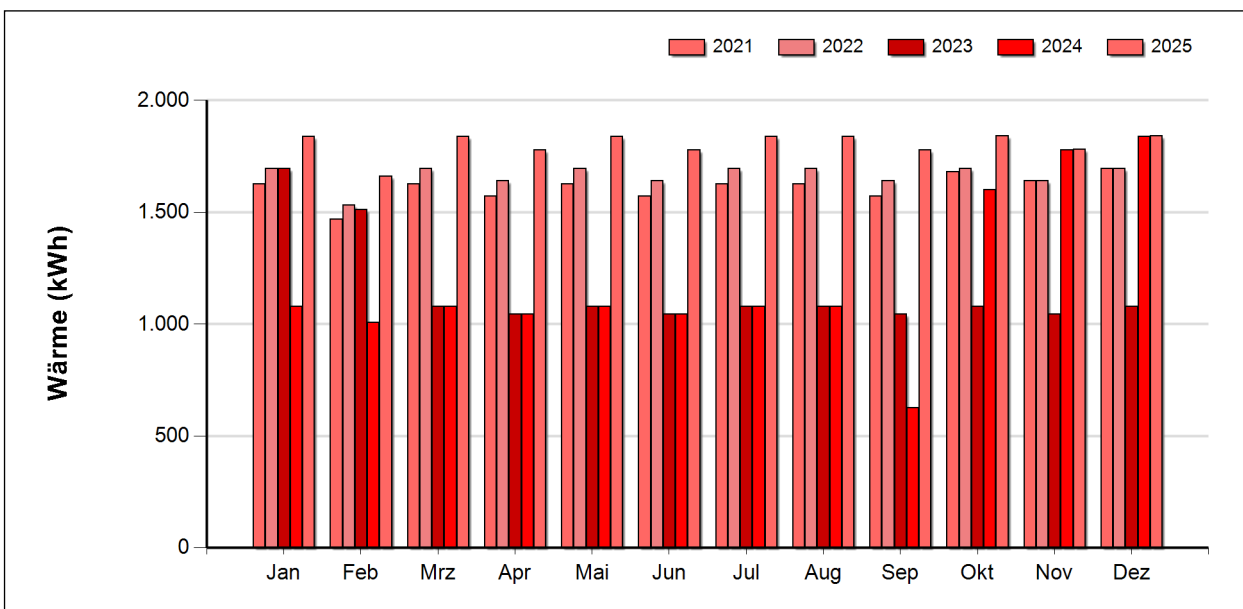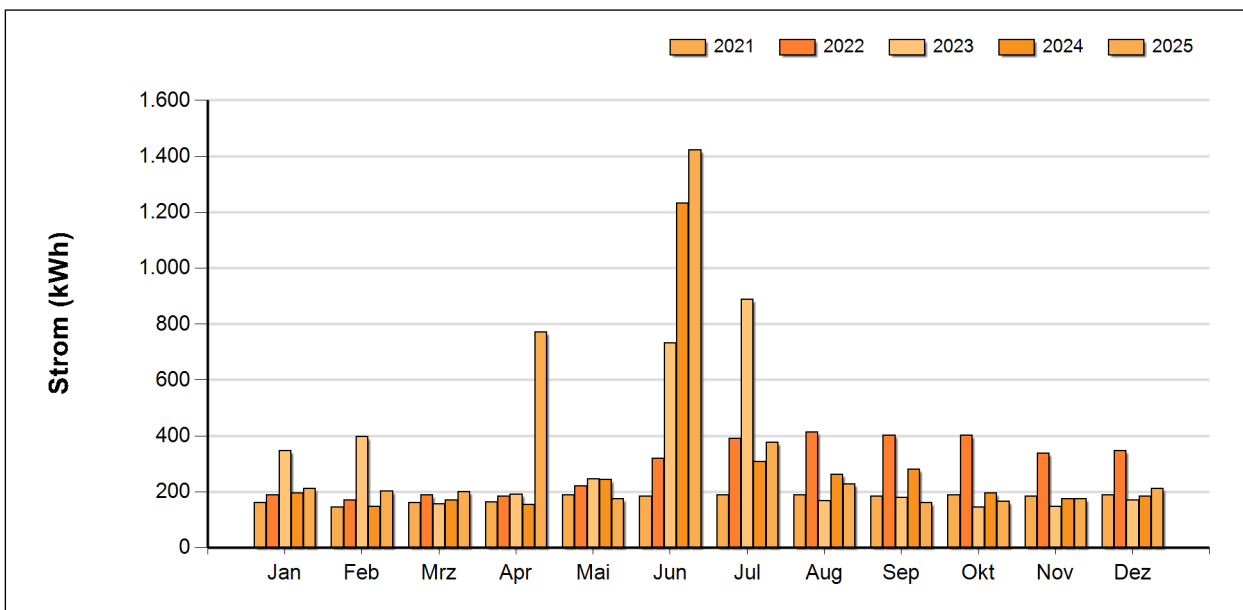

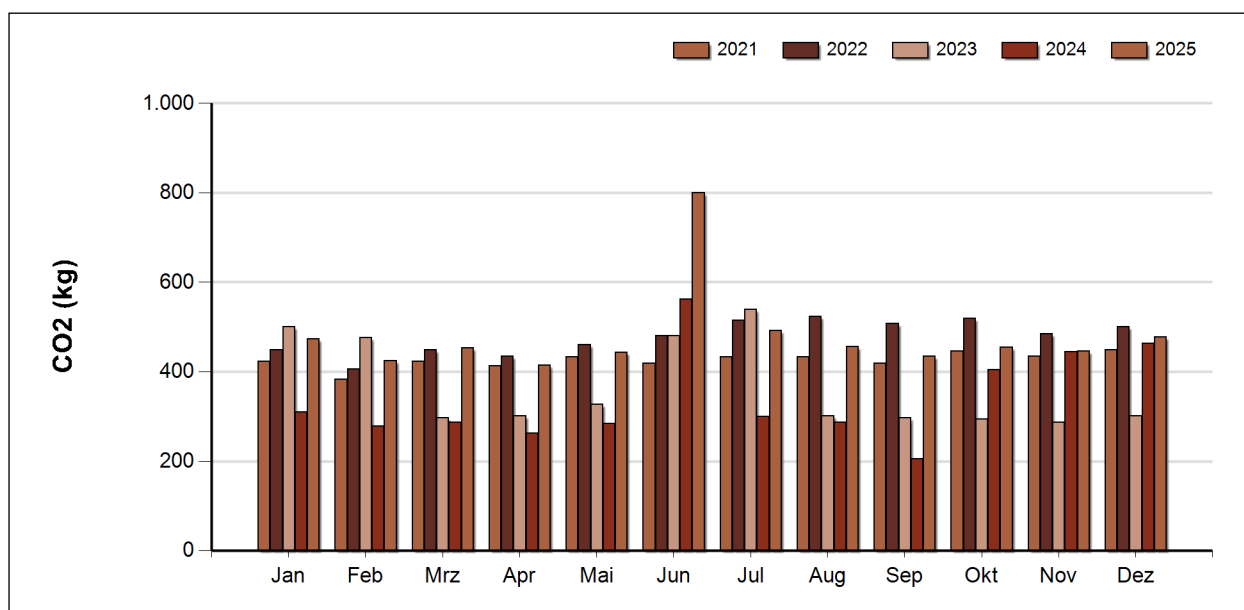

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Feuerwehr Waldlesberg hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: unbekannt
- Saniert: X
- Energieausweis: nein/ja JAHR
- Heizungsart: Gas
- Heizungsalter: unbekannt
- PV-Anlage: ja mit 8,3 kWp
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Erstellung Energieausweis
- Ausstieg fossiler Brennstoff
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.10 Rathaus

5.10.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Rathaus' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 16% für die Stromversorgung und zu 84% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

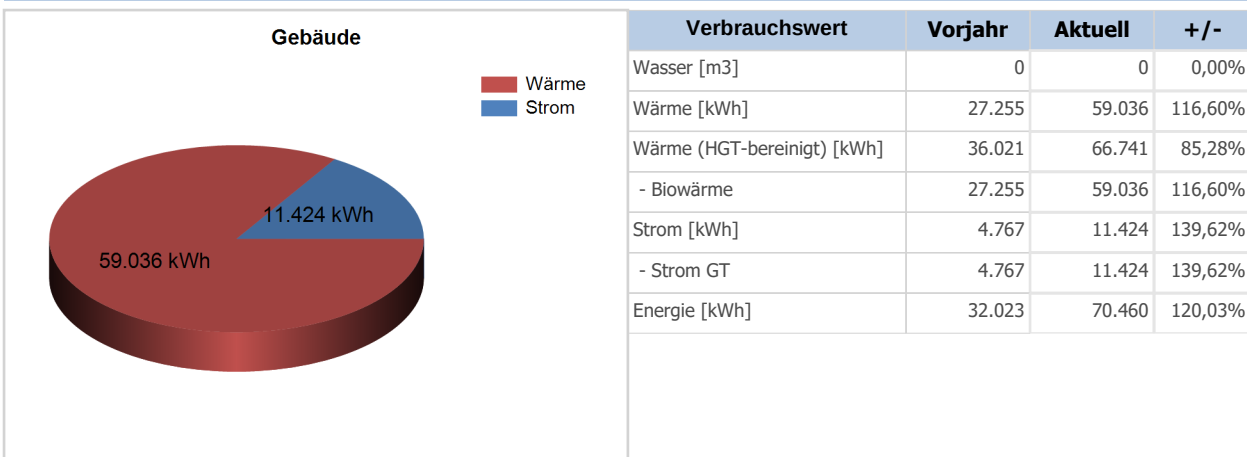


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 3.781 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

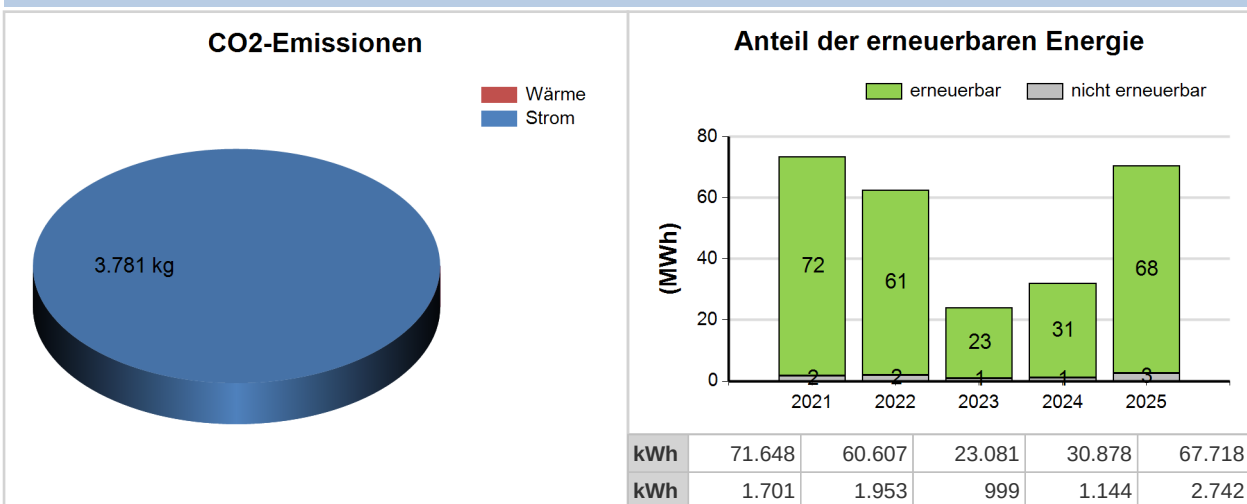

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark

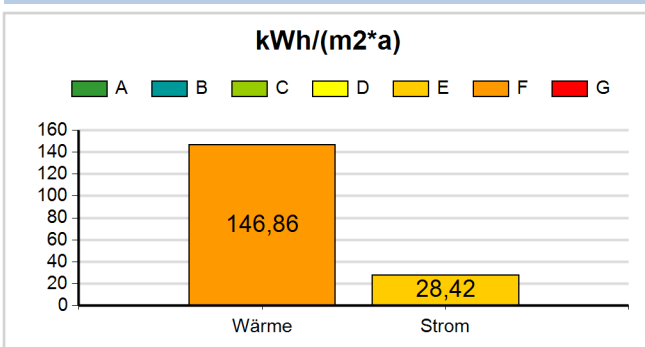




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	29,84	-	6,71
B	29,84	-	6,71	-
C	59,68	-	13,41	-
D	84,54	-	19,00	-
E	114,38	-	25,70	-
F	139,24	-	31,29	-
G	169,08	-	38,00	-

5.10.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

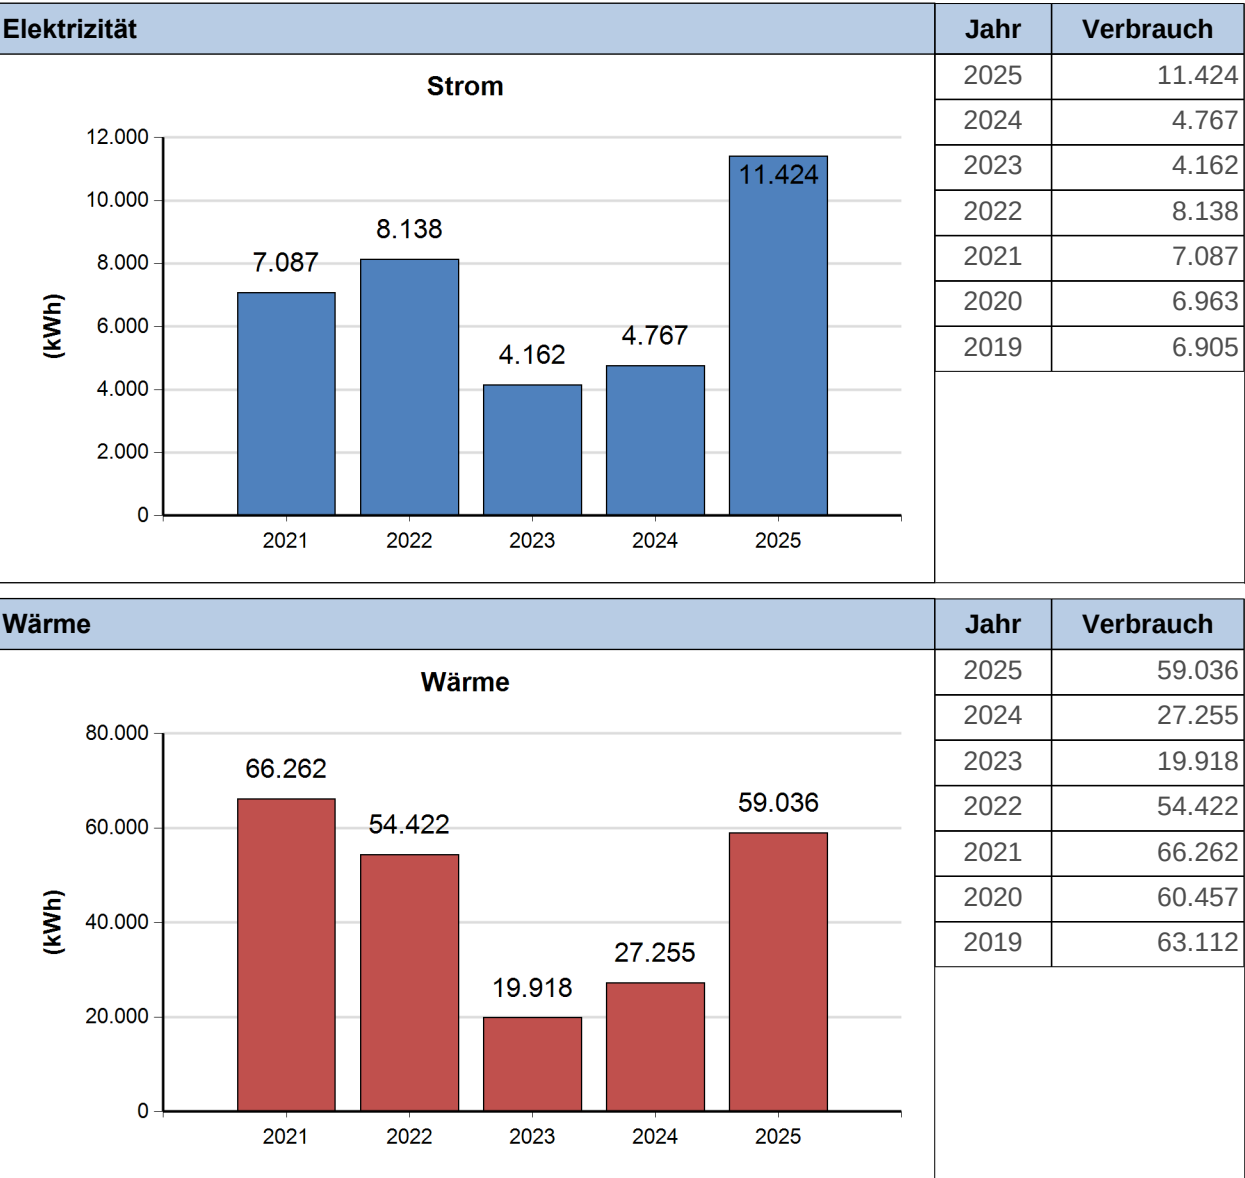

5.10.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

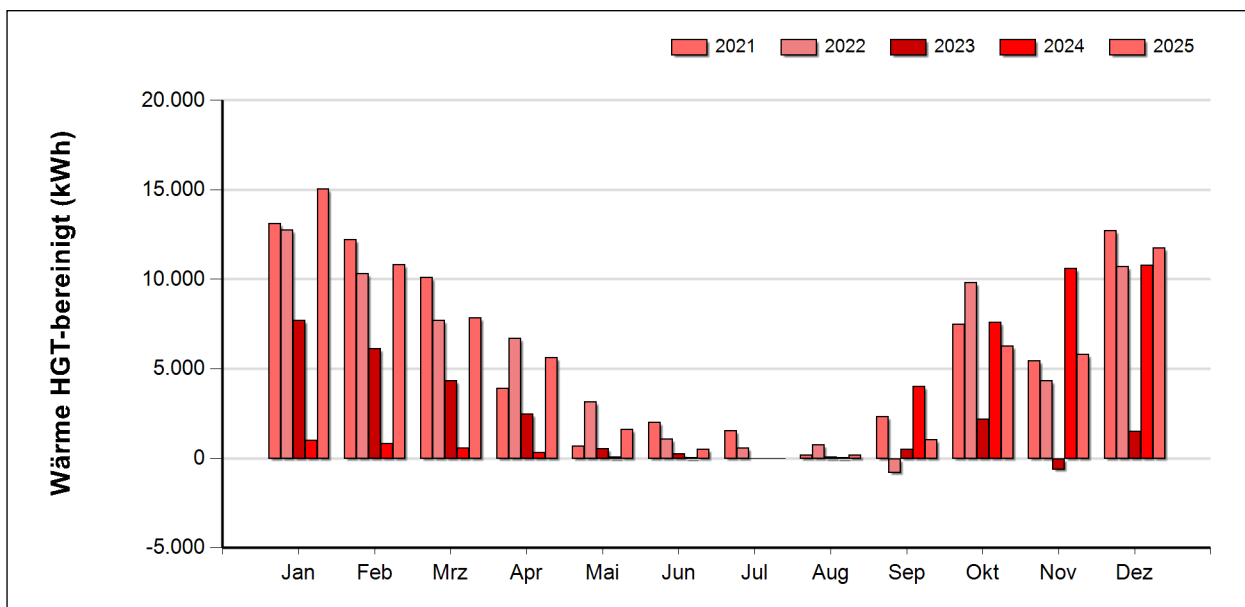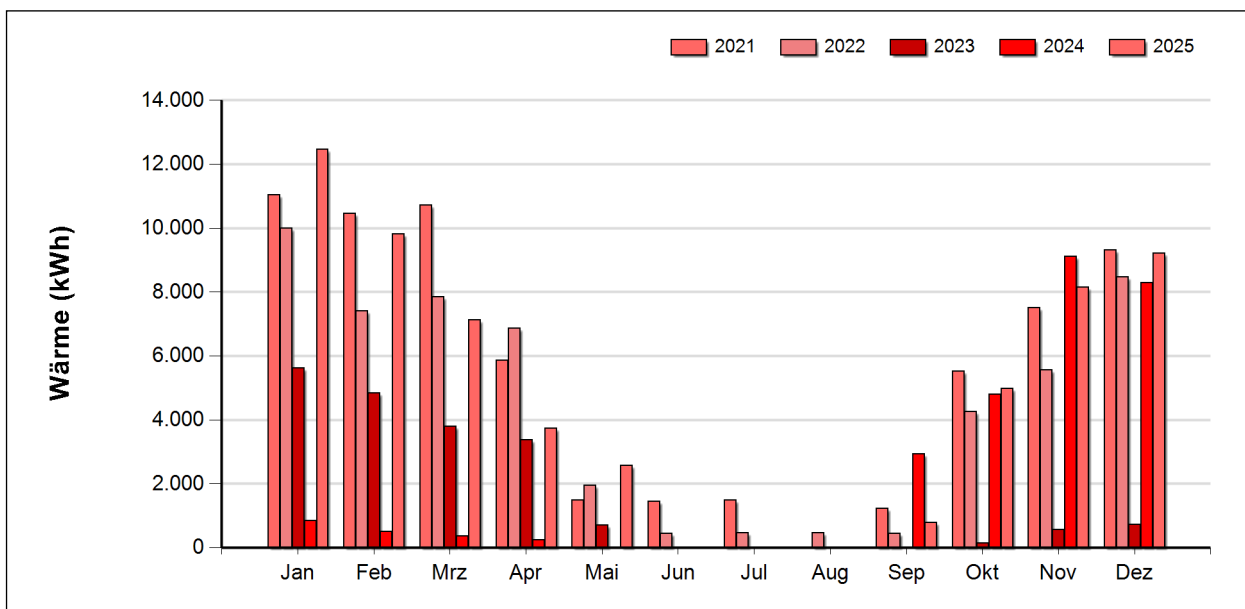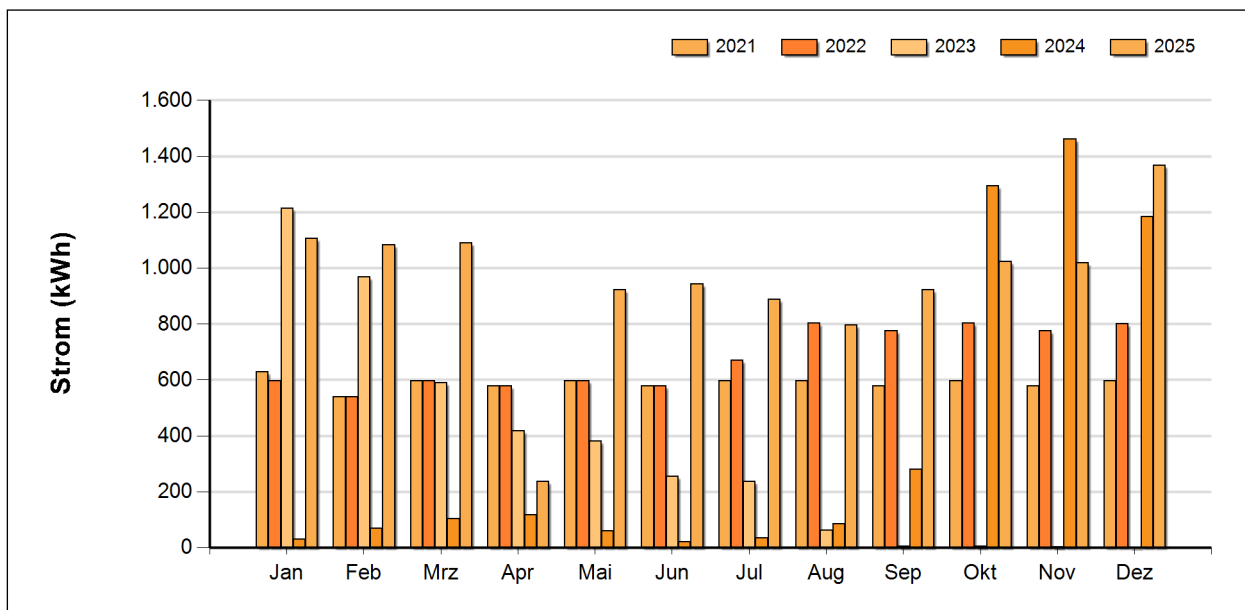

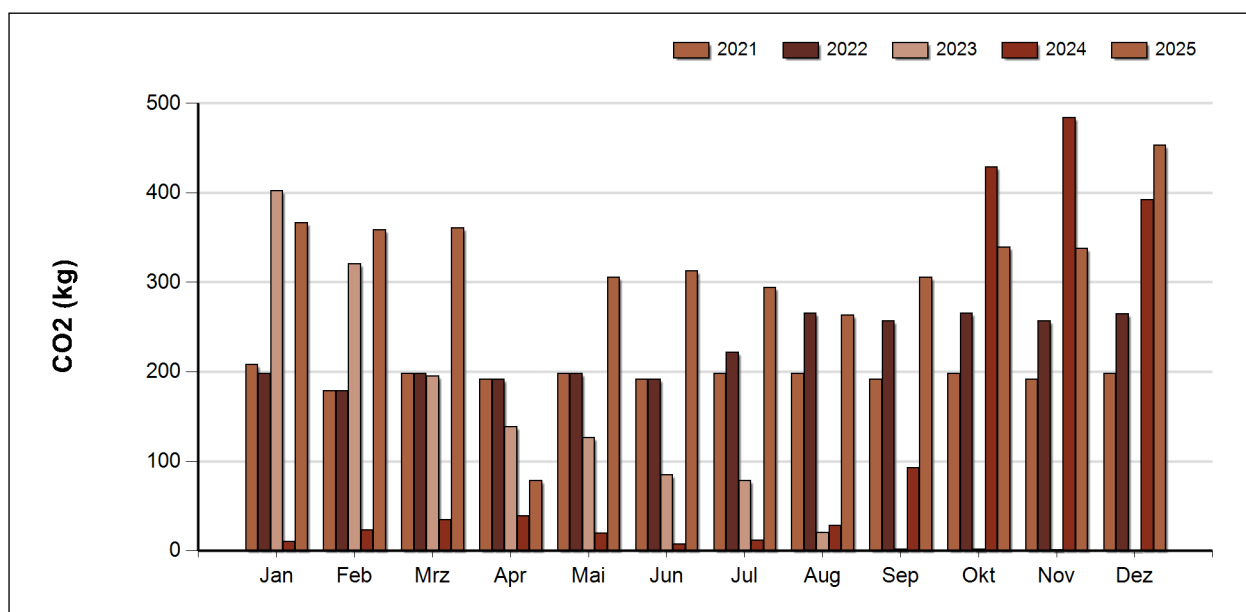

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Rathaus (Denkmalgeschützt) hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: unbekannt
- Saniert: 2023
- Energieausweis: ja 2021 [LINK](#)
- Heizungsart: Biomasse Fernwärme
- Heizungsalter: 2018
- PV-Anlage: nein
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.11 Stadtamt

5.11.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Stadtamt' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 22% für die Stromversorgung und zu 78% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

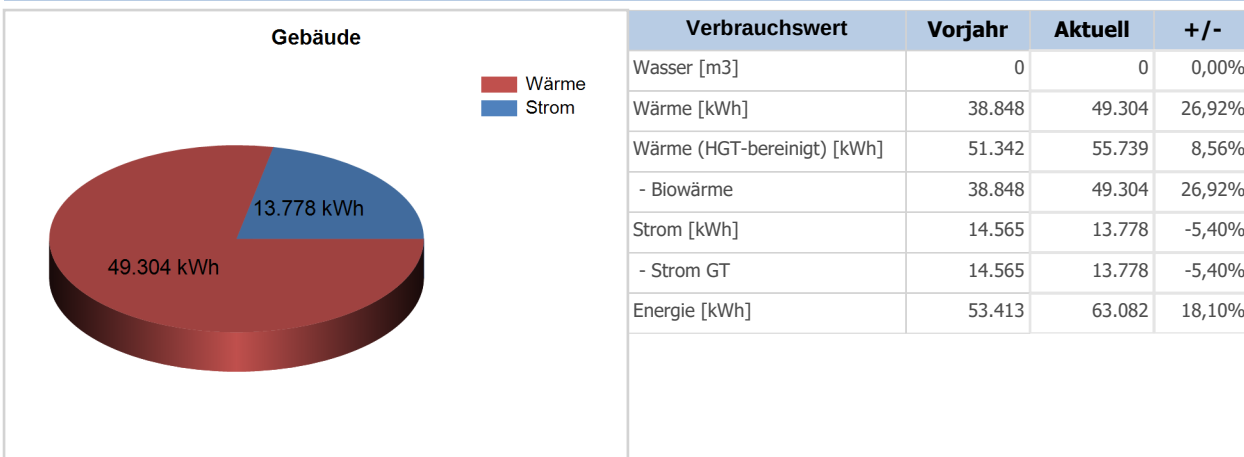


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 4.560 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

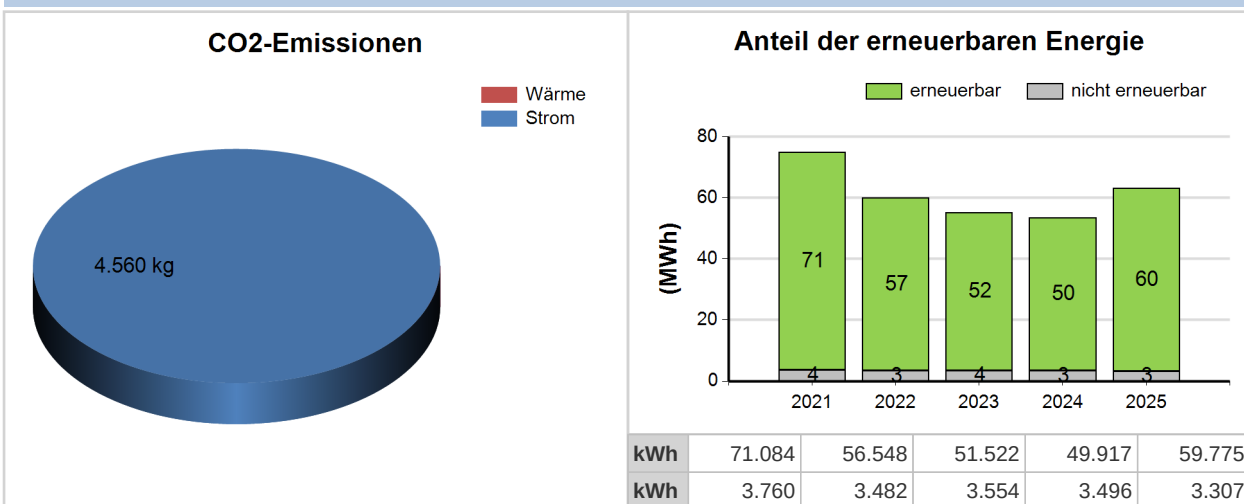

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.



Benchmark

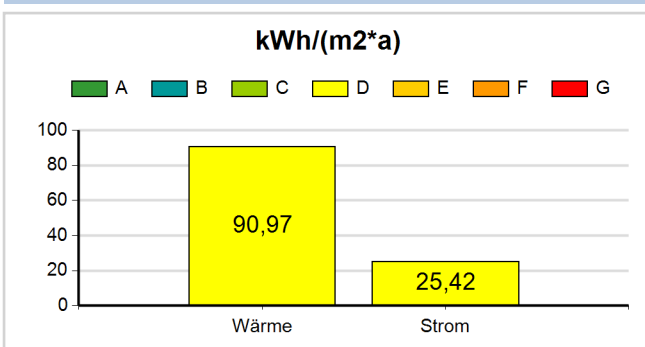




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	29,84	-	6,71
B	29,84	-	6,71	-
C	59,68	-	13,41	-
D	84,54	-	19,00	-
E	114,38	-	25,70	-
F	139,24	-	31,29	-
G	169,08	-	38,00	-

5.11.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

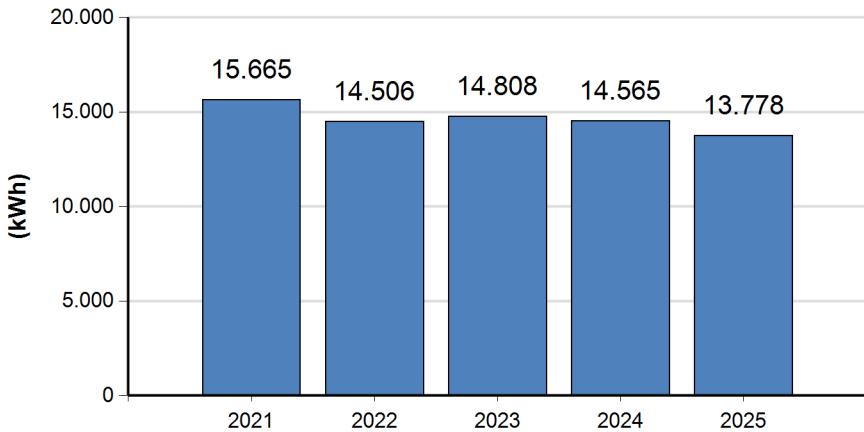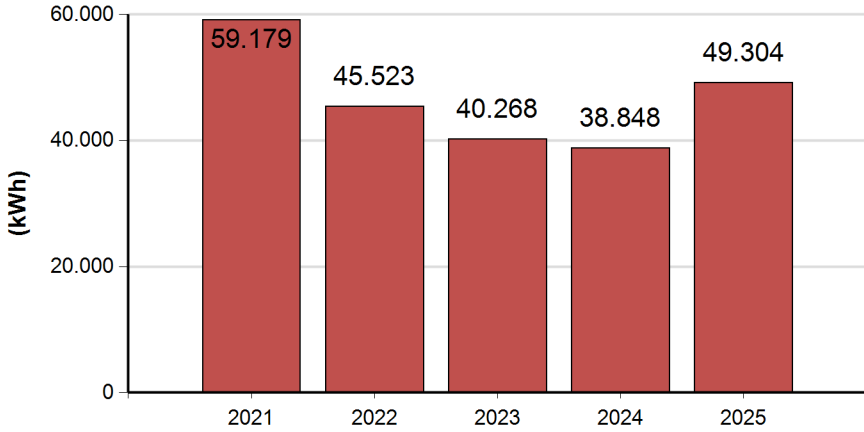Elektrizität		Jahr	Verbrauch												
Strom  <table><tr><th>Jahr</th><th>Verbrauch (kWh)</th></tr><tr><td>2021</td><td>15.665</td></tr><tr><td>2022</td><td>14.506</td></tr><tr><td>2023</td><td>14.808</td></tr><tr><td>2024</td><td>14.565</td></tr><tr><td>2025</td><td>13.778</td></tr></table>		Jahr	Verbrauch (kWh)	2021	15.665	2022	14.506	2023	14.808	2024	14.565	2025	13.778	2025	13.778
		Jahr	Verbrauch (kWh)												
		2021	15.665												
		2022	14.506												
		2023	14.808												
		2024	14.565												
		2025	13.778												
		2024	14.565												
2023	14.808														
2022	14.506														
2021	15.665														
2020	14.318														
2019	15.233														
Wärme		Jahr	Verbrauch												
Wärme  <table><tr><th>Jahr</th><th>Verbrauch (kWh)</th></tr><tr><td>2021</td><td>59.179</td></tr><tr><td>2022</td><td>45.523</td></tr><tr><td>2023</td><td>40.268</td></tr><tr><td>2024</td><td>38.848</td></tr><tr><td>2025</td><td>49.304</td></tr></table>		Jahr	Verbrauch (kWh)	2021	59.179	2022	45.523	2023	40.268	2024	38.848	2025	49.304	2025	49.304
		Jahr	Verbrauch (kWh)												
		2021	59.179												
		2022	45.523												
		2023	40.268												
		2024	38.848												
		2025	49.304												
		2024	38.848												
2023	40.268														
2022	45.523														
2021	59.179														
2020	54.390														
2019	55.573														

5.11.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

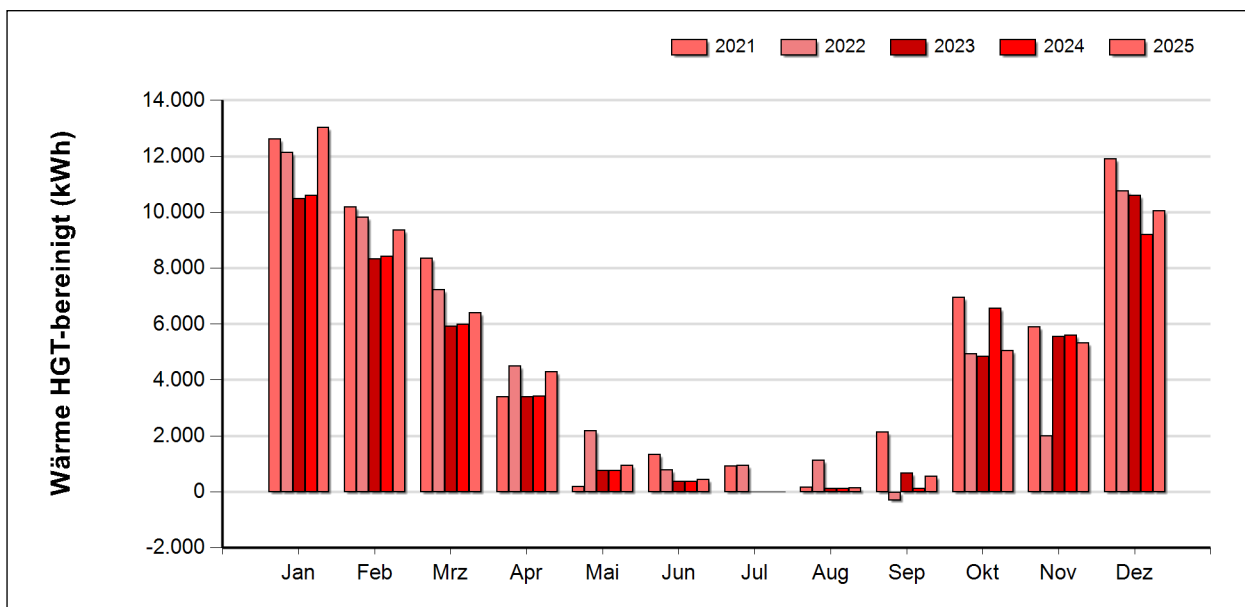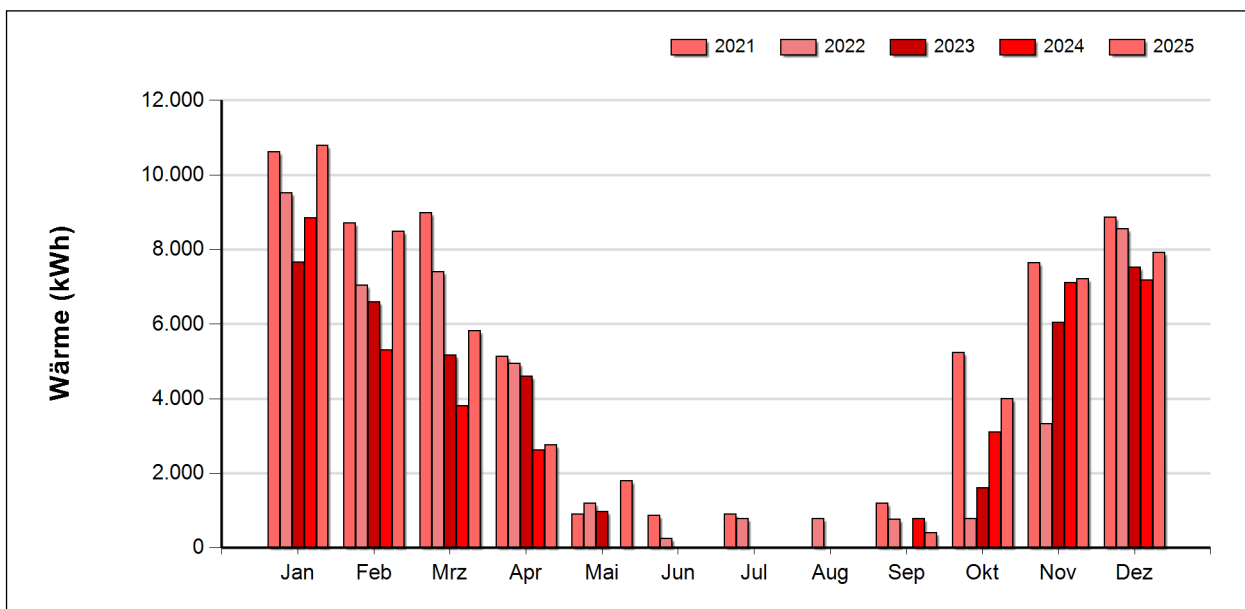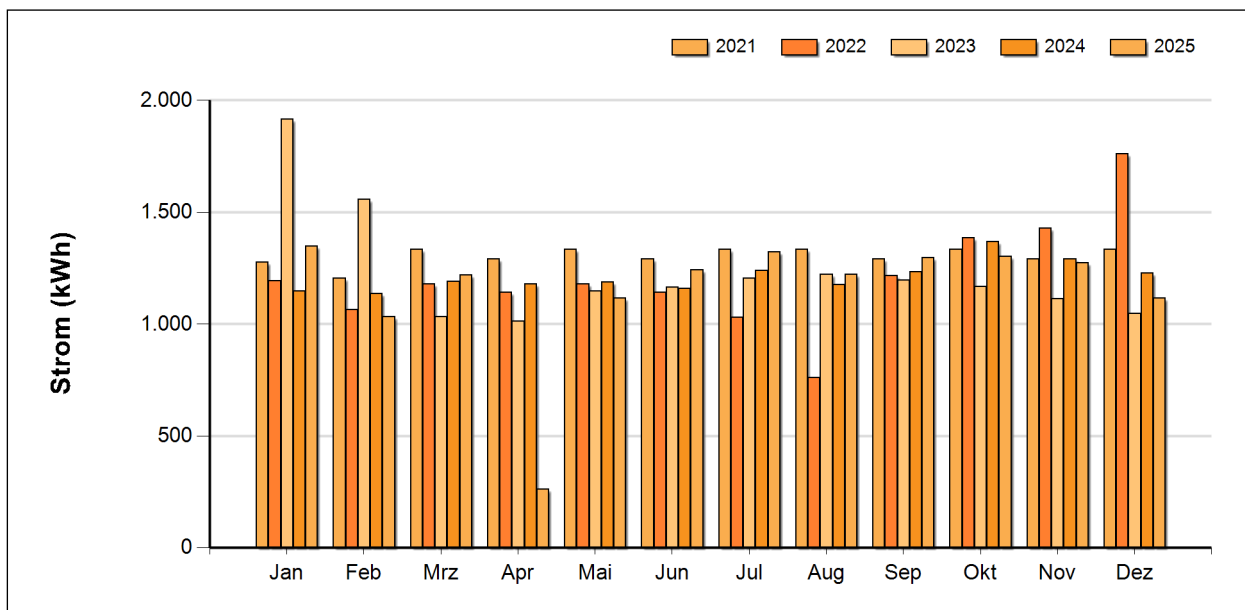

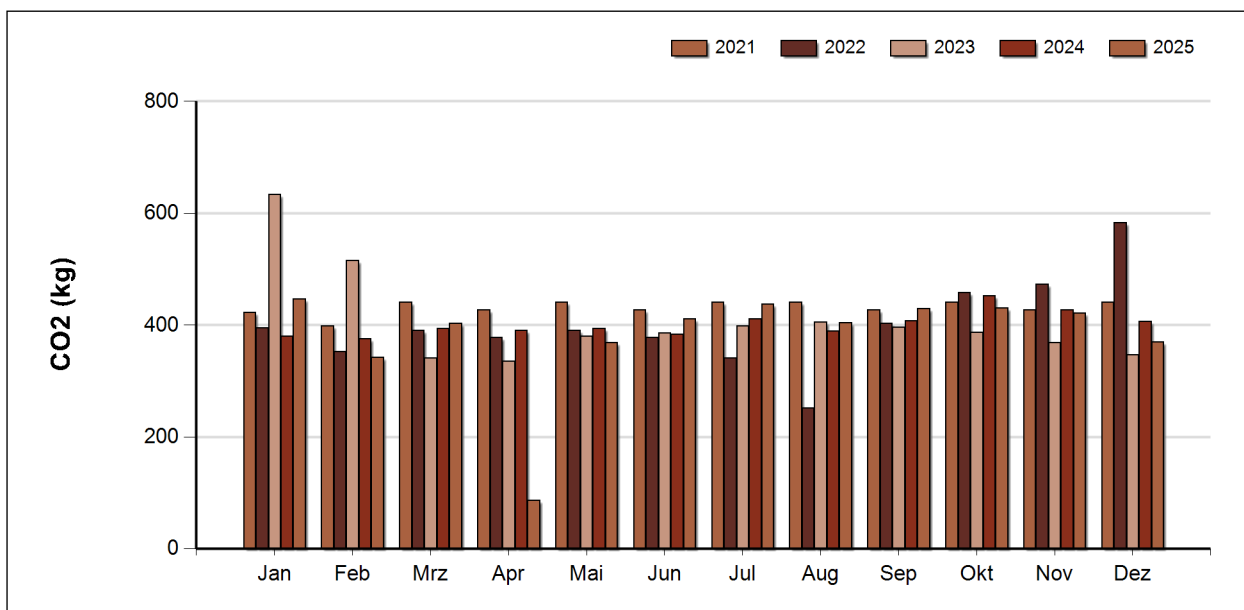

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Stadtamt (Denkmalschutz) hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: unbekannt
- Saniert: X
- Energieausweis: ja 2021 [LINK](#)
- Heizungsart: Biomasse Fernwärme
- Heizungsalter: 2018
- PV-Anlage: nein
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Klärung der Möglichkeiten, den Wärmebedarf zu reduzieren
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.12 Eltern-Kind-Zentrum

5.12.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Eltern-Kind-Zentrum' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

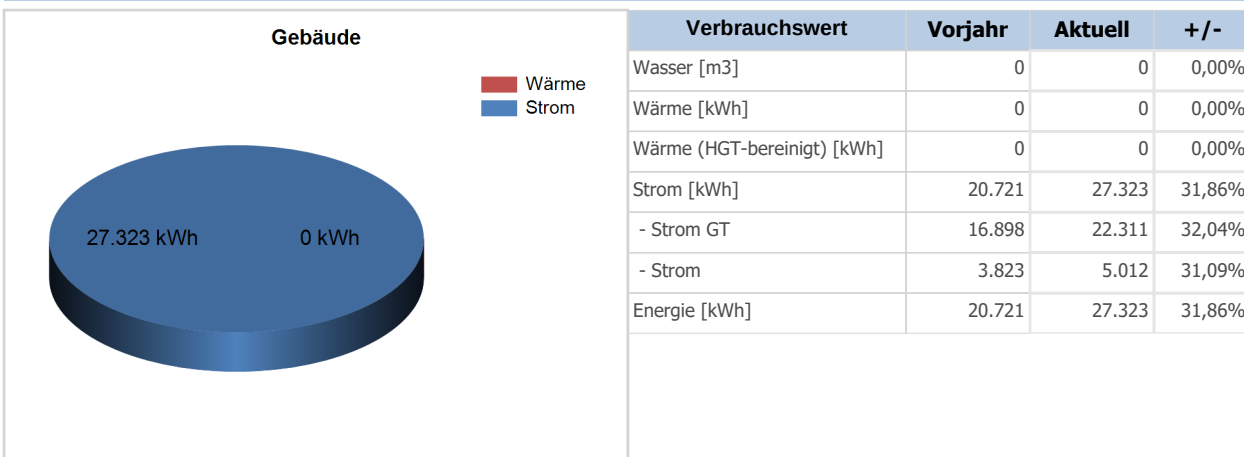


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 7.385 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

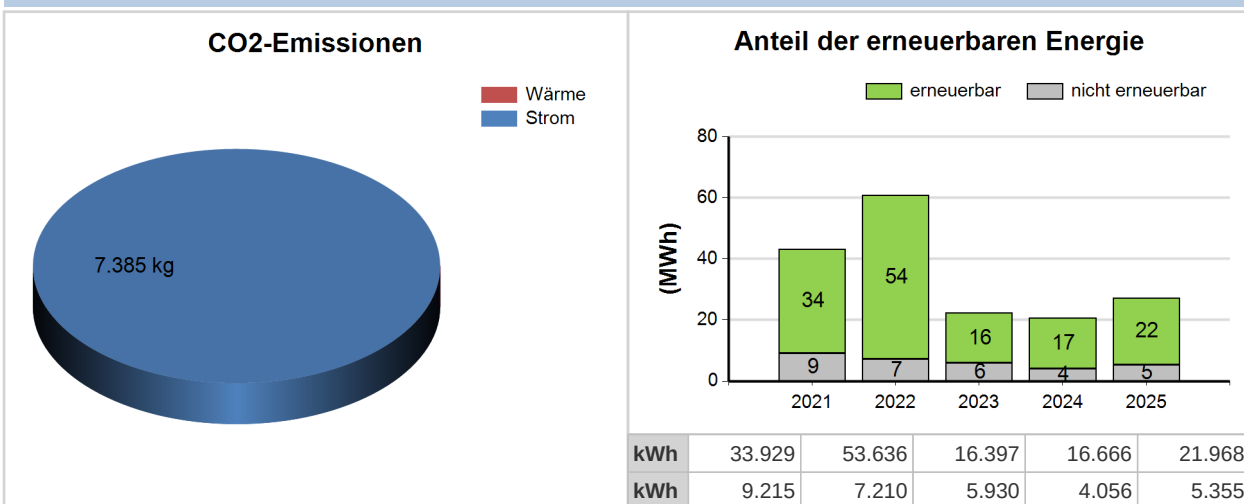

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark

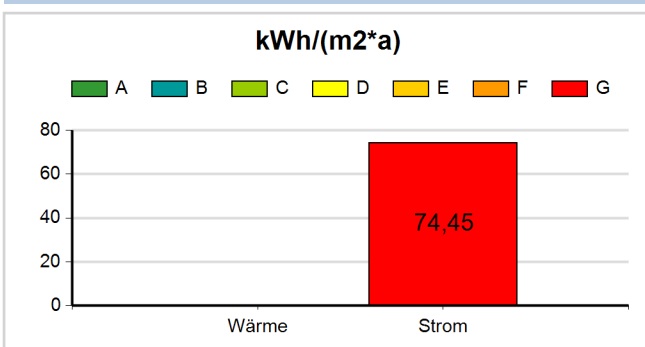


Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	29,33	-	5,75
B	29,33	-	5,75	-
C	58,66	-	11,49	-
D	83,10	-	16,28	-
E	112,44	-	22,02	-
F	136,88	-	26,81	-
G	166,21	-	32,56	-

5.12.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

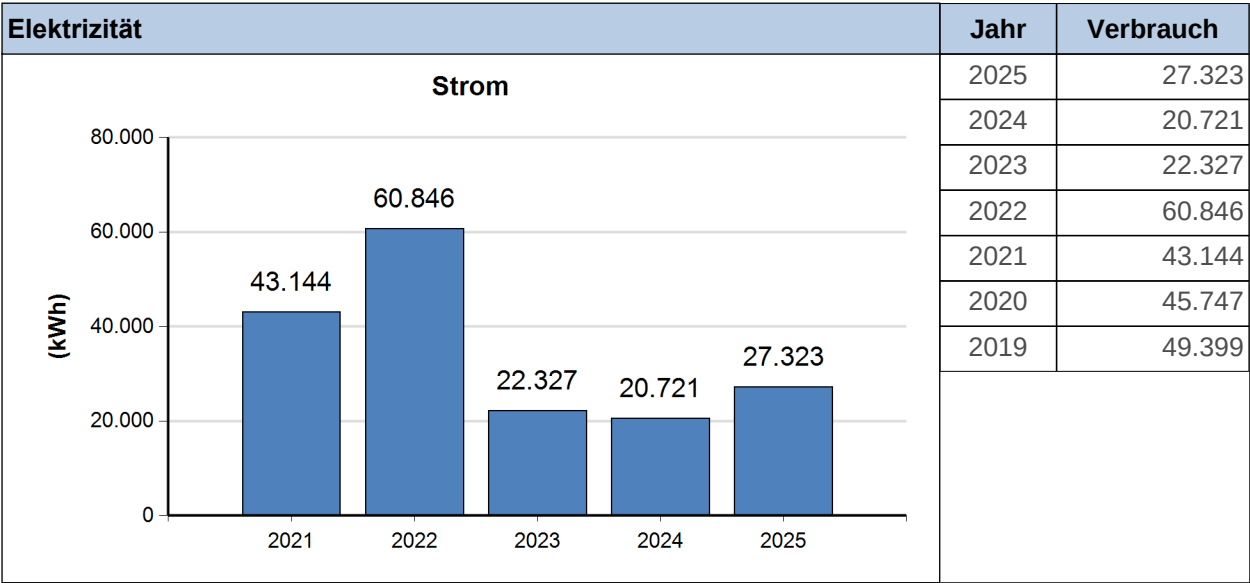

5.12.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

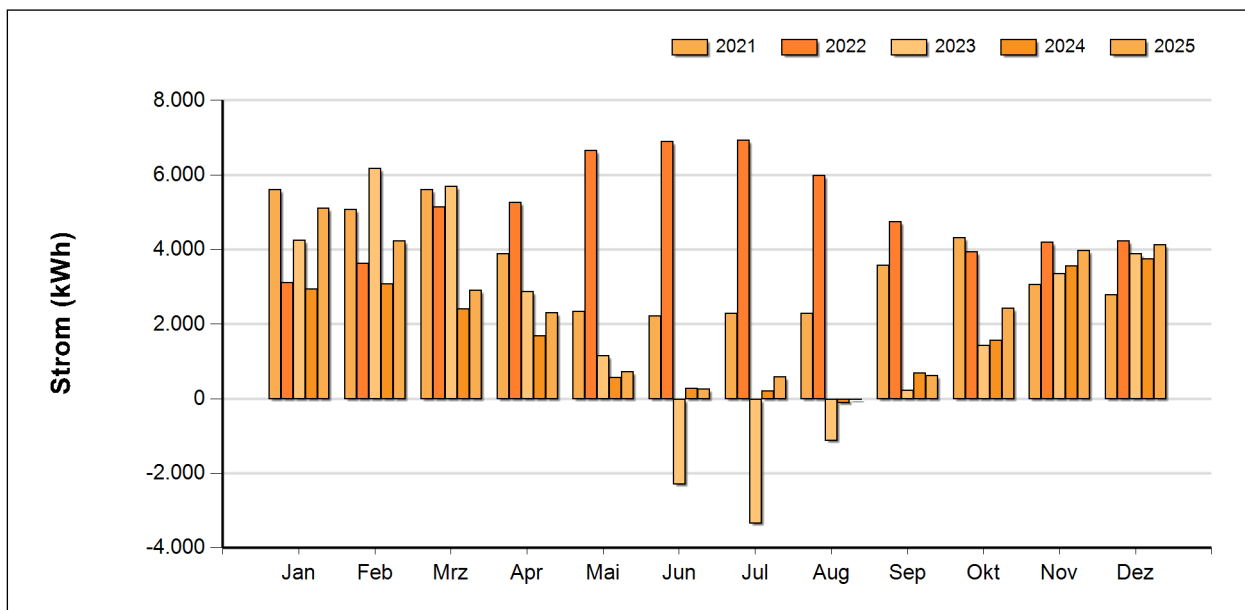

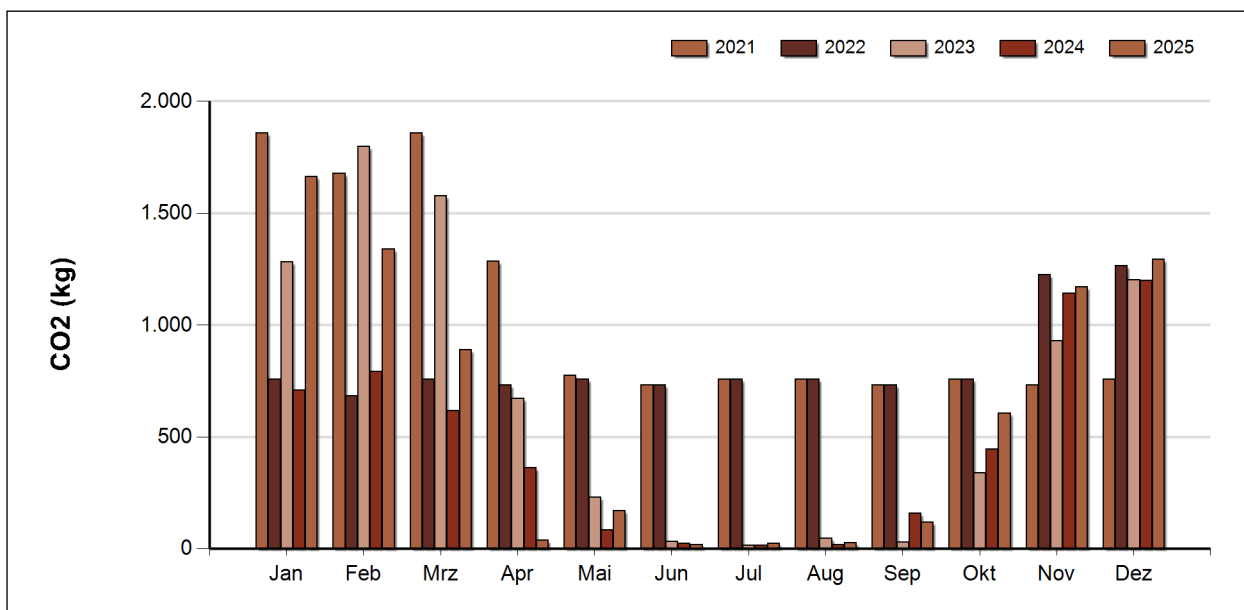

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Eltern-Kind-Zentrum (Containerkomplex) hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: 2018
- Saniert: X
- Energieausweis: nein
- Heizungsart: Strom
- Heizungsalter: 2018
- PV-Anlage: ja mit 29 kWp
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Energieausweis und Vorschläge zur Verbesserung der Energiesituation für das Containergebäude
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.13 KIGA1A

5.13.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'KIGA1A' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 8% für die Stromversorgung und zu 92% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

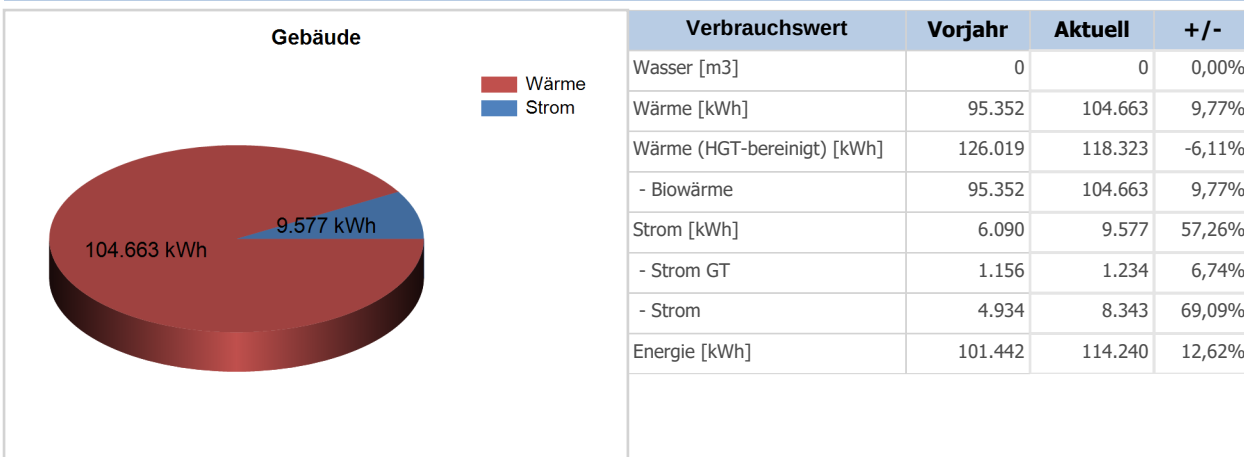


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 408 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

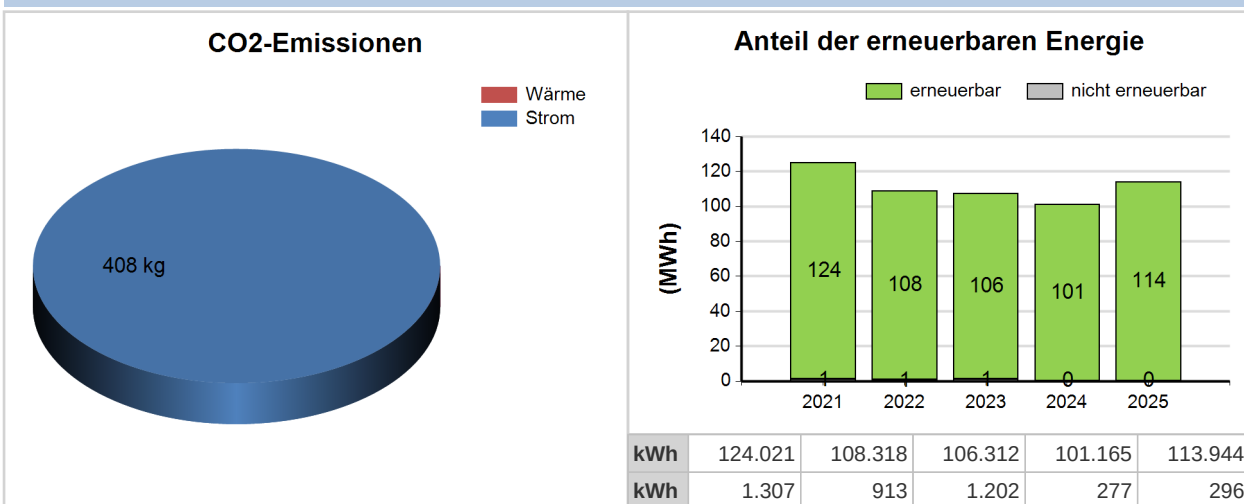

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark

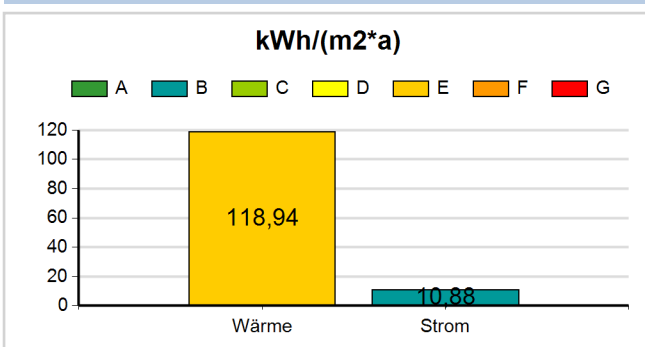




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	29,33	-	5,75
B	29,33	-	5,75	-
C	58,66	-	11,49	-
D	83,10	-	16,28	-
E	112,44	-	22,02	-
F	136,88	-	26,81	-
G	166,21	-	32,56	-

5.13.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

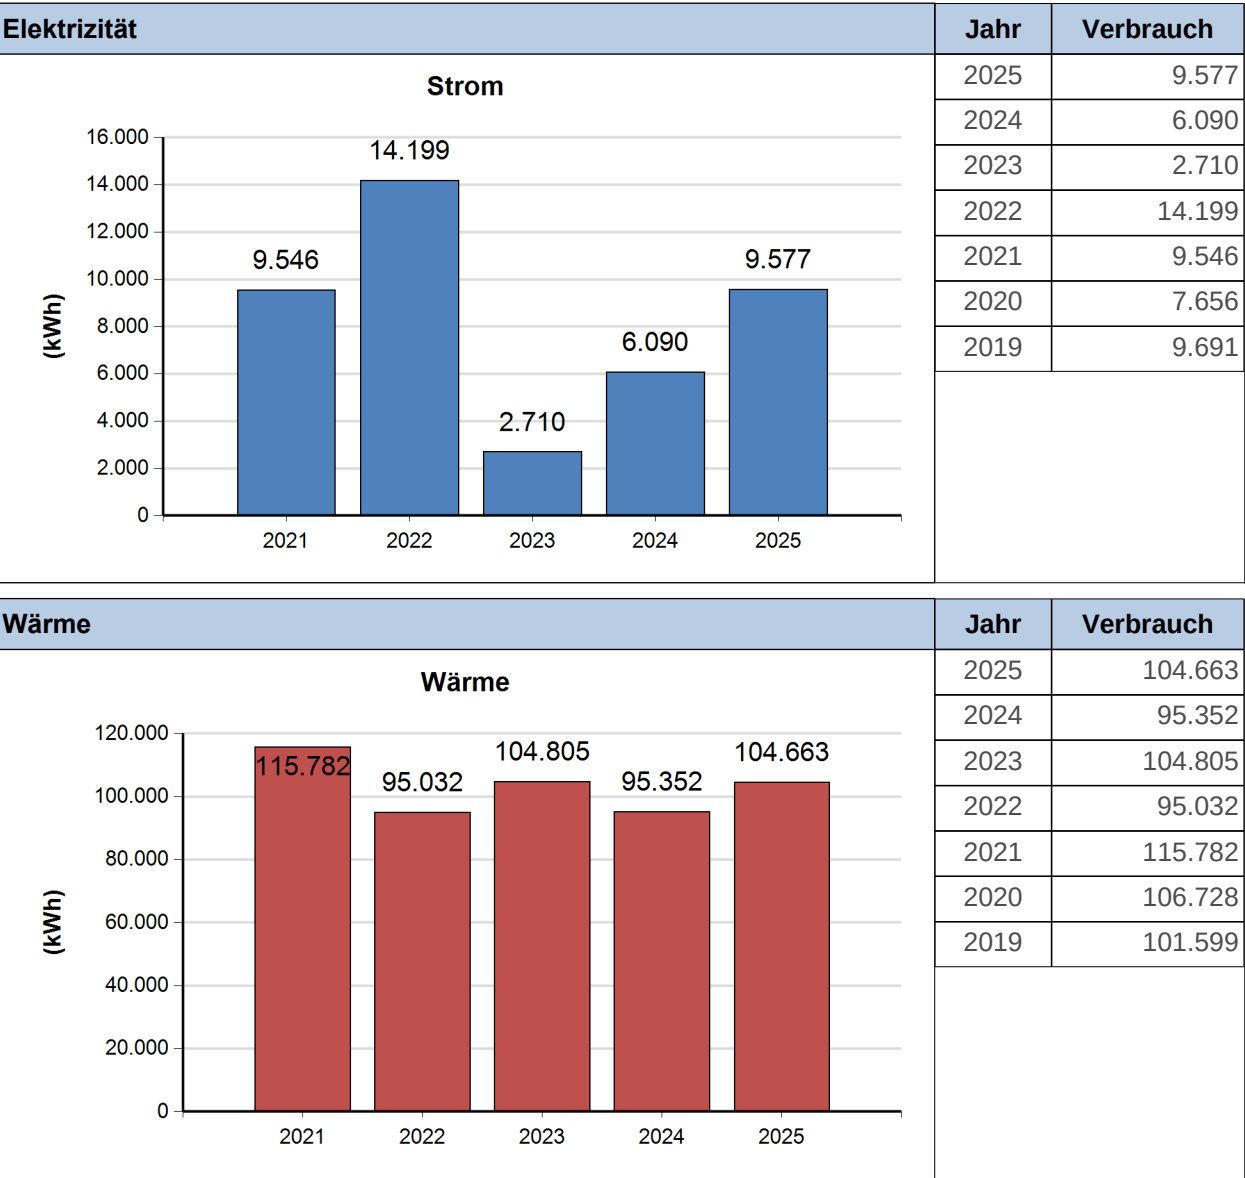

5.13.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

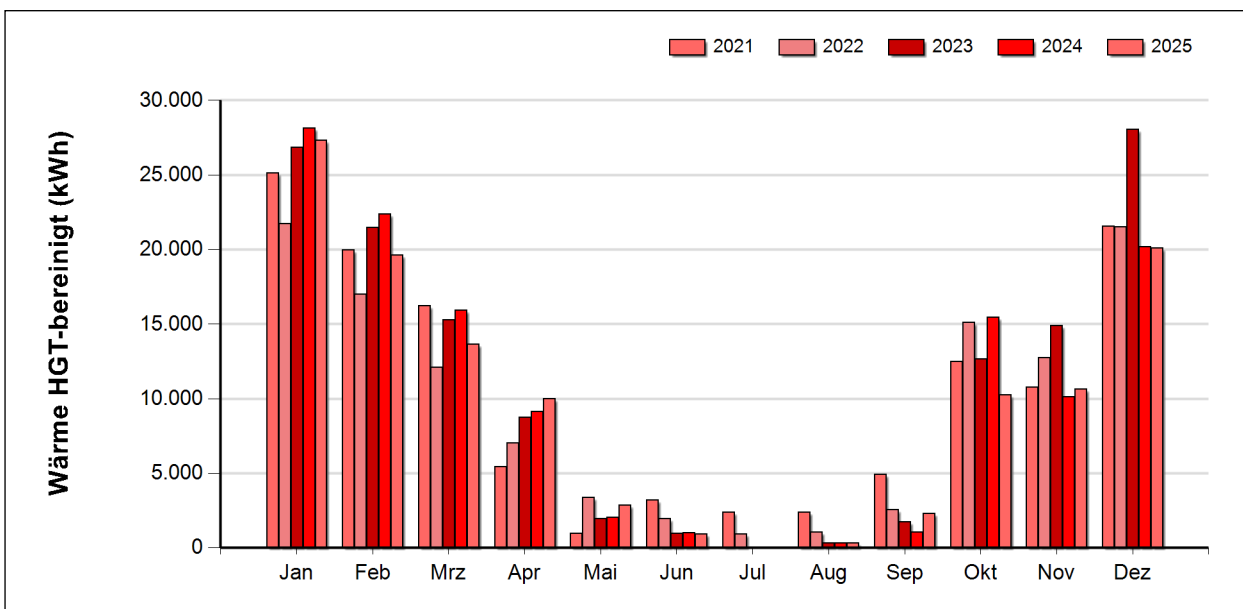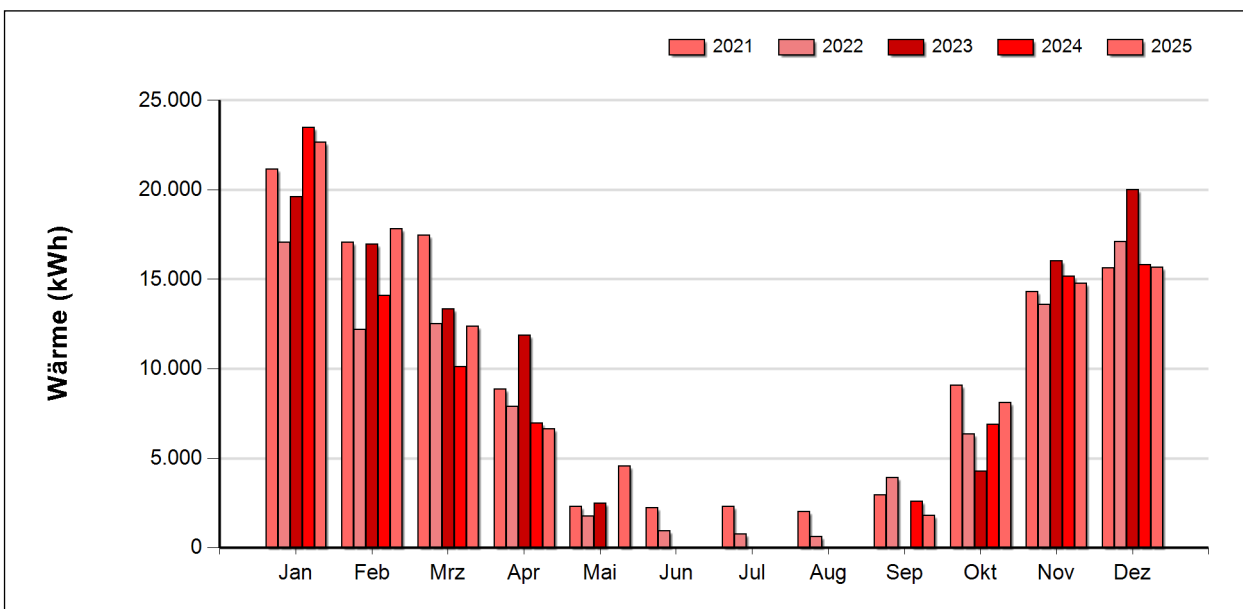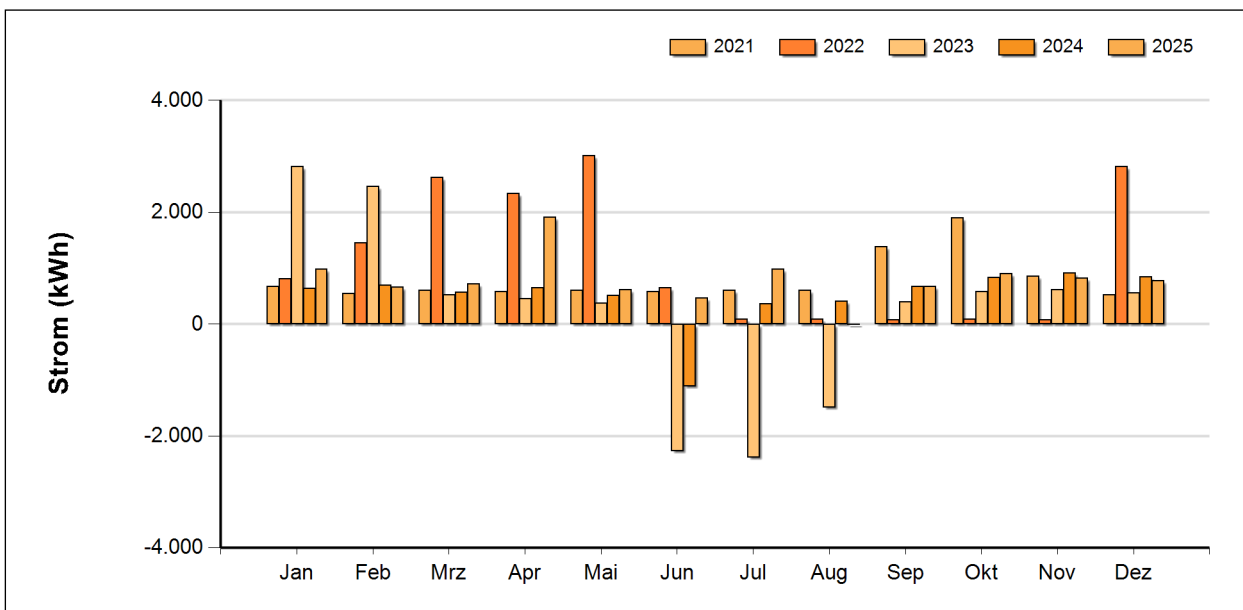

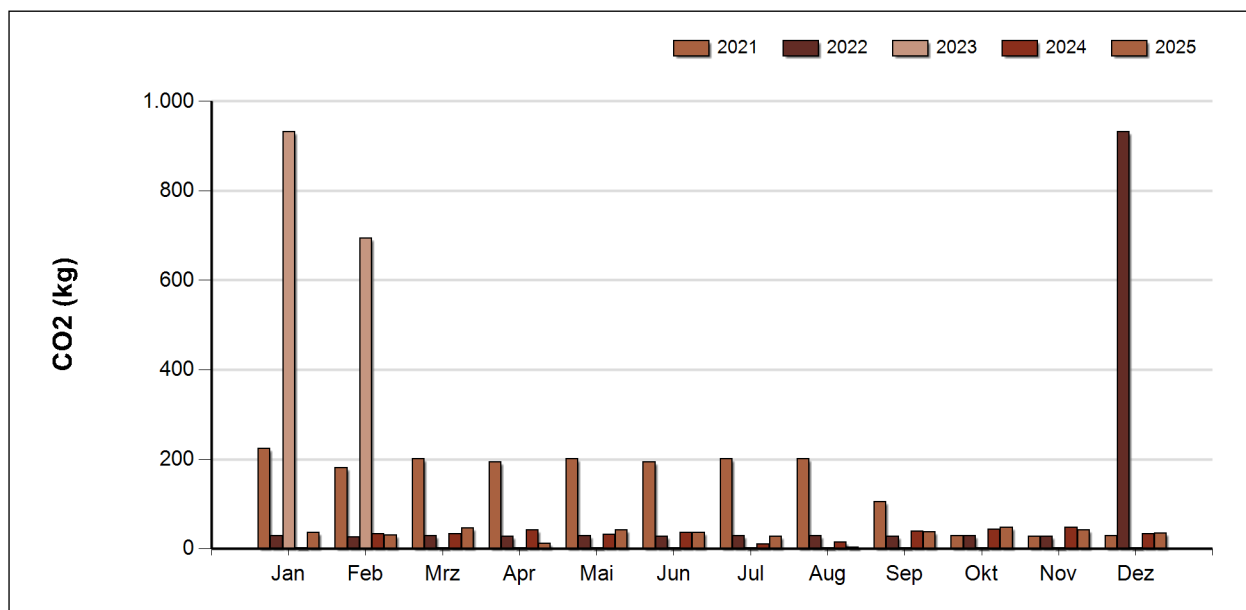

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude KIGA 1A hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: 1971
- Saniert: X
- Energieausweis: ja 2021 [LINK](#)
- Heizungsart: Biomasse Fernwärme
- Heizungsalter: 2018
- PV-Anlage: ja mit 20,52 kWp
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Besprechung vom Sanierungsbedarf
- Reduktion des Heizwärmebedarfs bis 2030 auf unter 50 kWh/m²a
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.14 KIGA1B

5.14.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'KIGA1B' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 10% für die Stromversorgung und zu 90% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

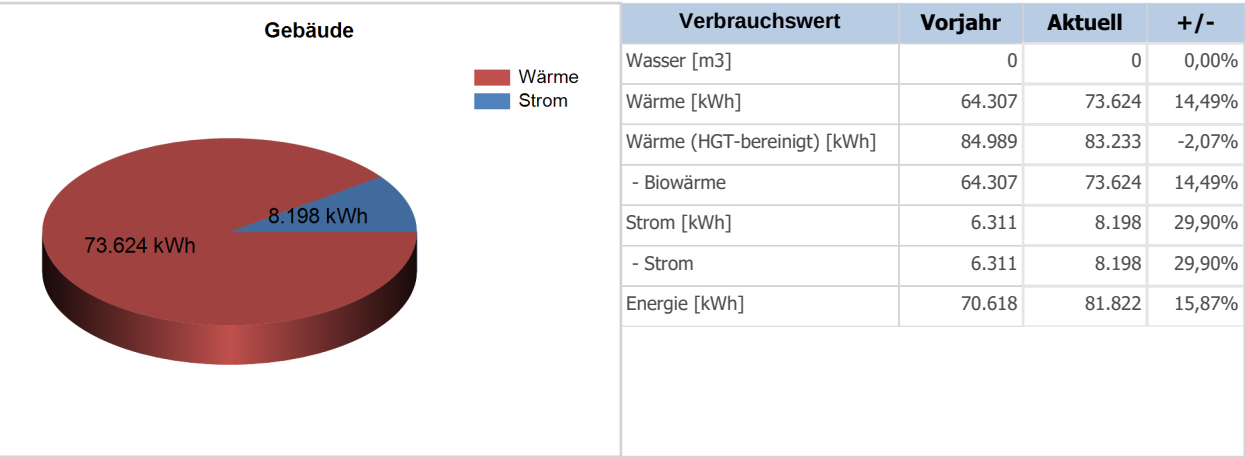


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 0 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 0% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

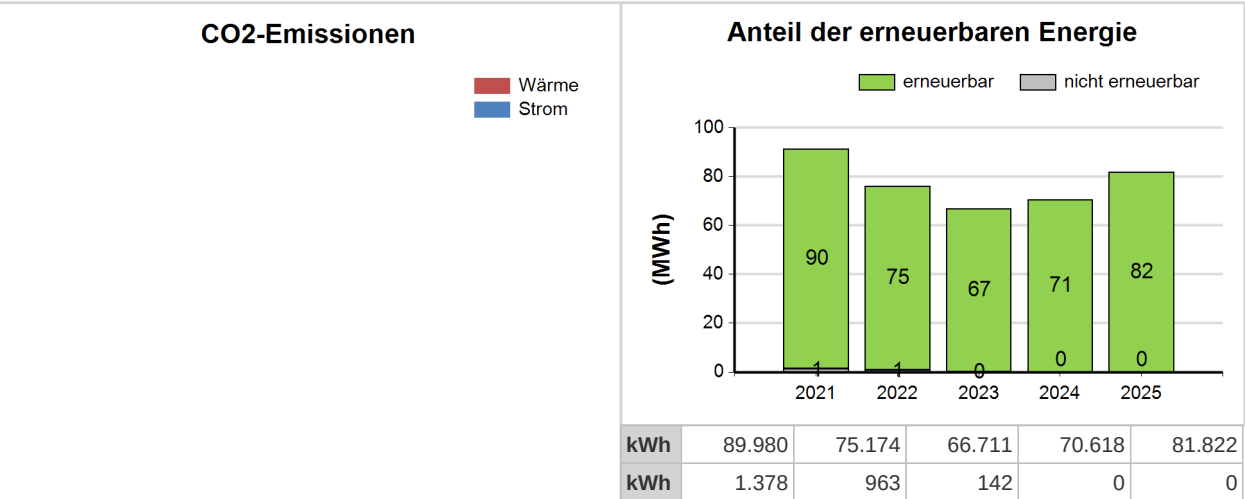

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark

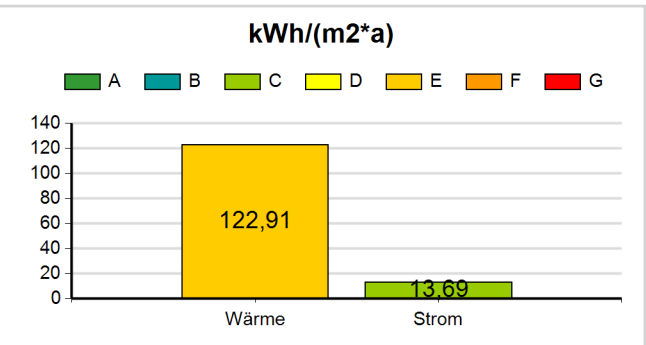




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	29,33	-	5,75
B	29,33	-	5,75	-
C	58,66	-	11,49	-
D	83,10	-	16,28	-
E	112,44	-	22,02	-
F	136,88	-	26,81	-
G	166,21	-	32,56	-

5.14.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

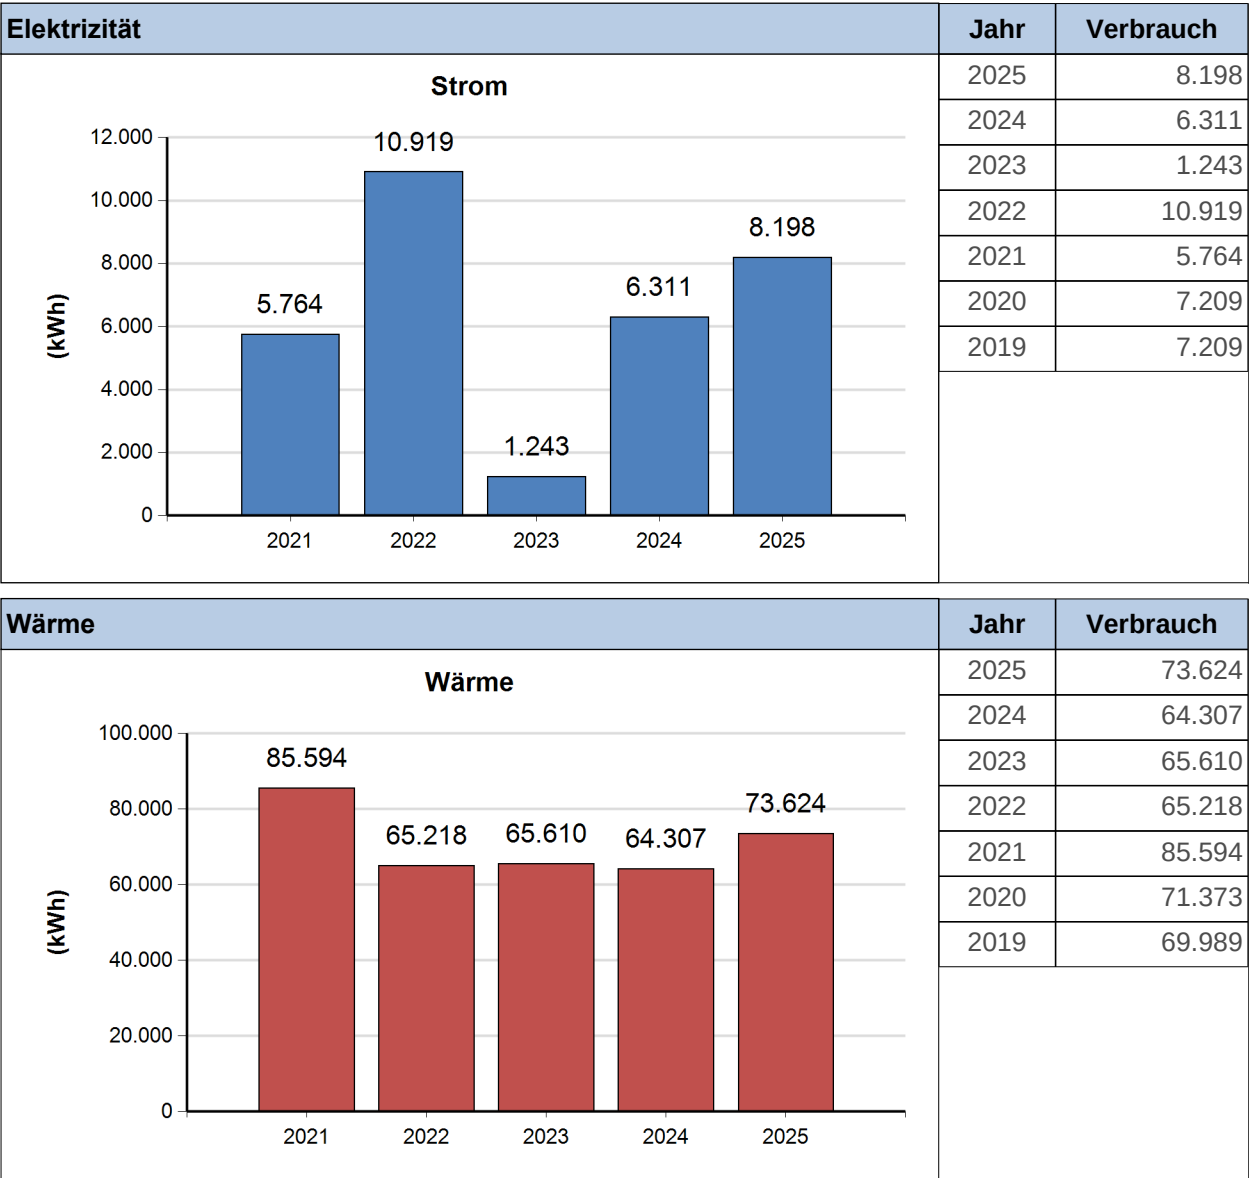

5.14.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

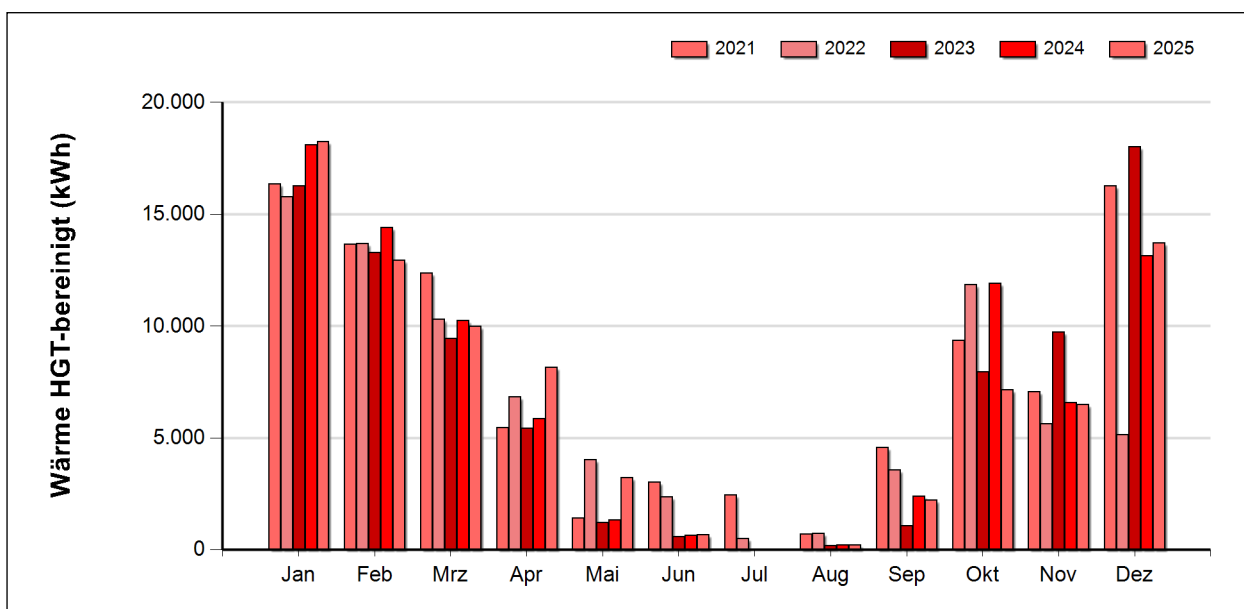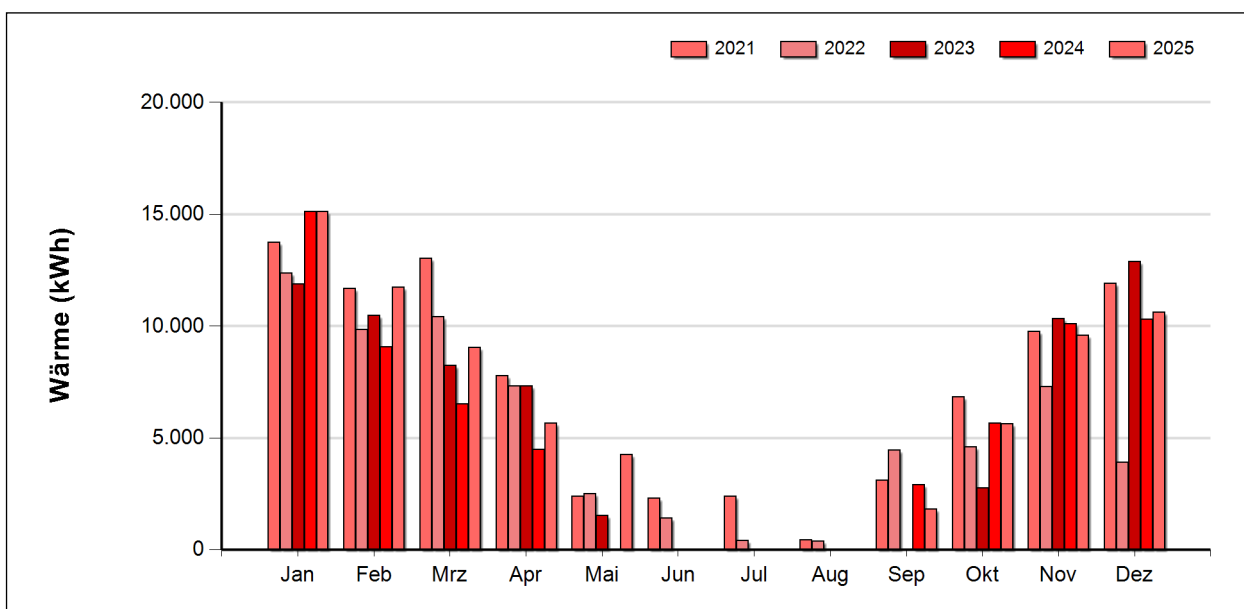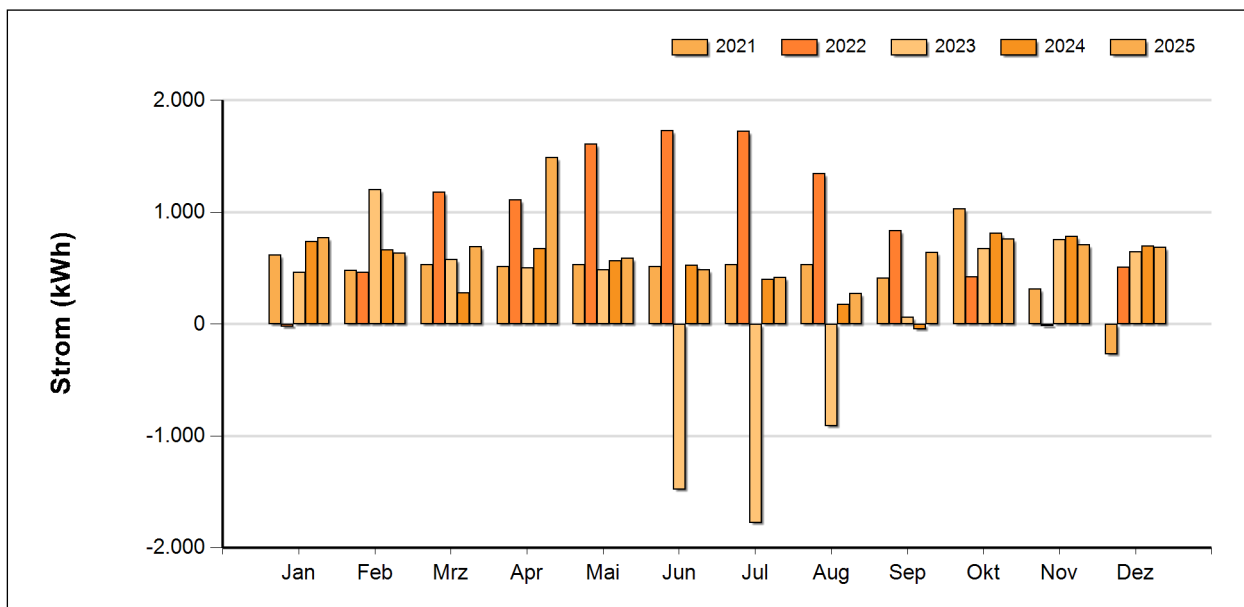

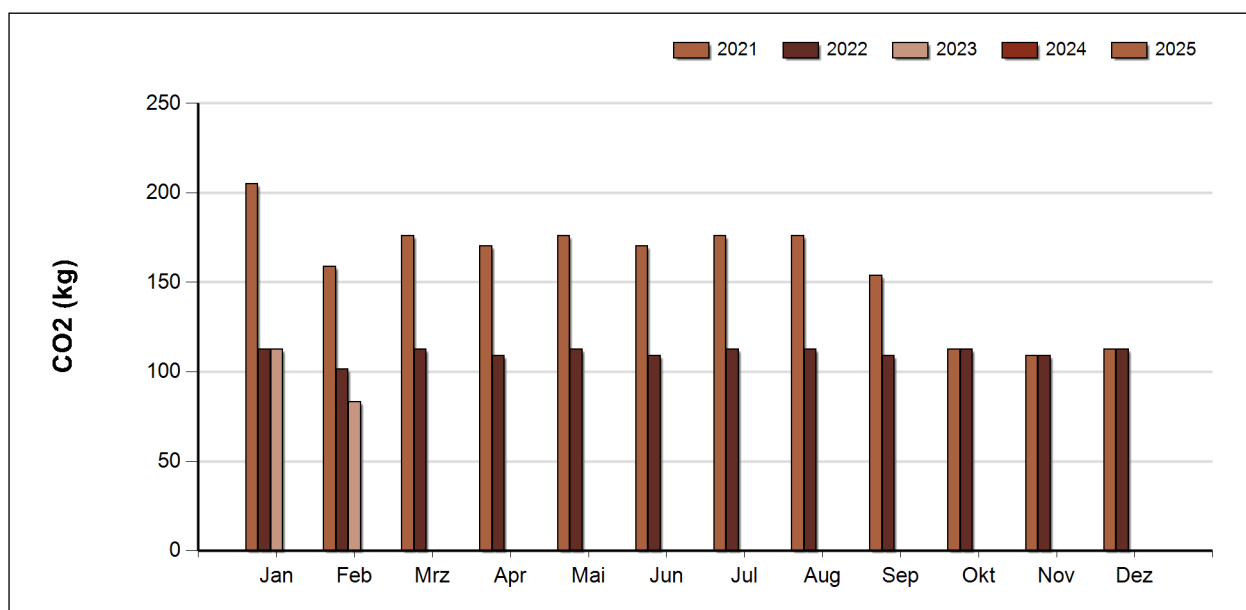

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude KIGA 1B hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: 2000
- Saniert: X
- Energieausweis: ja 2017 [LINK](#)
- Heizungsart: Biomasse Nahwärme
- Heizungsalter: 2018
- PV-Anlage: ja mit 15,2 kWp
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.15 KIGA2

5.15.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'KIGA2' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 8% für die Stromversorgung und zu 92% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

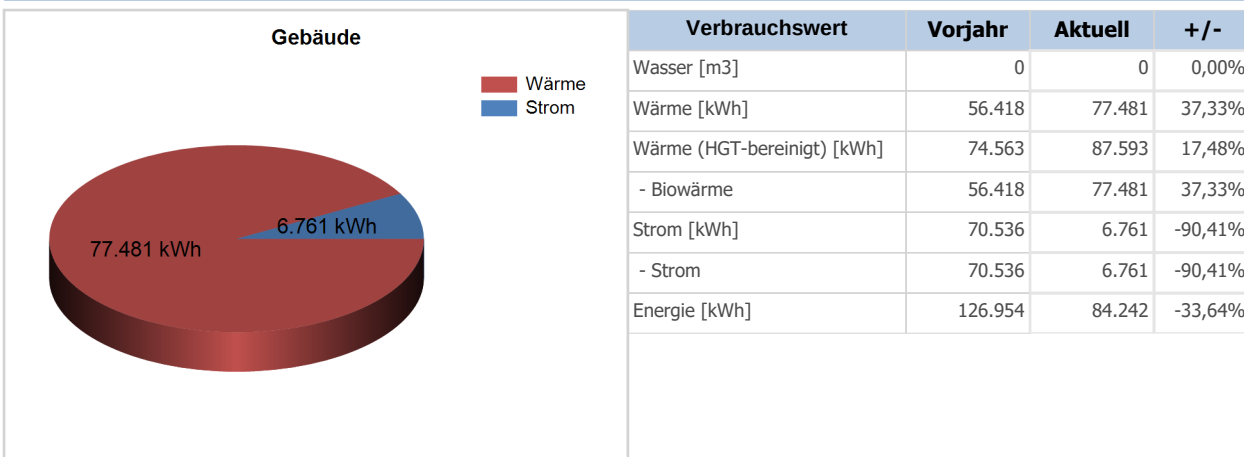


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 0 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 0% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

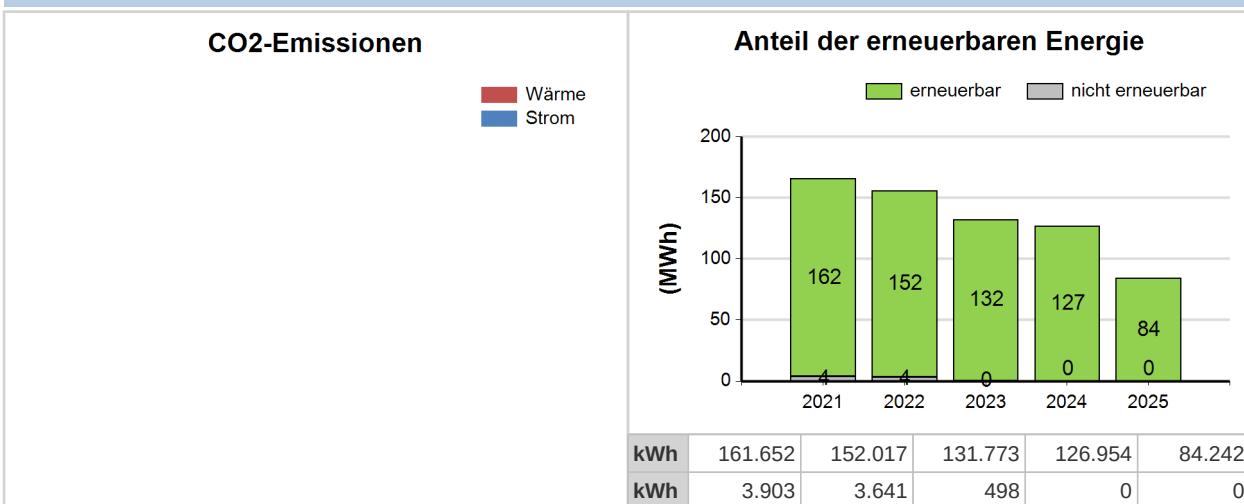

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark

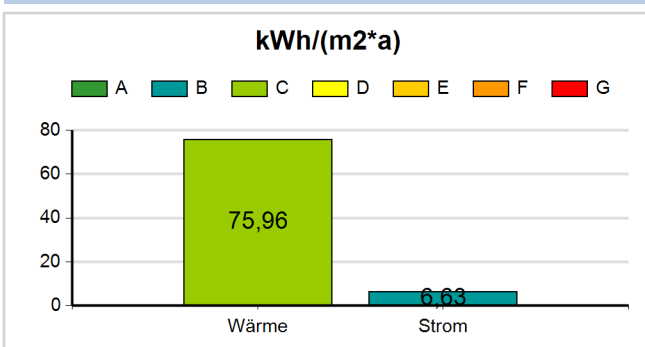




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	29,33	-	5,75
B	29,33	-	5,75	-
C	58,66	-	11,49	-
D	83,10	-	16,28	-
E	112,44	-	22,02	-
F	136,88	-	26,81	-
G	166,21	-	32,56	-

5.15.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

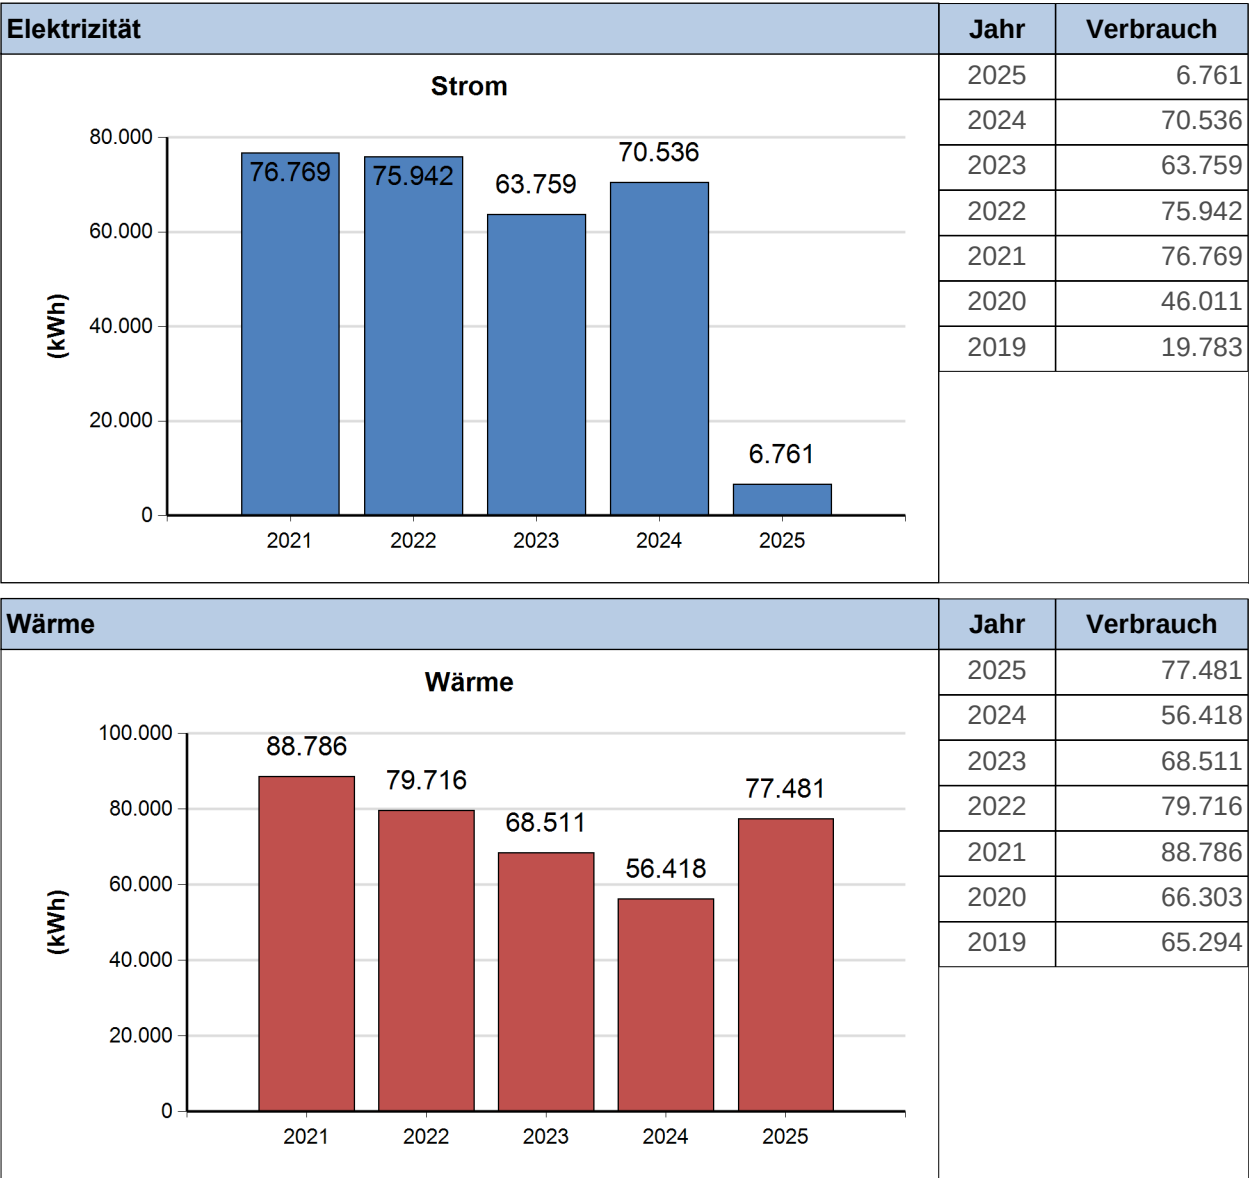

5.15.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

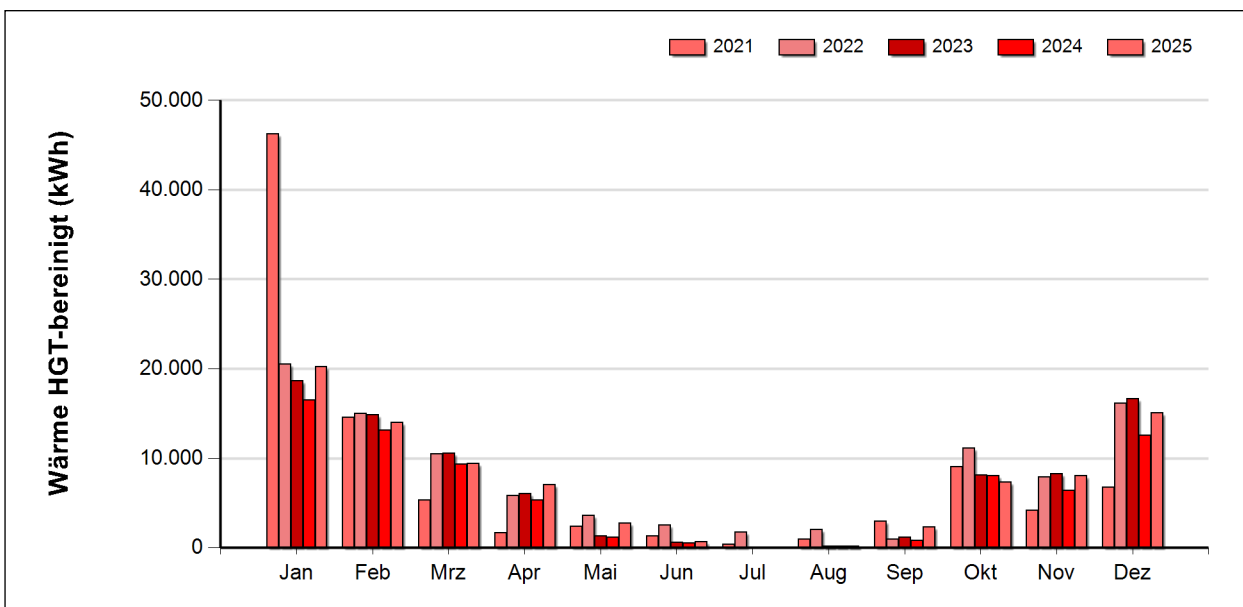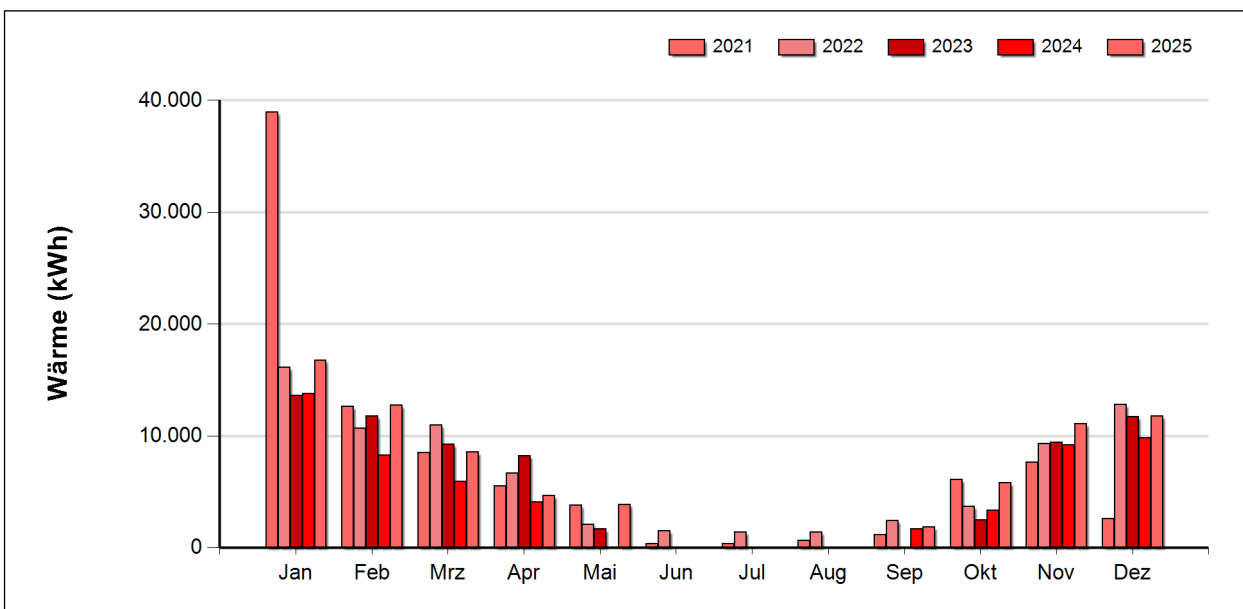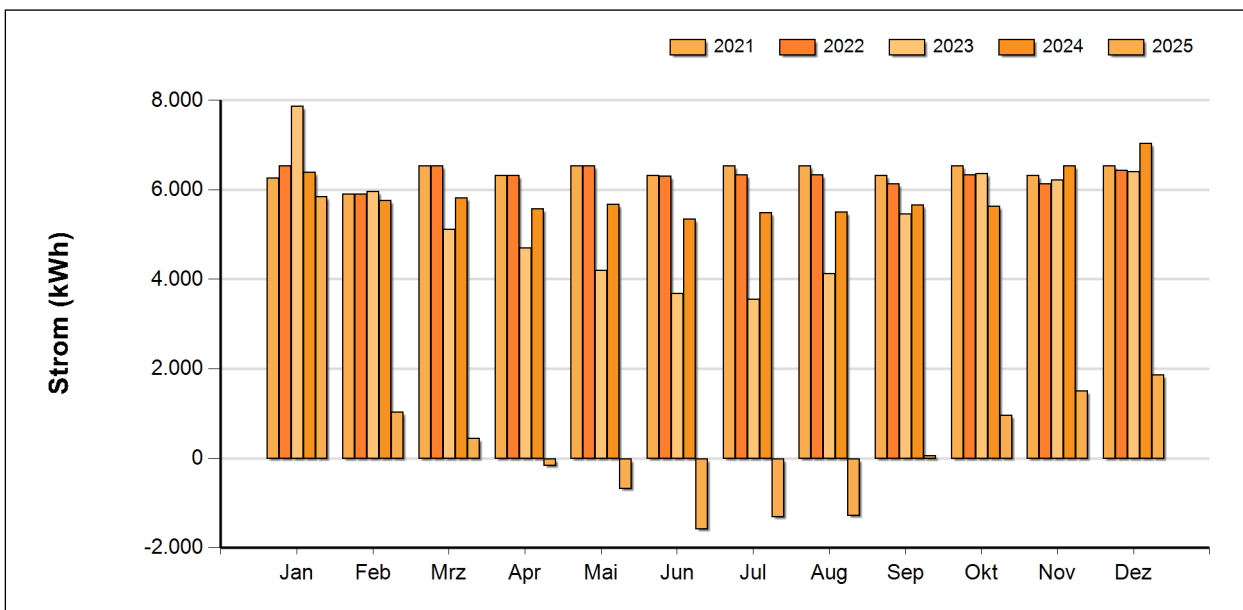

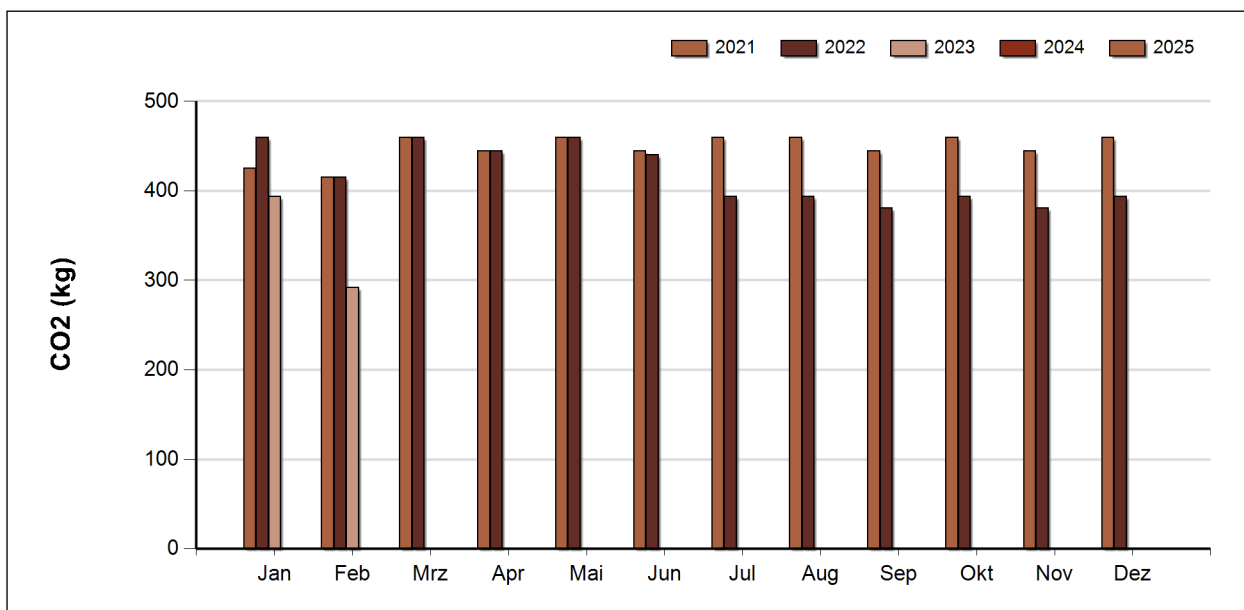

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude KIGA 2 hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: 2010
- Saniert: X
- Energieausweis: ja 2020 [LINK](#)
- Heizungsart: Biomasse Fernwärme
- Heizungsalter: 2018
- PV-Anlage: ja mit 21,8 kWp
- Speicher: nein

Aktuellere Produktionsdaten des PV-Wechselrichters liegen der Gemeinde nicht mehr auf, wodurch der niedrigere Gesamtstromverbrauch erscheint.

Weitere Empfehlungen:


- Versuch des HWB bis 2030 auf unter 50 kWh/m²a zu senken.
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.16 Heimatmuseum

5.16.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Heimatmuseum' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

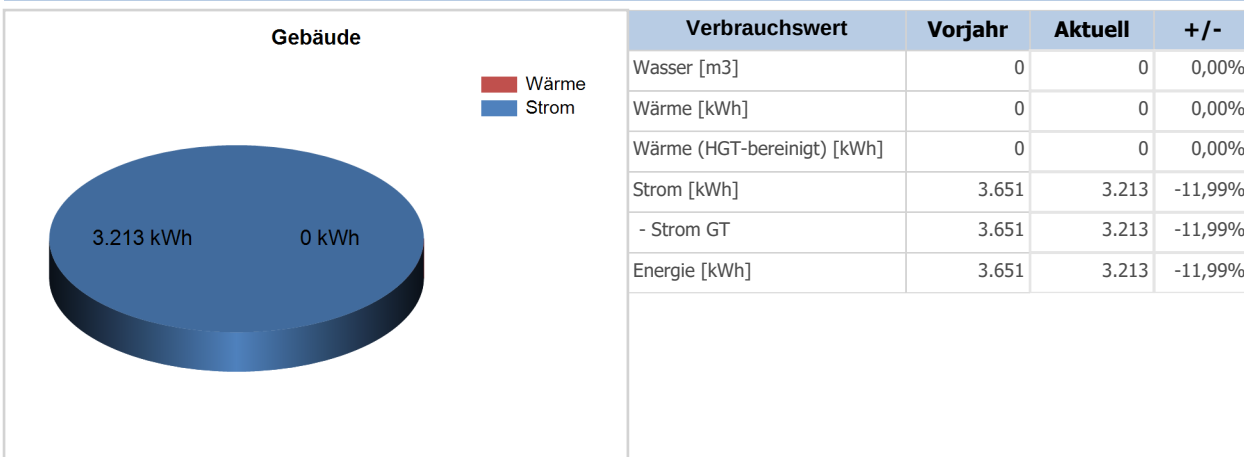


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 1.064 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

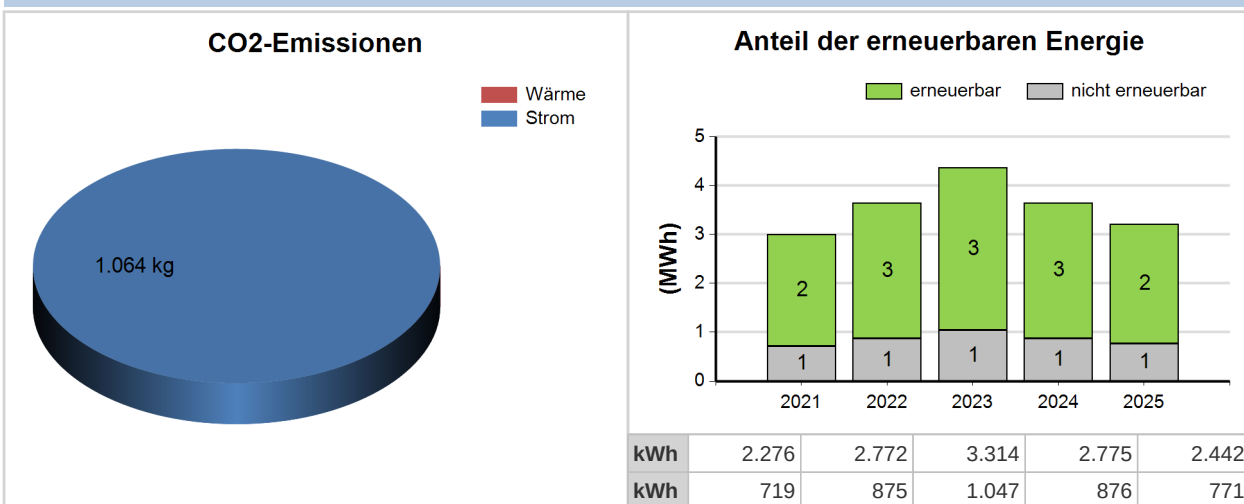

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark

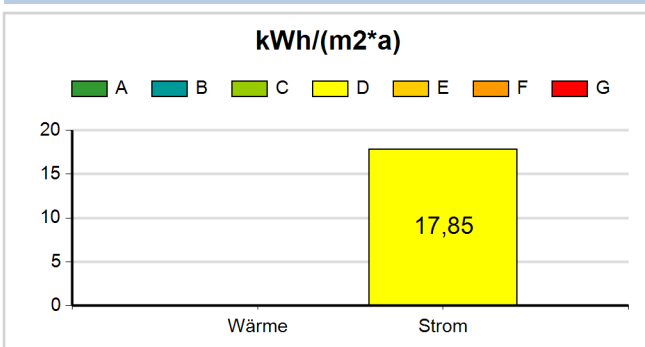


Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	32,24	-	5,77
B	32,24	-	5,77	-
C	64,48	-	11,54	-
D	91,34	-	16,35	-
E	123,58	-	22,13	-
F	150,44	-	26,94	-
G	182,68	-	32,71	-

5.16.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

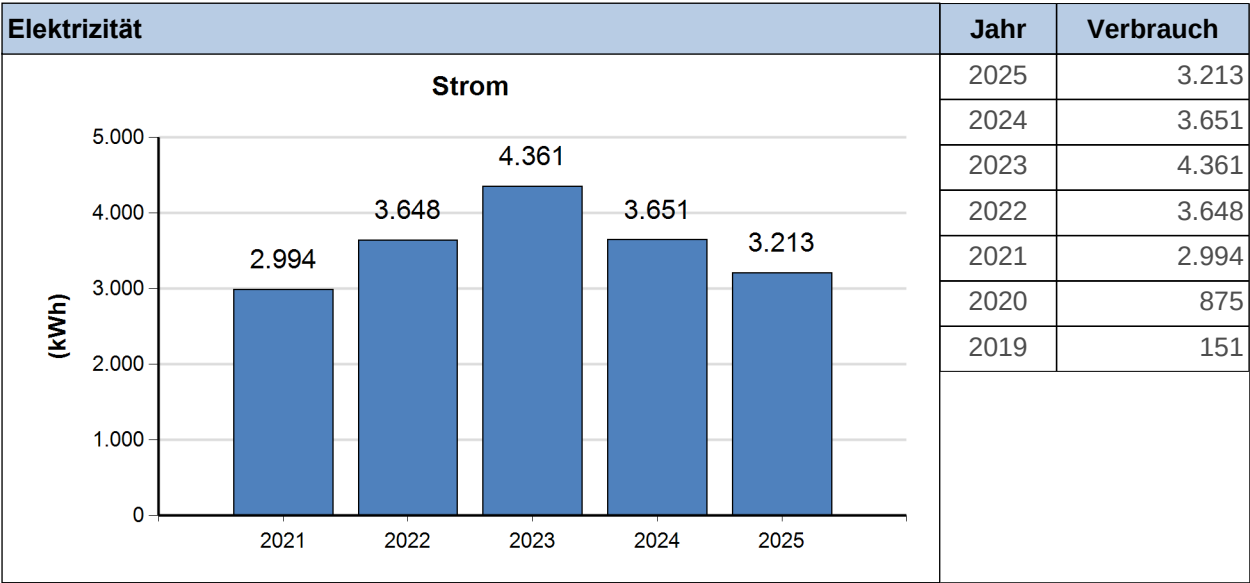

5.16.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

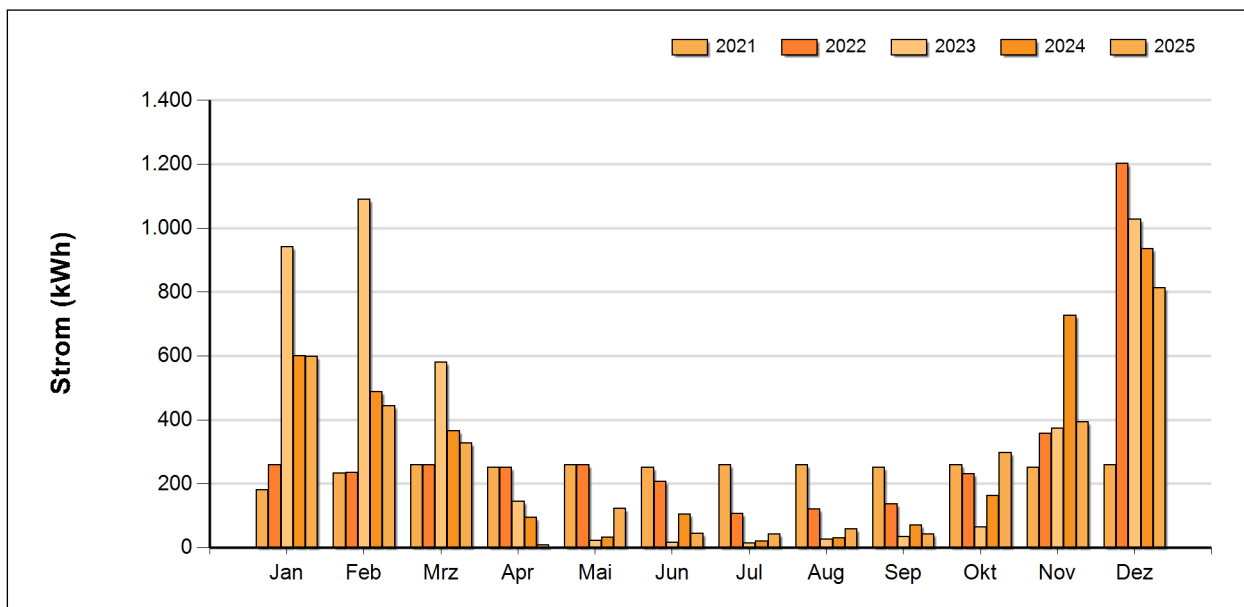

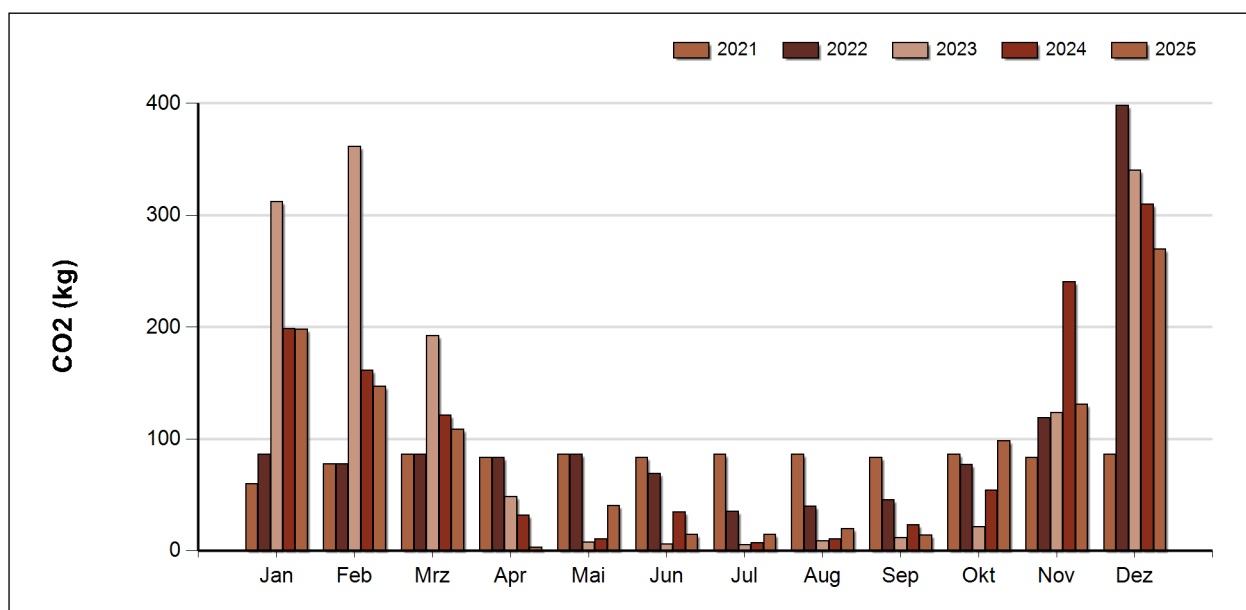

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Heimatmuseum hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: 1980
- Saniert: X
- Energieausweis: nein
- Heizungsart: unbekannt
- Heizungsalter: unbekannt
- PV-Anlage: nein
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.17 Kulturhaus Wagram

5.17.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Kulturhaus Wagram' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 19% für die Stromversorgung und zu 81% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

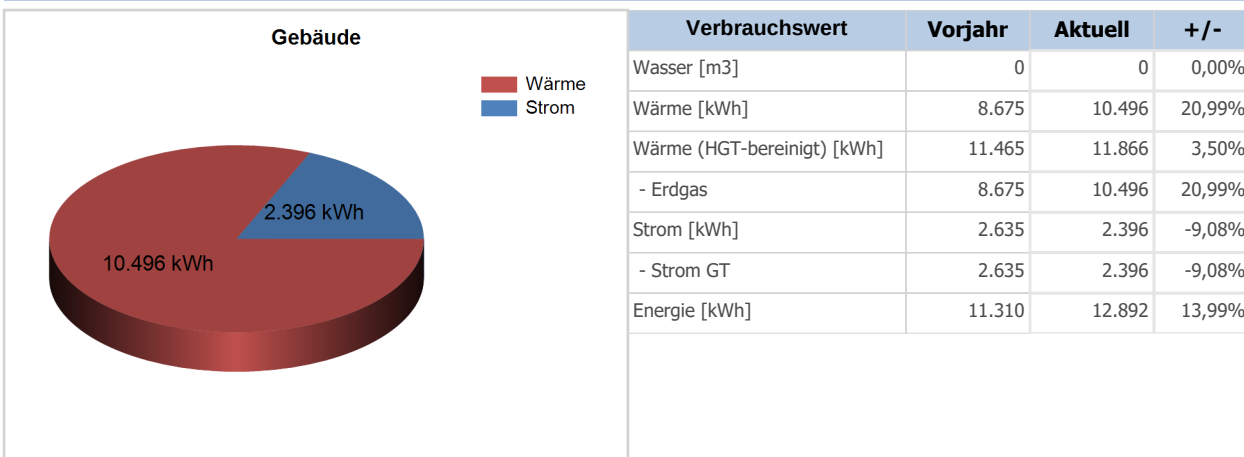


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 3.186 kg, wobei 75% auf die Wärmeversorgung und 25% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

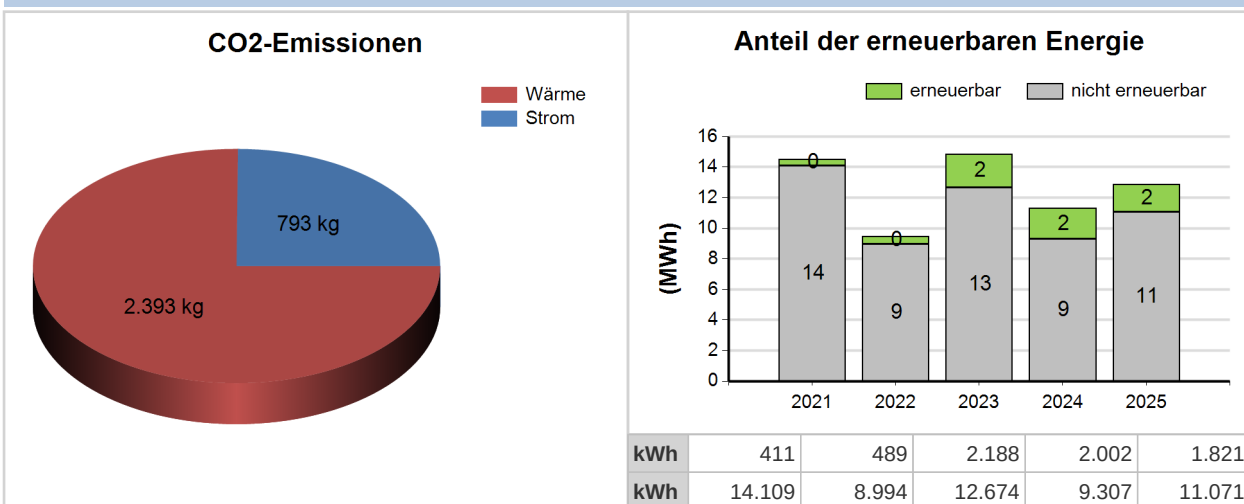

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark

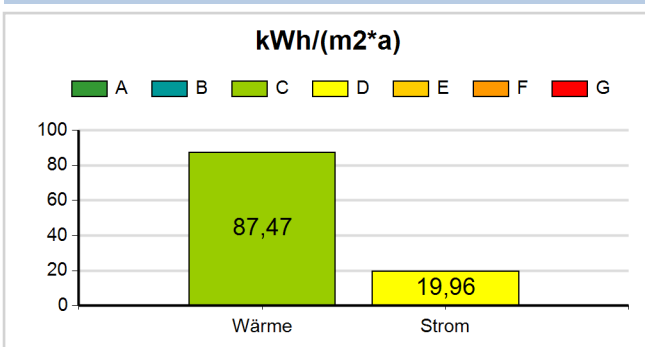




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	32,24	-	5,77
B	32,24	-	5,77	-
C	64,48	-	11,54	-
D	91,34	-	16,35	-
E	123,58	-	22,13	-
F	150,44	-	26,94	-
G	182,68	-	32,71	-

5.17.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

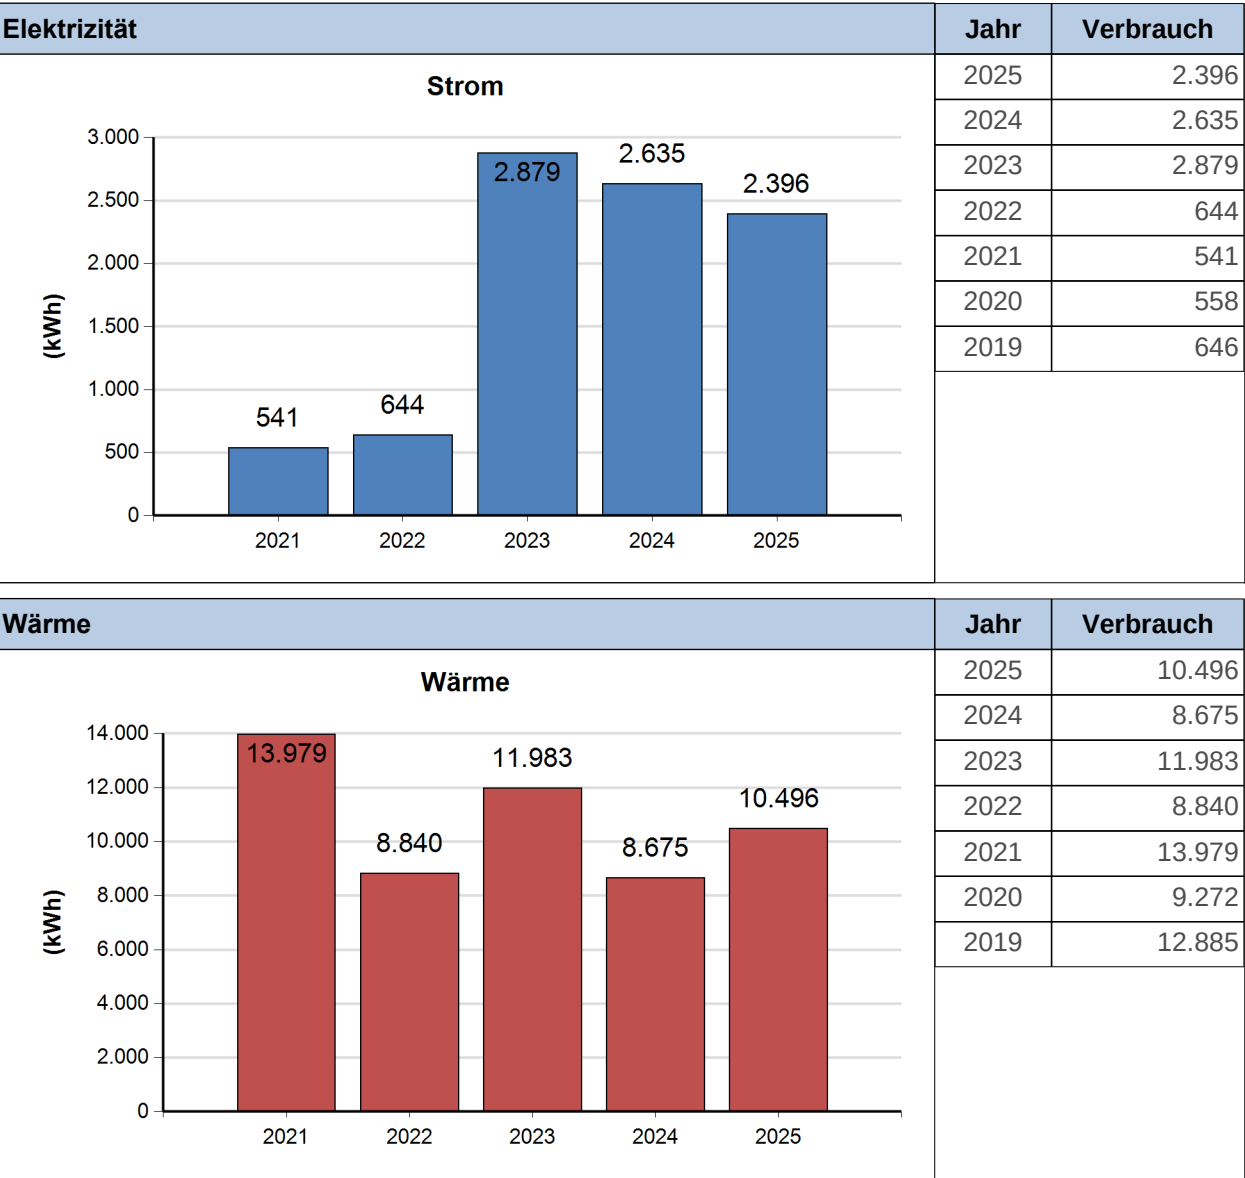

5.17.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

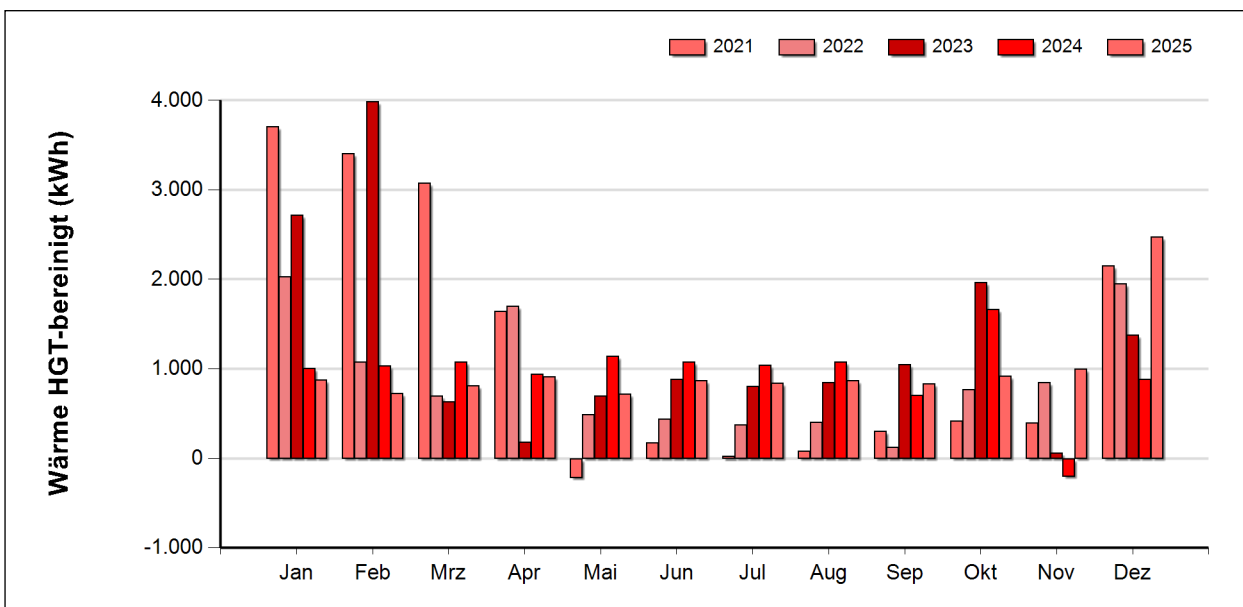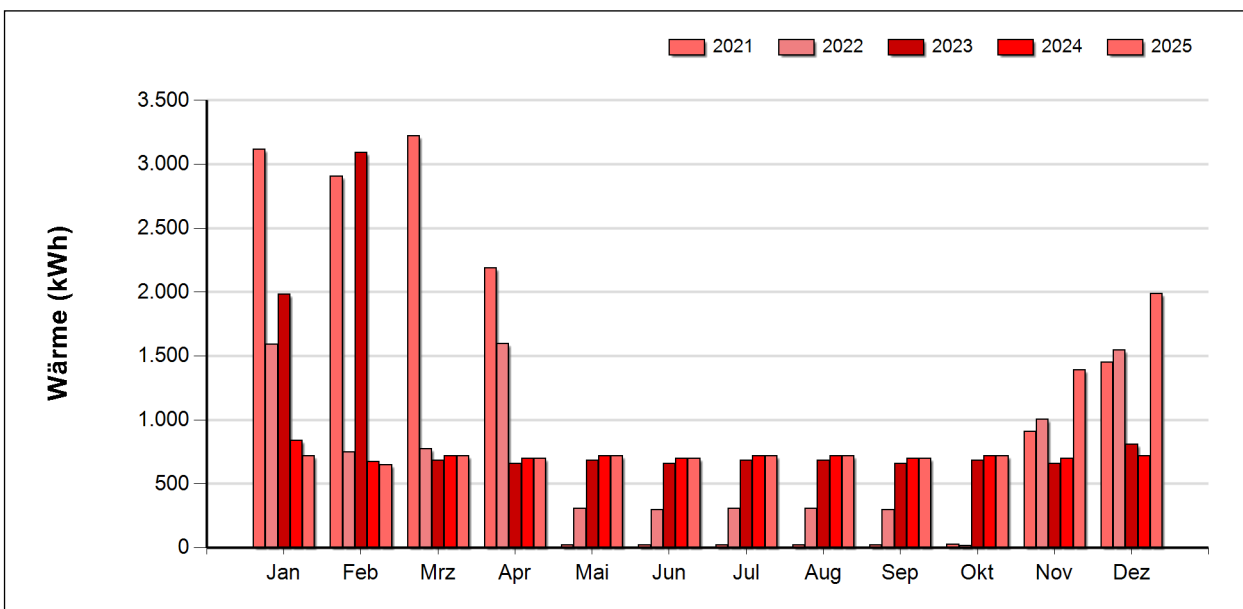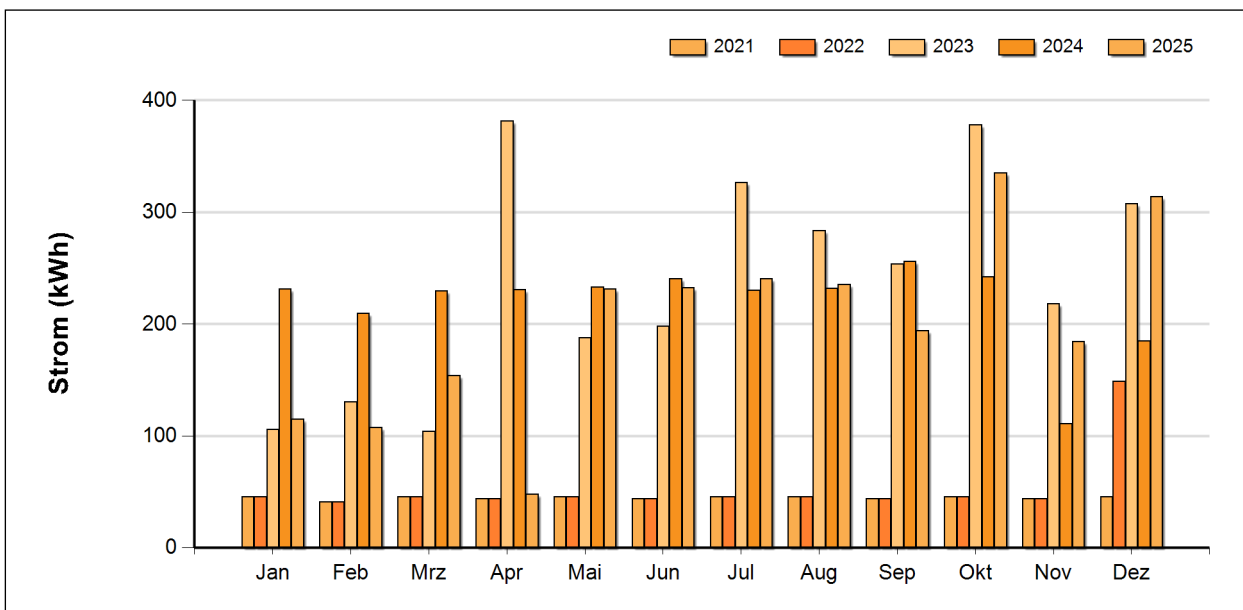

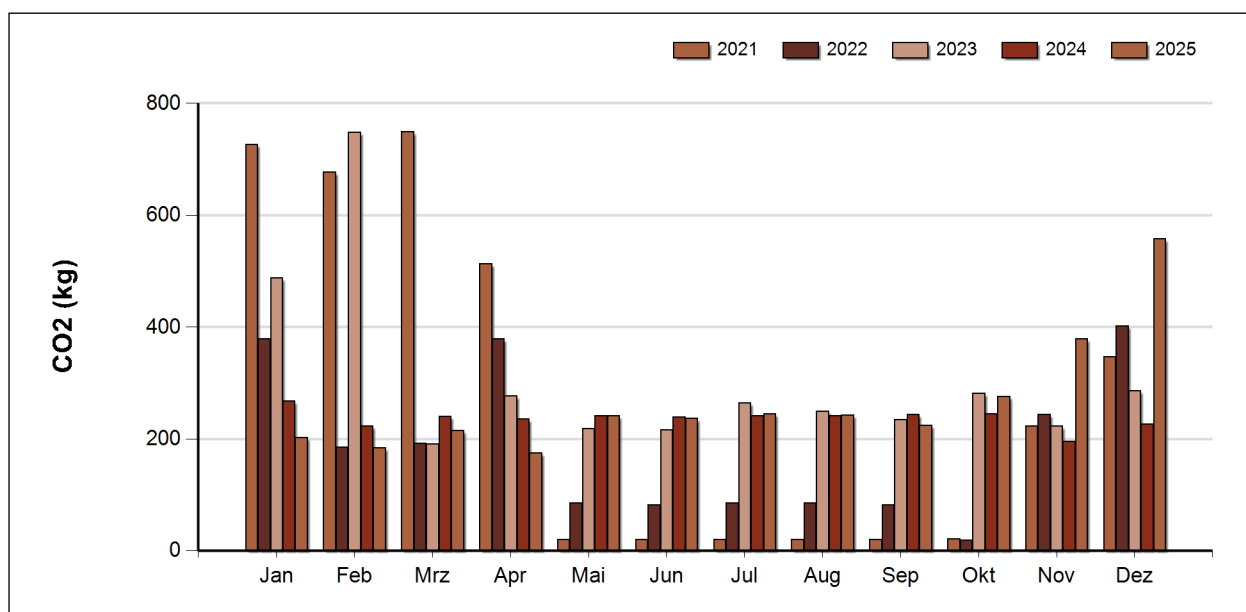

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Kulturhaus Wagram hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: 1900
- Saniert: X
- Energieausweis: nein
- Heizungsart: Gas
- Heizungsalter: unbekannt
- PV-Anlage: nein
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Ausstieg fossiler Brennstoff
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.18 ÖKB-Haus Frauendorf

5.18.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'ÖKB-Haus Frauendorf' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 10% für die Stromversorgung und zu 90% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

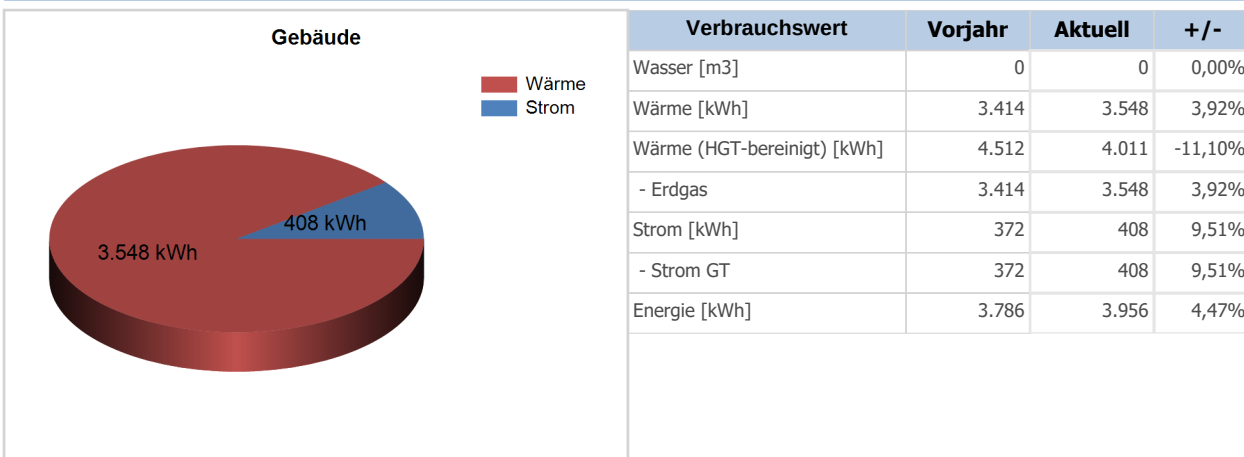


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 944 kg, wobei 86% auf die Wärmeversorgung und 14% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

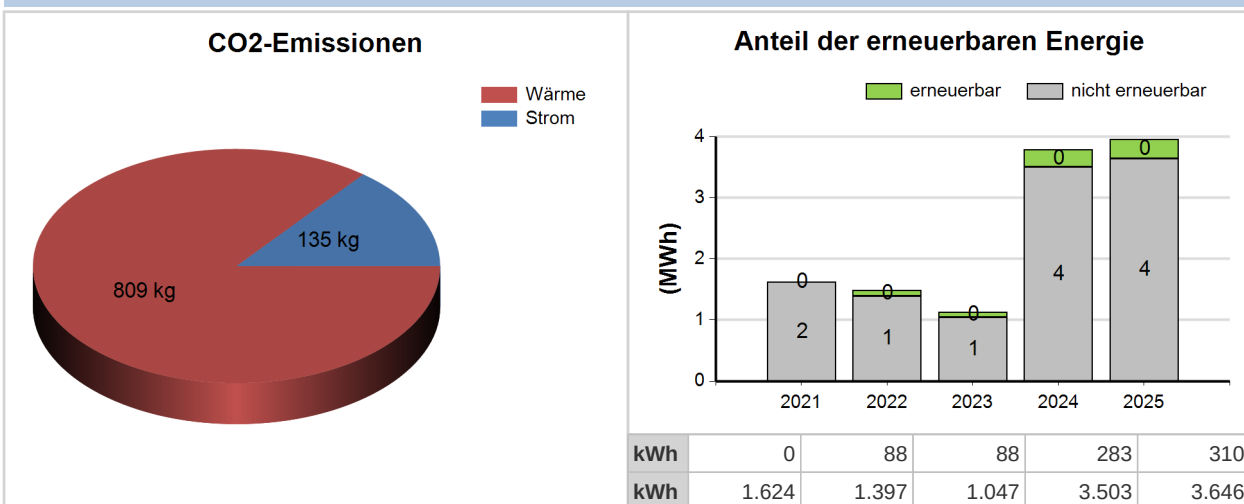

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.



Benchmark

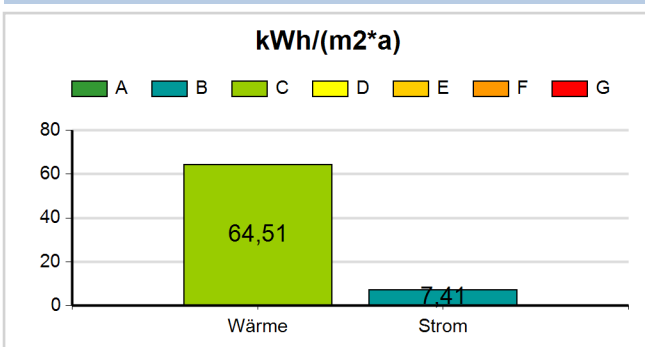




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	32,24	-	5,77
B	32,24	-	5,77	-
C	64,48	-	11,54	-
D	91,34	-	16,35	-
E	123,58	-	22,13	-
F	150,44	-	26,94	-
G	182,68	-	32,71	-

5.18.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

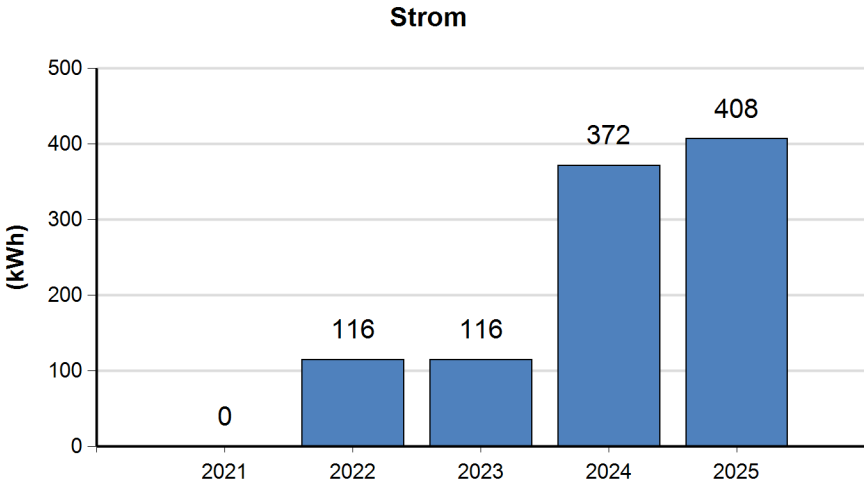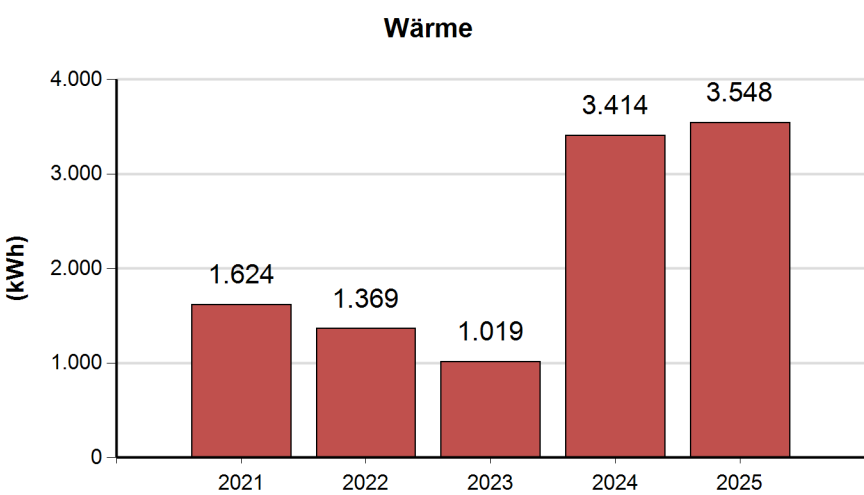Elektrizität	Jahr	Verbrauch
Strom 	2025	408
	2024	372
	2023	116
	2022	116
	2021	0
Wärme	Jahr	Verbrauch
Wärme 	2025	3.548
	2024	3.414
	2023	1.019
	2022	1.369
	2021	1.624

5.18.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

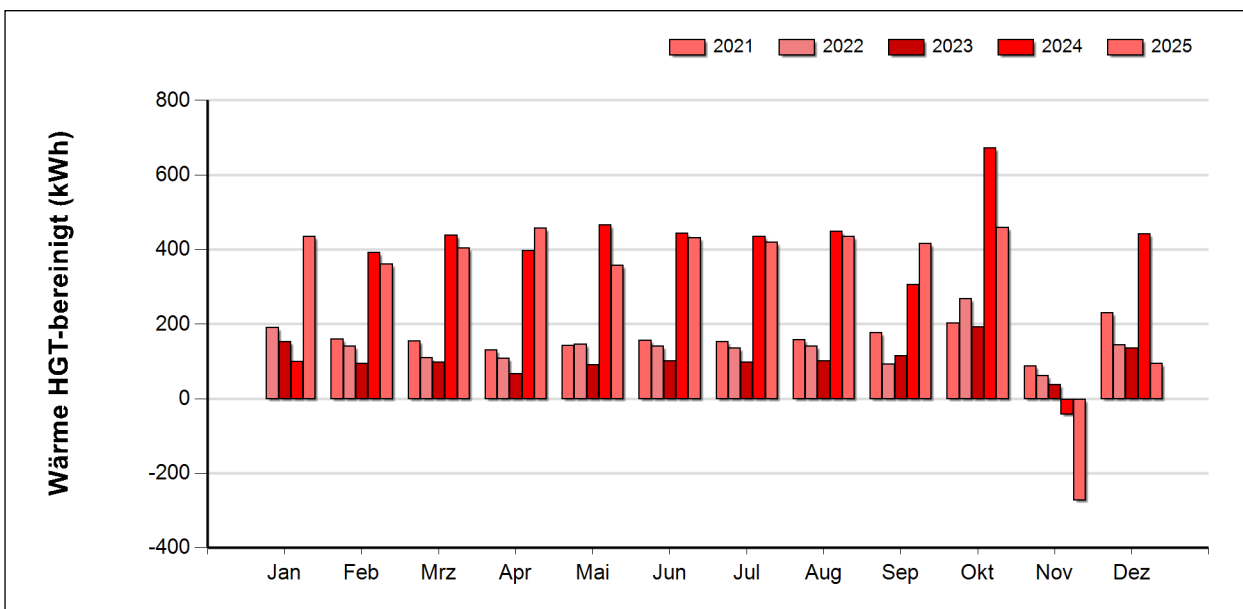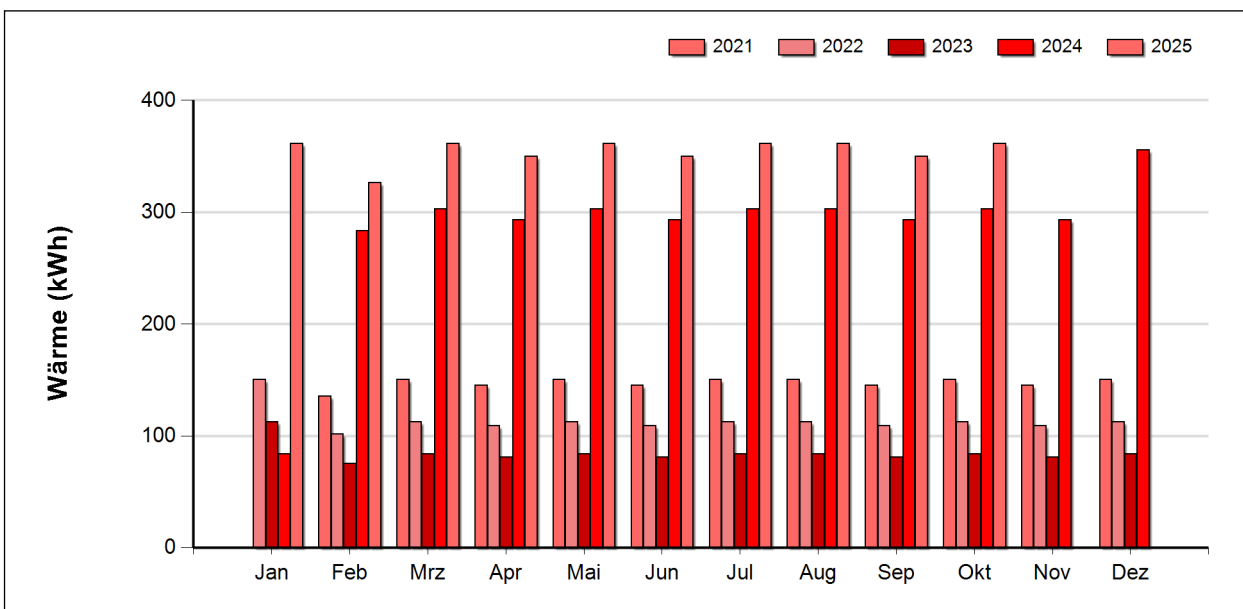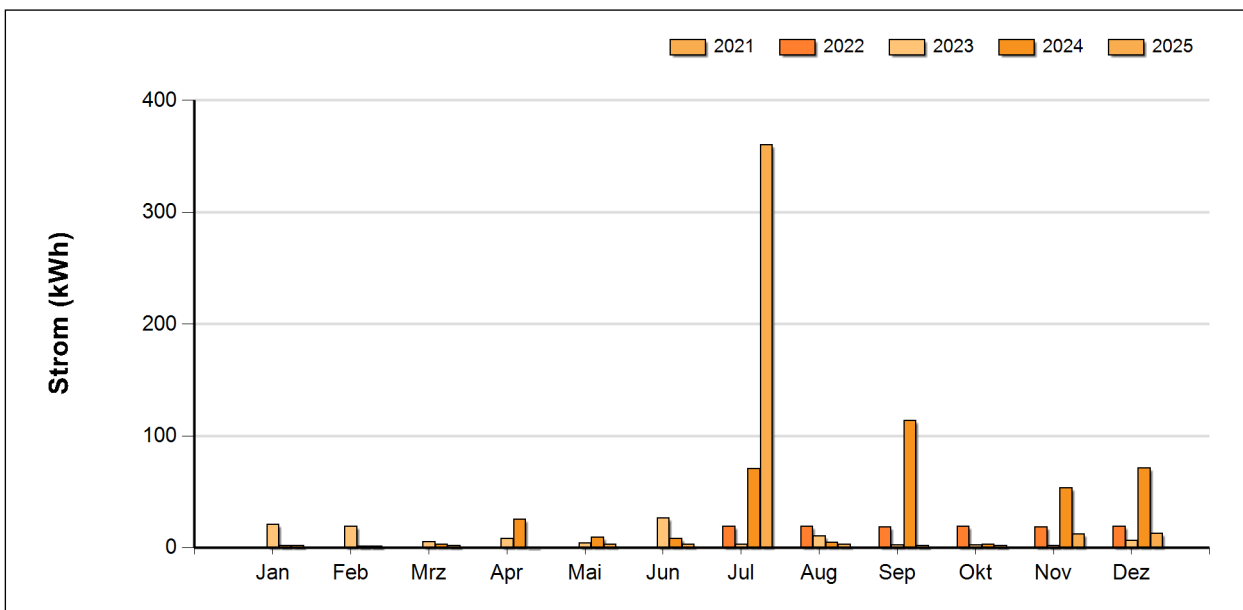

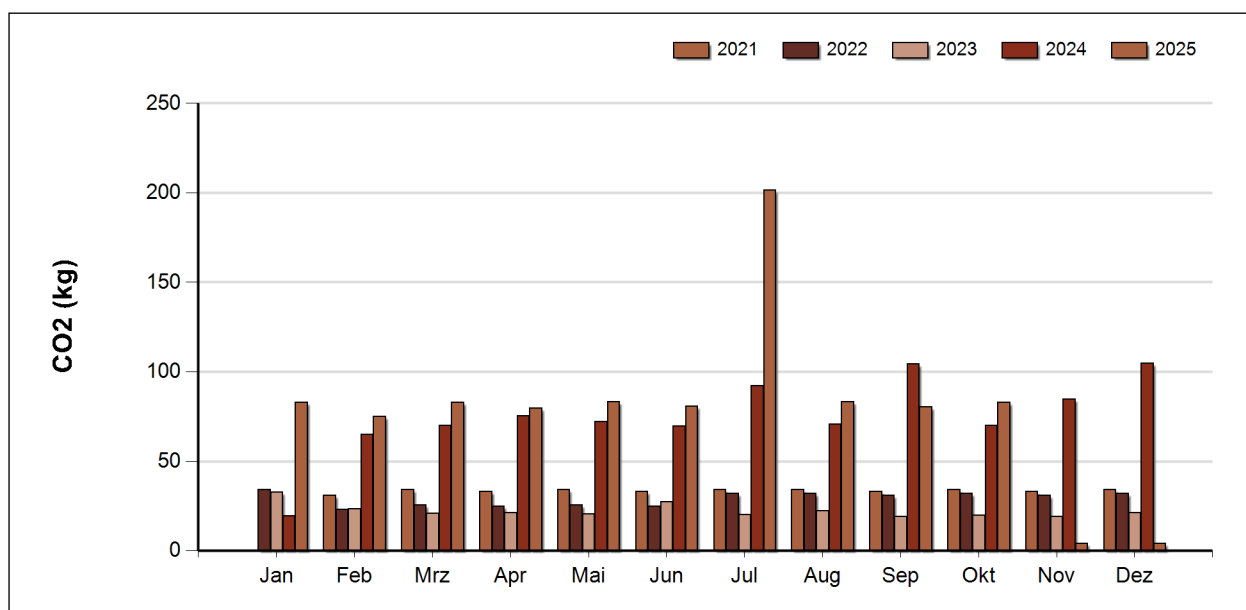

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude ÖKB-Haus Frauendorf hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: unbekannt
- Saniert: 2022
- Energieausweis: nein
- Heizungsart: bis Oktober 2025 mit Gas
- Heizungsalter: unbekannt
- PV-Anlage: nein
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.19 Schloss Traismauer

5.19.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Schloss Traismauer' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 96% für die Stromversorgung und zu 4% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

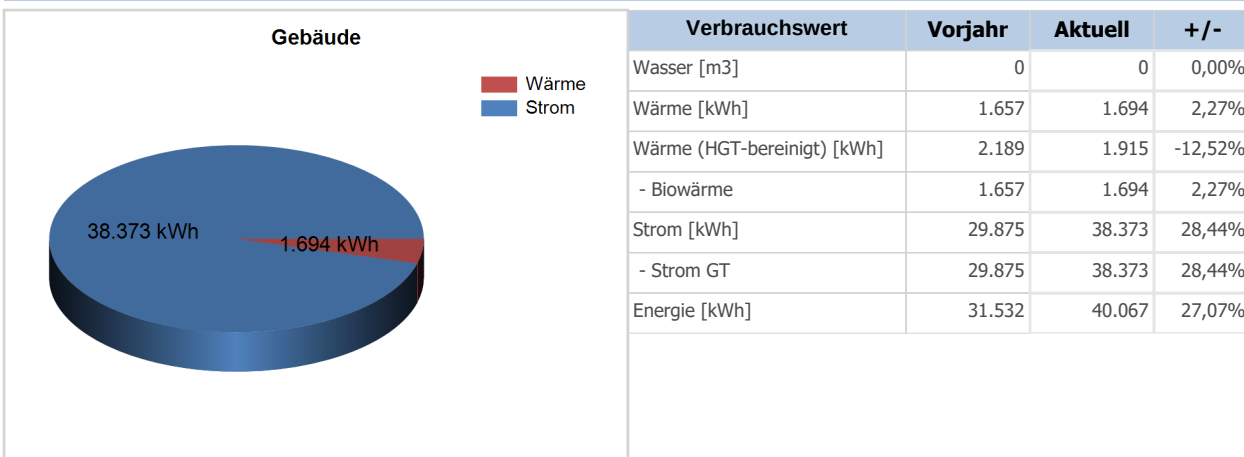


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 12.701 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

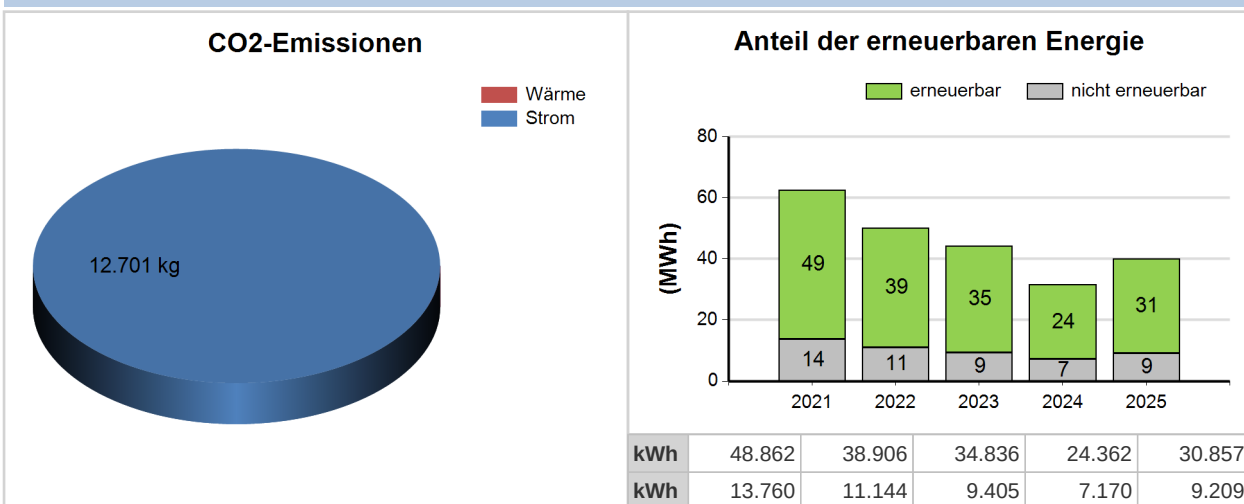

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark

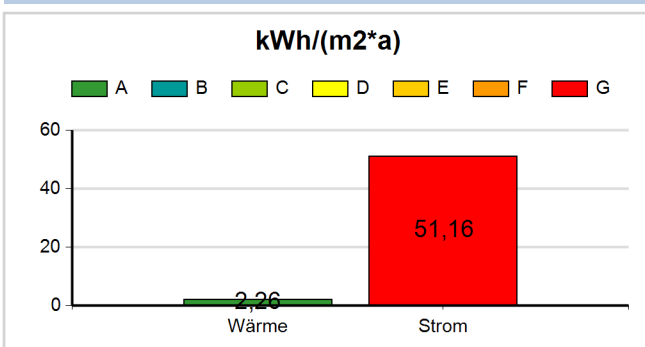




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	32,24	-	5,77
B	32,24	-	5,77	-
C	64,48	-	11,54	-
D	91,34	-	16,35	-
E	123,58	-	22,13	-
F	150,44	-	26,94	-
G	182,68	-	32,71	-

5.19.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

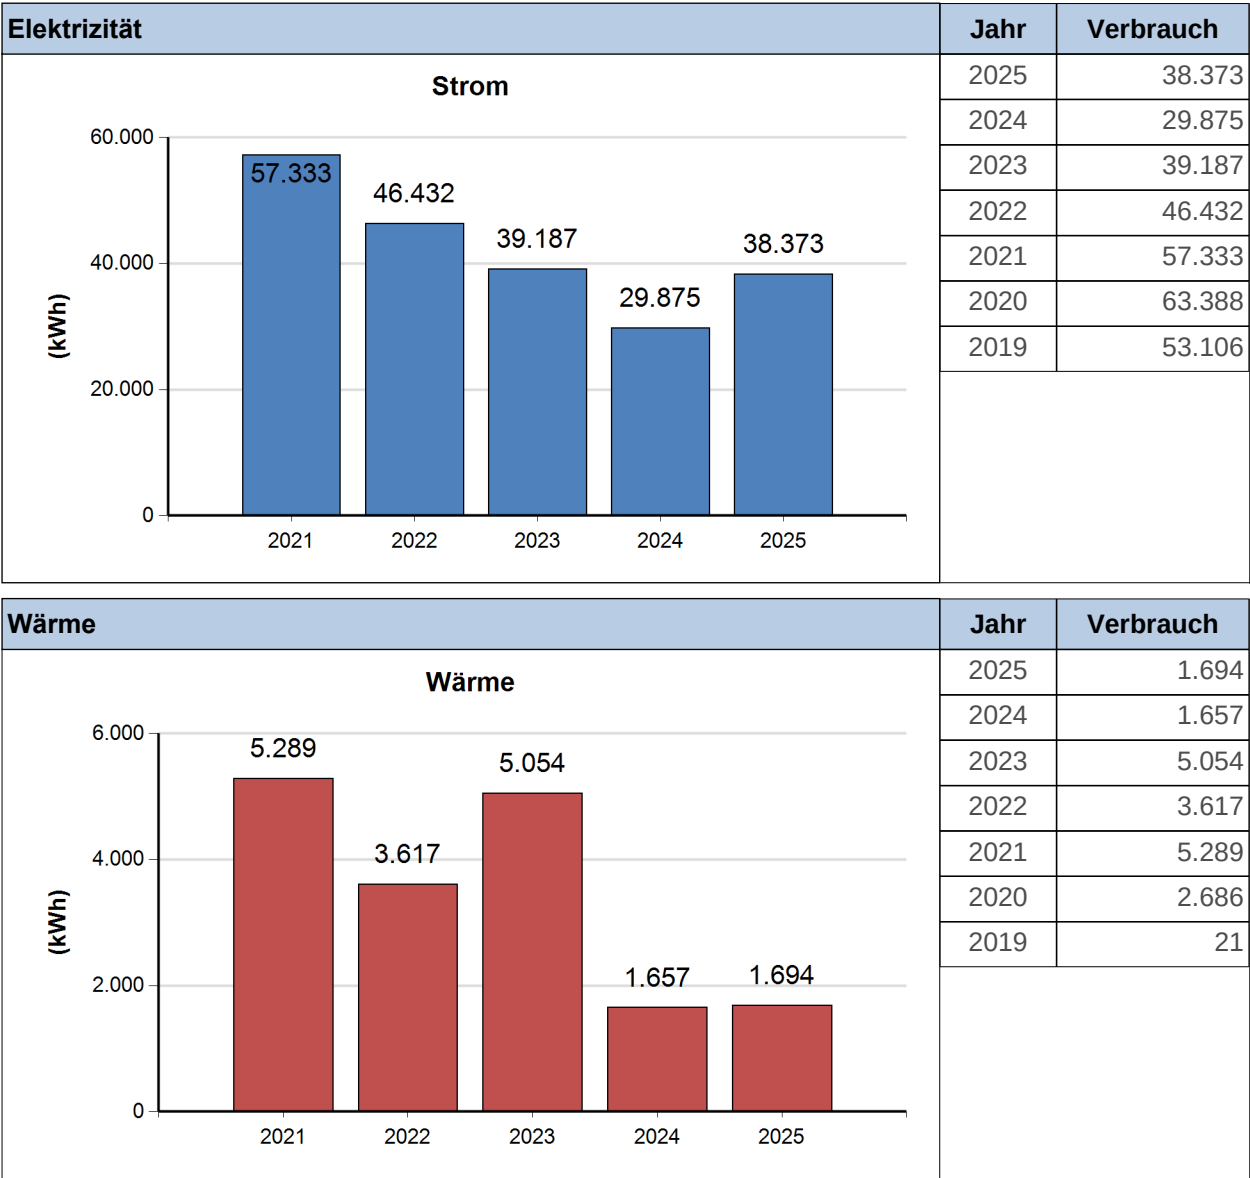

5.19.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

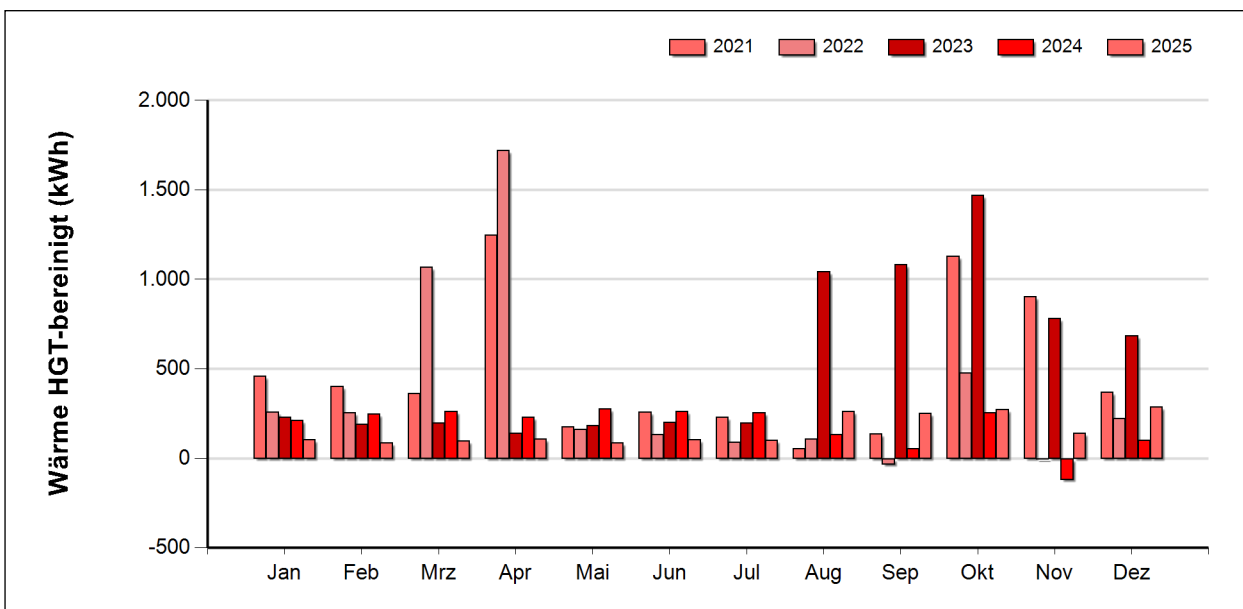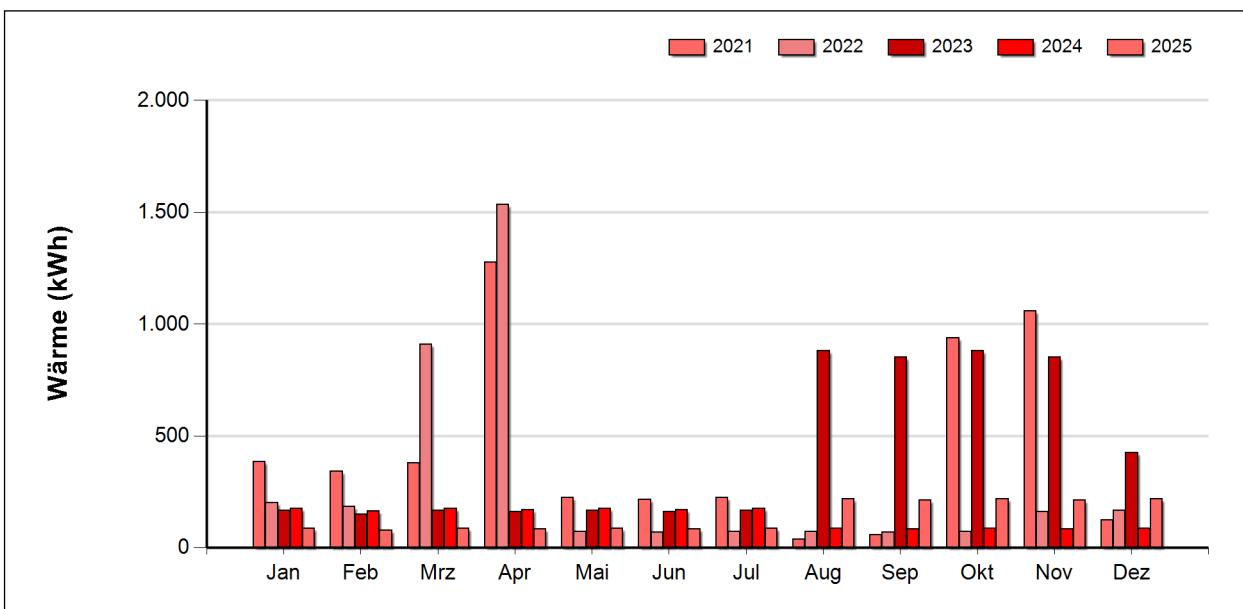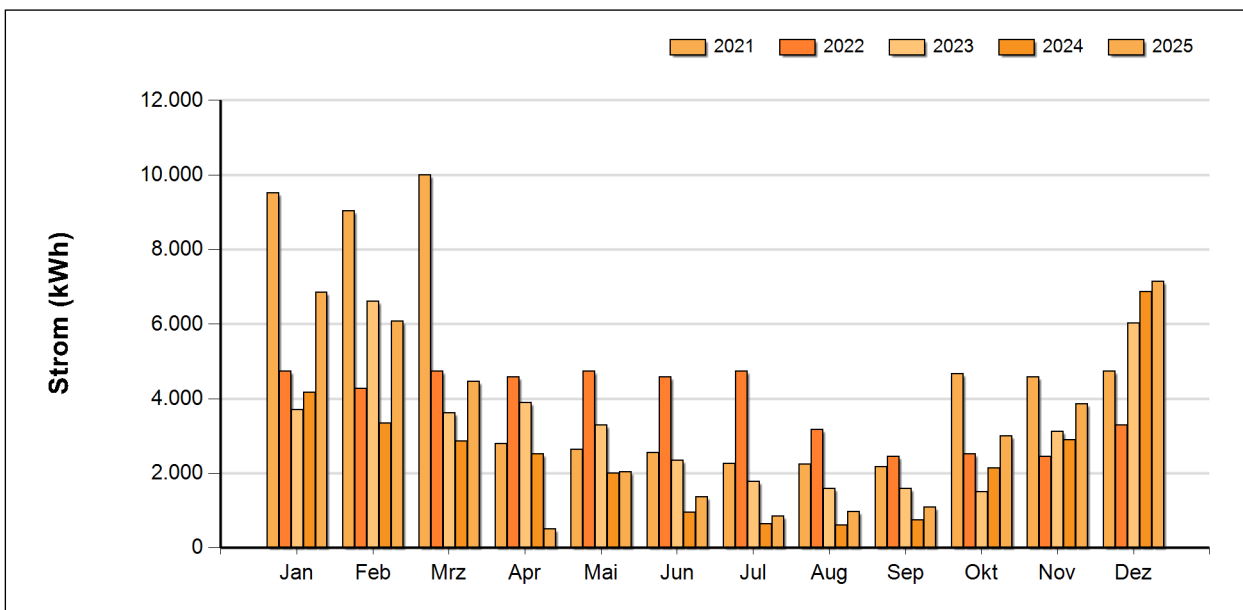

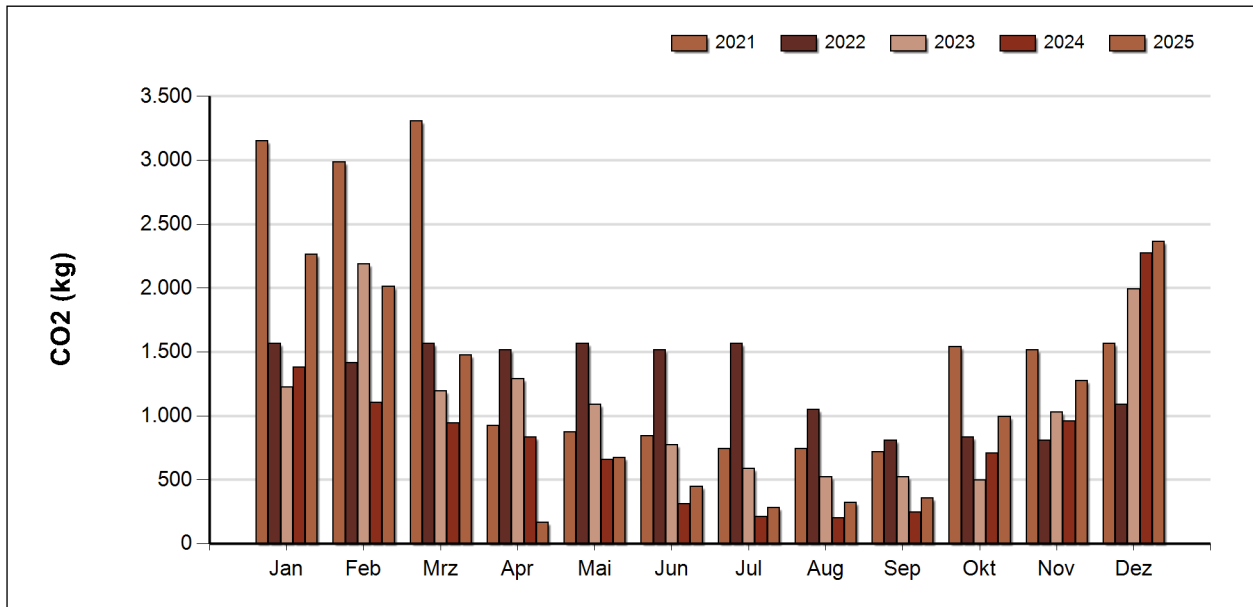

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Denkmalgeschütztes Gebäude mit Sanierungsbedarf.

Das Gebäude Schloss Traismauer hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: 860
- Saniert: X
- Energieausweis: ja 2021
 - 1. OG: [LINK](#)
 - 2. OG: [LINK](#)
- Heizungsart: Biomasse Fernwärme
- Heizungsalter: 2018
- PV-Anlage: nein
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.20 Musikschule Traismauer

5.20.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Musikschule Traismauer' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 10% für die Stromversorgung und zu 90% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

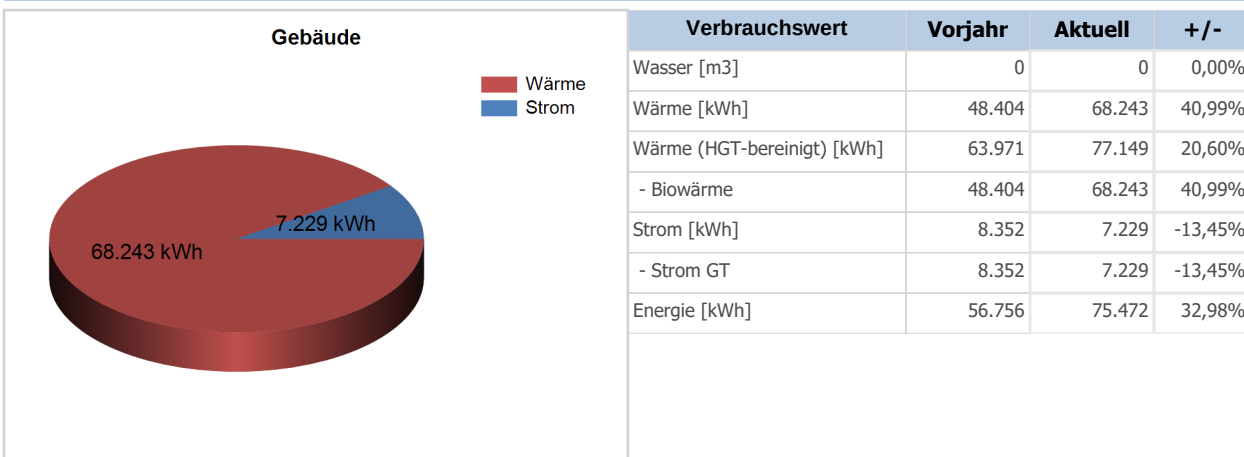


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 2.393 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

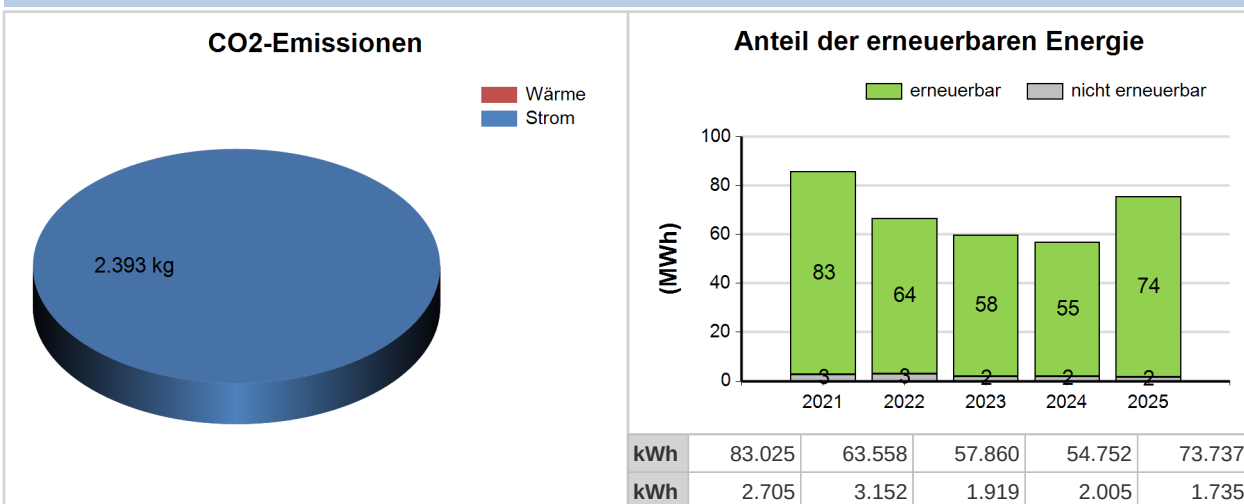

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark

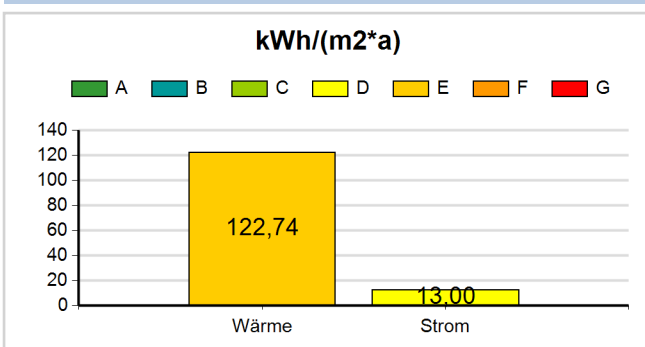




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	29,81	-	4,27
B	29,81	-	4,27	-
C	59,63	-	8,53	-
D	84,47	-	12,09	-
E	114,29	-	16,35	-
F	139,13	-	19,91	-
G	168,95	-	24,17	-

5.20.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

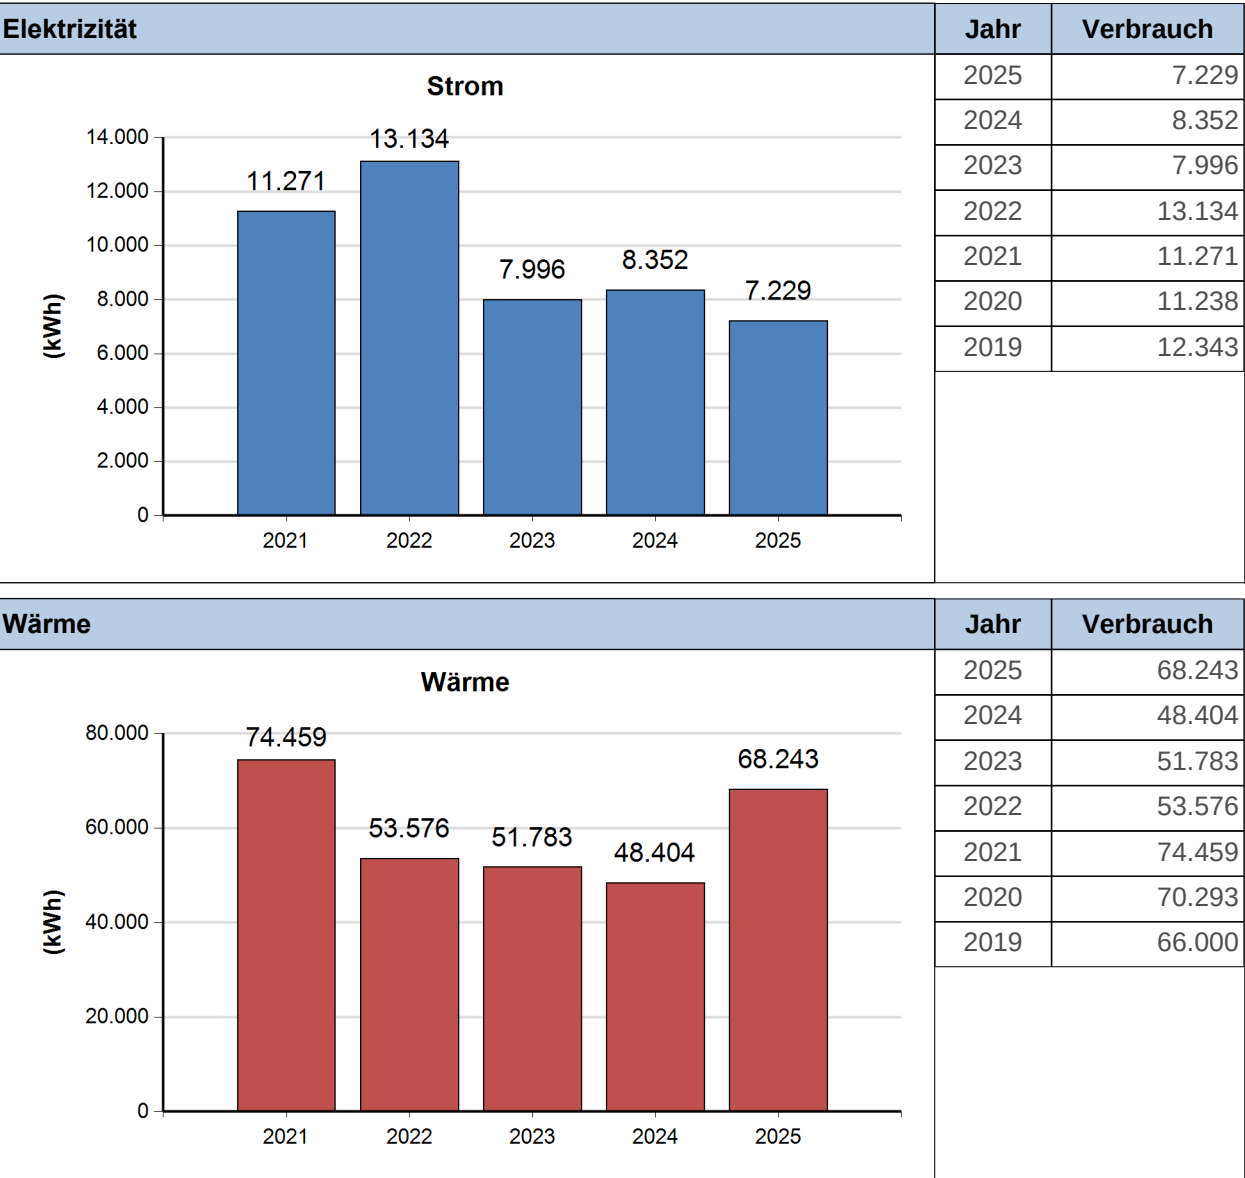

5.20.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

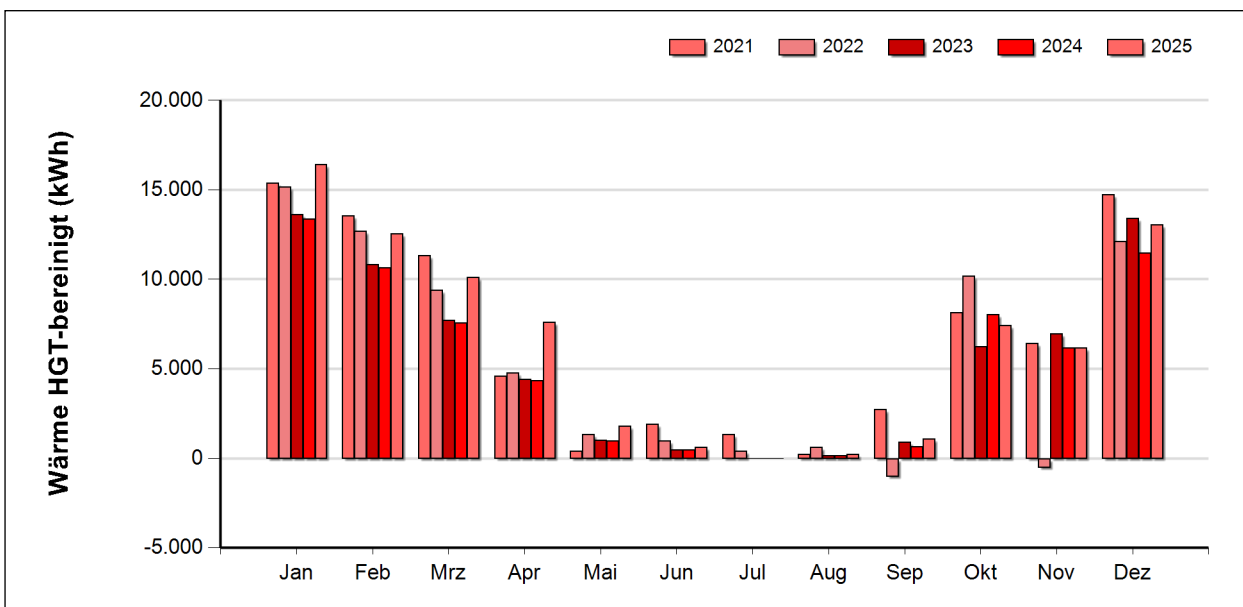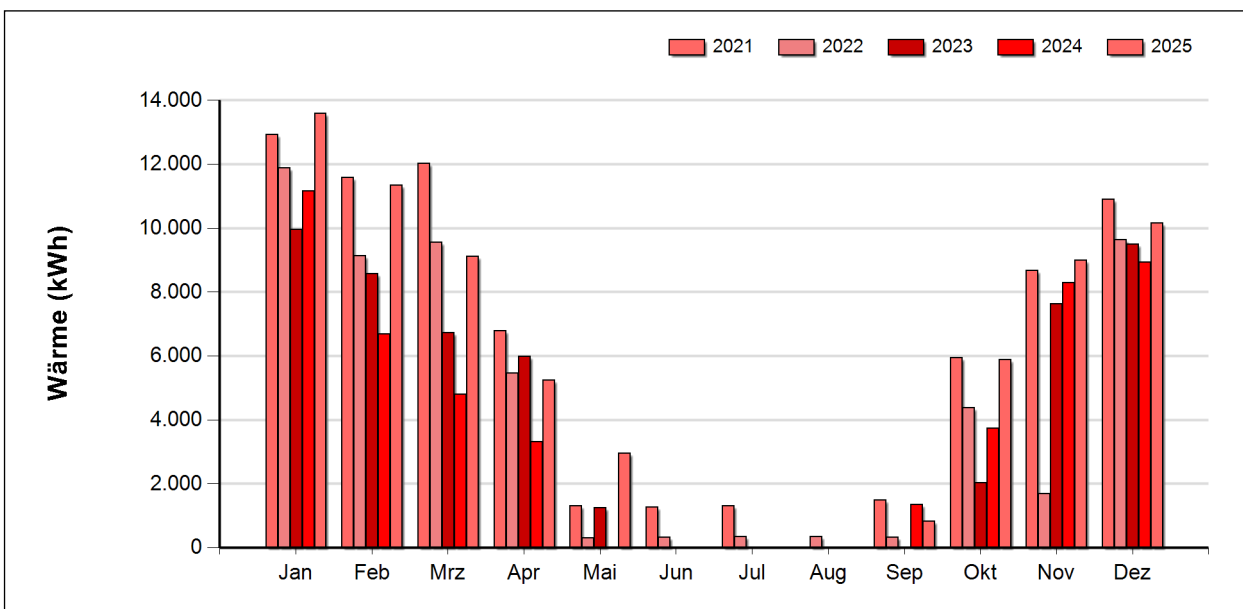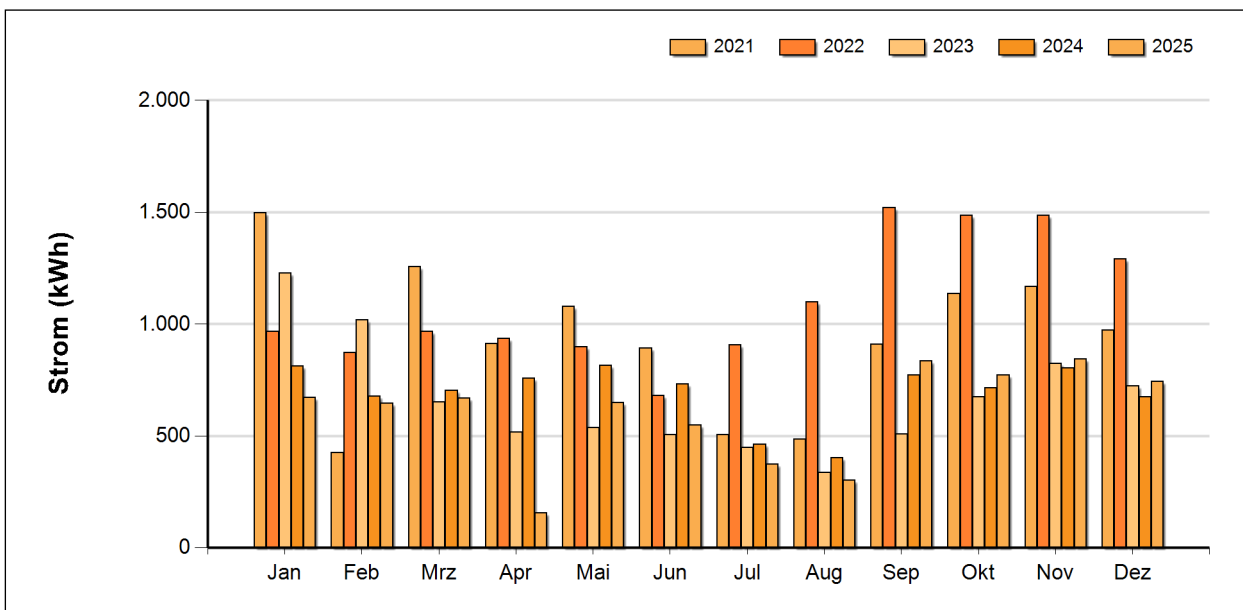

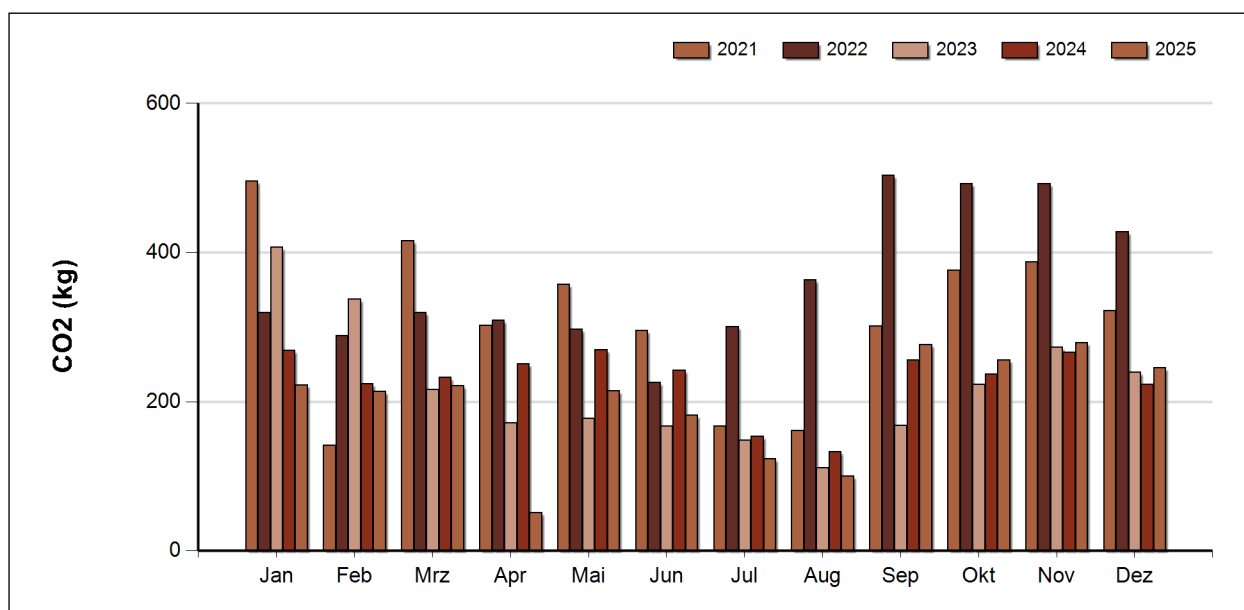

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Musikschule hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: 2002
- Saniert: X
- Energieausweis: nein
- Heizungsart: Biomasse Fernwärme
- Heizungsalter: 2018
- PV-Anlage: nein
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.21 Mittelschule Traismauer

5.21.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Mittelschule Traismauer' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 16% für die Stromversorgung und zu 84% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

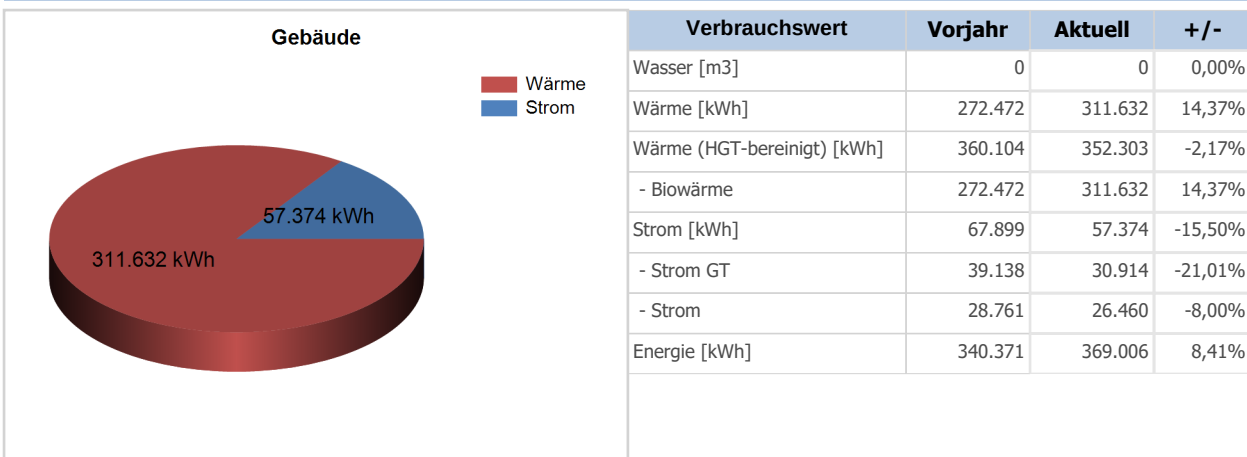


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 10.233 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

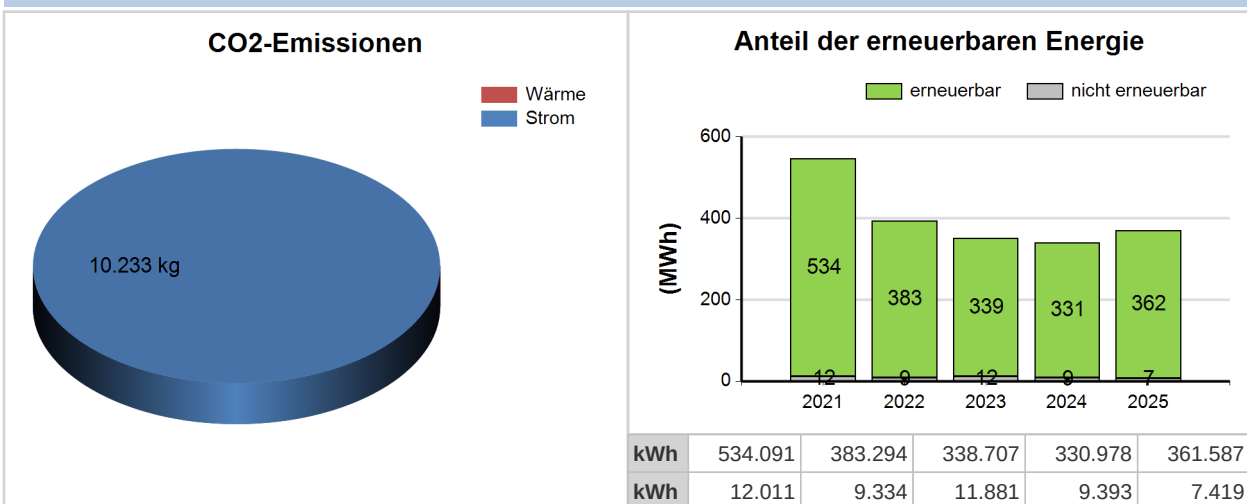

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

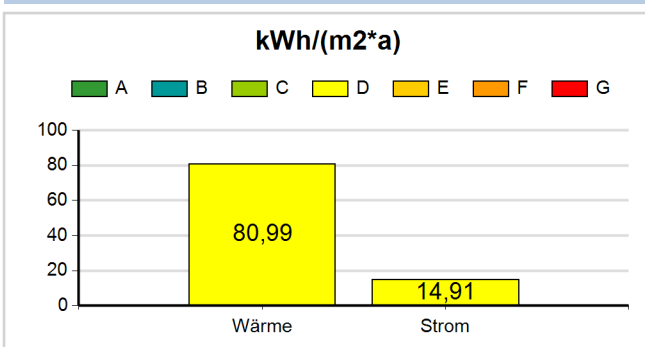




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	24,29	-	4,47
B	24,29	-	4,47	-
C	48,58	-	8,94	-
D	68,82	-	12,67	-
E	93,12	-	17,14	-
F	113,36	-	20,86	-
G	137,65	-	25,33	-

5.21.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.21.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

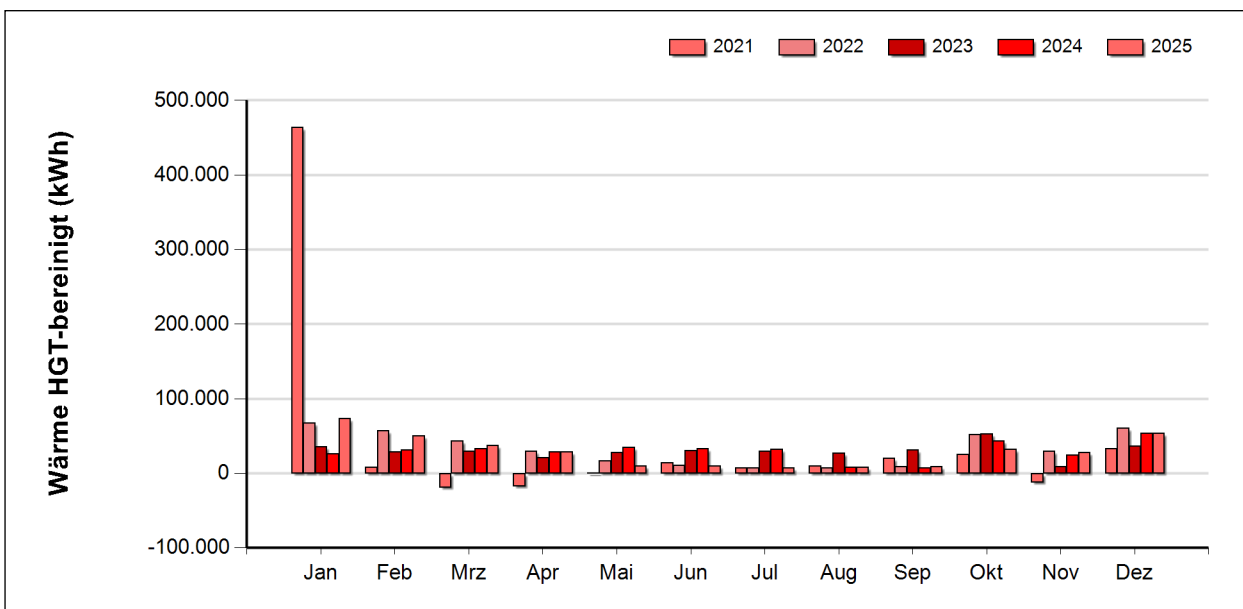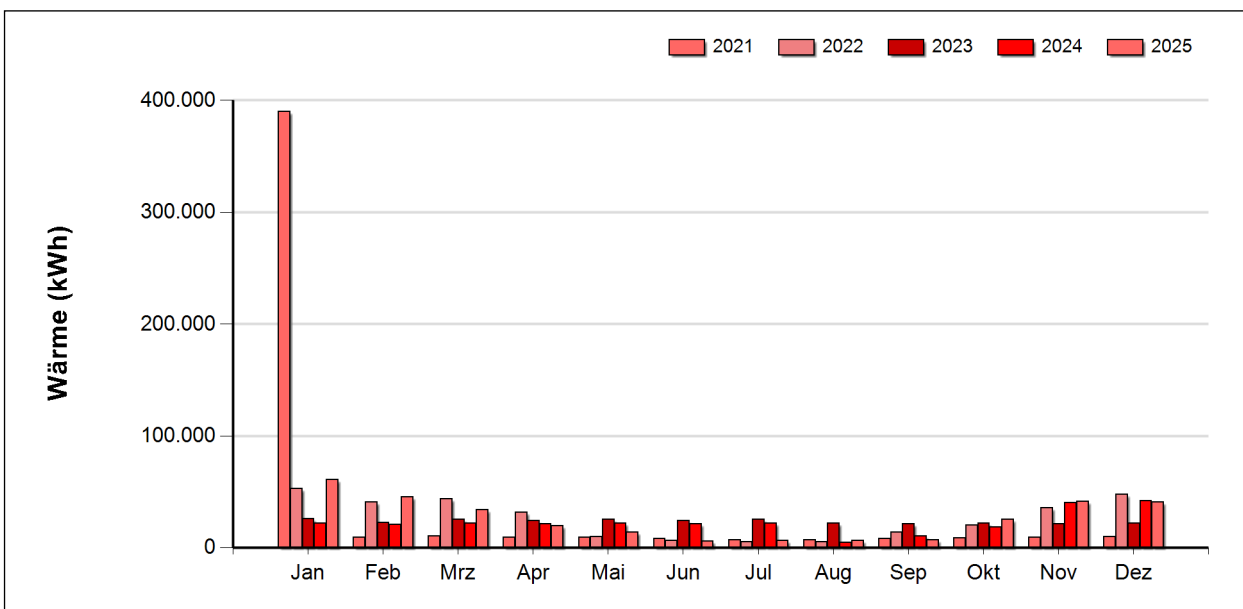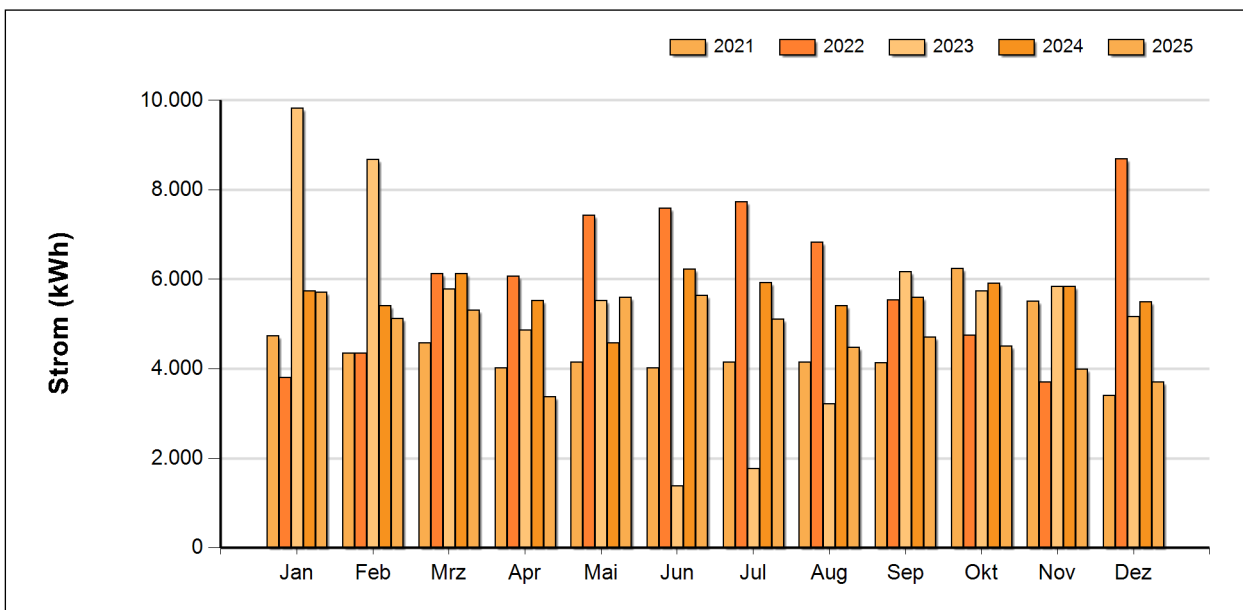

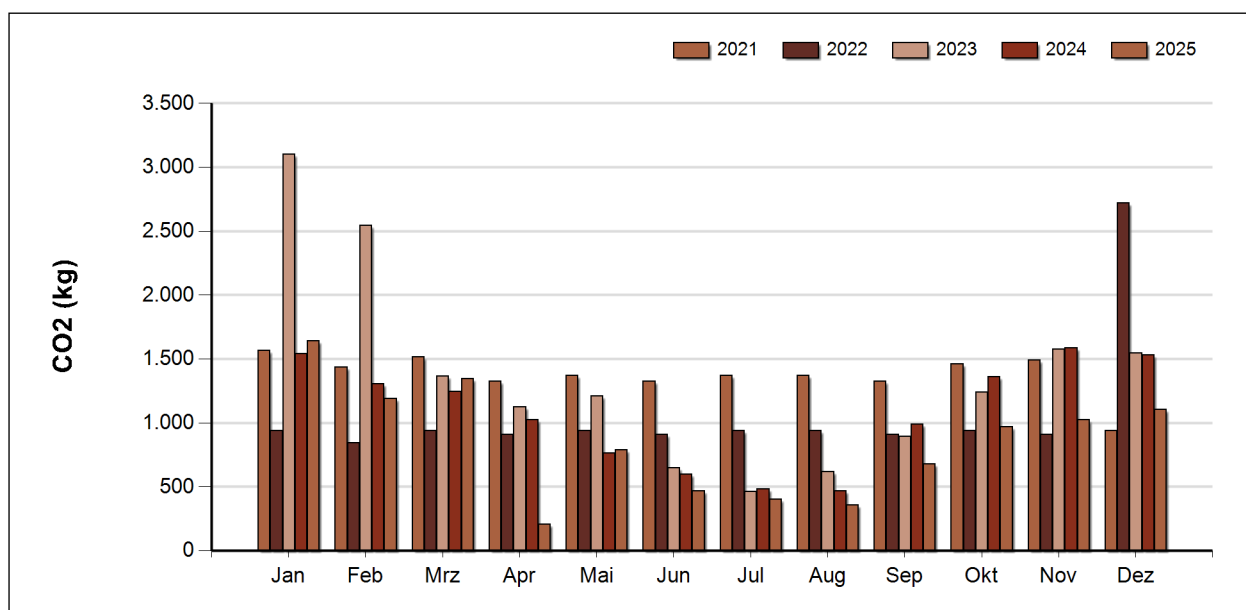

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Mittelschule Traismauer hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: 1963
- Saniert: Fenstertausch 1989; EPS-Dämmung 5 cm; Geschoßdecke 16 cm Mineralwolle
- Energieausweis: OIB6
Mittelschule; 2022: [LINK](#)
Turnsaal; 2021: [LINK](#)
- Heizungsart: Biomasse Fernwärme
- Heizungsalter: 2022
- PV-Anlage: ja mit 30,4 kWp
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- großes Sanierungskonzept durchführen
- Fenstertausch: Thermografie-Analysen 2012 zeigten deutliche Wärmeverluste in den Fensteranschlüssen und Türen
- Dämmung der obersten Geschoßdecke: die vorhandene Dämmung ist teilweise altersbedingt zerstört und zeigt offene Stellen; weiters ist sie nicht ausreichend in der Qualität (Stand der Technik)
- Dämmung der Außenwand: derzeitige Dämmung ist nicht ausreichend
- sekundärseitige Wärmeversorgung:
 - A) hydraulischer Abgleich: Heizungs-EKG 2014 zeigt nötige hydraulische Einregulierung
 - B) Optimierung der Betriebszeiten: alte Einstellungen durch Software-Betreiber
- Beleuchtungsoptimierung - Beleuchtungskonzept?
- Planungen gegen Sommerliche Überhitzung:
 - A) im Zuge des Fenstertausches: Außenbeschattung
 - B) Anpassungen beim Lüften / Kühlen
- PV-Speicher zur Erhöhung der Eigenbedarfsnutzung
- Öffnung von versiegelten Flächen im Außenbereich

5.22 Sonderschule Stollhofen

5.22.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Sonderschule Stollhofen' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 10% für die Stromversorgung und zu 90% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

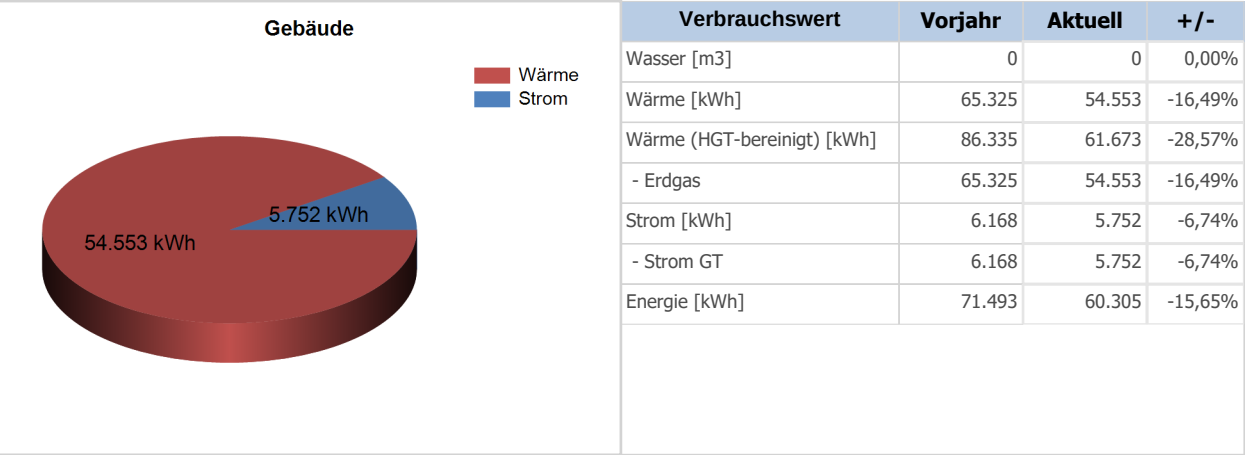


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 14.342 kg, wobei 87% auf die Wärmeversorgung und 13% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

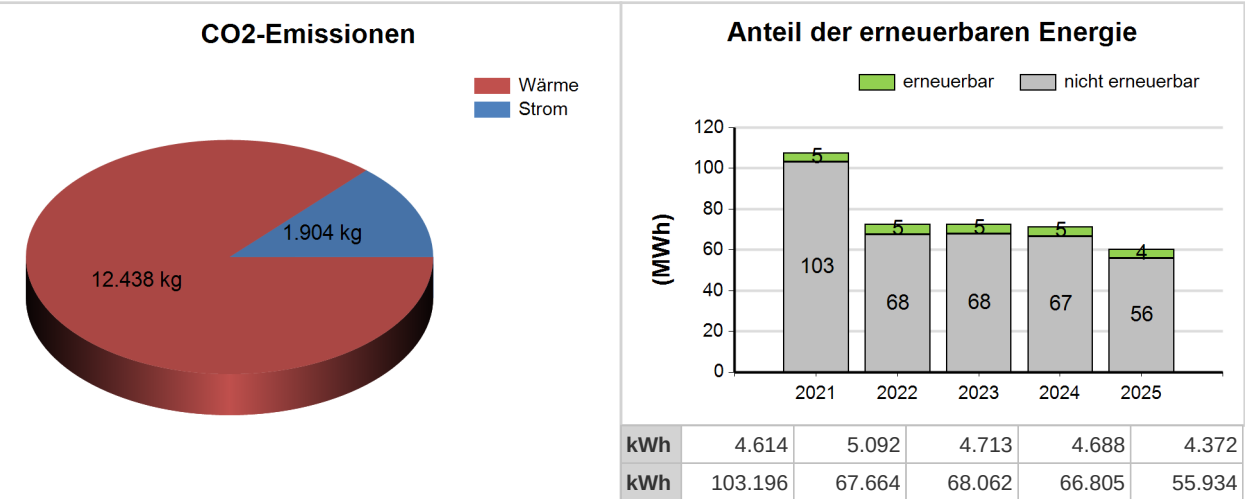

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

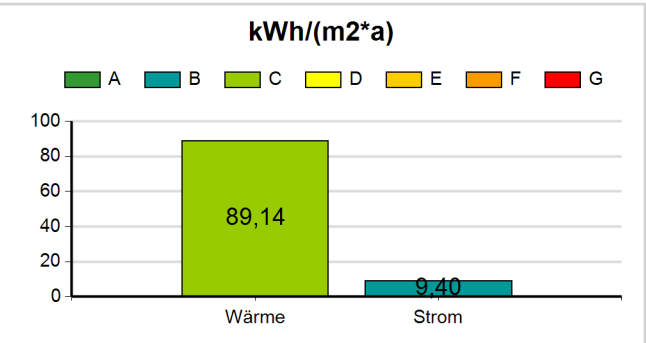

Kategorien (Wärme, Strom)




	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	34,52	-	5,64
B	34,52	-	5,64	-
C	69,04	-	11,29	-
D	97,80	-	15,99	-
E	132,32	-	21,63	-
F	161,08	-	26,33	-
G	195,60	-	31,98	-


5.22.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität		Jahr	Verbrauch																
Strom <table><tr><th>Jahr</th><th>Verbrauch (kWh)</th></tr><tr><td>2025</td><td>5.752</td></tr><tr><td>2024</td><td>6.168</td></tr><tr><td>2023</td><td>6.201</td></tr><tr><td>2022</td><td>6.700</td></tr><tr><td>2021</td><td>6.071</td></tr><tr><td>2020</td><td>5.737</td></tr><tr><td>2019</td><td>6.047</td></tr></table>		Jahr	Verbrauch (kWh)	2025	5.752	2024	6.168	2023	6.201	2022	6.700	2021	6.071	2020	5.737	2019	6.047	2025	5.752
		Jahr	Verbrauch (kWh)																
		2025	5.752																
		2024	6.168																
		2023	6.201																
		2022	6.700																
		2021	6.071																
		2020	5.737																
2019	6.047																		
2024	6.168																		
2023	6.201																		
2022	6.700																		
2021	6.071																		
2020	5.737																		
2019	6.047																		

Wärme		Jahr	Verbrauch																
Wärme <table><tr><th>Jahr</th><th>Verbrauch (kWh)</th></tr><tr><td>2025</td><td>54.553</td></tr><tr><td>2024</td><td>65.325</td></tr><tr><td>2023</td><td>66.574</td></tr><tr><td>2022</td><td>66.056</td></tr><tr><td>2021</td><td>101.739</td></tr><tr><td>2020</td><td>99.939</td></tr><tr><td>2019</td><td>92.826</td></tr></table>		Jahr	Verbrauch (kWh)	2025	54.553	2024	65.325	2023	66.574	2022	66.056	2021	101.739	2020	99.939	2019	92.826	2025	54.553
		Jahr	Verbrauch (kWh)																
		2025	54.553																
		2024	65.325																
		2023	66.574																
		2022	66.056																
		2021	101.739																
		2020	99.939																
2019	92.826																		
2024	65.325																		
2023	66.574																		
2022	66.056																		
2021	101.739																		
2020	99.939																		
2019	92.826																		

5.22.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

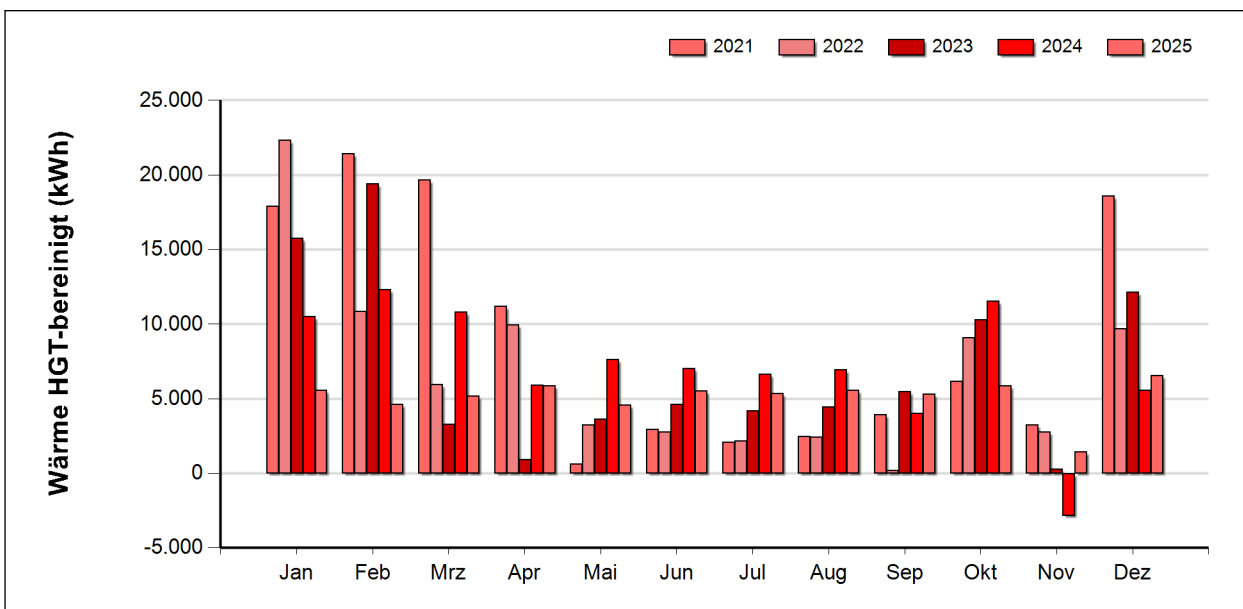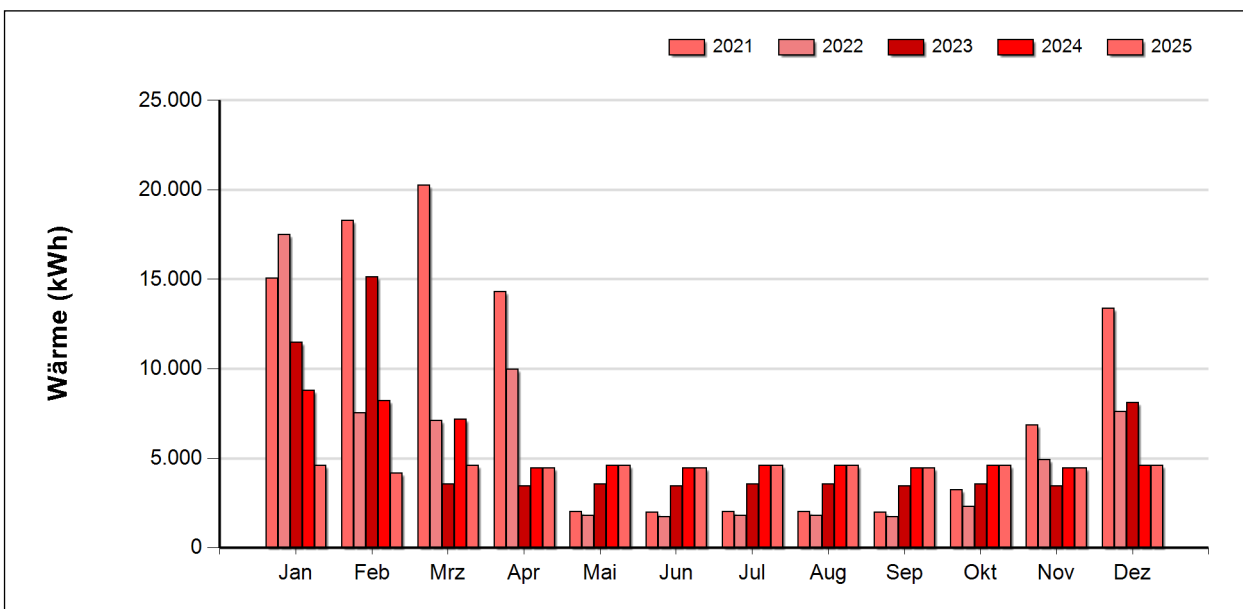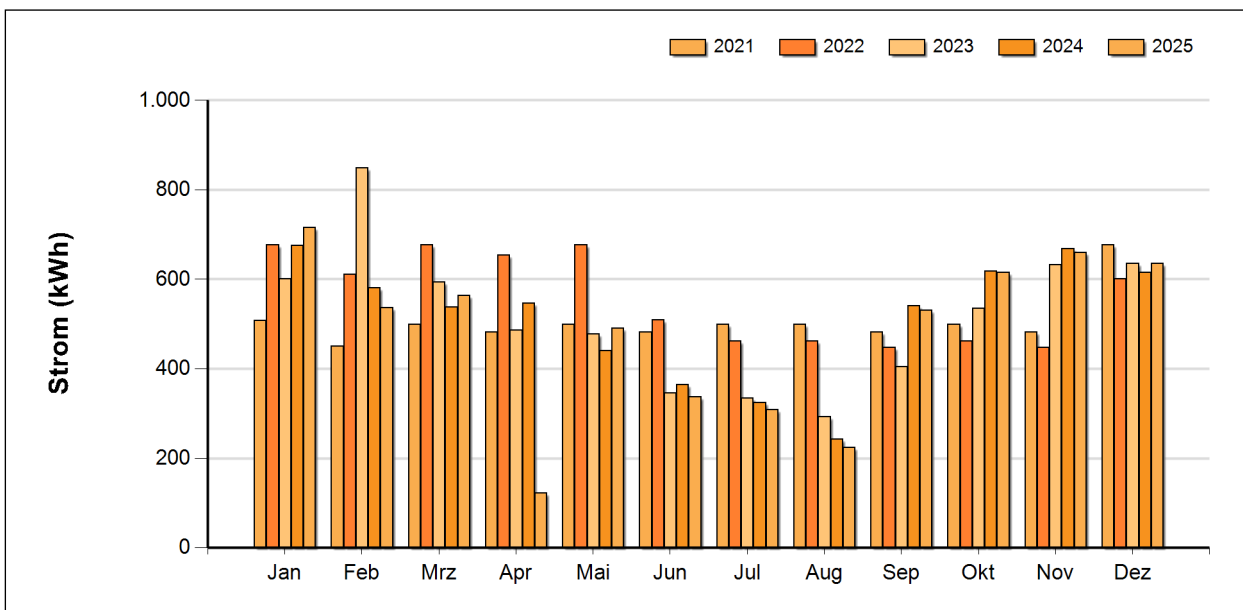

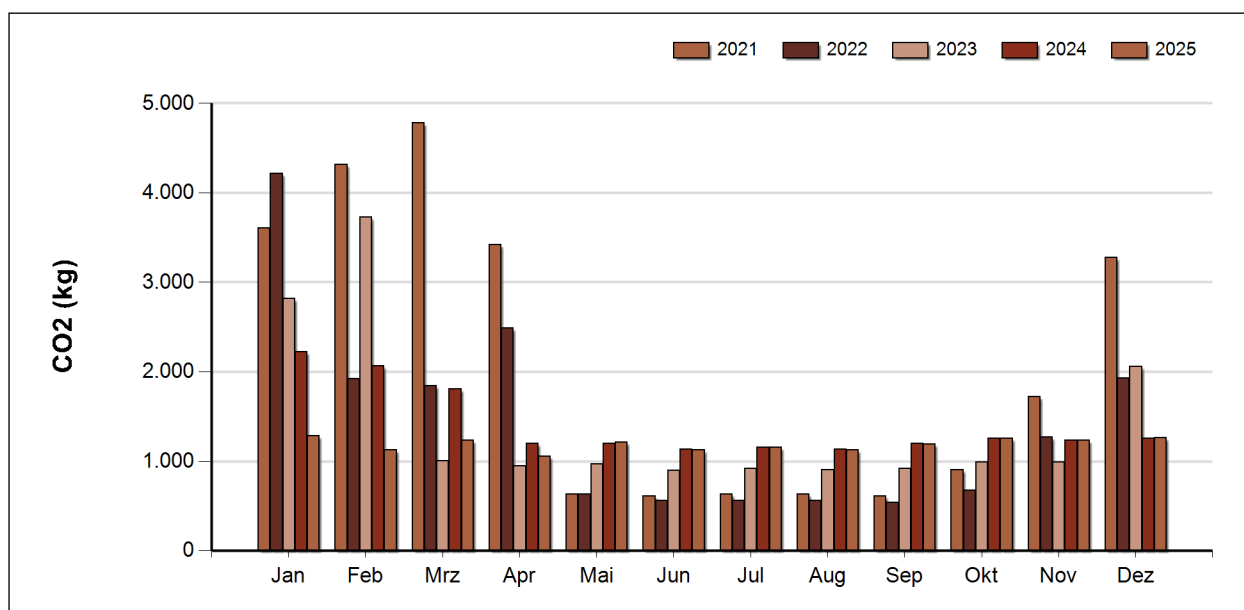

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Sonderschule Stollhofen hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: 1887
- Saniert: X
- Energieausweis: ja 2021
- Heizungsart: Gas
- Heizungsalter: unbekannt
- PV-Anlage: nein
- Speicher: nein


Weitere Empfehlungen:

- Ausstieg fossiler Brennstoff
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde


5.23 Volksschule Gemeinlebarn

5.23.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Volksschule Gemeinlebarn' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 10% für die Stromversorgung und zu 90% für die Wärmeversorgung verwendet.

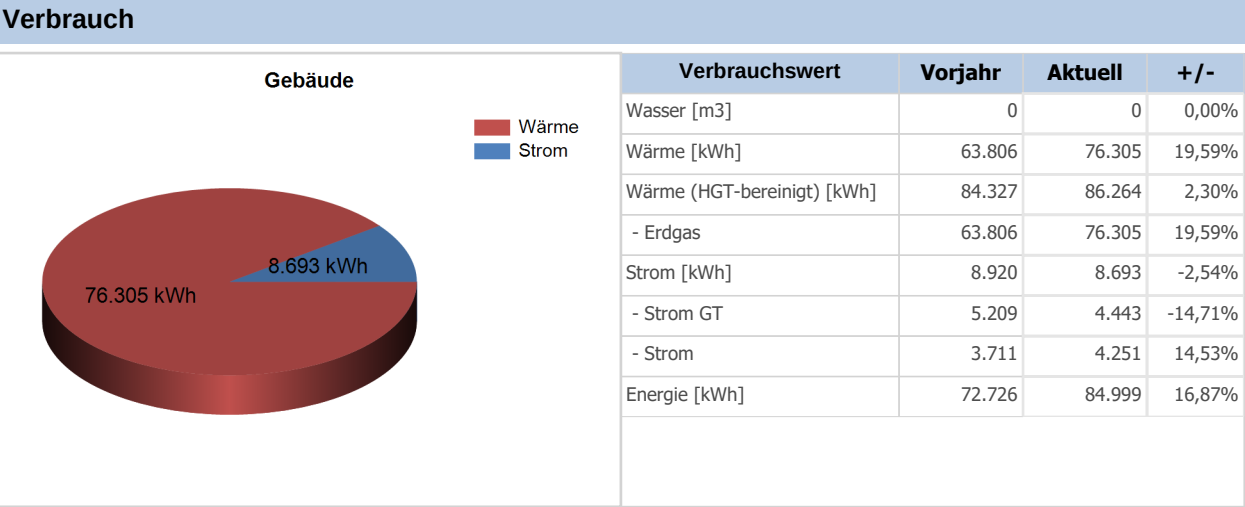



Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 18.869 kg, wobei 92% auf die Wärmeversorgung und 8% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

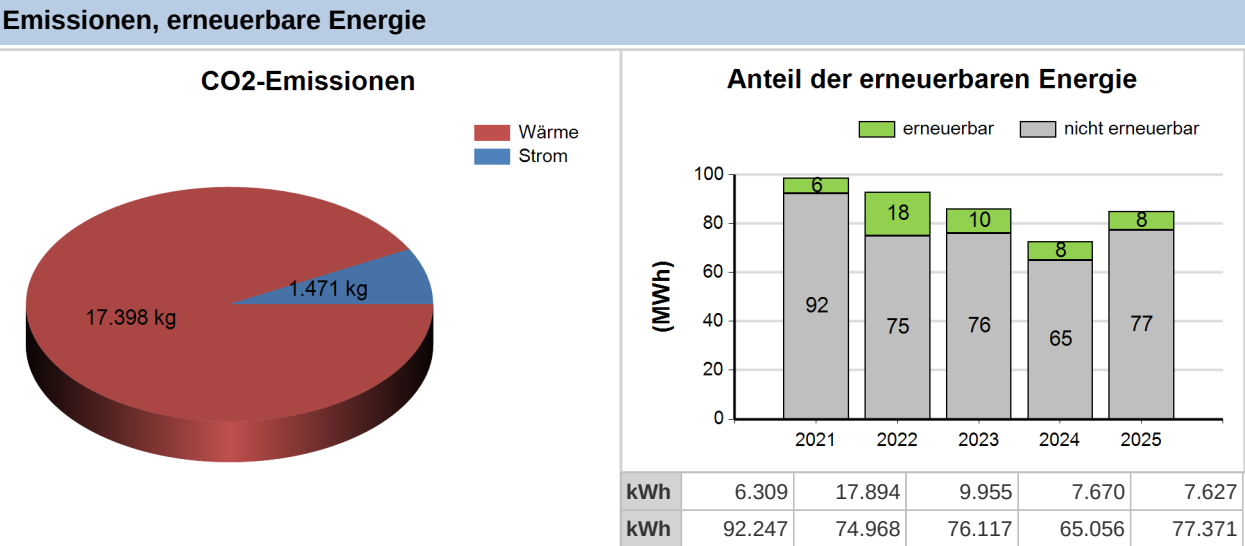




Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.

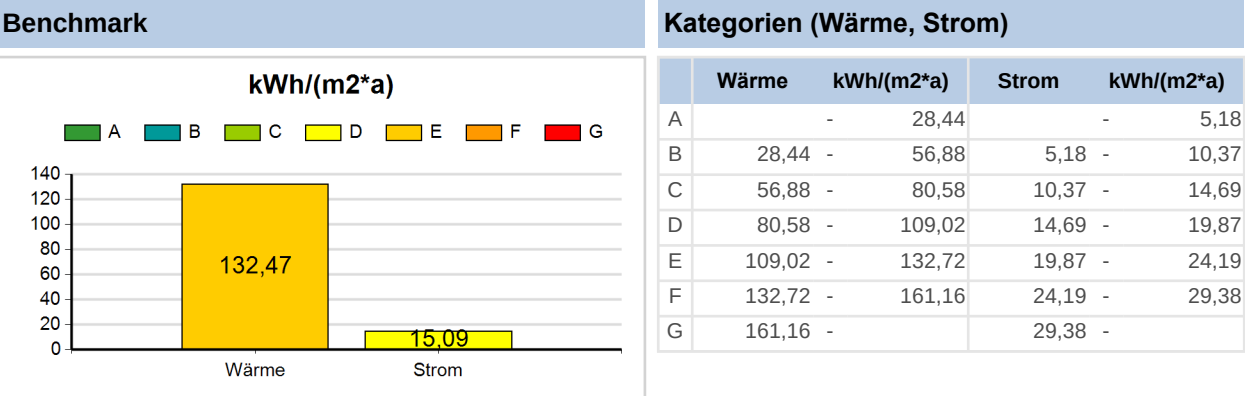


5.23.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

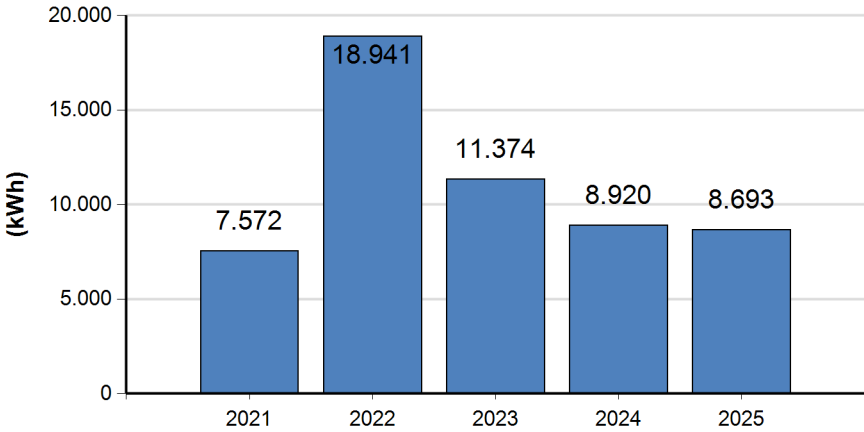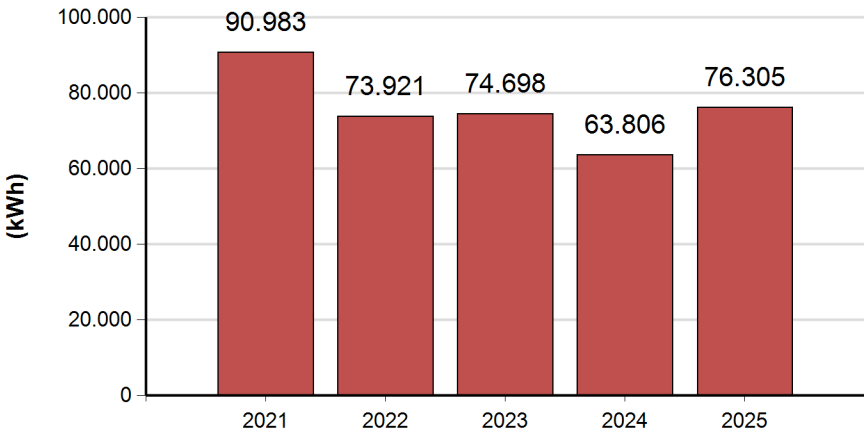Elektrizität	Jahr	Verbrauch
Strom 	2025	8.693
	2024	8.920
	2023	11.374
	2022	18.941
	2021	7.572
	2020	6.312
	2019	6.883
Wärme	Jahr	Verbrauch
Wärme 	2025	76.305
	2024	63.806
	2023	74.698
	2022	73.921
	2021	90.983
	2020	74.342
	2019	76.384

5.23.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

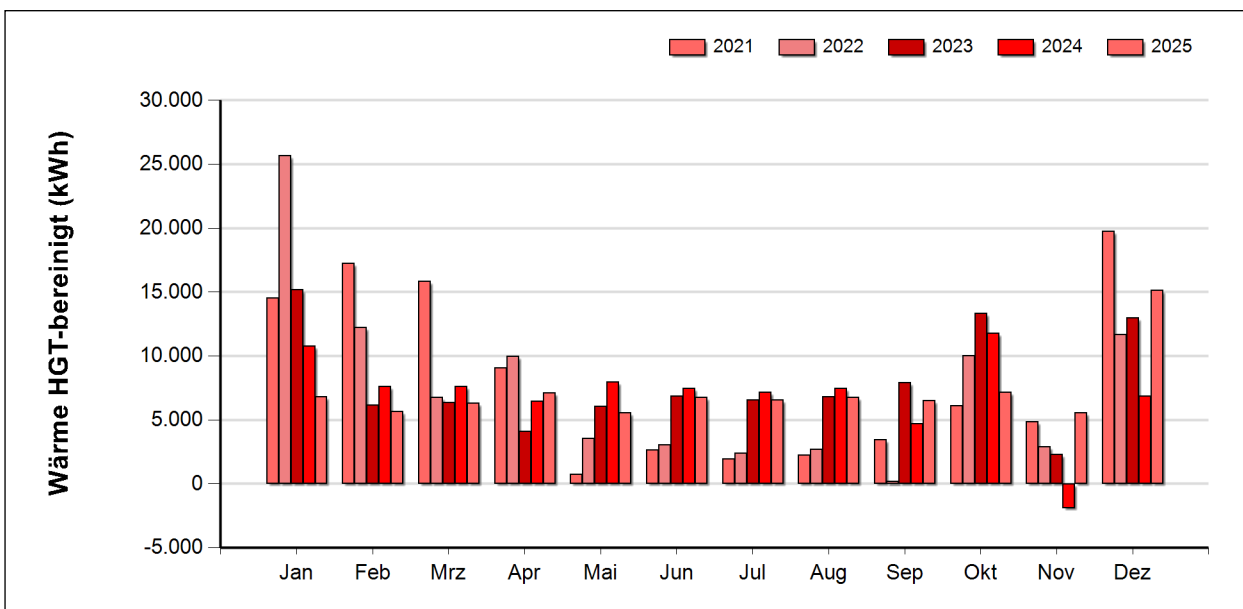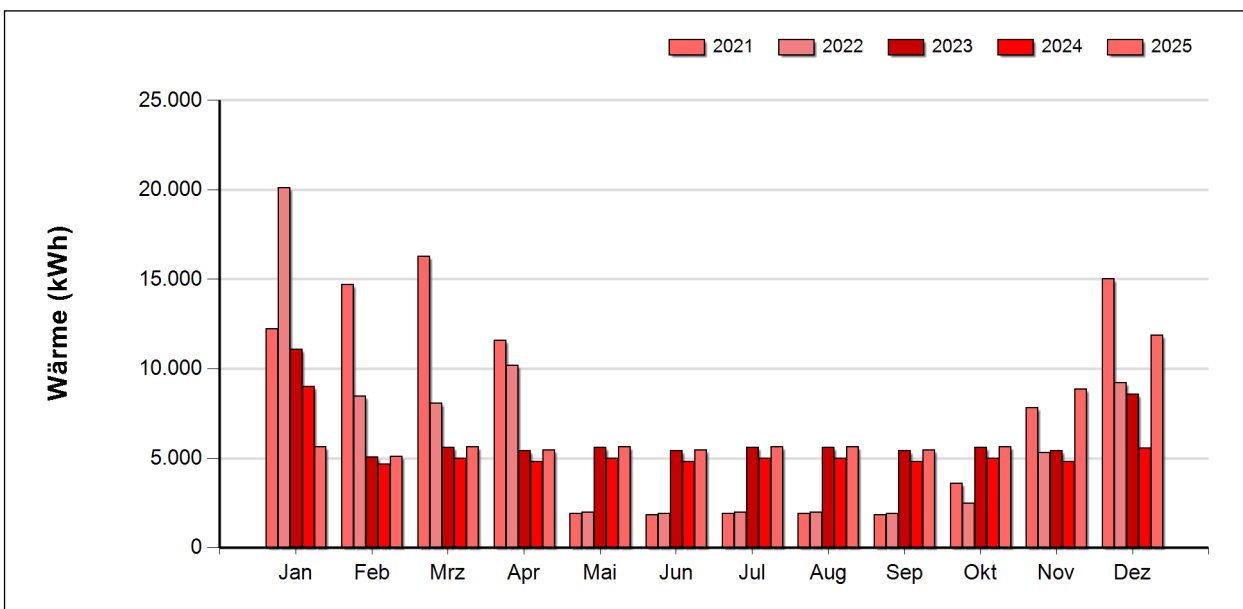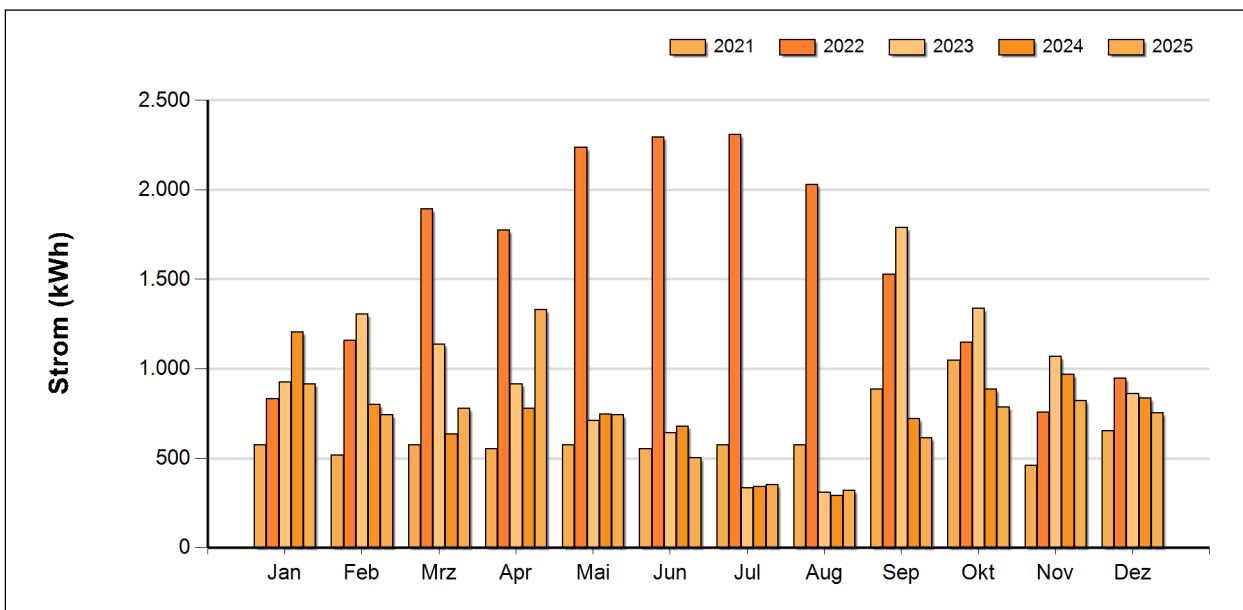

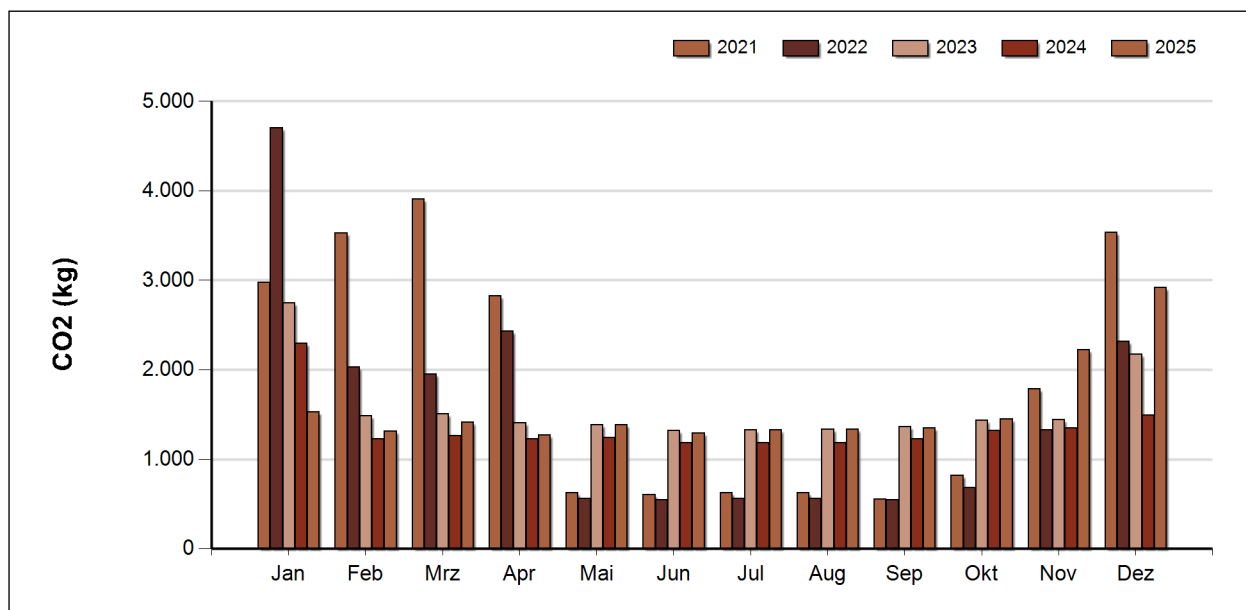

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Volksschule Gemeinlebarn hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: 1994
- Saniert: X
- Energieausweis: ja 2021 [LINK](#)
- Heizungsart: Gas
- Heizungsalter: unbekannt
- PV-Anlage: ja mit 12,16 kWp
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:


- Ausstieg fossiler Brennstoff
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

5.24 Volksschule Traismauer

5.24.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Volksschule Traismauer' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 7% für die Stromversorgung und zu 93% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

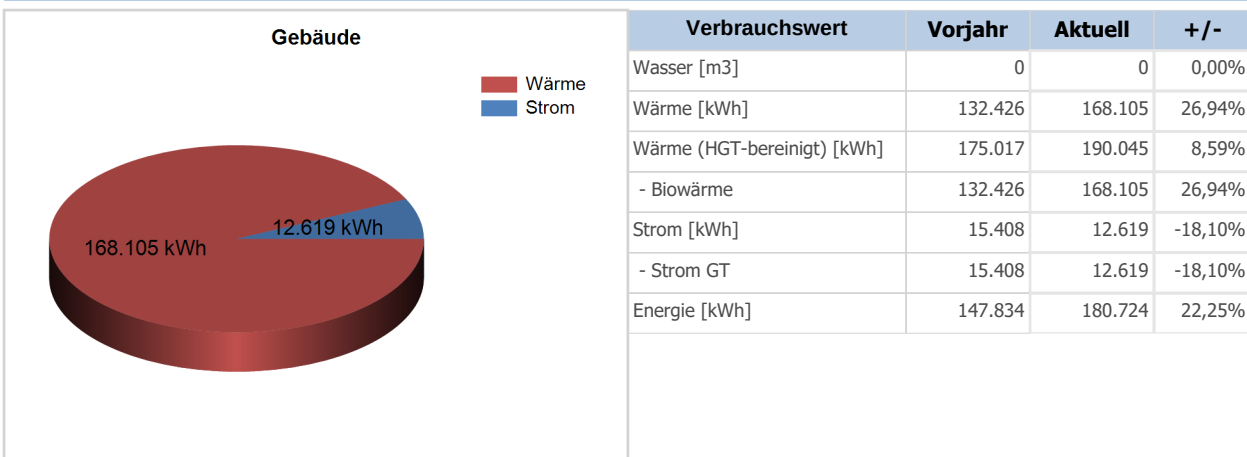


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 4.177 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

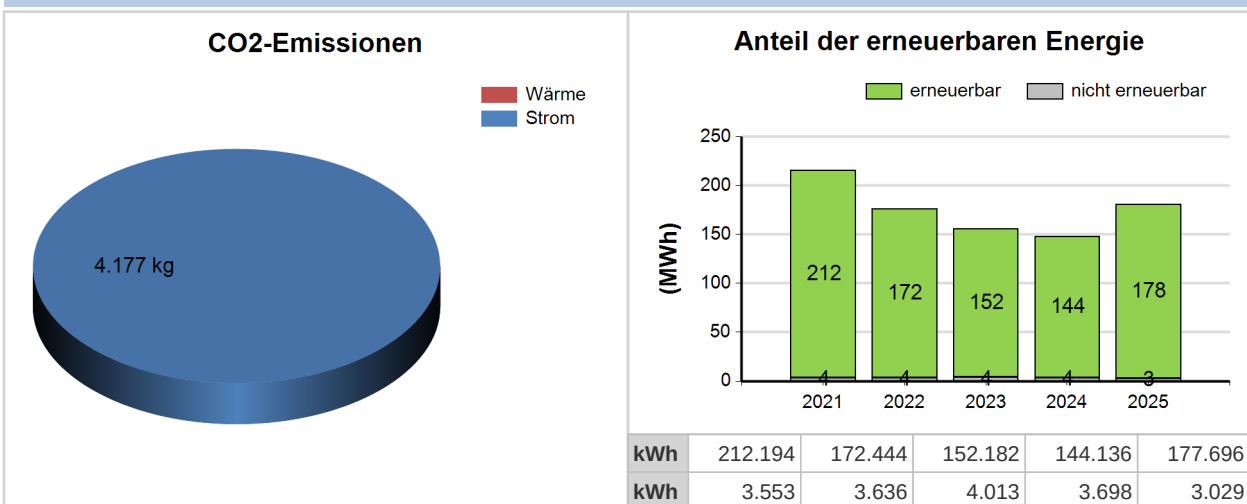

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.



Benchmark

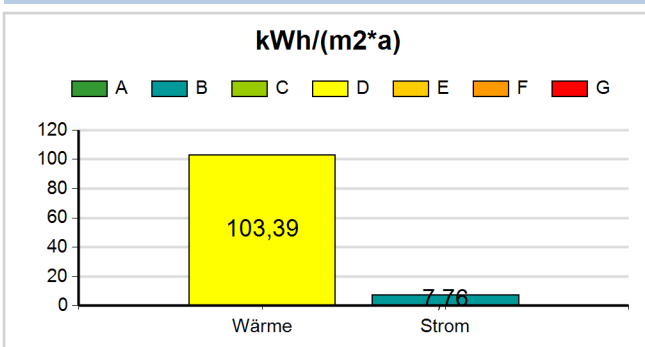




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,44	-	5,18
B	28,44	-	5,18	-
C	56,88	-	10,37	-
D	80,58	-	14,69	-
E	109,02	-	19,87	-
F	132,72	-	24,19	-
G	161,16	-	29,38	-

5.24.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

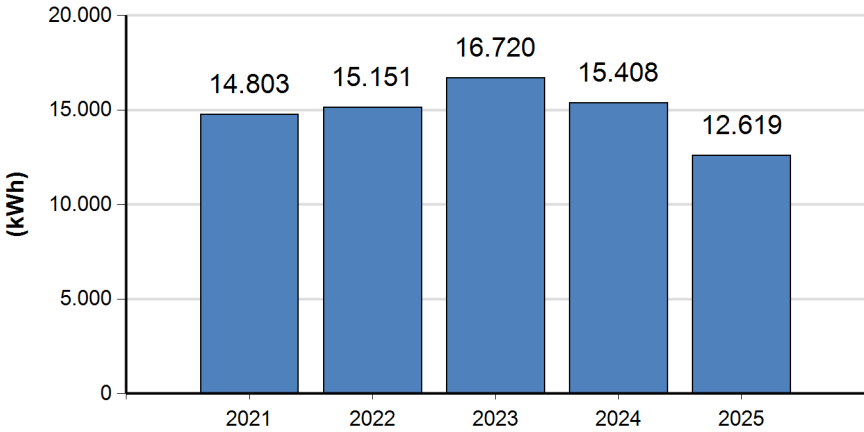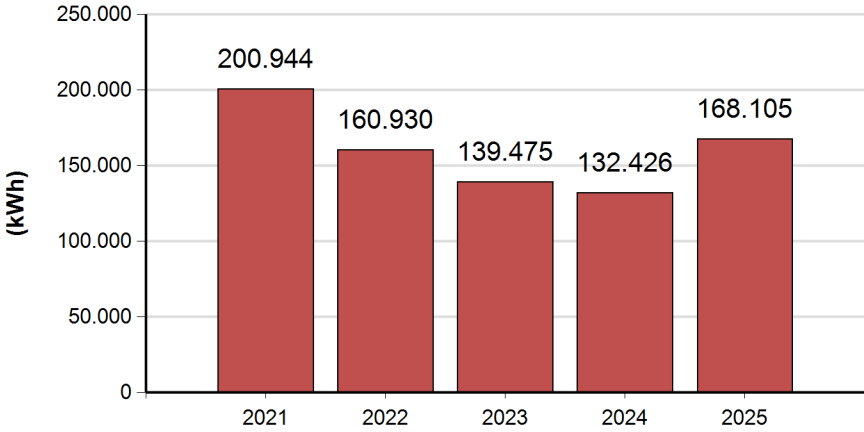Elektrizität	Jahr	Verbrauch
Strom 	2025	12.619
	2024	15.408
	2023	16.720
	2022	15.151
	2021	14.803
	2020	14.182
	2019	16.111
Wärme	Jahr	Verbrauch
Wärme 	2025	168.105
	2024	132.426
	2023	139.475
	2022	160.930
	2021	200.944
	2020	170.436
	2019	162.024

5.24.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

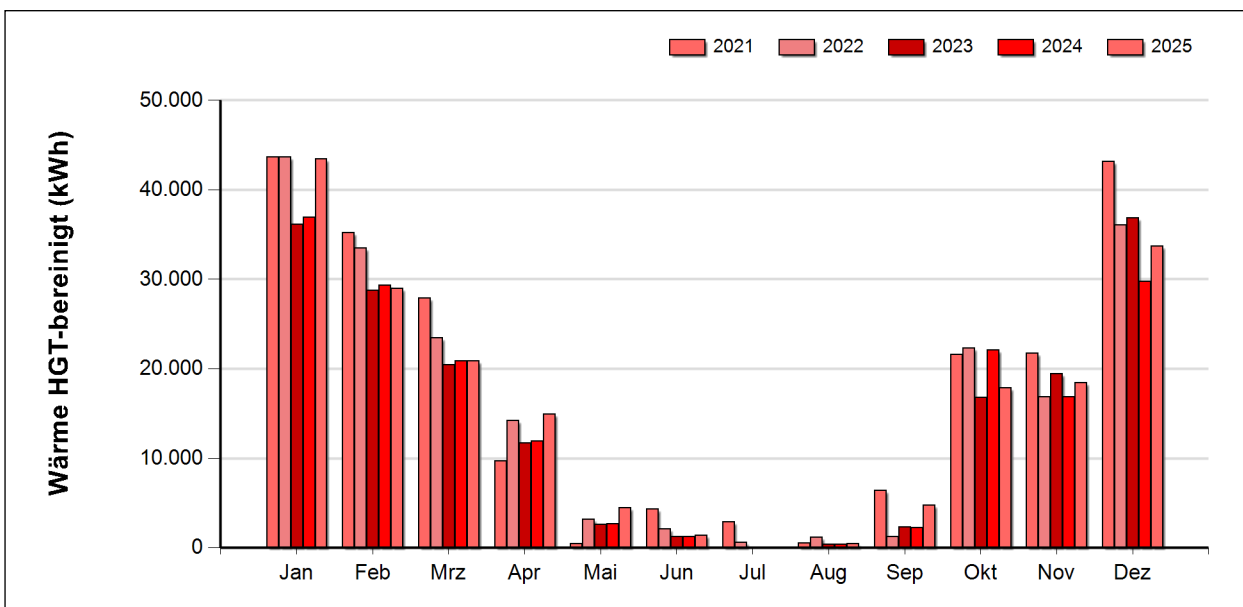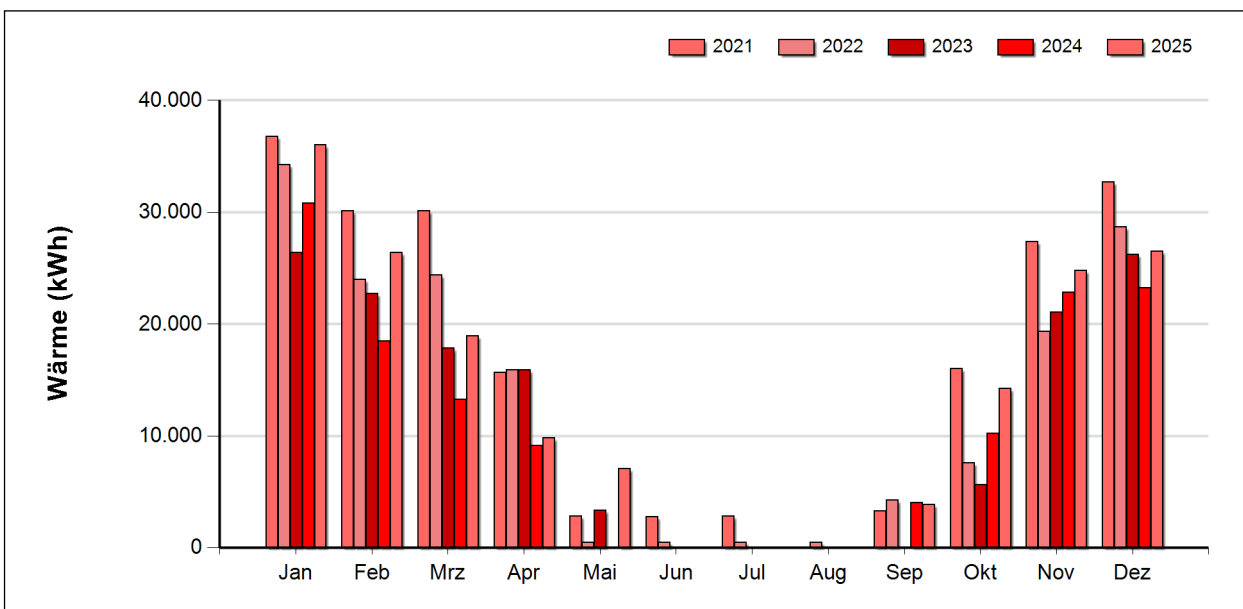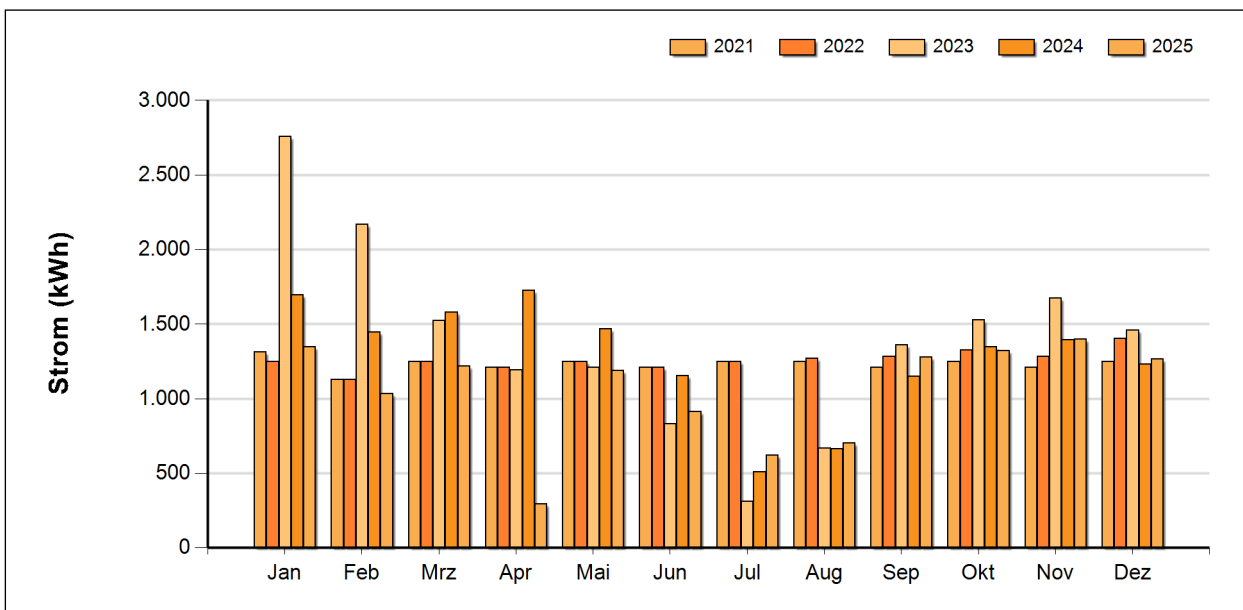

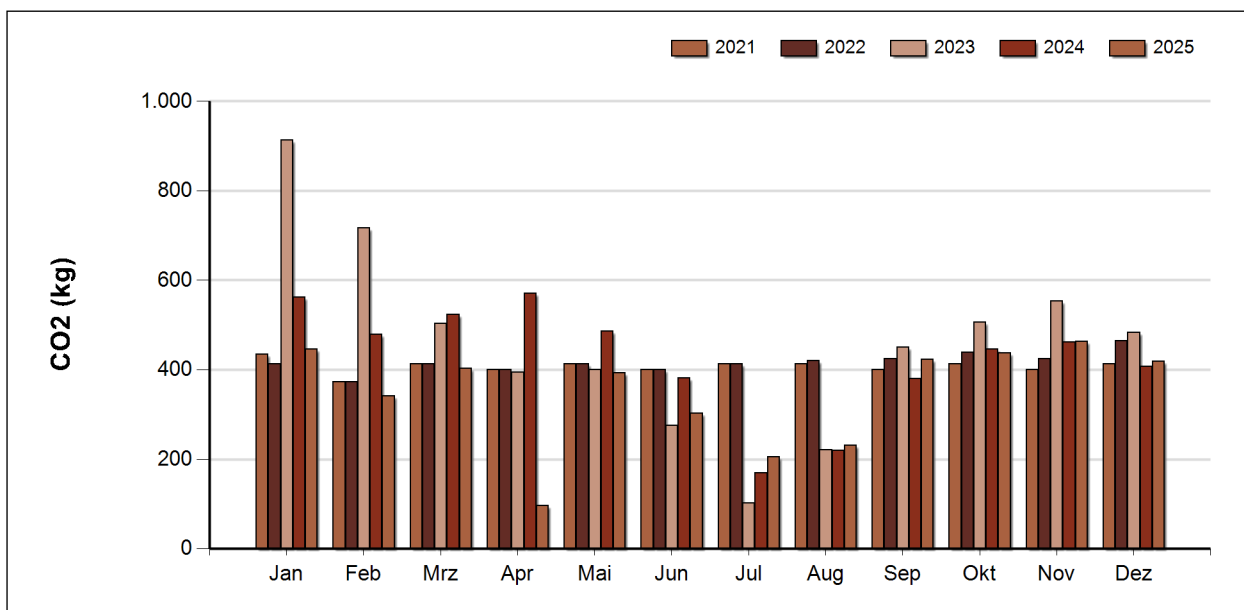

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Volksschule Traismauer hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: 1890
- Saniert: X
- Energieausweis: ja 2021 [LINK](#)
- Heizungsart: Biomasse Fernwärme
- Heizungsalter: 2018
- PV-Anlage: nein
- Speicher: nein


Weitere Empfehlungen:

- Errichtung PV-Anlage
- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde


5.25 Jugendzentrum

5.25.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Jugendzentrum' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

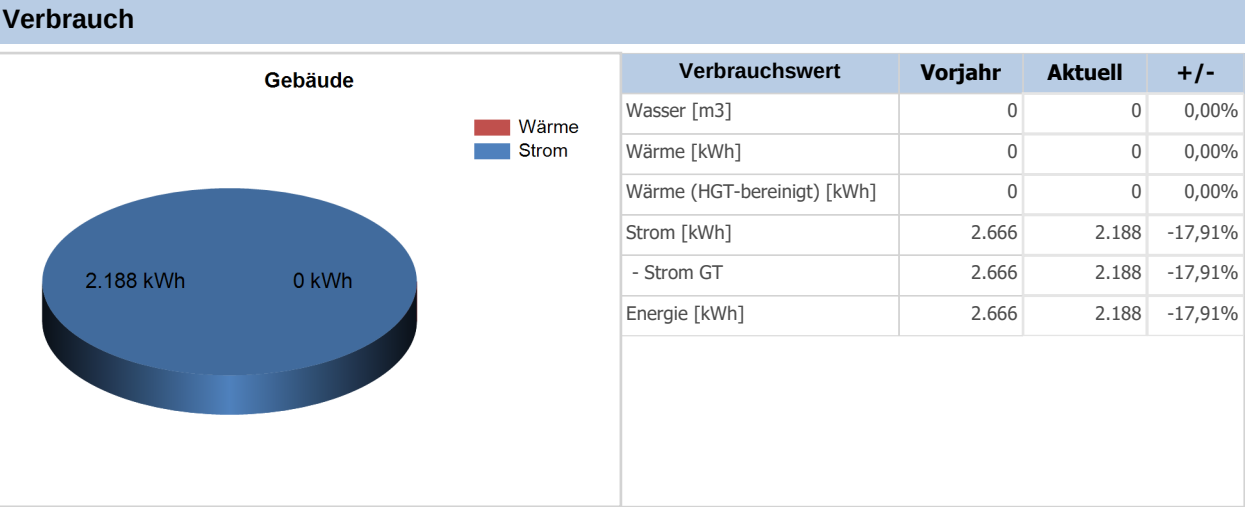


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 724 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

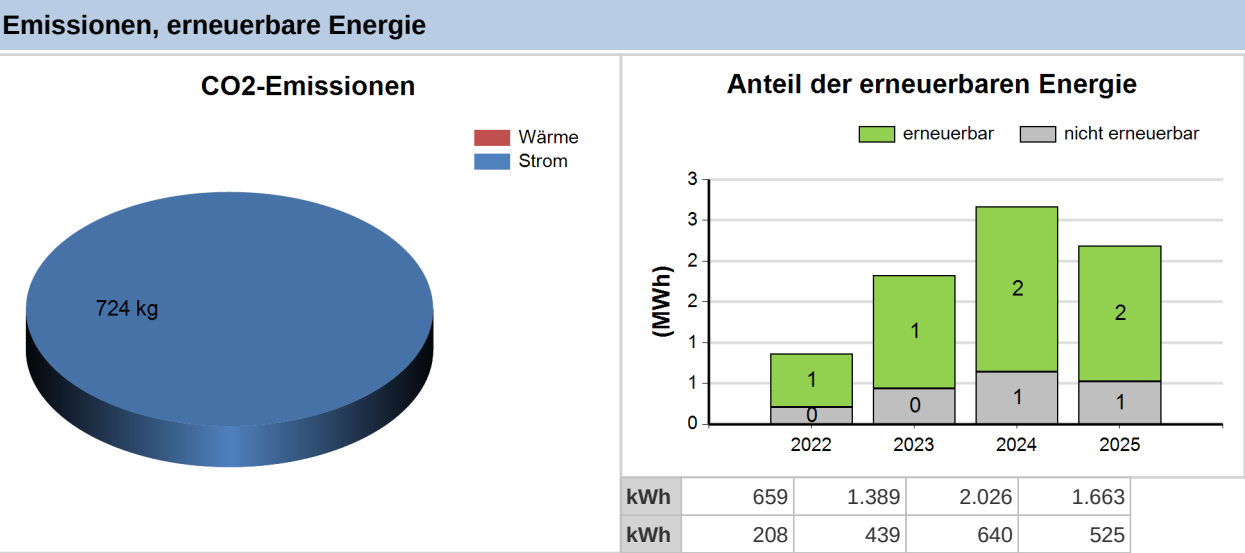


Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.

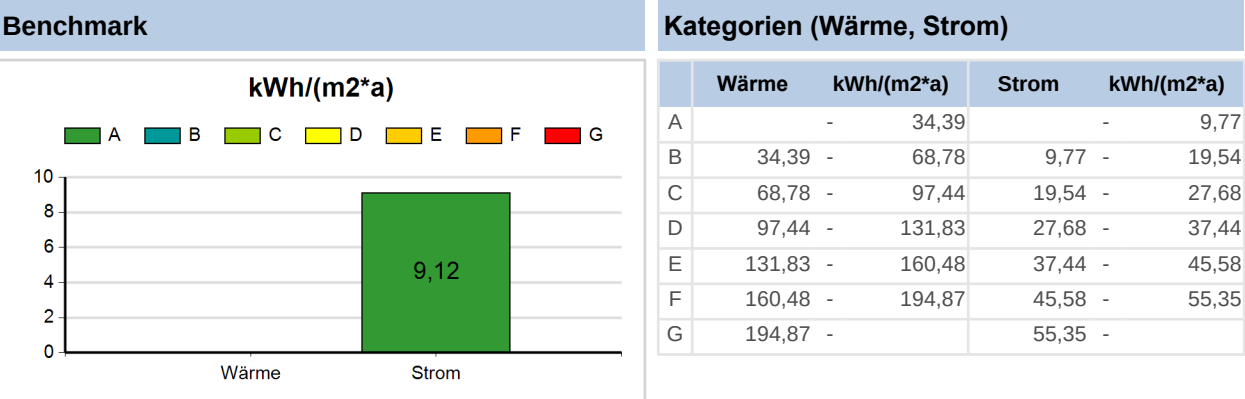


5.25.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

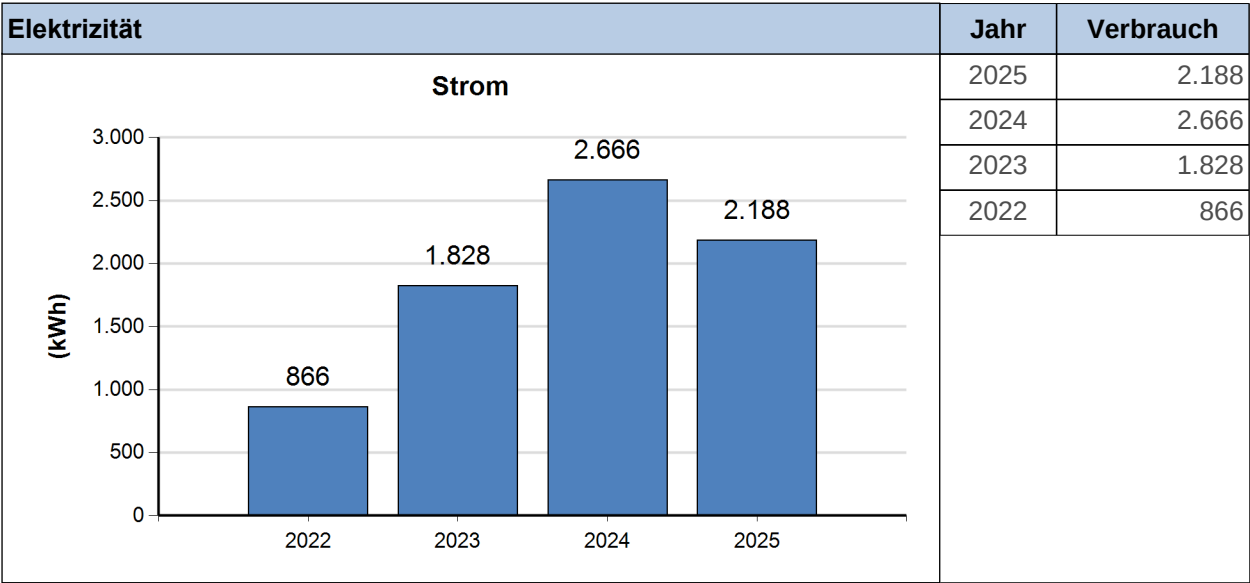

5.25.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

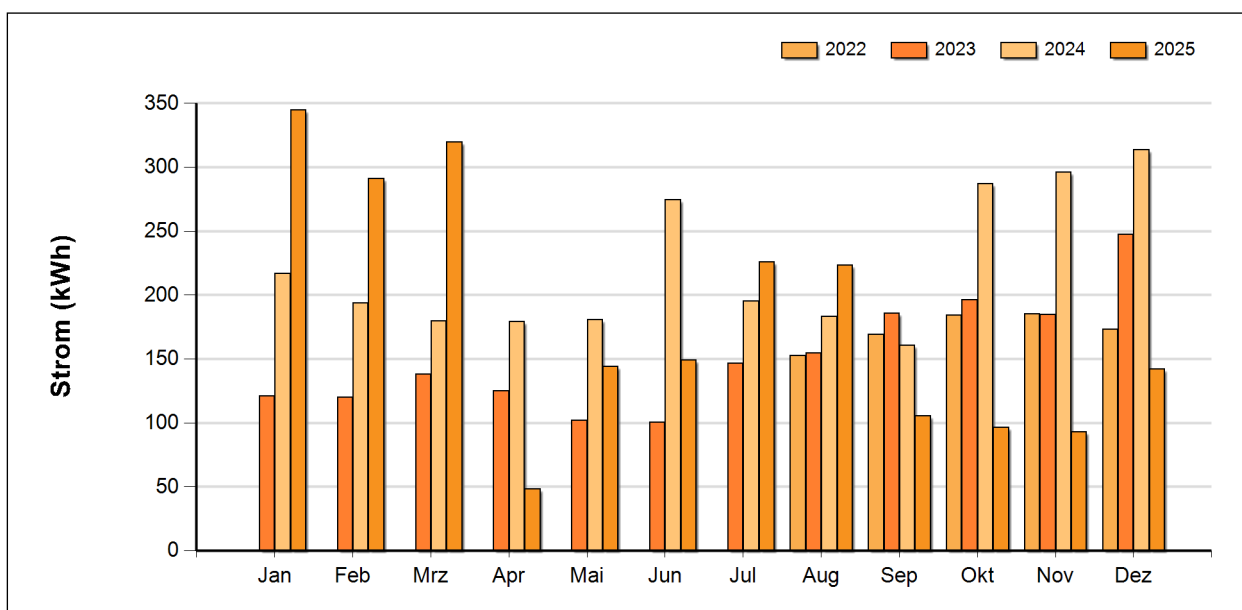

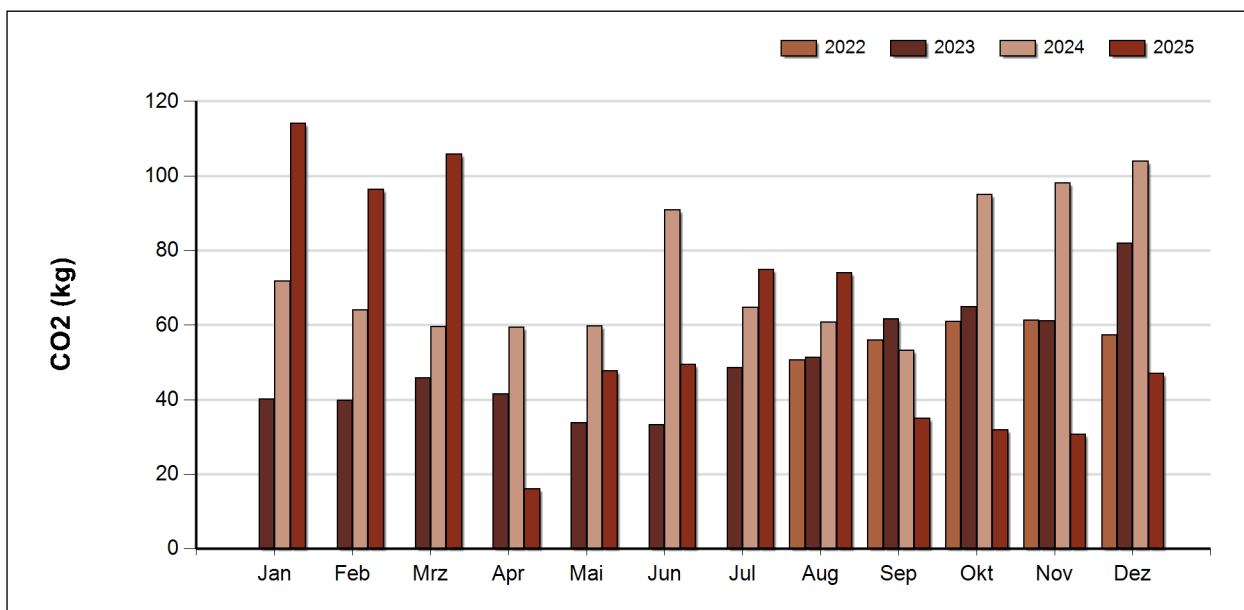

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Das Gebäude Jugendzentrum hat folgende Eigenschaften:

- Baujahr: unbekannt
- Saniert: X
- Energieausweis: nein
- Heizungsart: Strom (bei Bedarf)
- Heizungsalter: unbekannt
- PV-Anlage: nein
- Speicher: nein


Weitere Empfehlungen:

- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde


5.26 Kapelle Hilpersdorf

5.26.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Kapelle Hilpersdorf' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

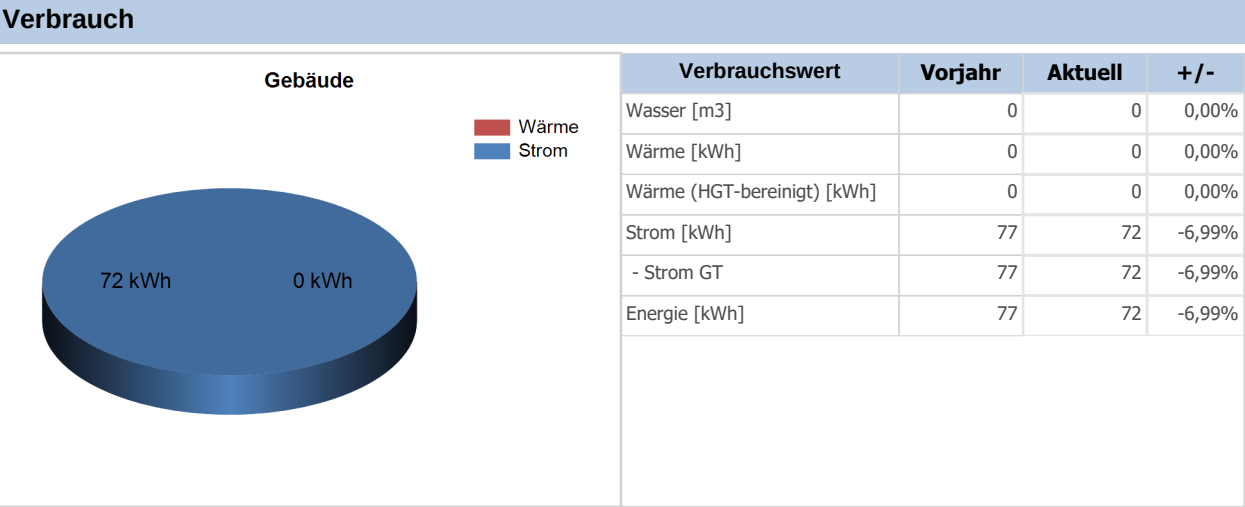


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 24 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

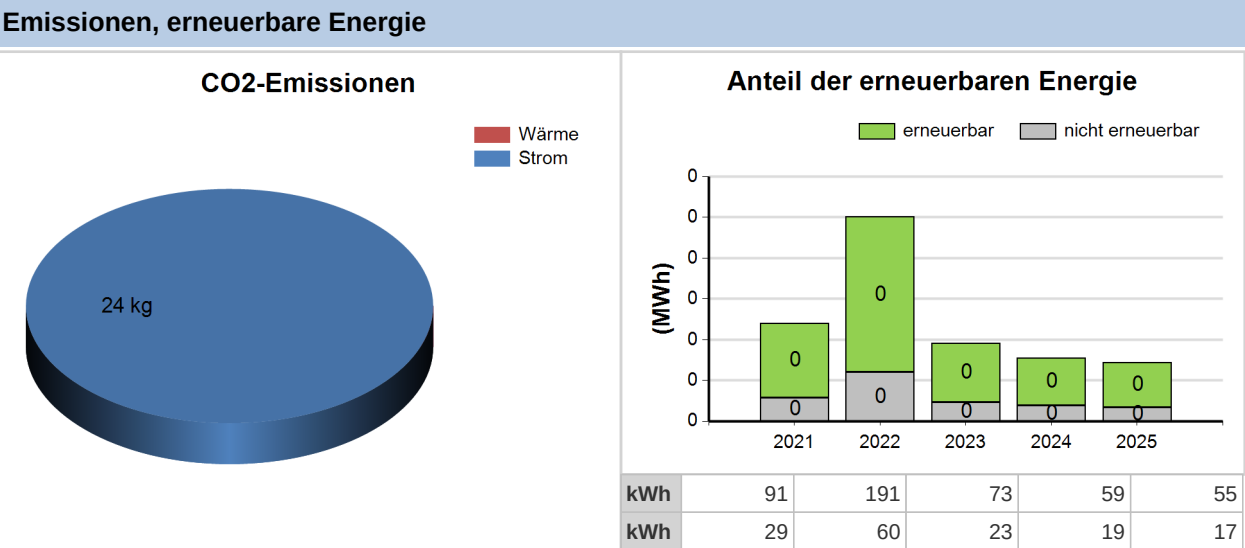


Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.

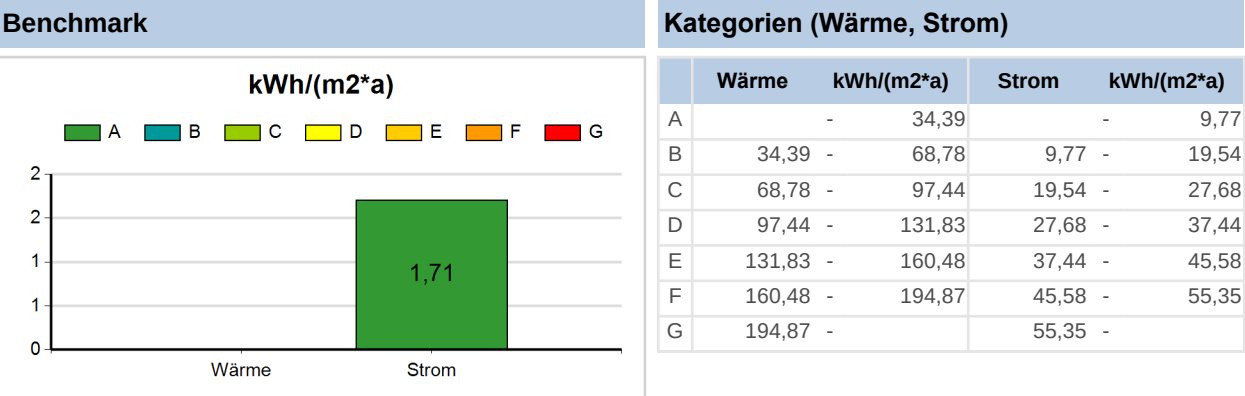


5.26.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

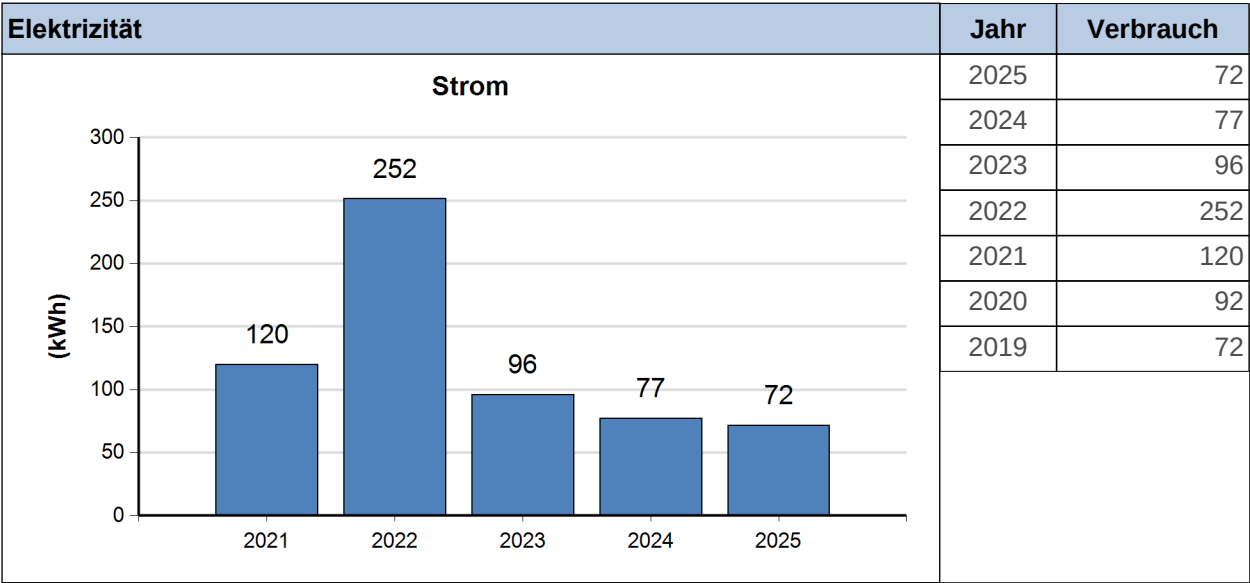

5.26.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

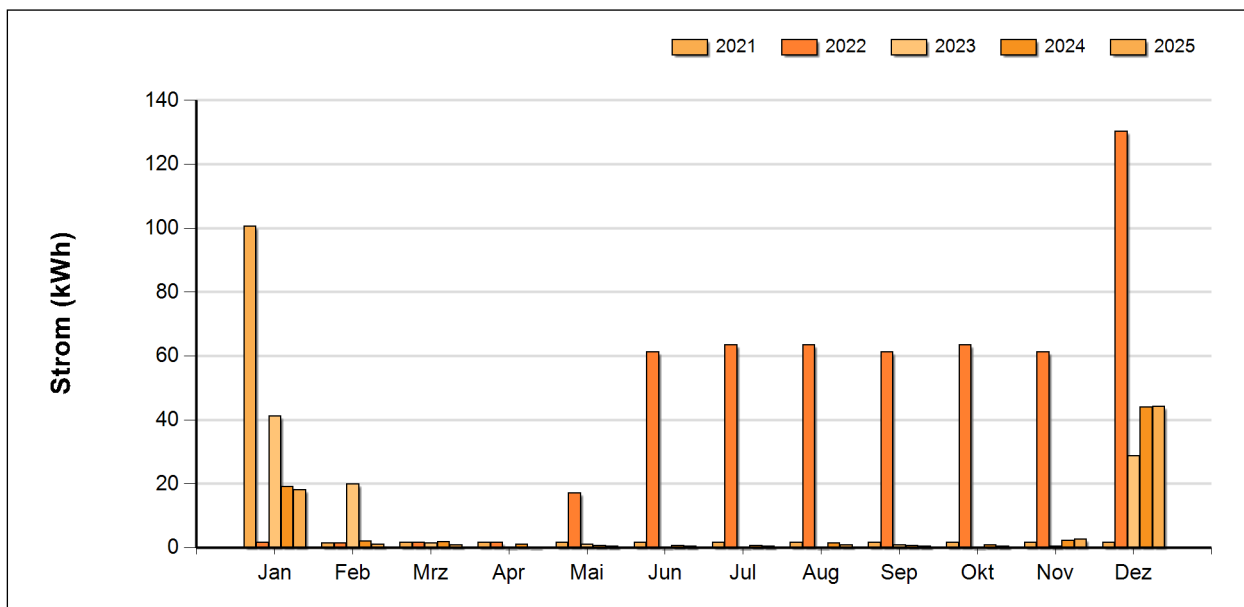

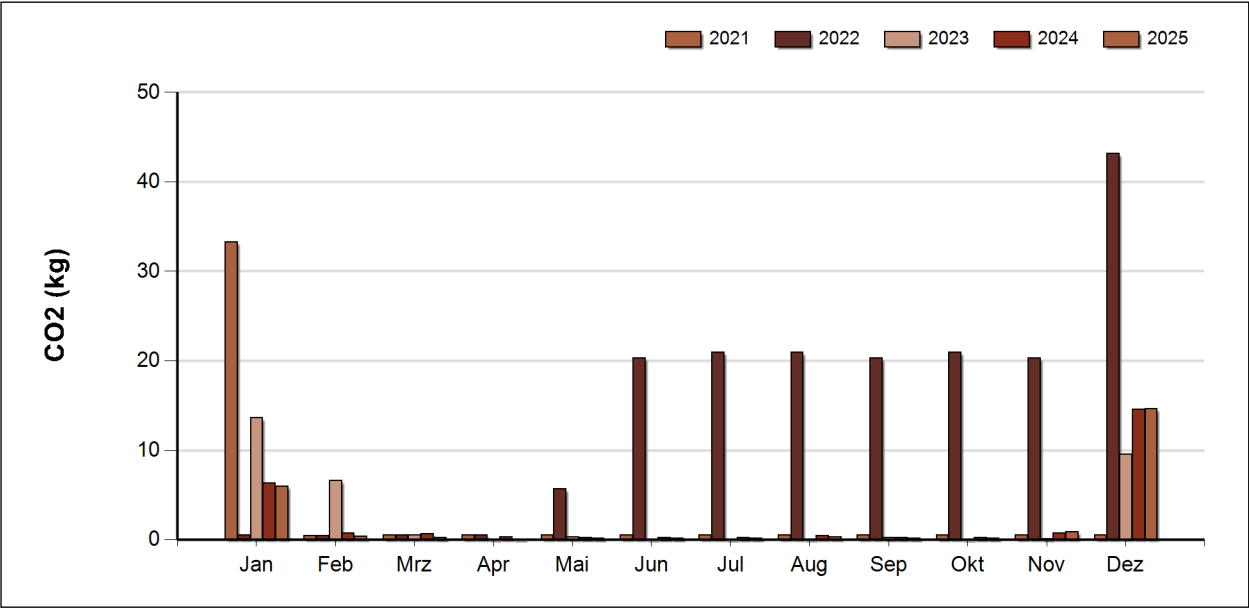


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine


5.27 Kirche Gemeinlebar

5.27.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Kirche Gemeinlebar' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

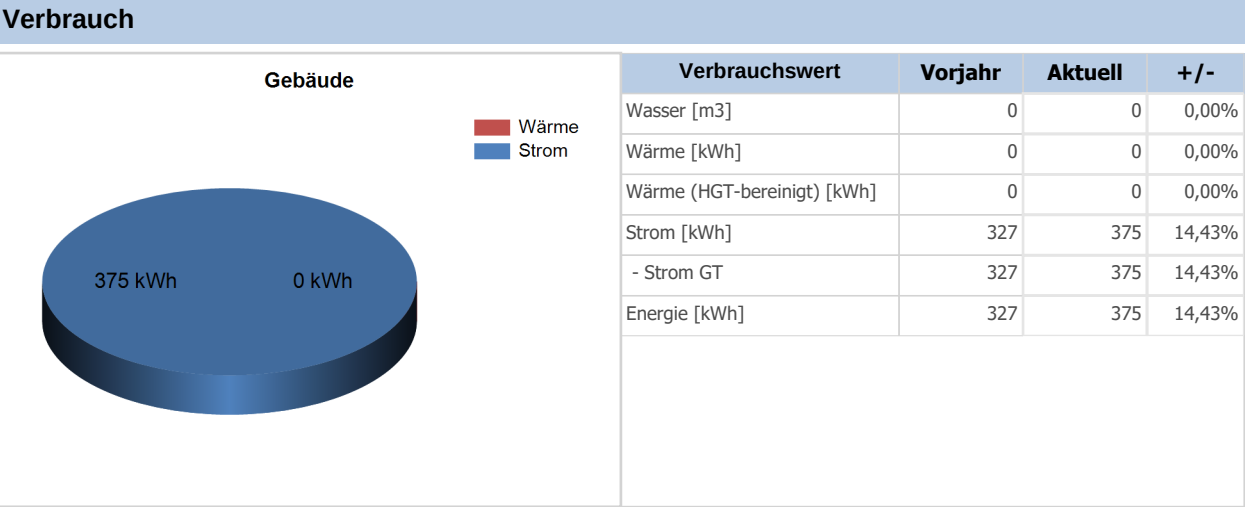


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 124 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

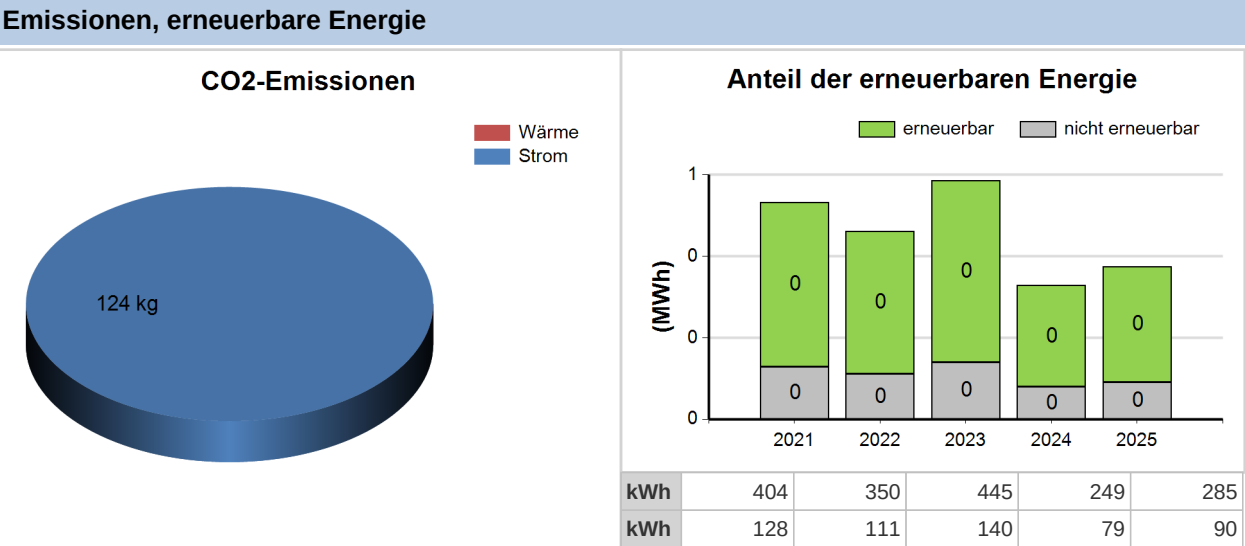


Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.

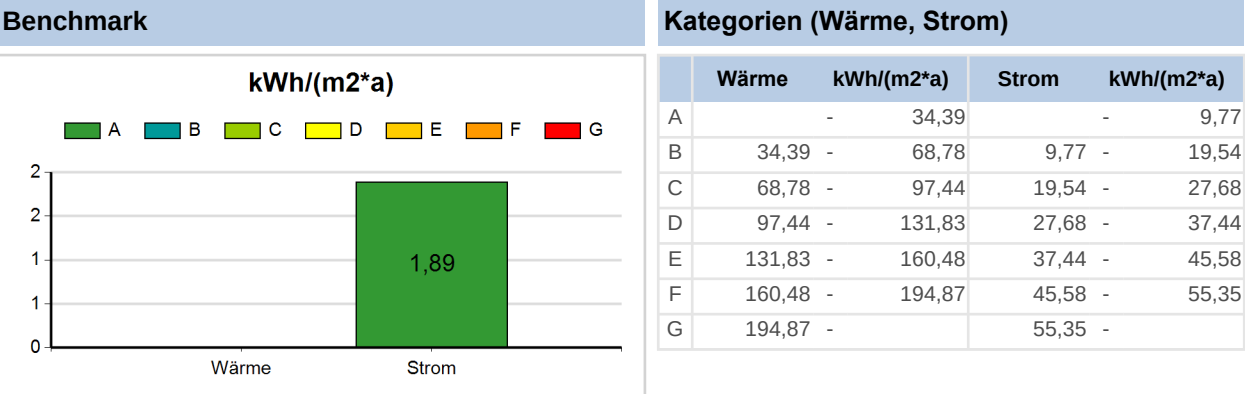


5.27.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

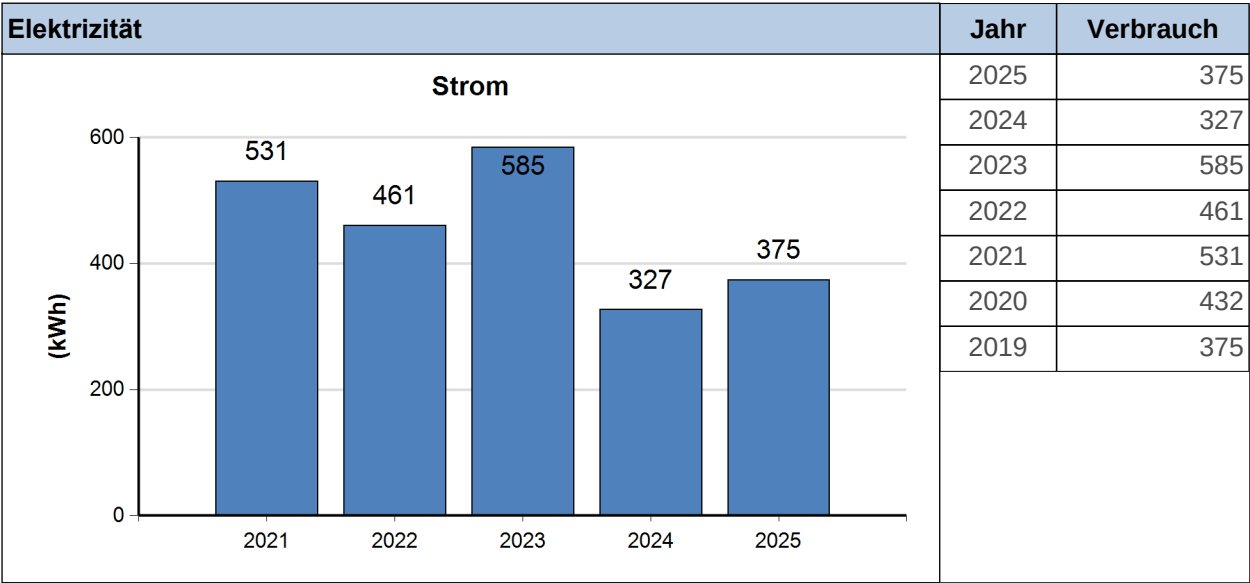

5.27.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

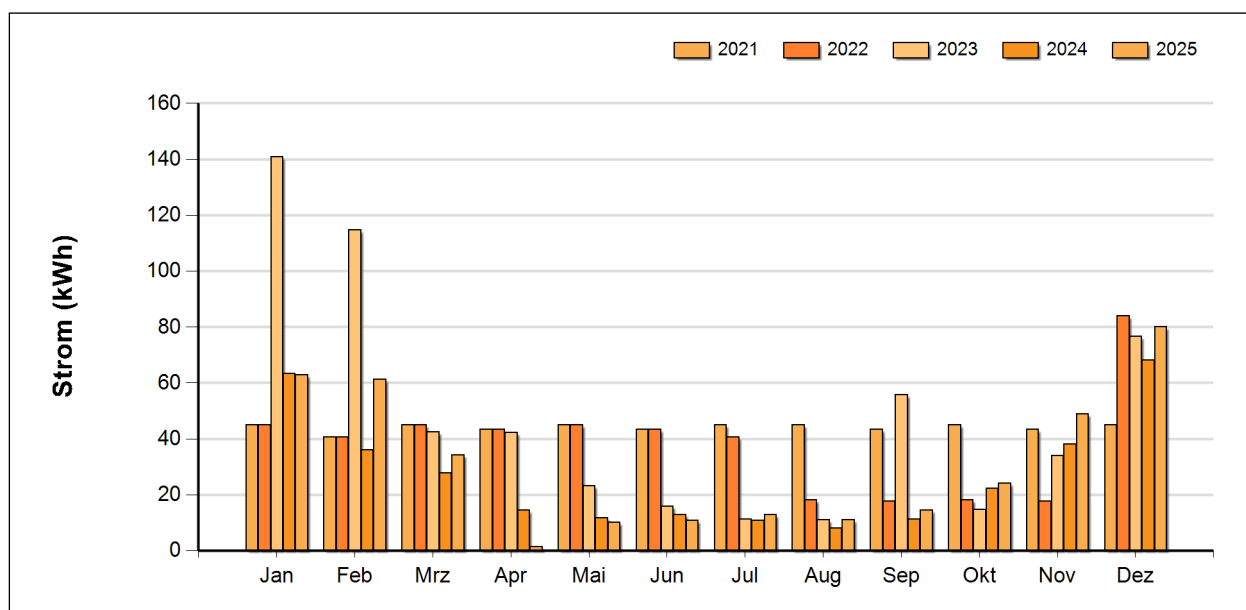

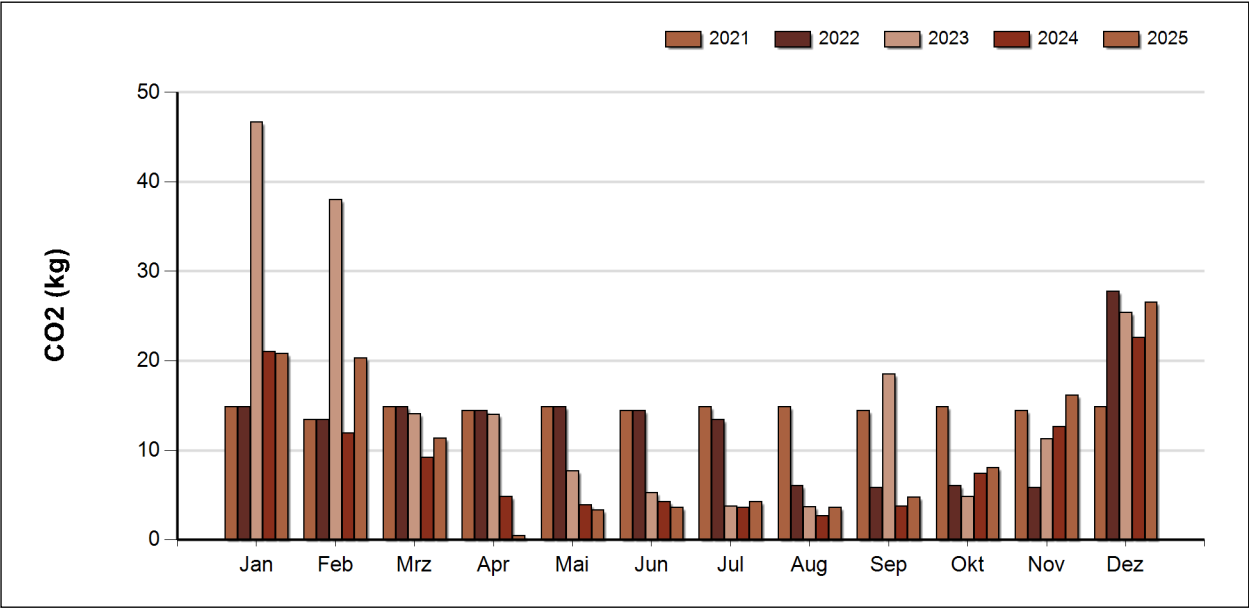

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.28 Kirche Wagram

5.28.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Kirche Wagram' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

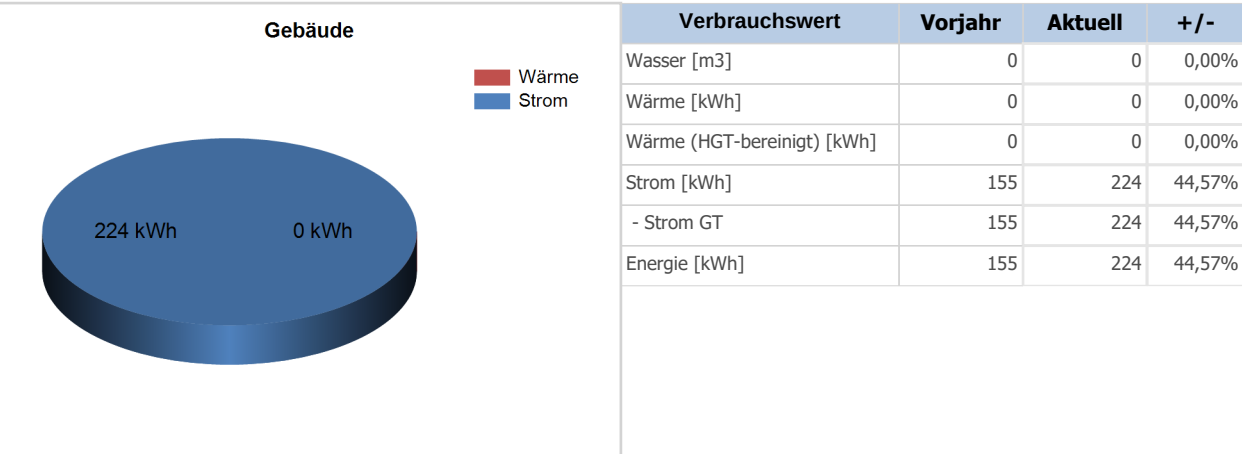


Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 74 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie

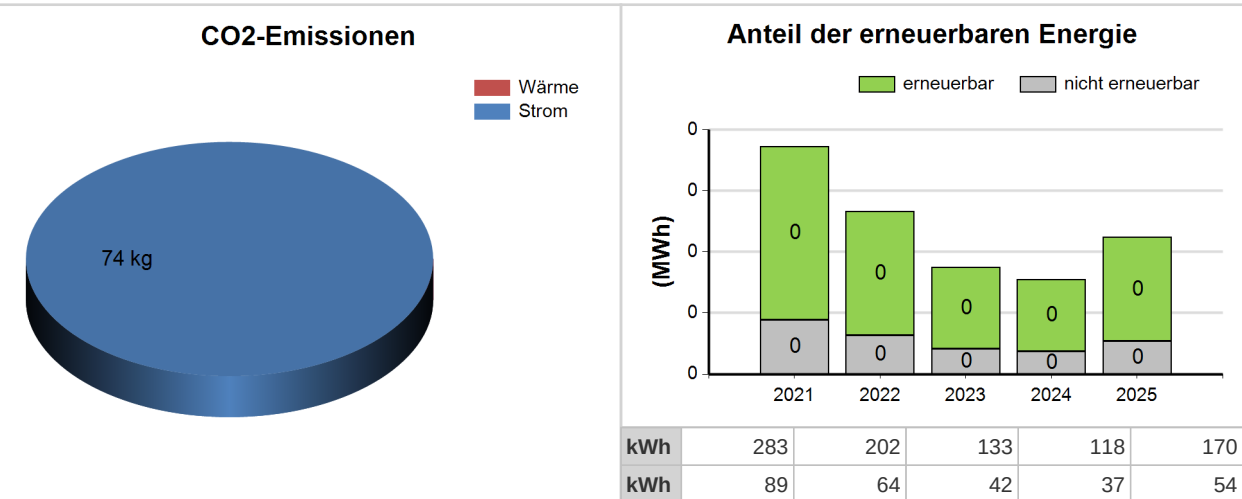

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark

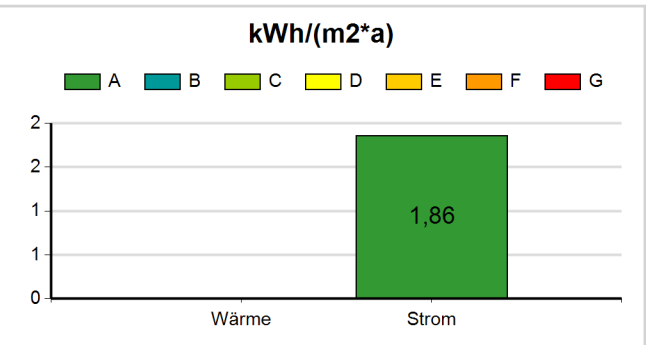


Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	34,39	-	9,77
B	34,39	-	9,77	-
C	68,78	-	19,54	-
D	97,44	-	27,68	-
E	131,83	-	37,44	-
F	160,48	-	45,58	-
G	194,87	-	55,35	-

5.28.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

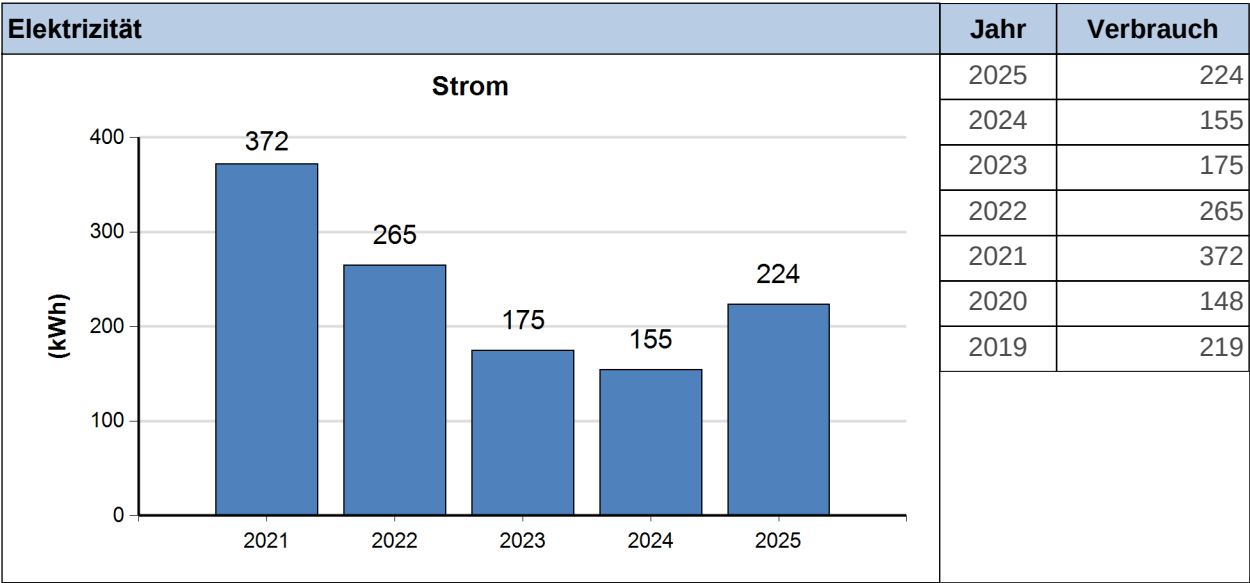

5.28.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

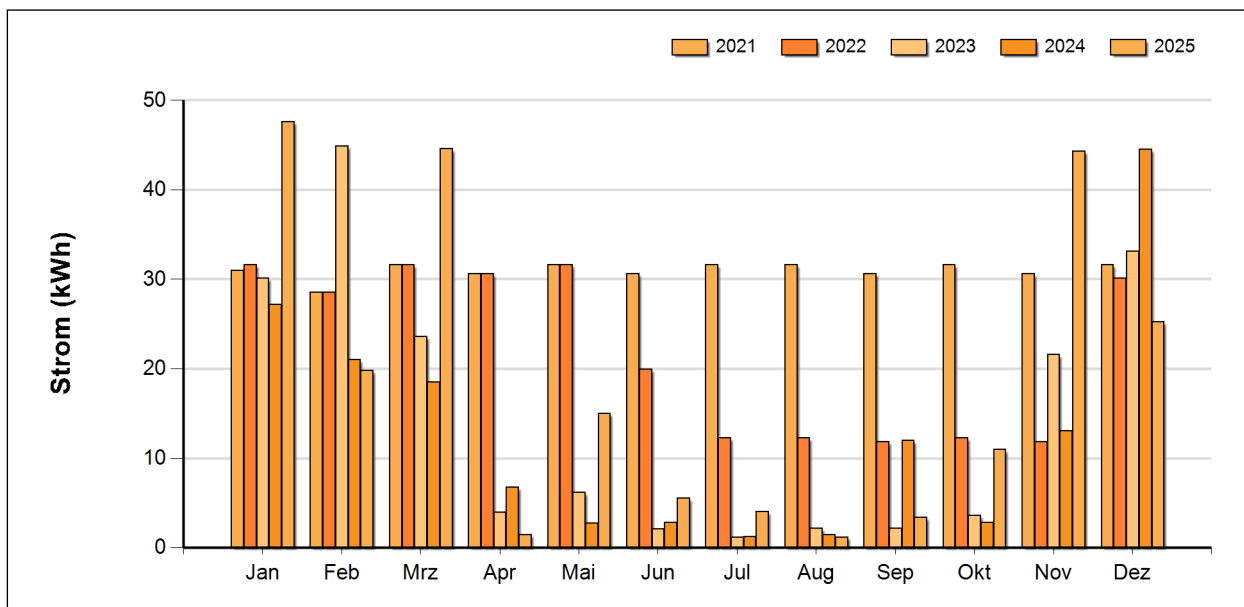

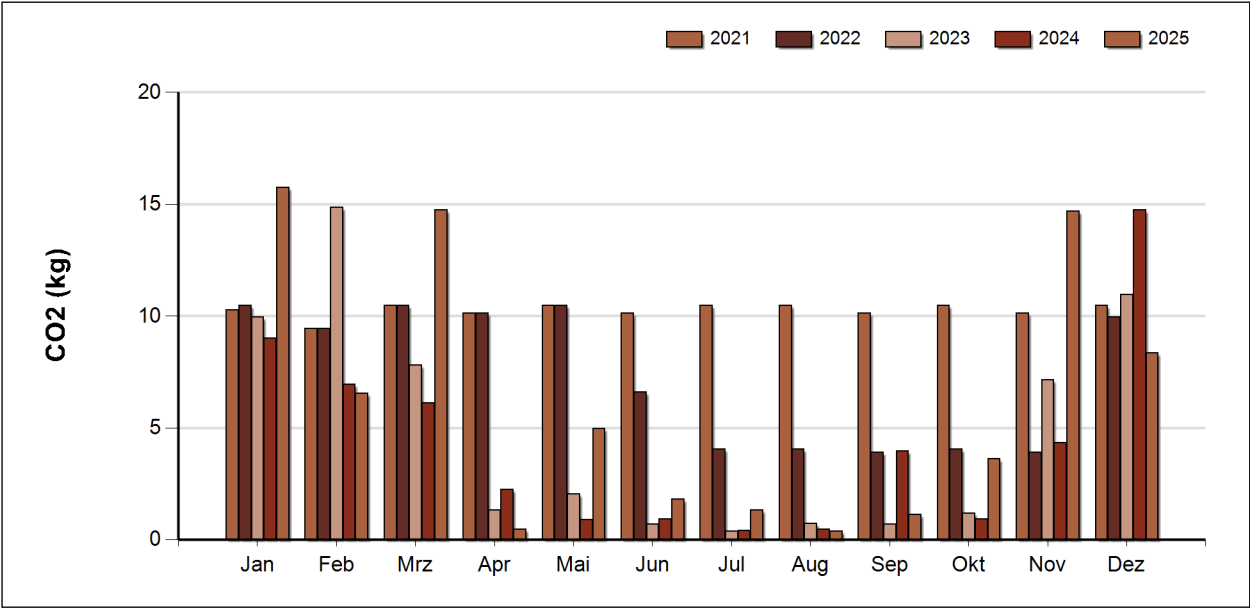

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

6. Anlagen

In folgendem Abschnitt werden die Anlagen näher analysiert, wobei für jede Anlage eine detaillierte Auswertung der Energiedaten erfolgt.

6.1 Altstoffsammelzentrum

In der Anlage 'Altstoffsammelzentrum' wurde im Jahr 2025 insgesamt 2.808 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

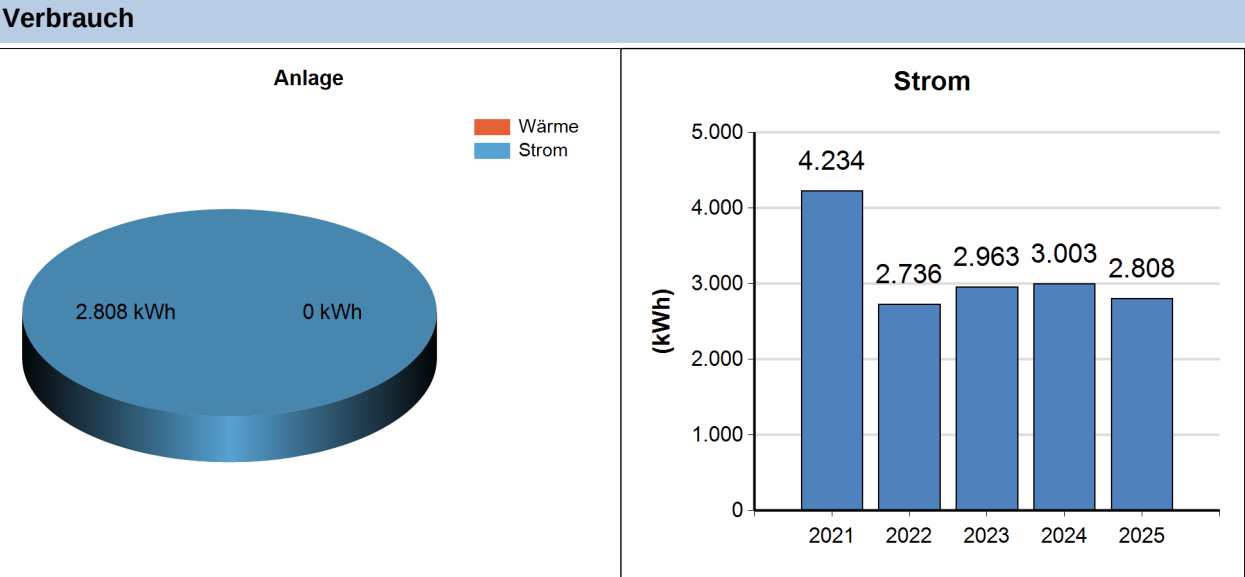


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.2 Brunnen Dorfplatz Stollhofen

In der Anlage 'Brunnen Dorfplatz Stollhofen' wurde im Jahr 2025 insgesamt 13.260 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

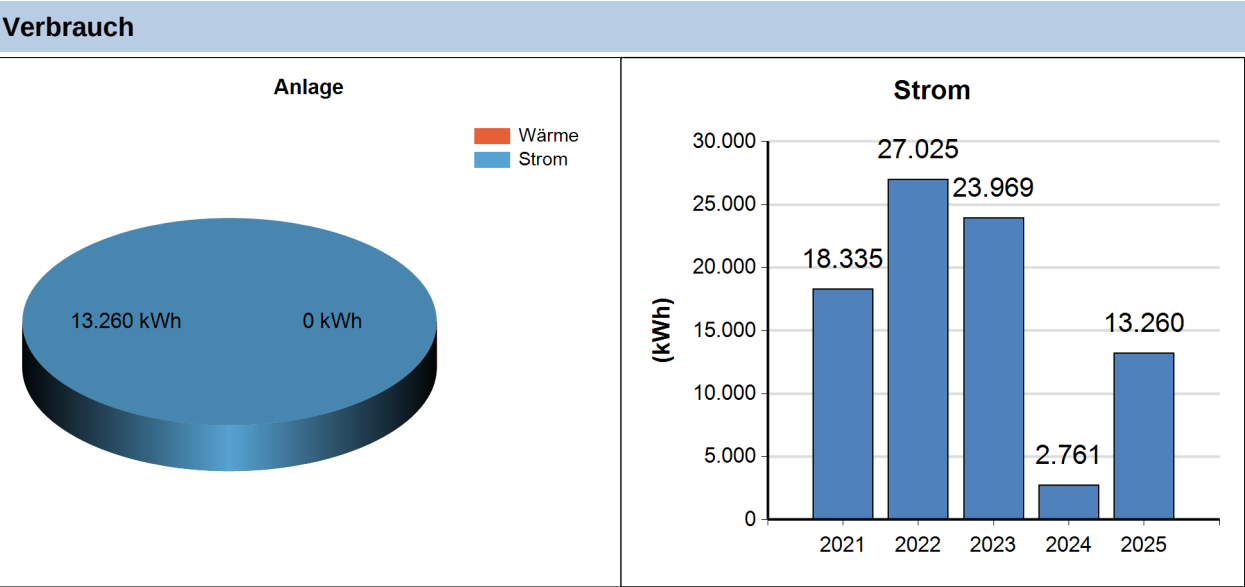


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.3 Brunnen Innenstadt

In der Anlage 'Brunnen Innenstadt' wurde im Jahr 2025 insgesamt 1.397 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

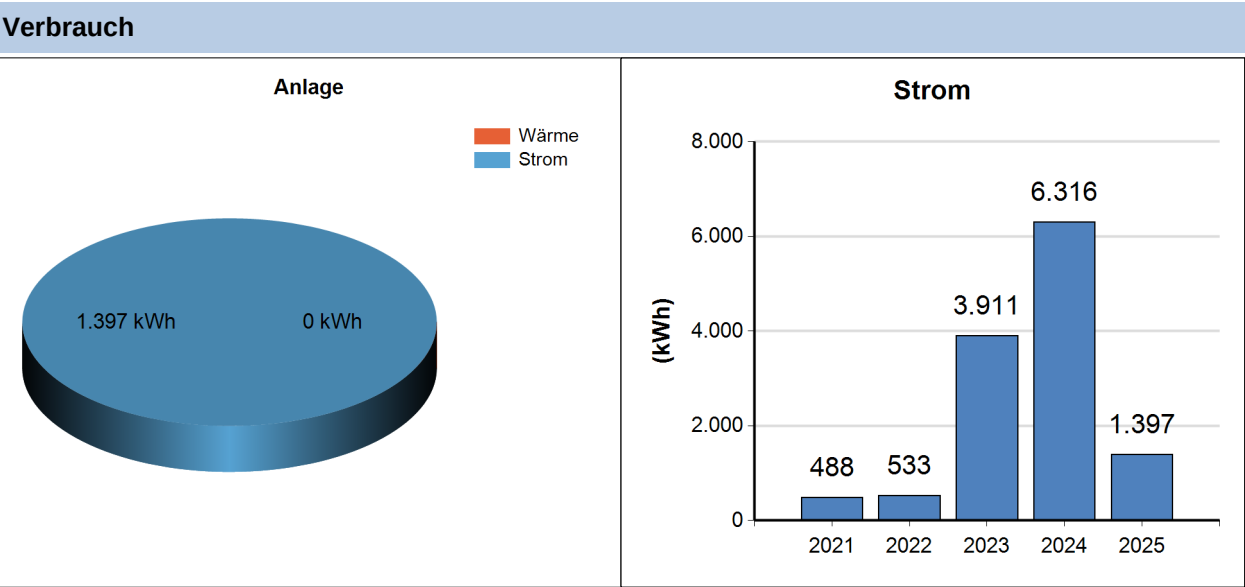


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.4 Brunnen Kreisverkehr Nord

In der Anlage 'Brunnen Kreisverkehr Nord' wurde im Jahr 2025 insgesamt 210 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

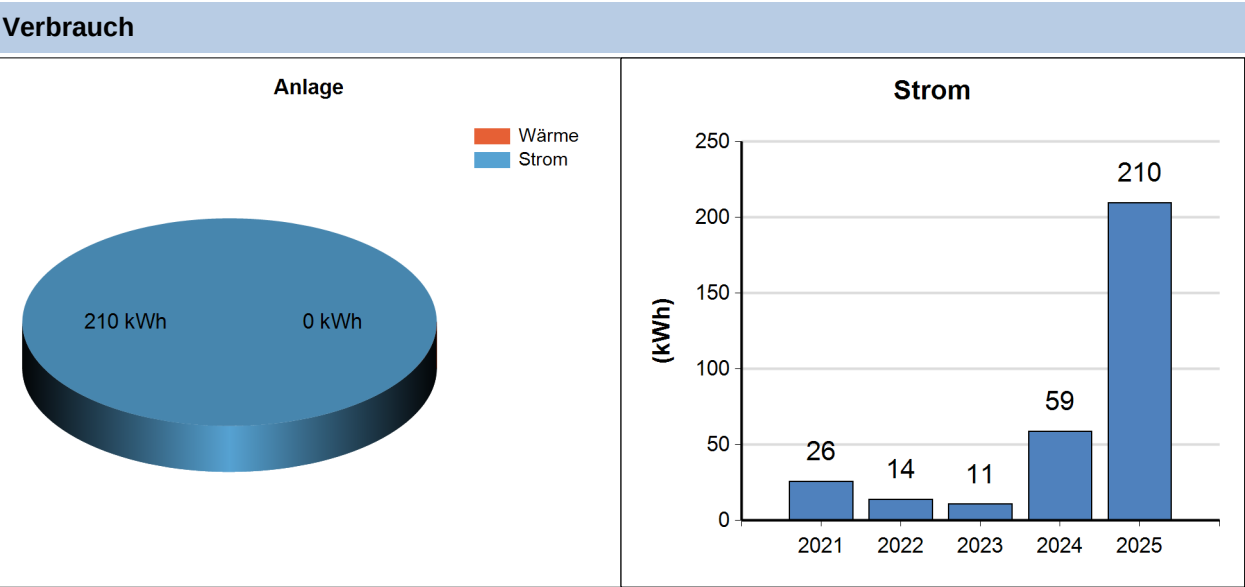


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.5 Brunnen Stadtgrabenpark

In der Anlage 'Brunnen Stadtgrabenpark' wurde im Jahr 2025 insgesamt 2.852 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

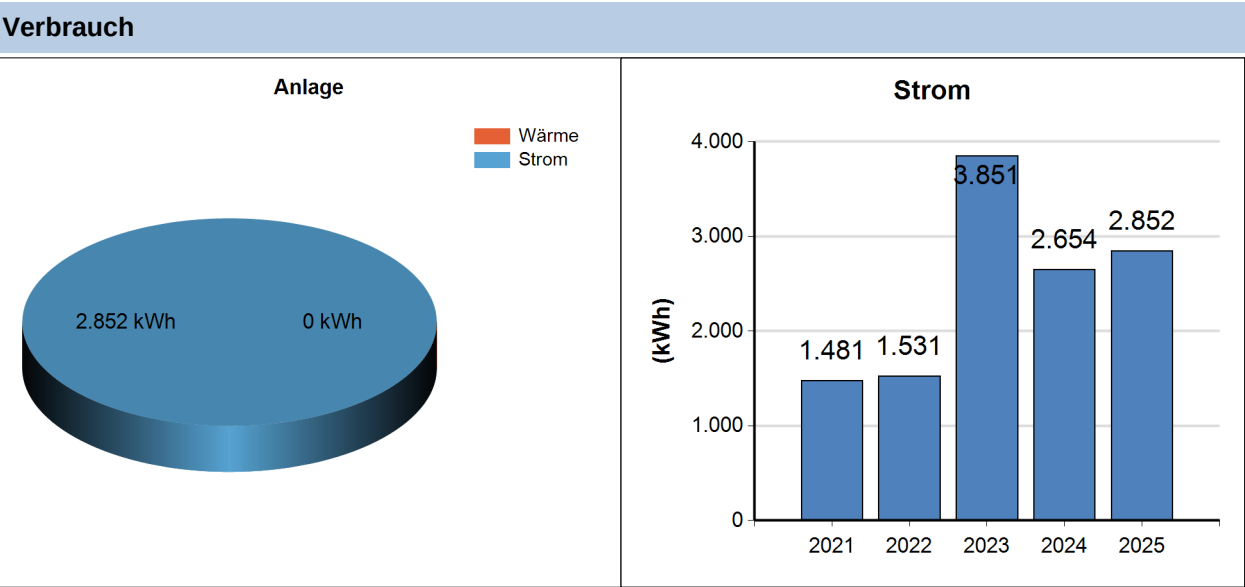


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.6 Friedhof Traismauer

In der Anlage 'Friedhof Traismauer' wurde im Jahr 2025 insgesamt 11.488 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 15% für die Stromversorgung und zu 85% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

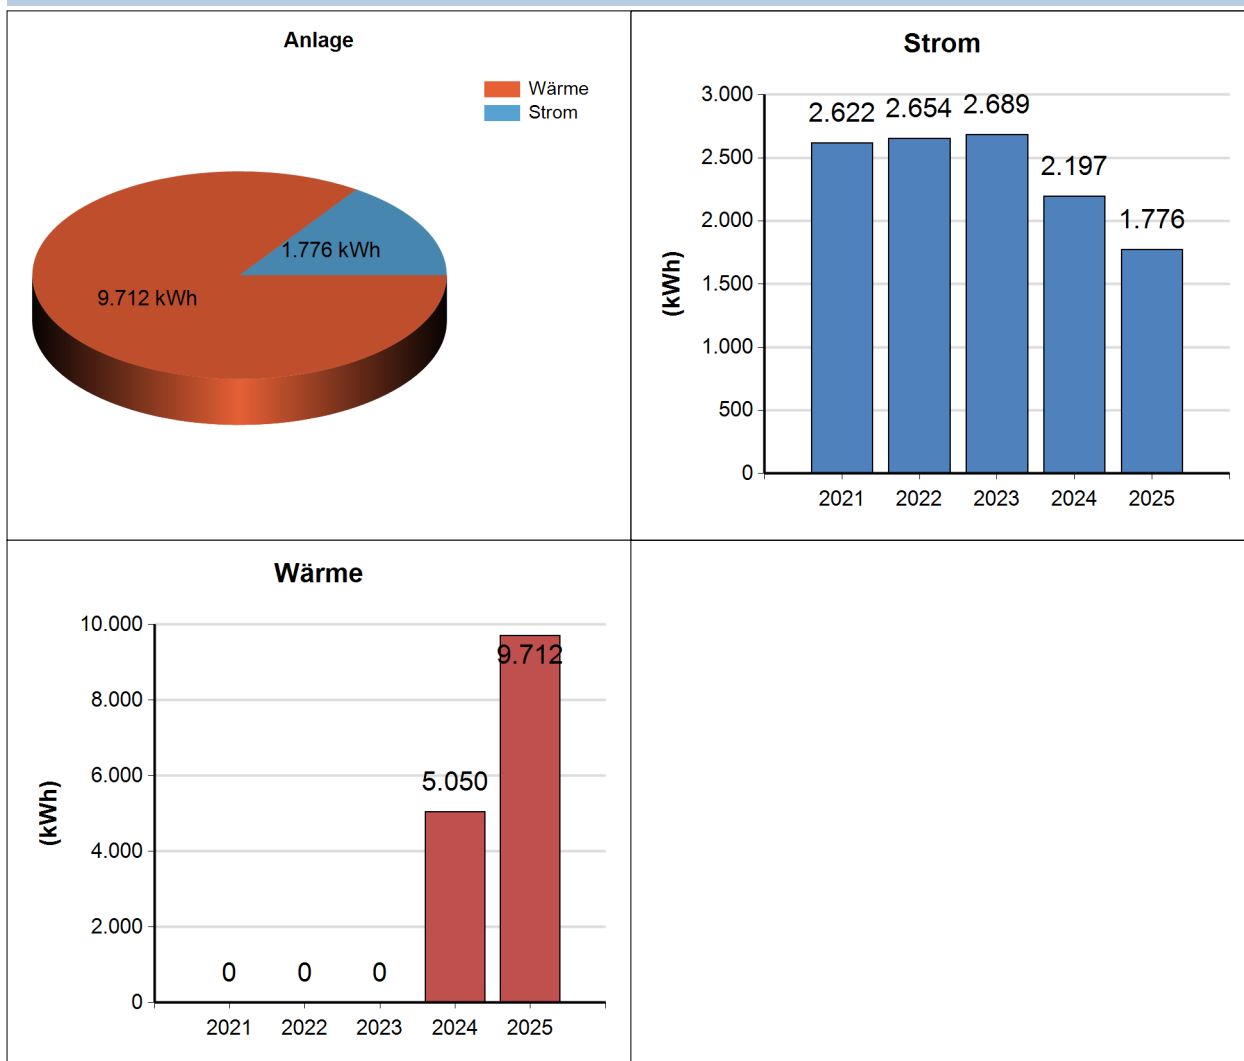

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Die Anlage Friedhof Traismauer inkl. Aufbahrungs-/Zeremonienhalle hat folgende Eigenschaften:


- Baujahr: 2023
- Saniert: X
- Energieausweis: ja 2023 [LINK](#)
- Heizungsart: Biomasse Fernwärme
- Heizungsalter: 2024
- PV-Anlage: nein
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:

- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

6.7 Friedhof Wagram

In der Anlage 'Friedhof Wagram' wurde im Jahr 2025 insgesamt 0 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 0% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

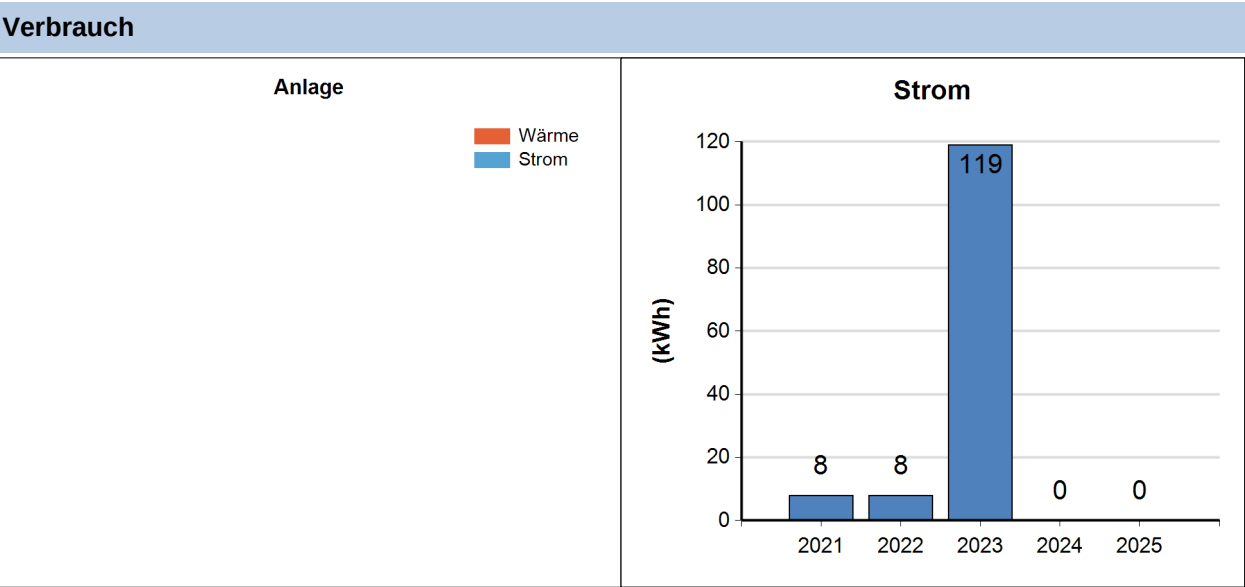


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Auch laut Smart Meter-Portal kein Energieverbrauch.

6.8 Hochwasserschutz Gartenring

In der Anlage 'Hochwasserschutz Gartenring' wurde im Jahr 2025 insgesamt 0 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 0% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

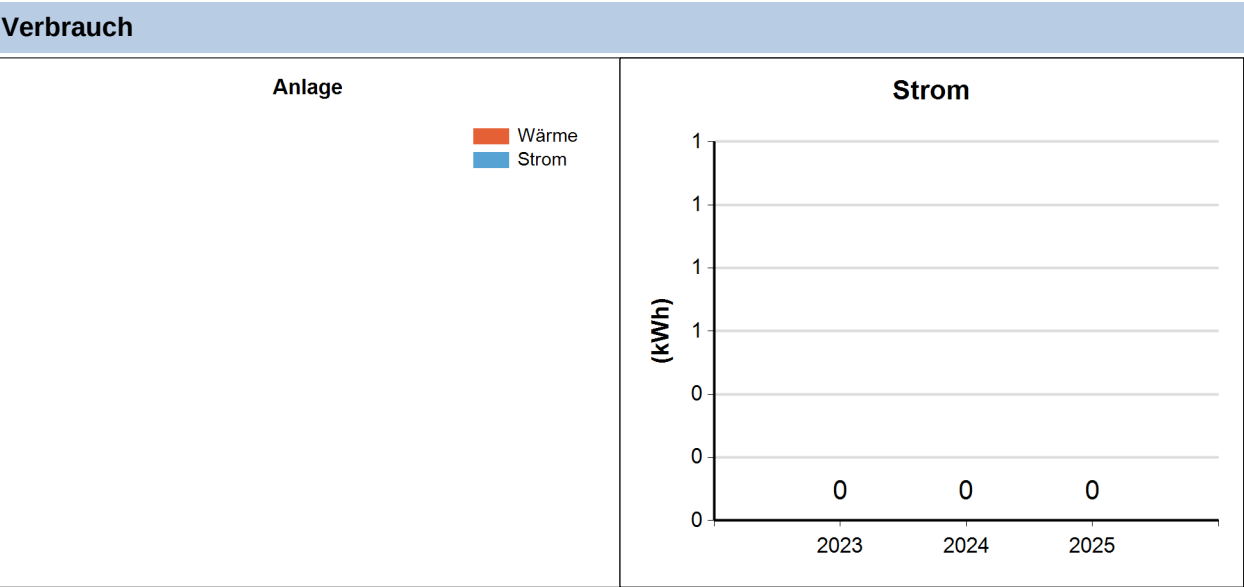


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Auch laut Smart Meter-Portal kein Energieverbrauch.

6.9 Pumpwerk Anton-Wiesenburg-G.

In der Anlage 'Pumpwerk Anton-Wiesenburg-G.' wurde im Jahr 2025 insgesamt 13.995 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

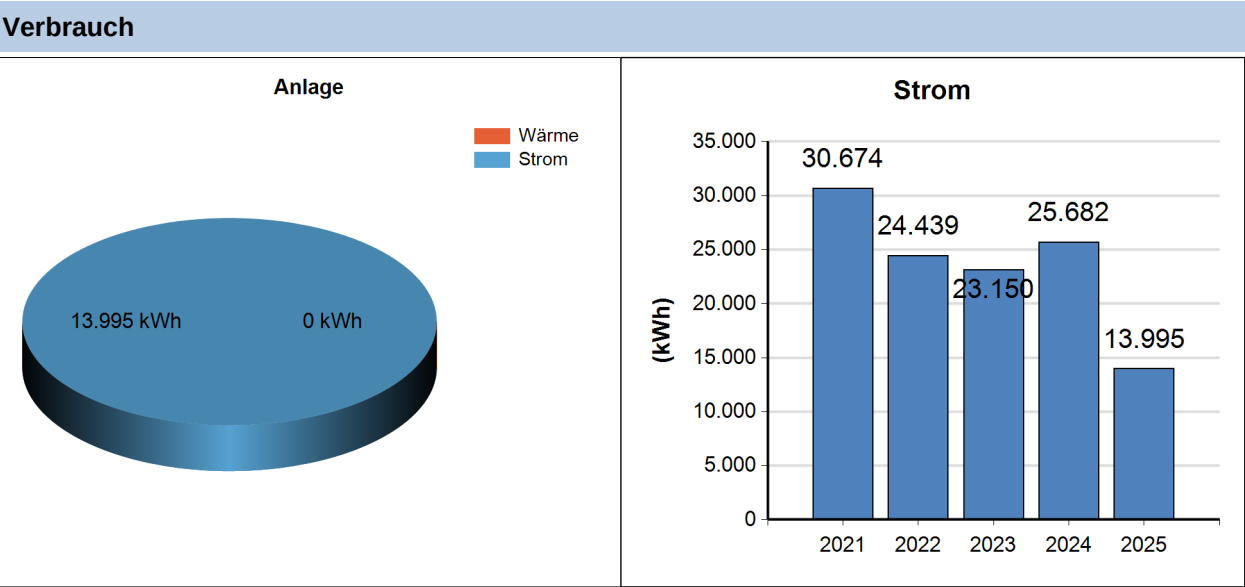


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.10 Pumpwerk Donaustraße

In der Anlage 'Pumpwerk Donaustraße' wurde im Jahr 2025 insgesamt 689 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

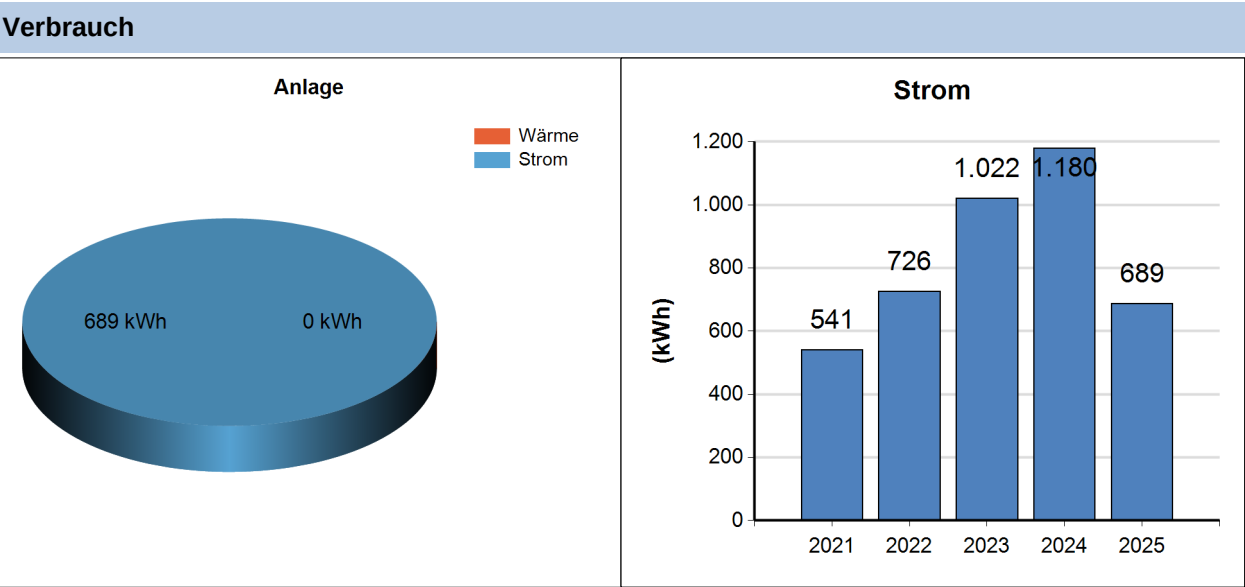


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.11 Pumpwerk Fiali-Ring

In der Anlage 'Pumpwerk Fiali-Ring' wurde im Jahr 2025 insgesamt 2.302 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

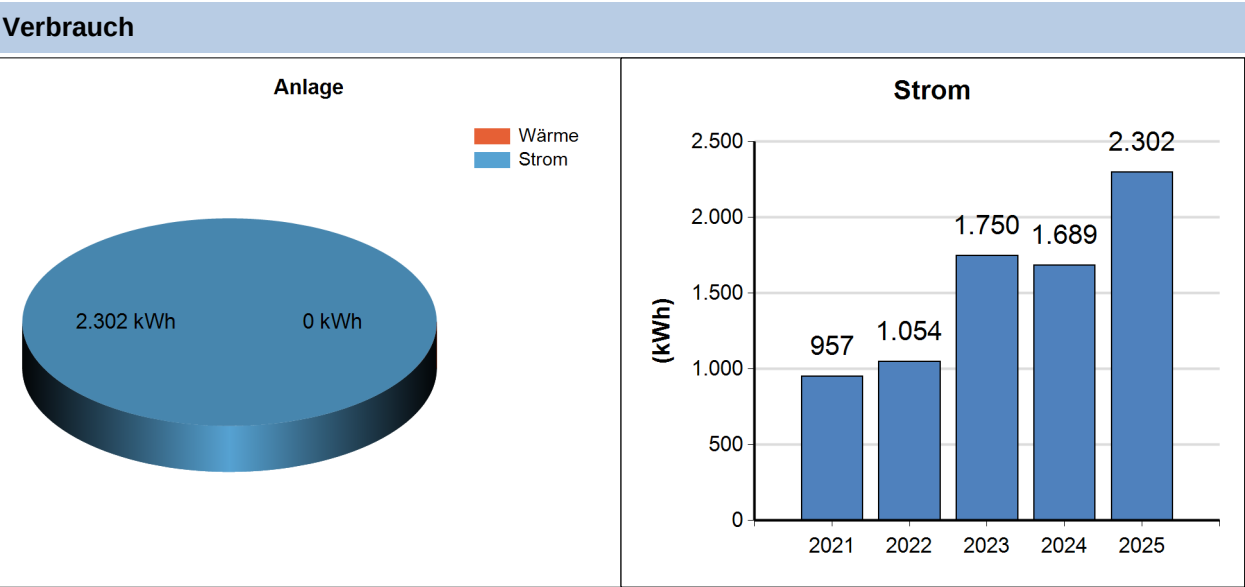


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.12 Pumpwerk Geymüllergasse

In der Anlage 'Pumpwerk Geymüllergasse' wurde im Jahr 2025 insgesamt 662 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

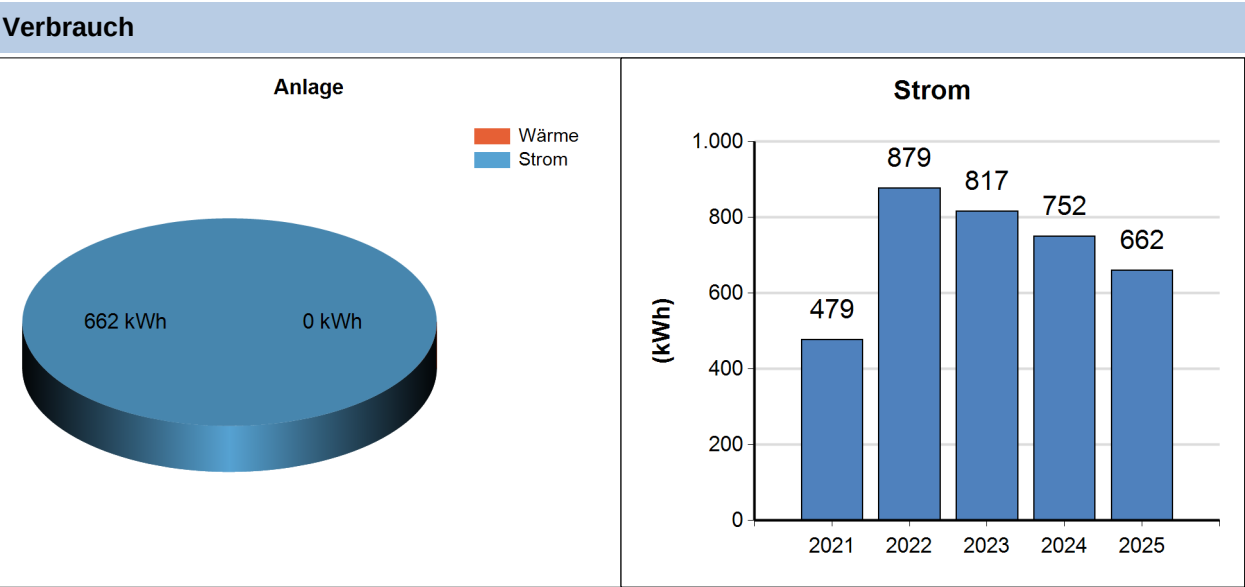


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.13 Pumpwerk GLS Europastraße

In der Anlage 'Pumpwerk GLS Europastraße' wurde im Jahr 2025 insgesamt 413 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

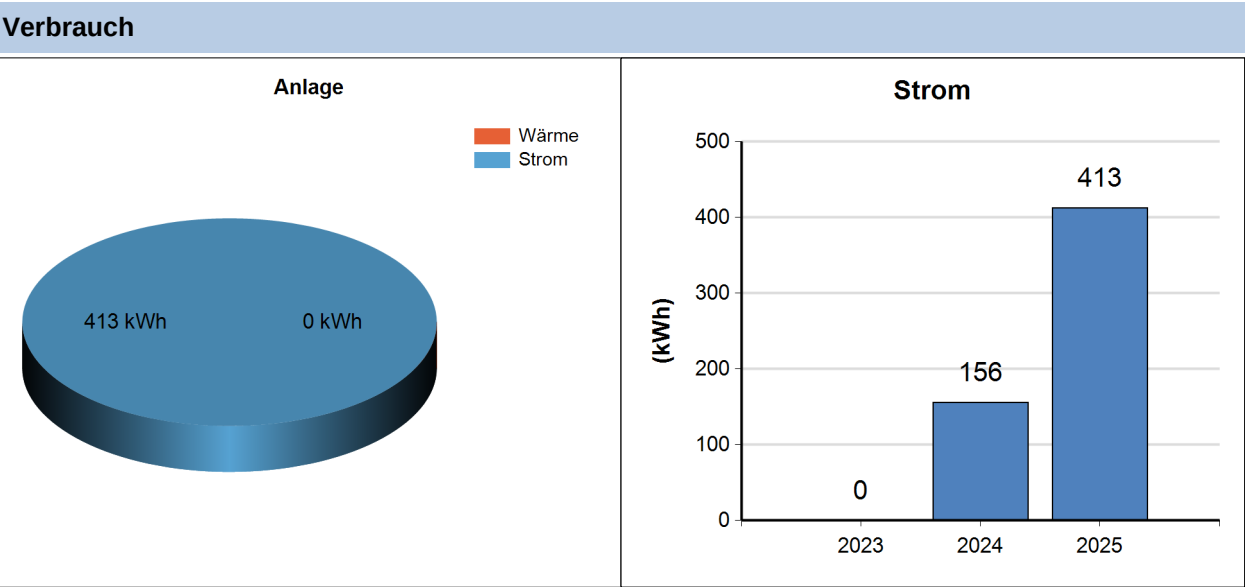


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.14 Pumpwerk Kleinfeldgasse

In der Anlage 'Pumpwerk Kleinfeldgasse' wurde im Jahr 2025 insgesamt 2.189 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

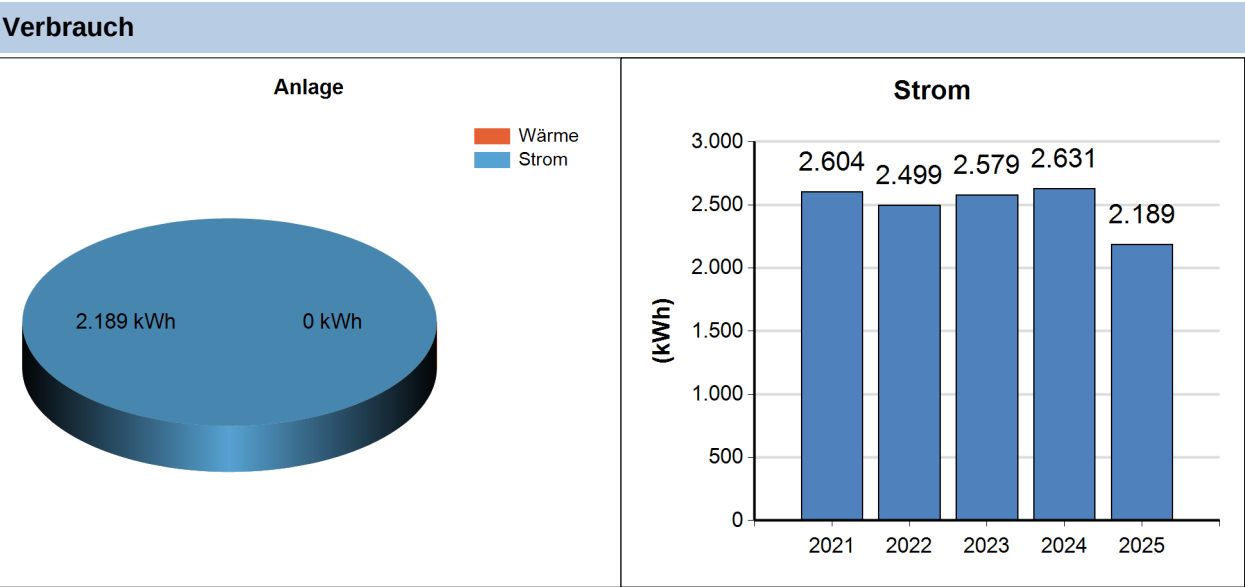


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.15 Pumpwerk Kraftwerkgasse

In der Anlage 'Pumpwerk Kraftwerkgasse' wurde im Jahr 2025 insgesamt 27.439 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

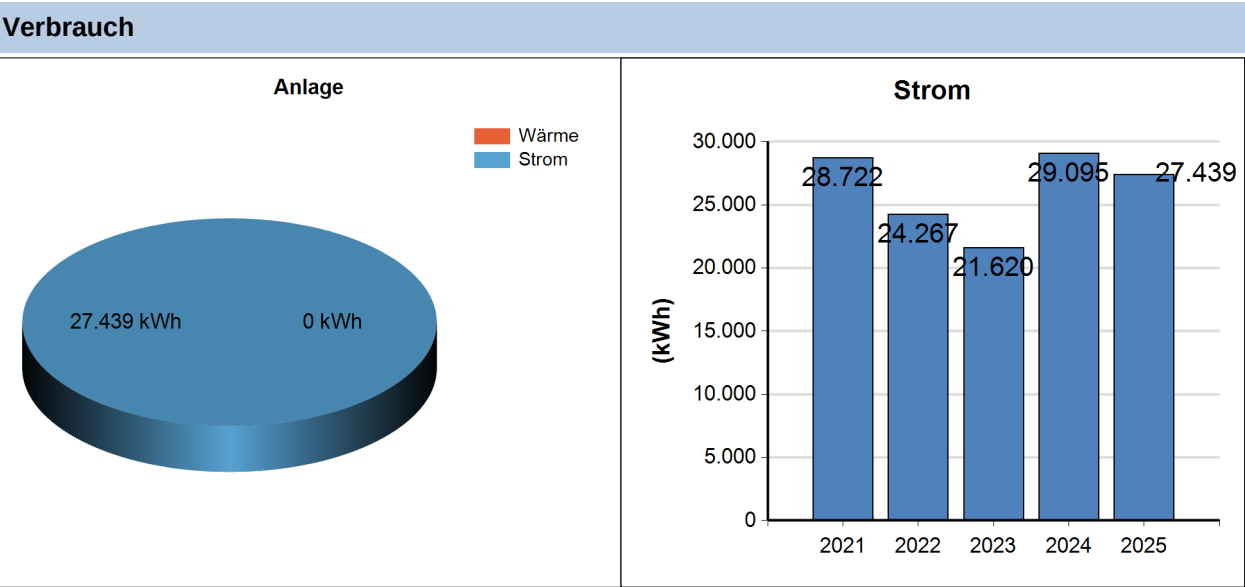


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.16 Pumpwerk Kremser Str./Römerstr.

In der Anlage 'Pumpwerk Kremser Str./Römerstr.' wurde im Jahr 2025 insgesamt 13.816 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

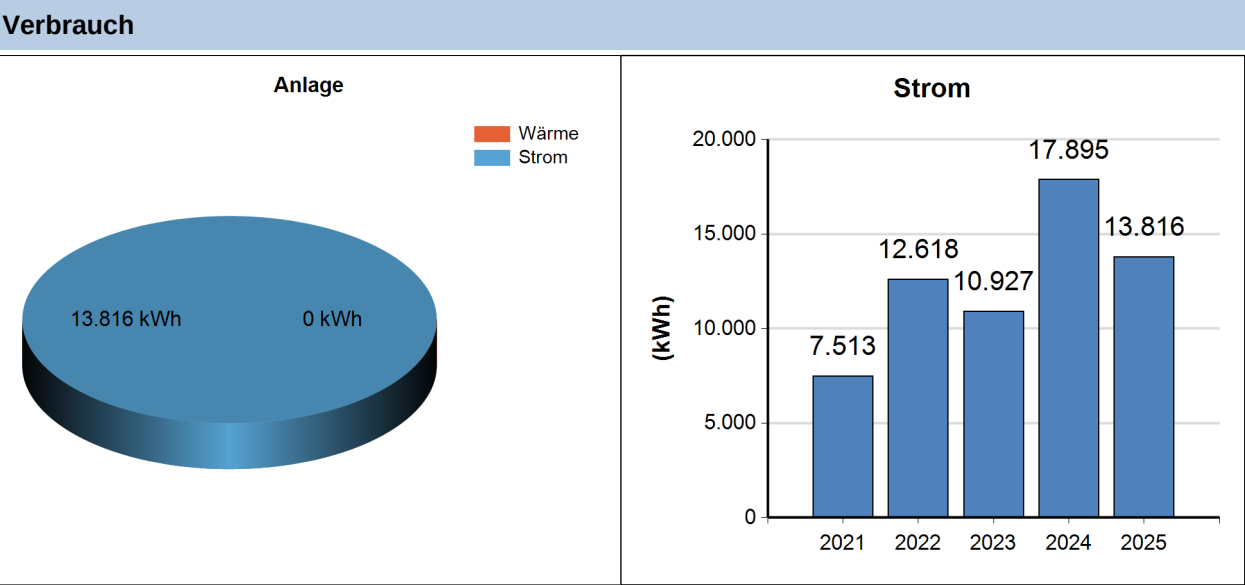


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.17 Pumpwerk Lerchenfelderstraße

In der Anlage 'Pumpwerk Lerchenfelderstraße' wurde im Jahr 2025 insgesamt 4.271 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

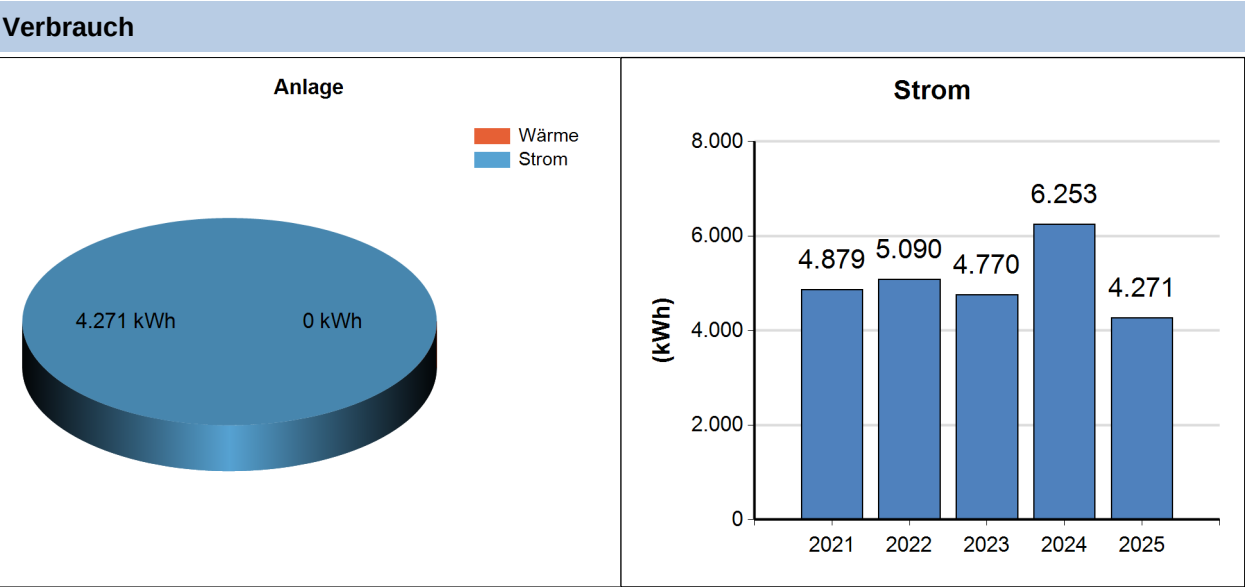


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.18 Pumpwerk Mühlbachgasse

In der Anlage 'Pumpwerk Mühlbachgasse' wurde im Jahr 2025 insgesamt 4.364 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

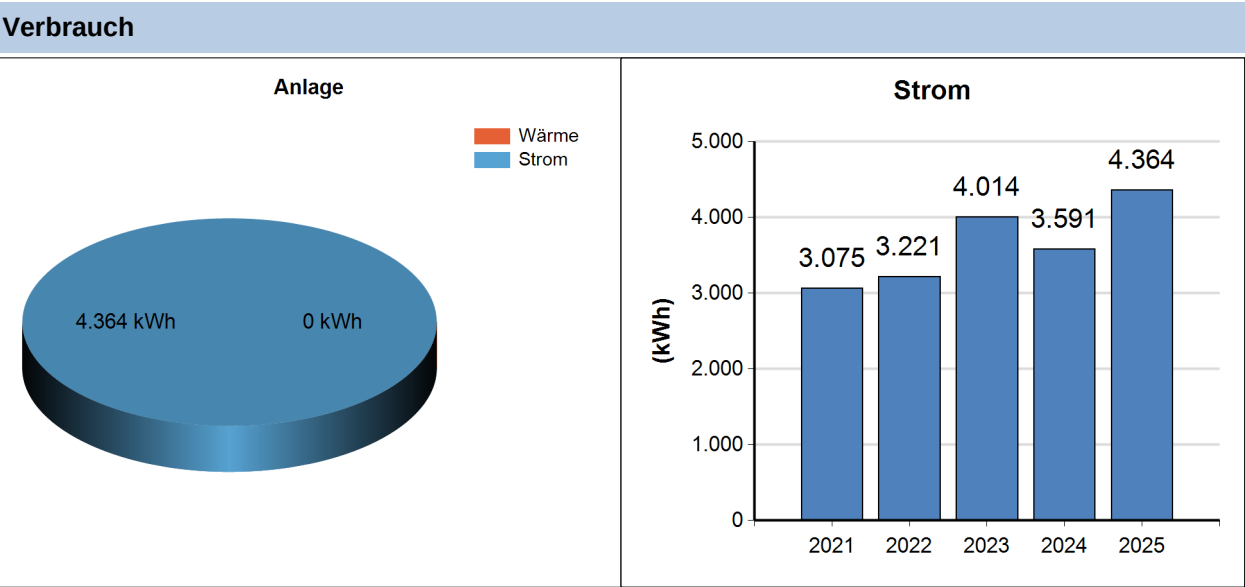


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.19 Pumpwerk Oberndorf - Griessauweg

In der Anlage 'Pumpwerk Oberndorf - Griessauweg' wurde im Jahr 2025 insgesamt 2.979 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

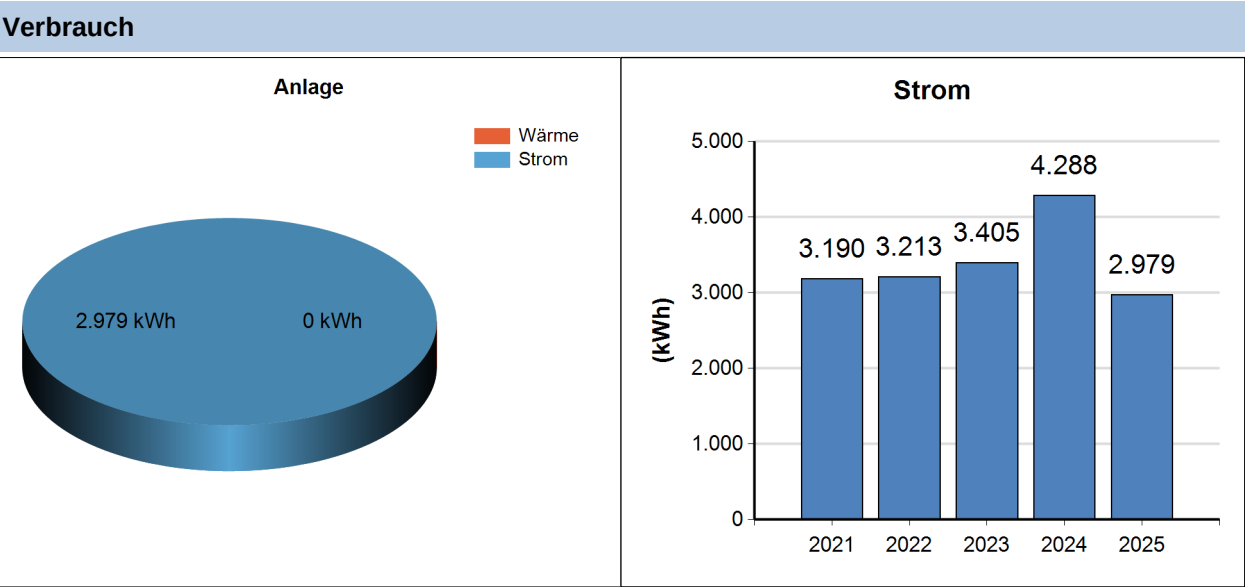


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.20 Pumpwerk Salzgasse

In der Anlage 'Pumpwerk Salzgasse' wurde im Jahr 2025 insgesamt 748 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

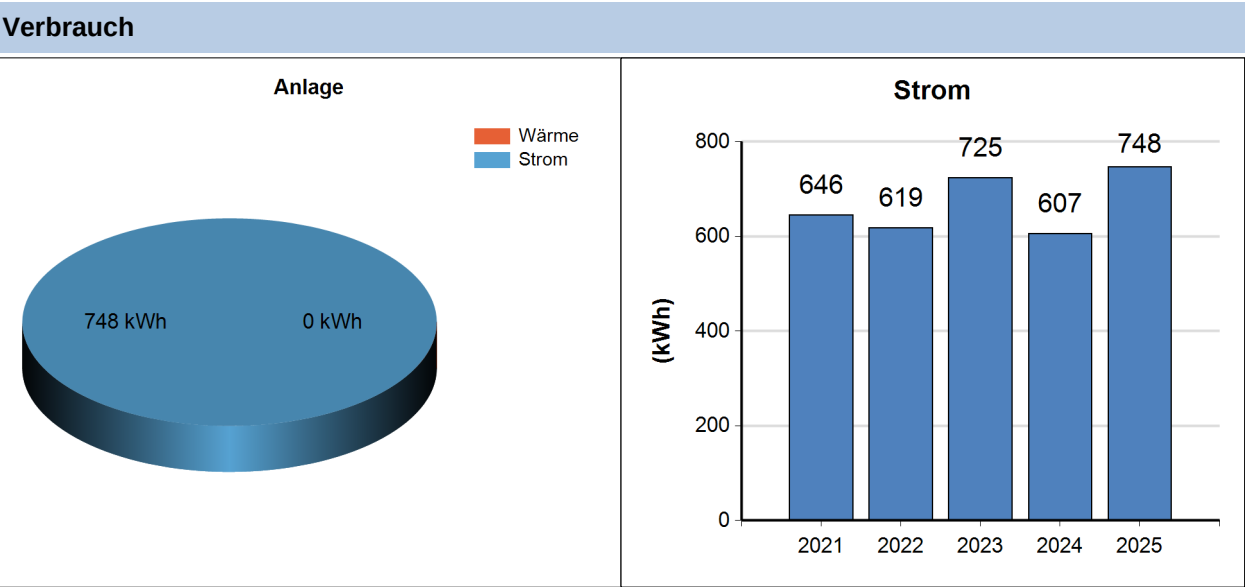


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.21 Pumpwerk Schlossgasse

In der Anlage 'Pumpwerk Schlossgasse' wurde im Jahr 2025 insgesamt 587 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

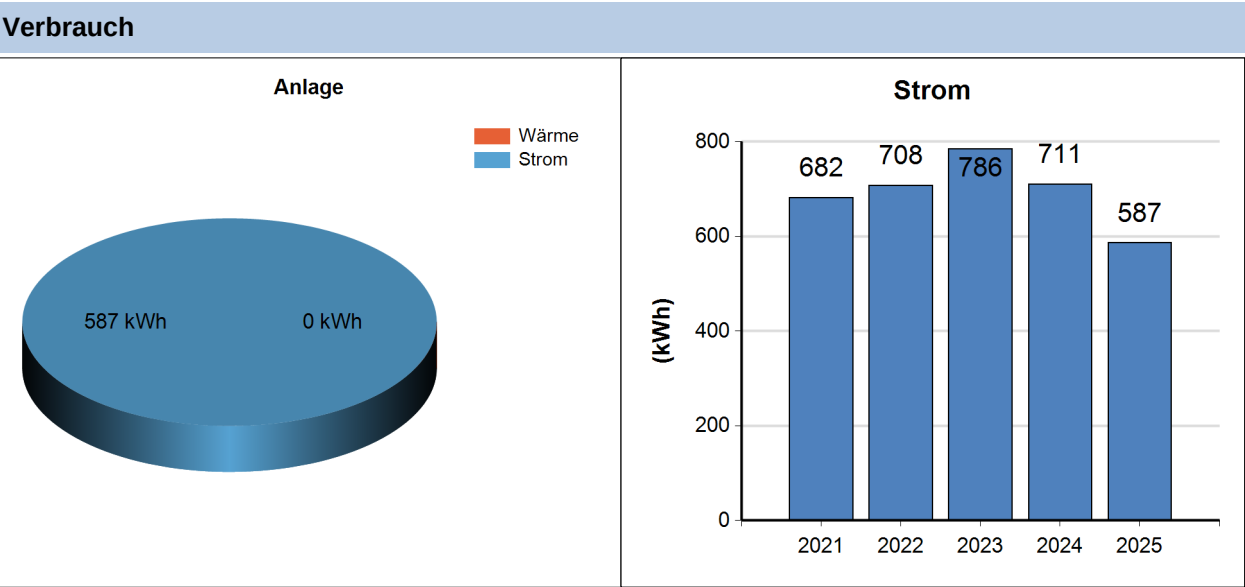


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.22 Pumpwerk St. Georgener Gasse

In der Anlage 'Pumpwerk St. Georgener Gasse' wurde im Jahr 2025 insgesamt 3.409 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

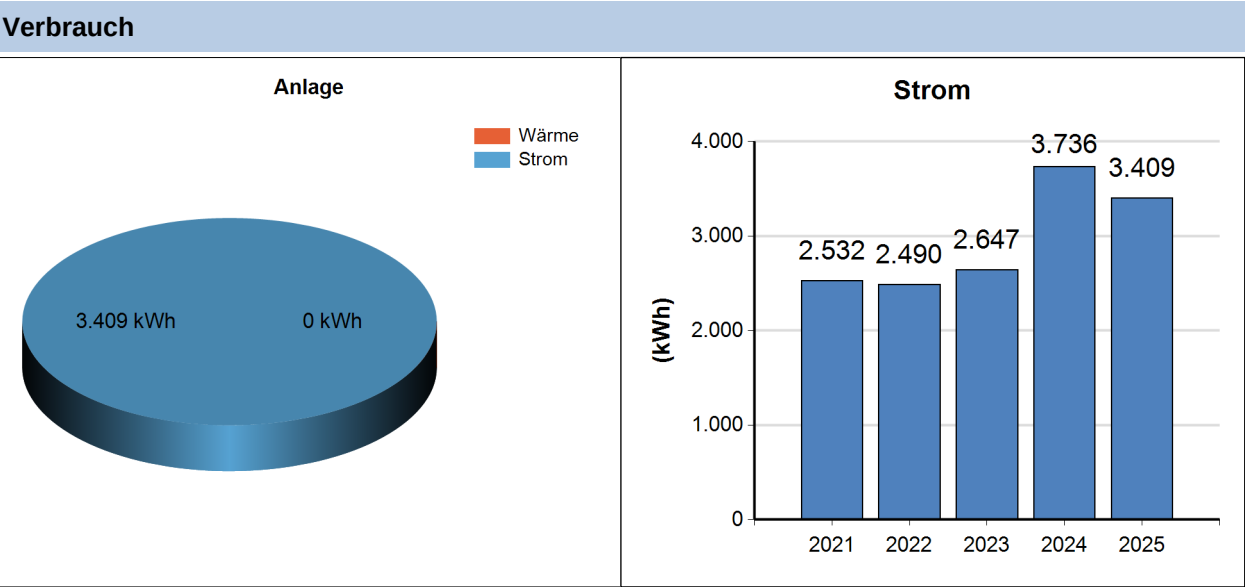


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.23 Pumpwerk Theodor-Berger-Gasse

In der Anlage 'Pumpwerk Theodor-Berger-Gasse' wurde im Jahr 2025 insgesamt 401 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

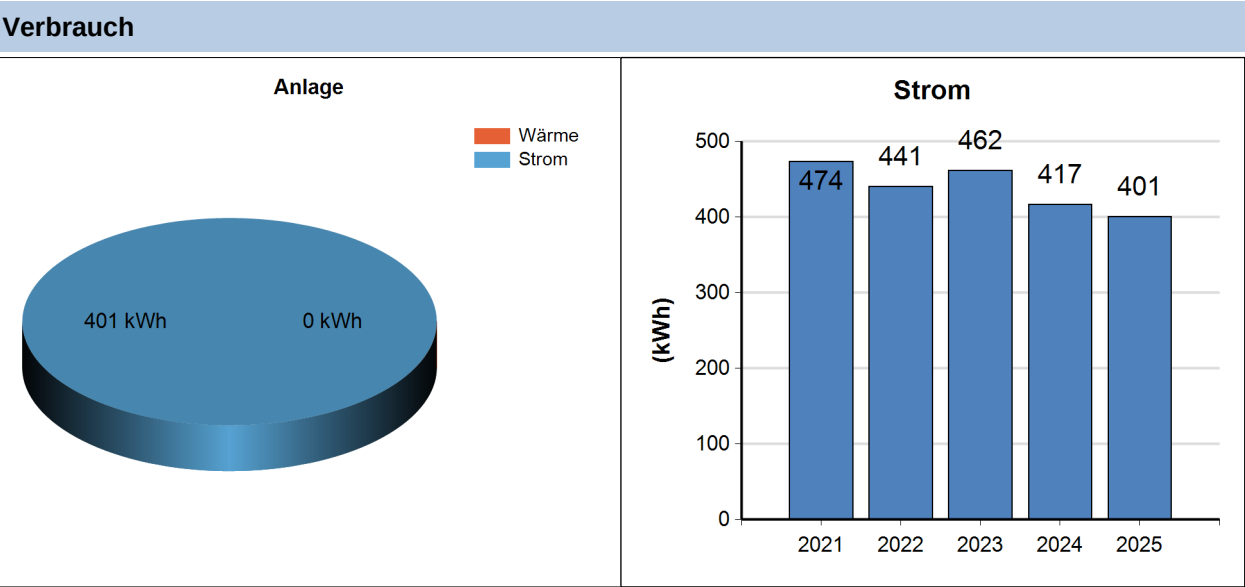


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.24 Sonstige Zähler

In der Anlage 'Sonstige Zähler' wurde im Jahr 2025 insgesamt 7.659 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

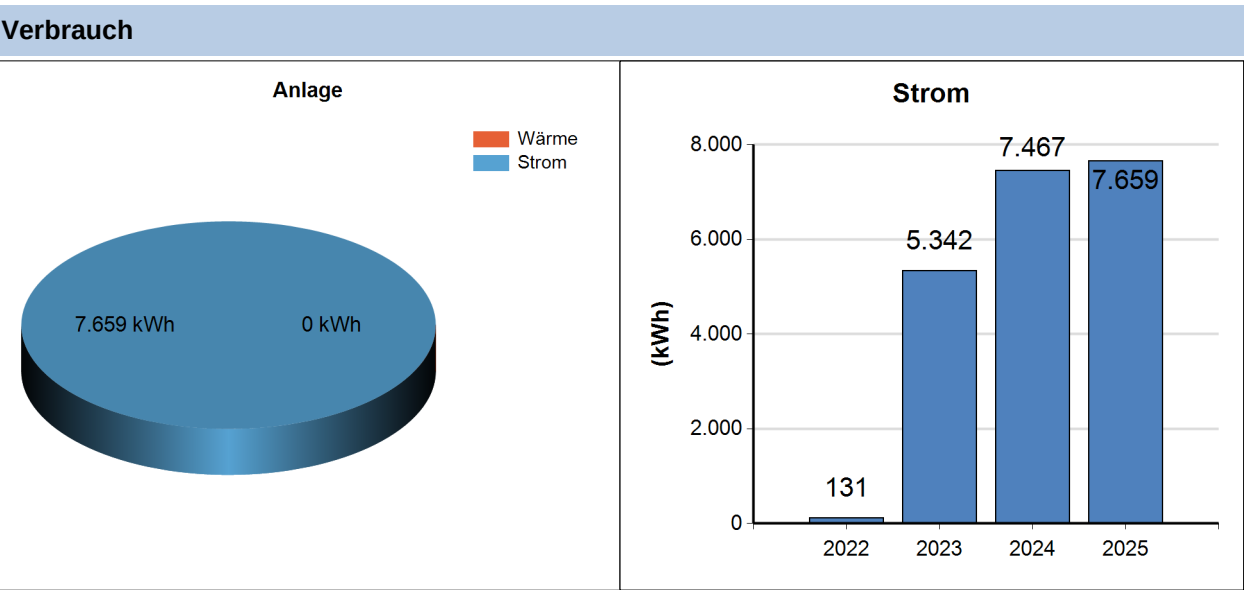


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.25 Sportanlage - Donaustraße Nr. 28

In der Anlage 'Sportanlage - Donaustraße Nr. 28' wurde im Jahr 2025 insgesamt 45.772 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

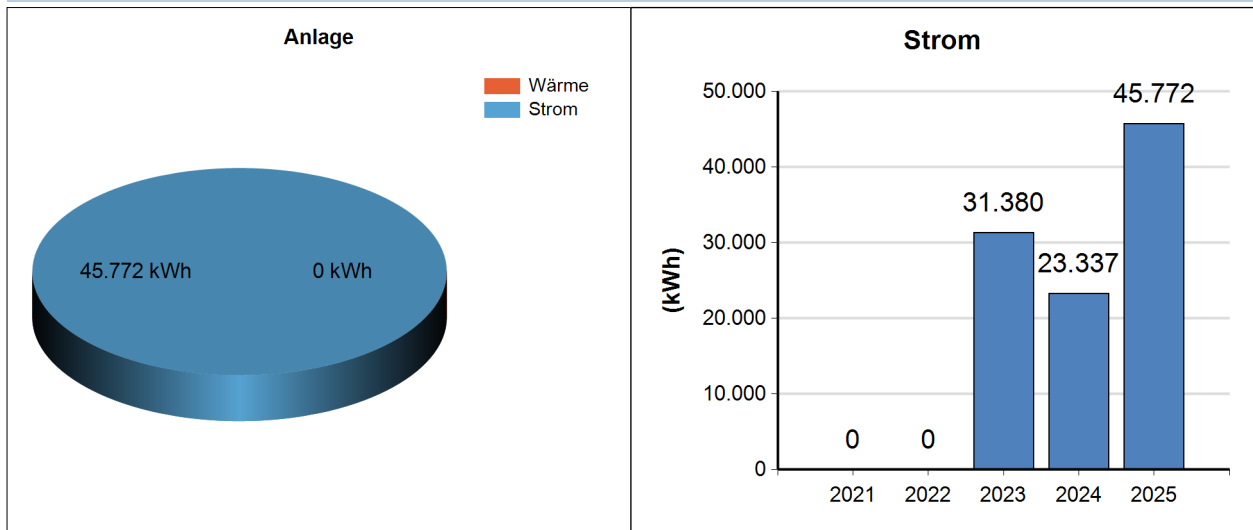

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Dia Sportanlage hat folgende Eigenschaften:


- Baujahr: 2014
- Saniert: X
- Energieausweis: ja 2014 [LINK](#)
- Heizungsart: -
- Heizungsalter: -
- PV-Anlage: nein
- Speicher: nein

Weitere Empfehlungen:

- Besprechung und in Abstimmung mit der Gemeinde

6.26 Spritzbrühanlage Blunaweg

In der Anlage 'Spritzbrühanlage Blunaweg' wurde im Jahr 2025 insgesamt 0 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 0% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

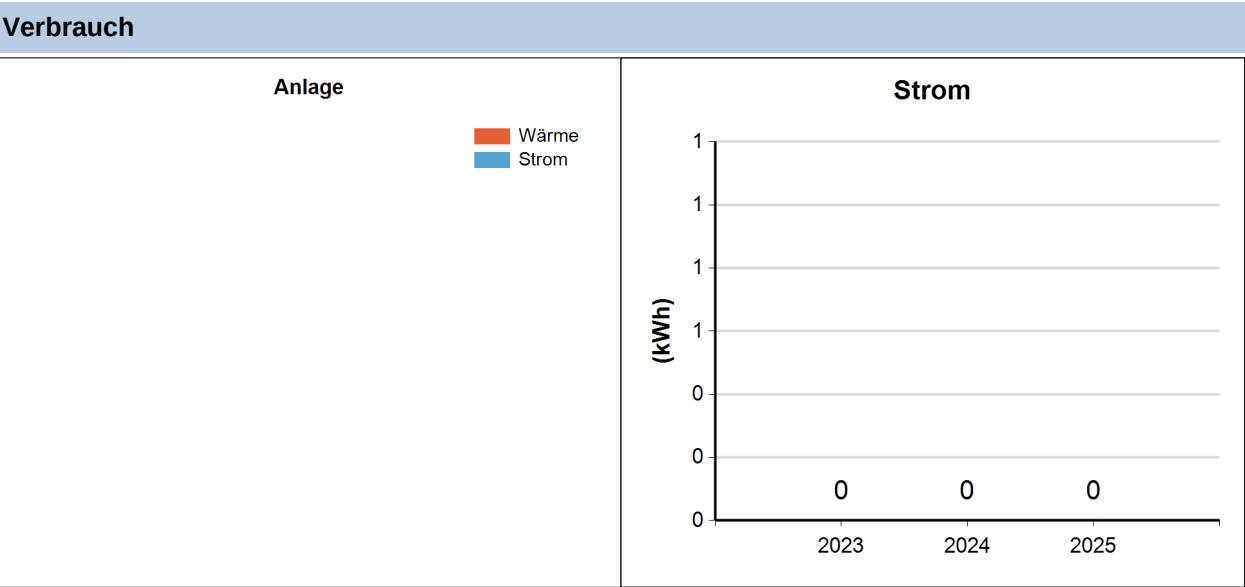


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Auch laut Smart Meter-Portal kein Energieverbrauch.

6.27 Straßenbeleuchtung Traismauer

In der Anlage 'Straßenbeleuchtung Traismauer' wurde im Jahr 2025 insgesamt 108.934 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

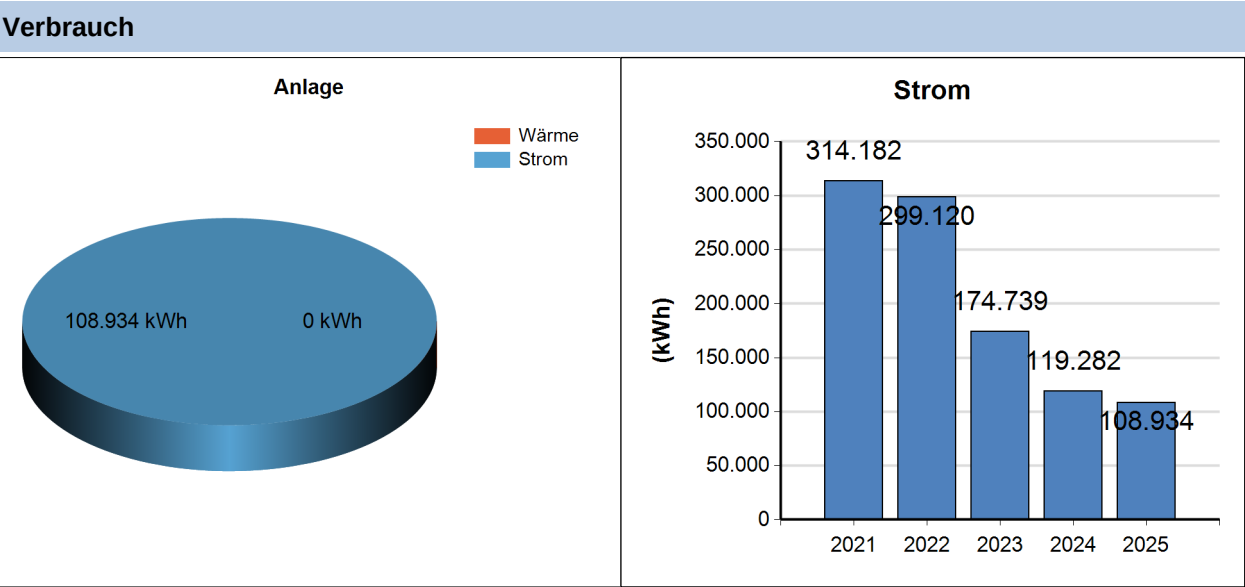


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.28 Wasserspeicher Siedlungsring Nr. 4

In der Anlage 'Wasserspeicher Siedlungsring Nr. 4' wurde im Jahr 2025 insgesamt 11.906 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

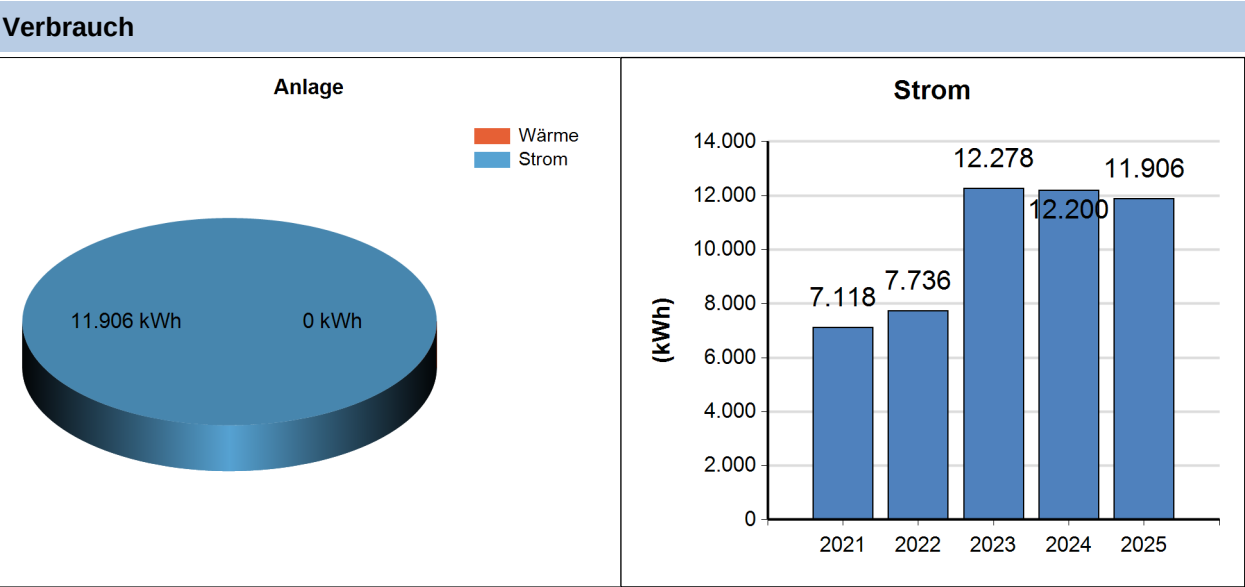


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.29 Wasserspeicher Waldlesberg

In der Anlage 'Wasserspeicher Waldlesberg' wurde im Jahr 2025 insgesamt 21.464 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

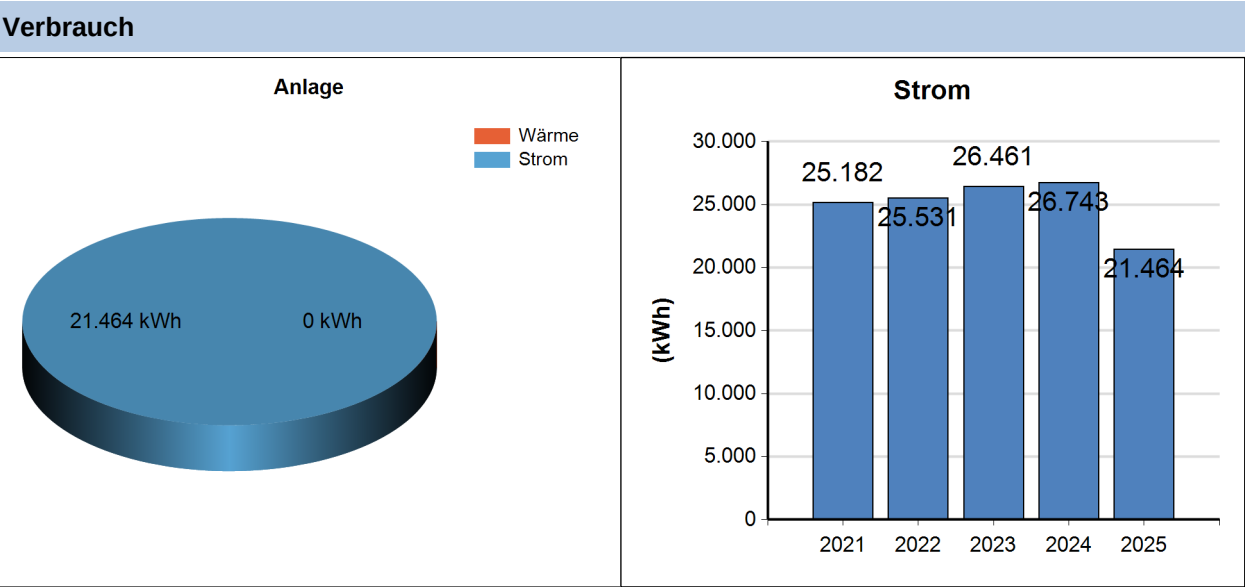


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.30 Wasserspeicher Wetterkreuzweg

In der Anlage 'Wasserspeicher Wetterkreuzweg' wurde im Jahr 2025 insgesamt 172 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

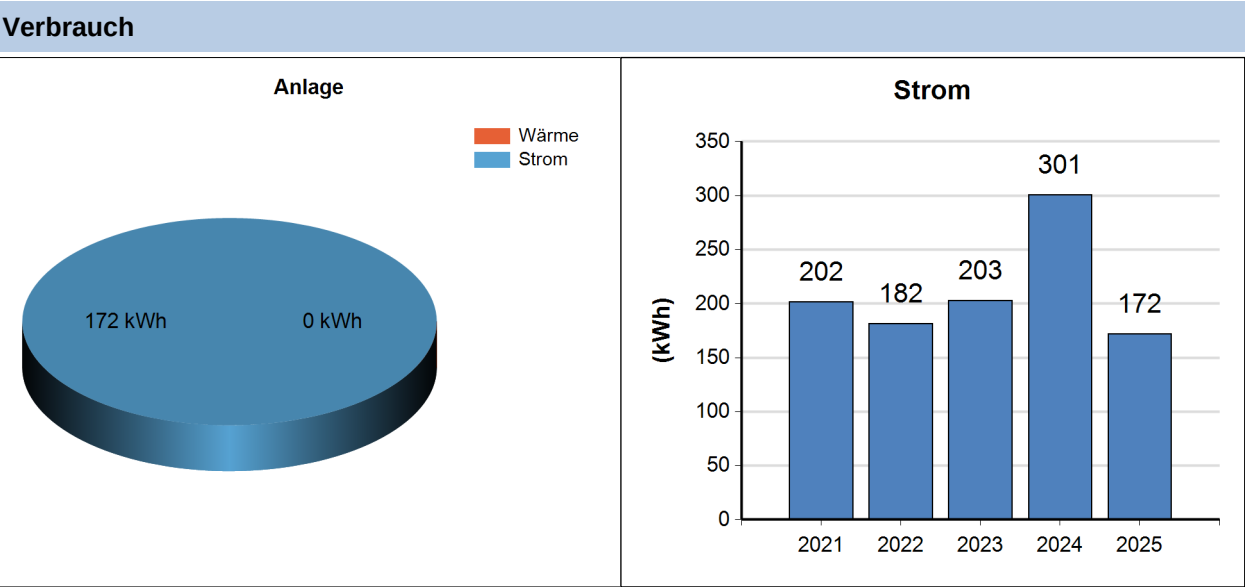

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7. Energieproduktion



In folgendem Abschnitt werden die Energieproduktionsanlagen näher analysiert, wobei für jede Anlage eine detaillierte Auswertung der Produktion erfolgt.

7.1 PV-Anlage EKIZ (28,50 kWp)

7.1.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

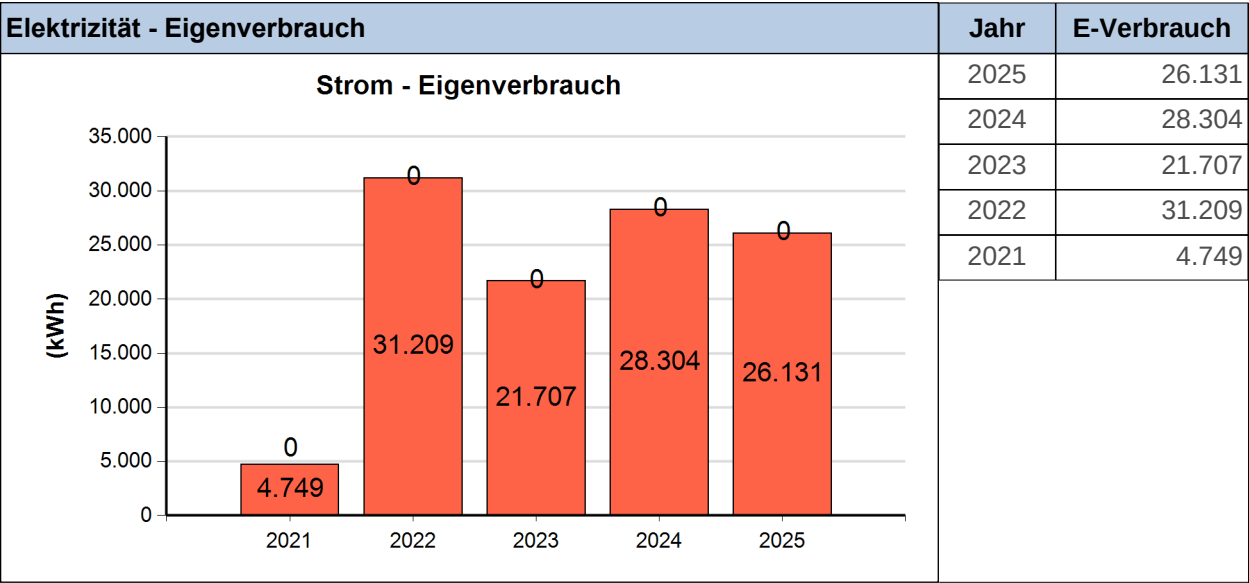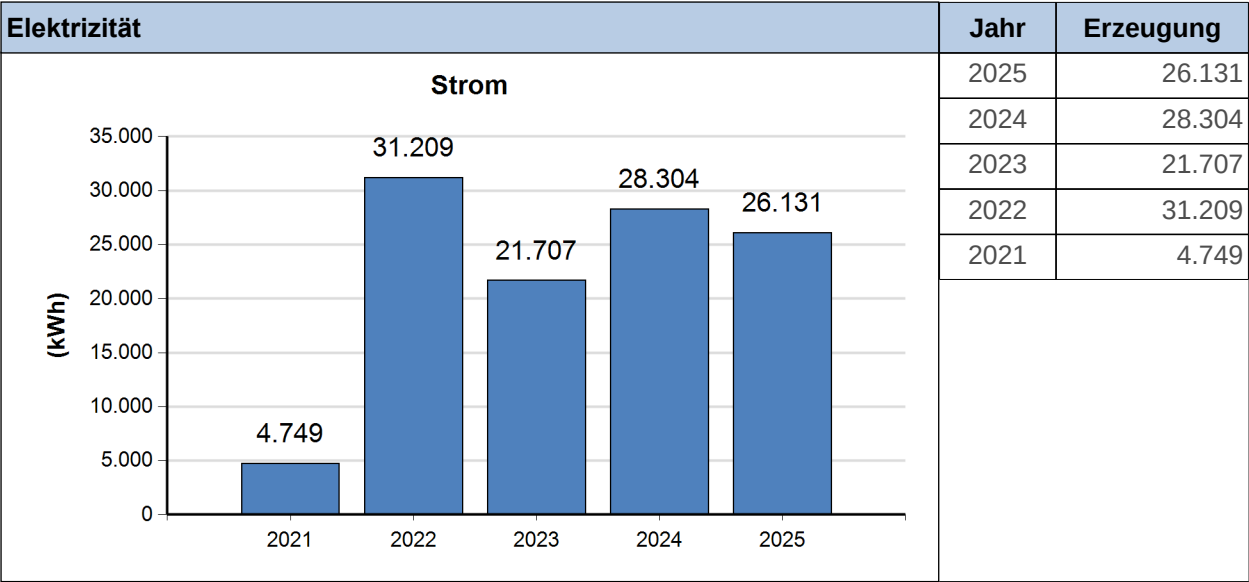

7.1.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

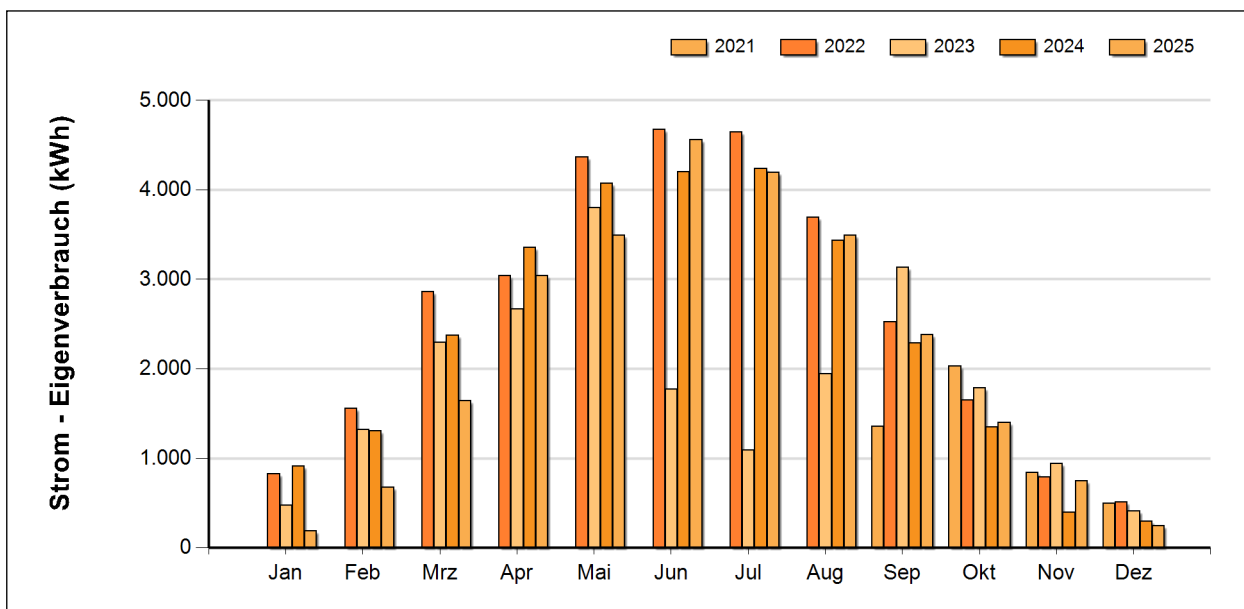
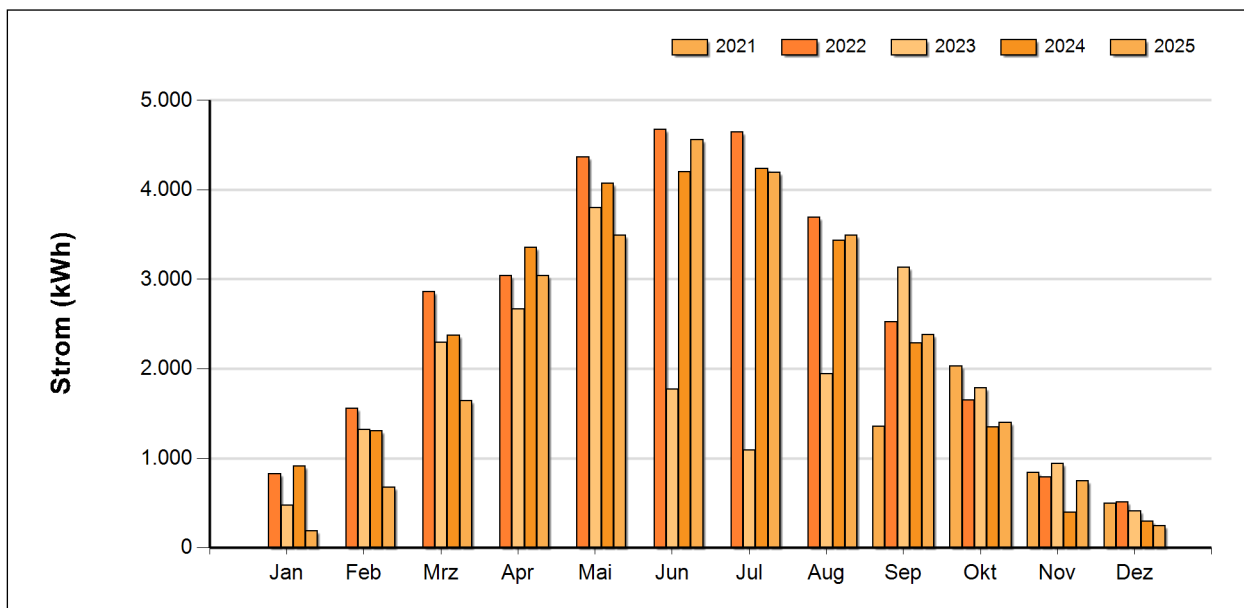


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7.2 PV-Anlage FF Frauendorf (24,65 kWp)

7.2.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

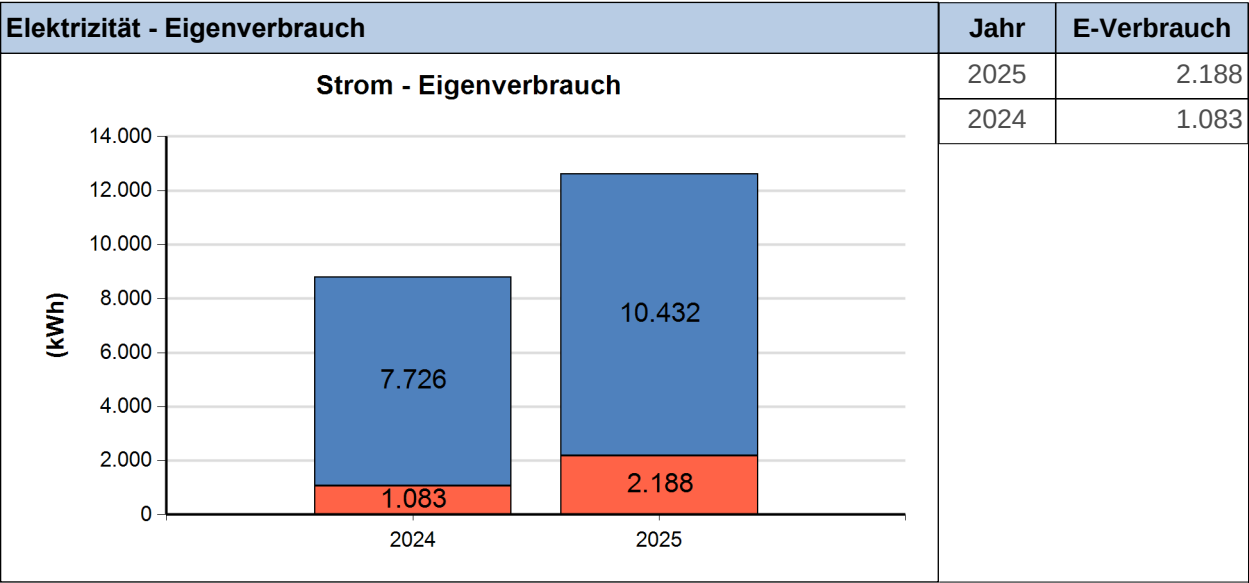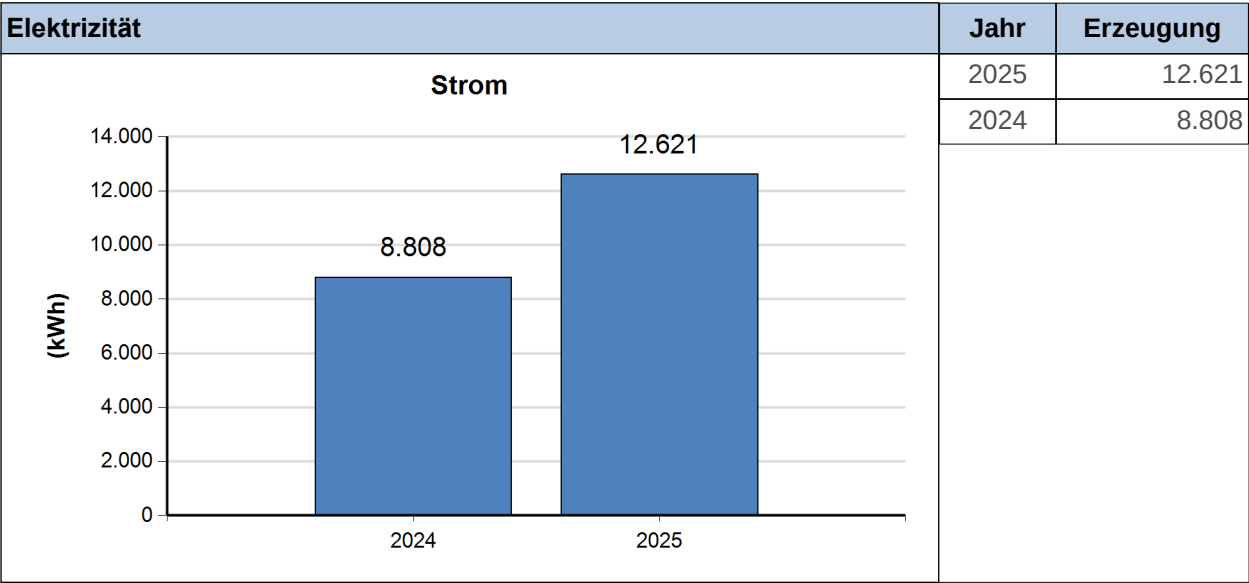

7.2.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

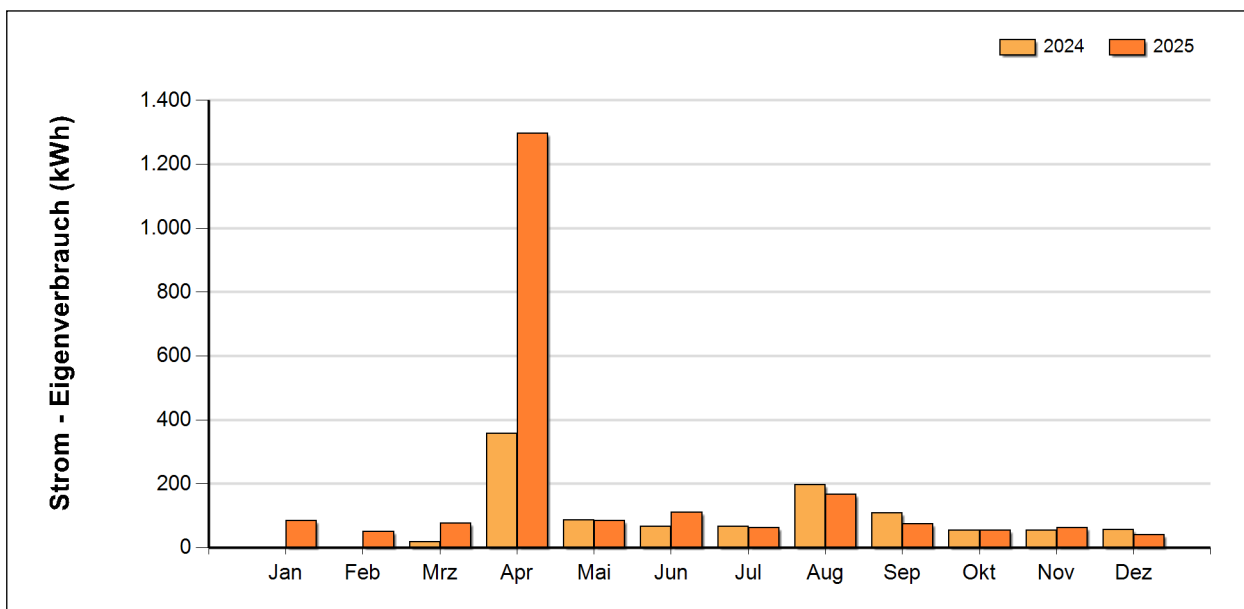
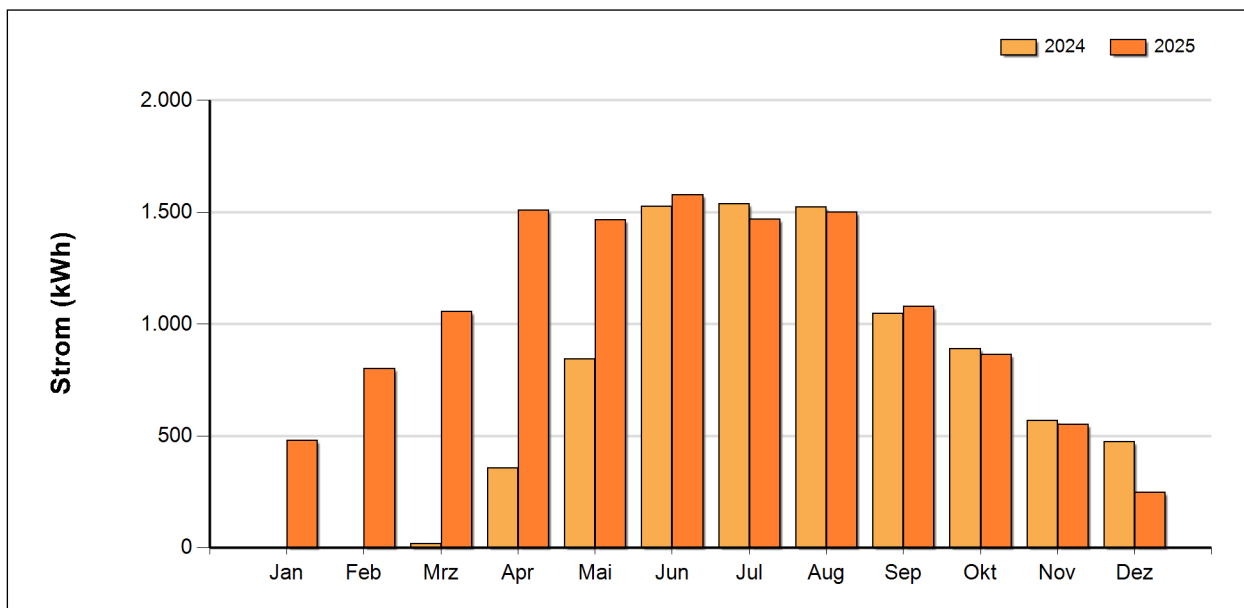


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



Eigenverbrauchsquote nur 17 % — 10.433 kWh werden eingespeist.

7.3 PV-Anlage FF Hilpersdorf (25,80 kWp)

7.3.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

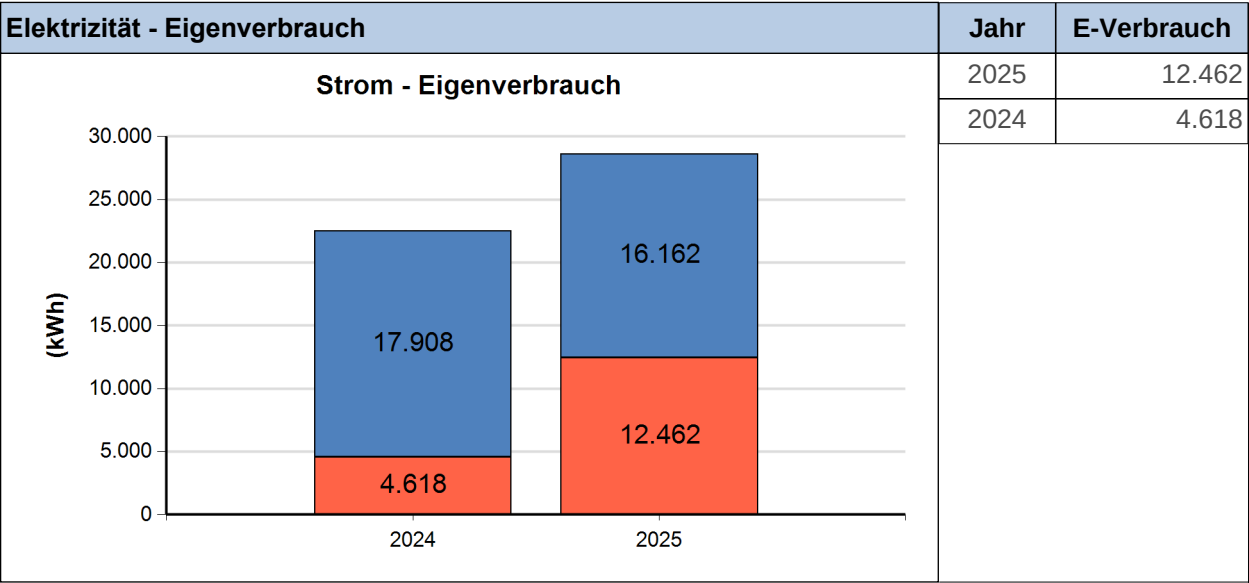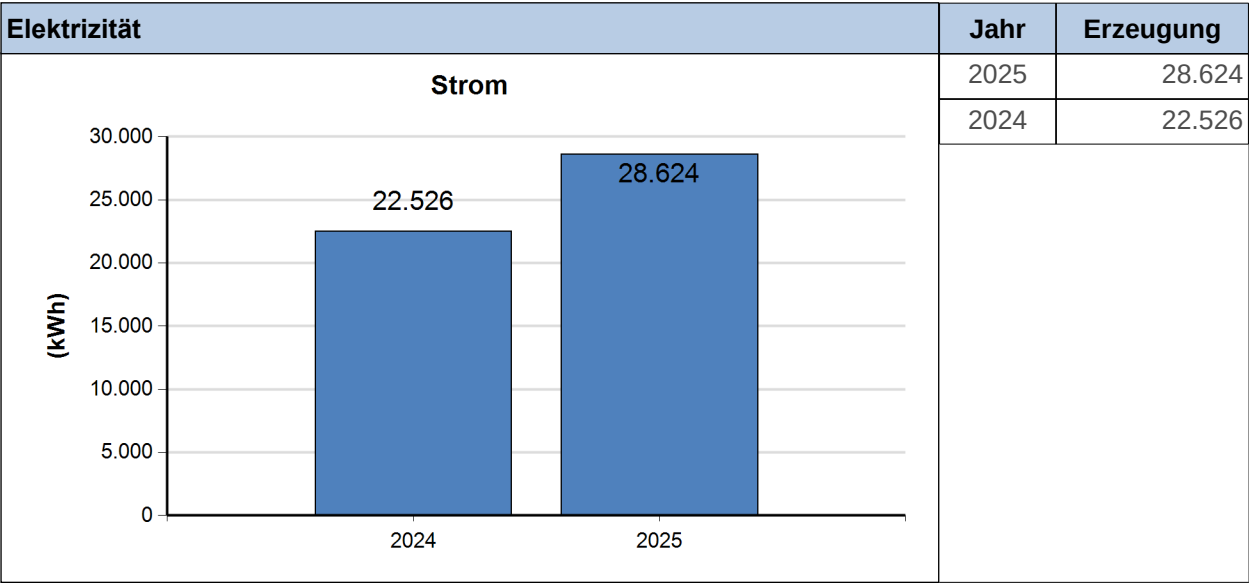

7.3.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

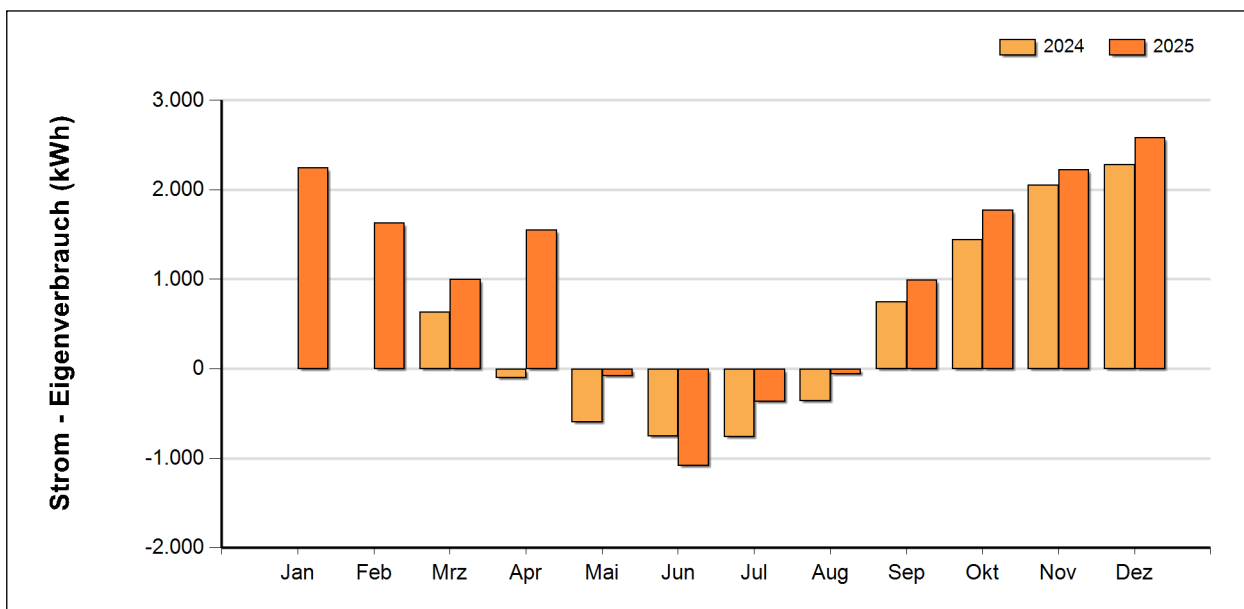
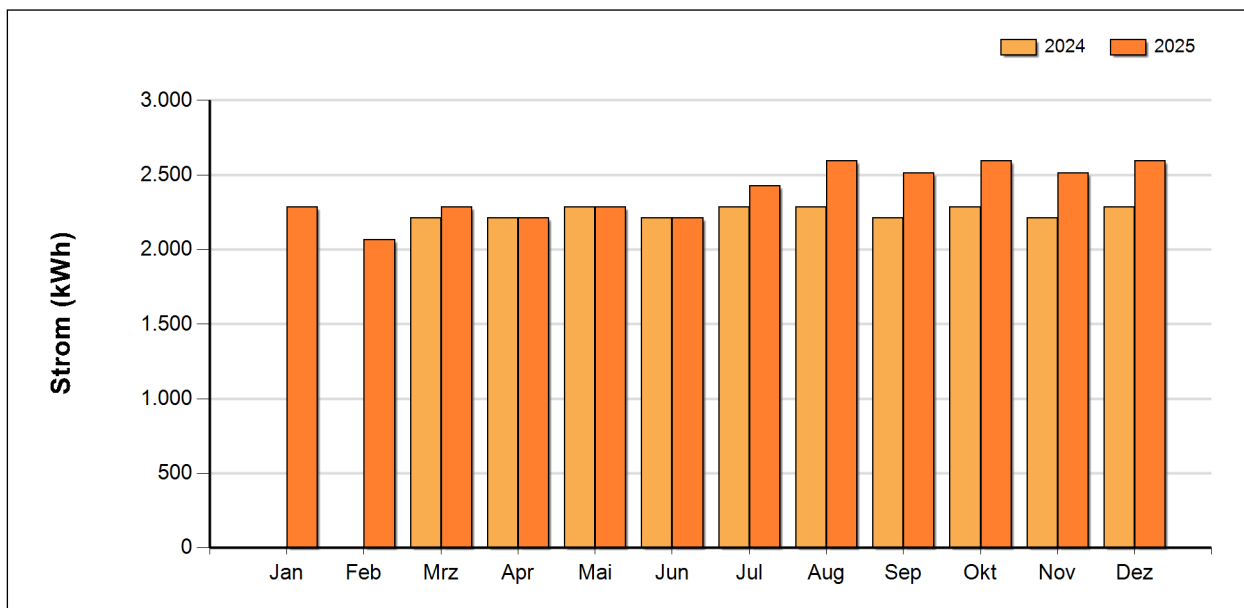


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


Produktion von 17.7.2025 bis Ende 2025 geschätzt

7.4 PV-Anlage FF Oberndorf

7.4.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

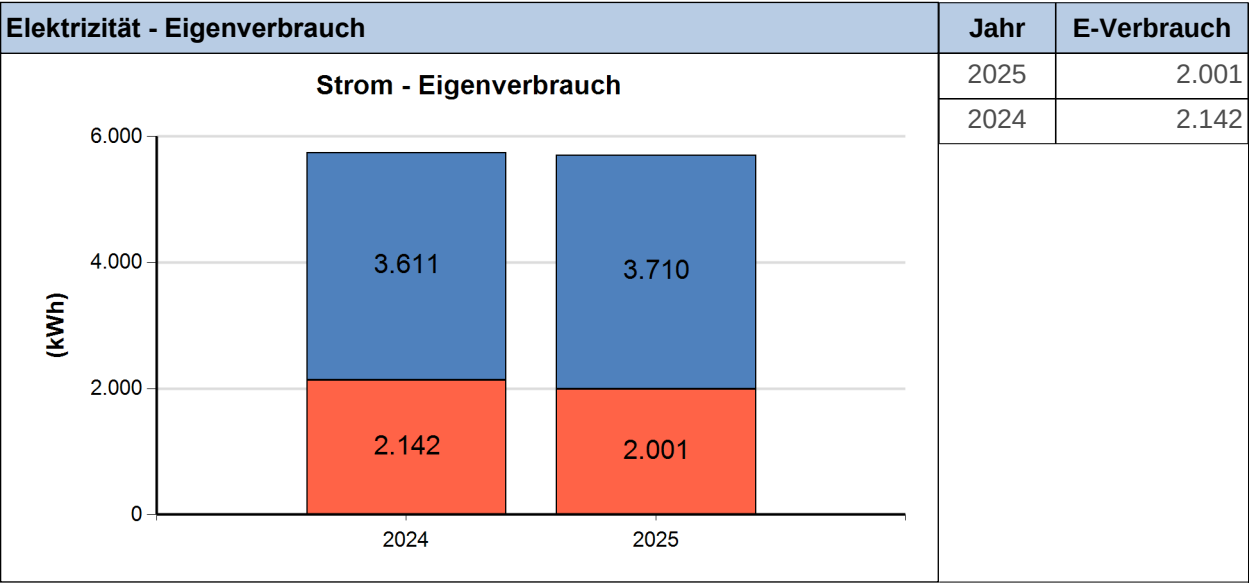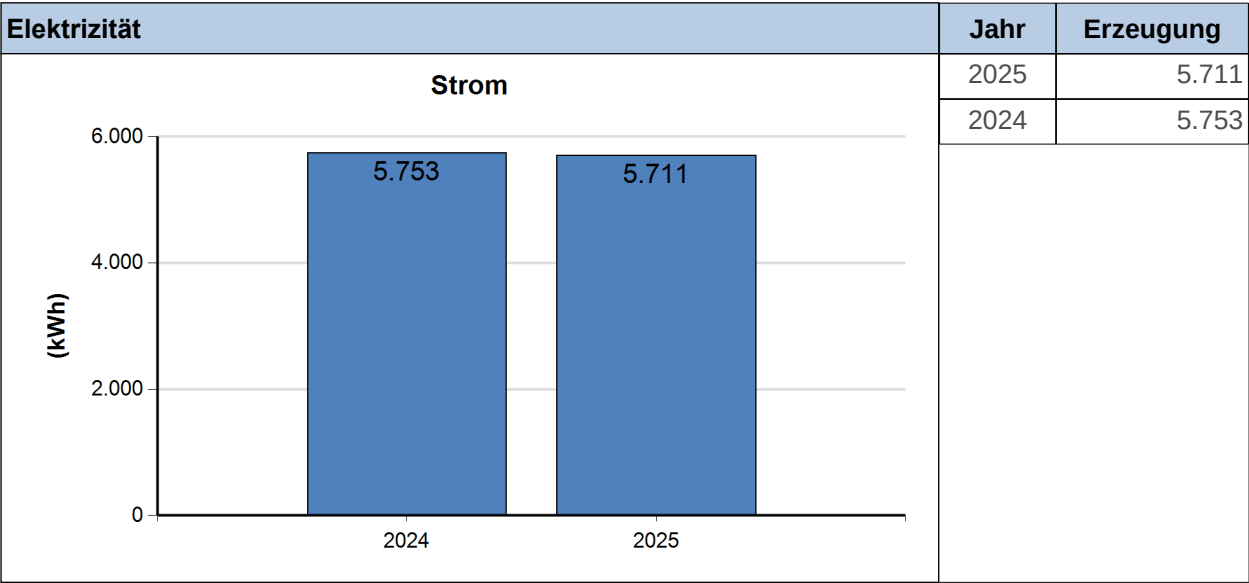

7.4.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte


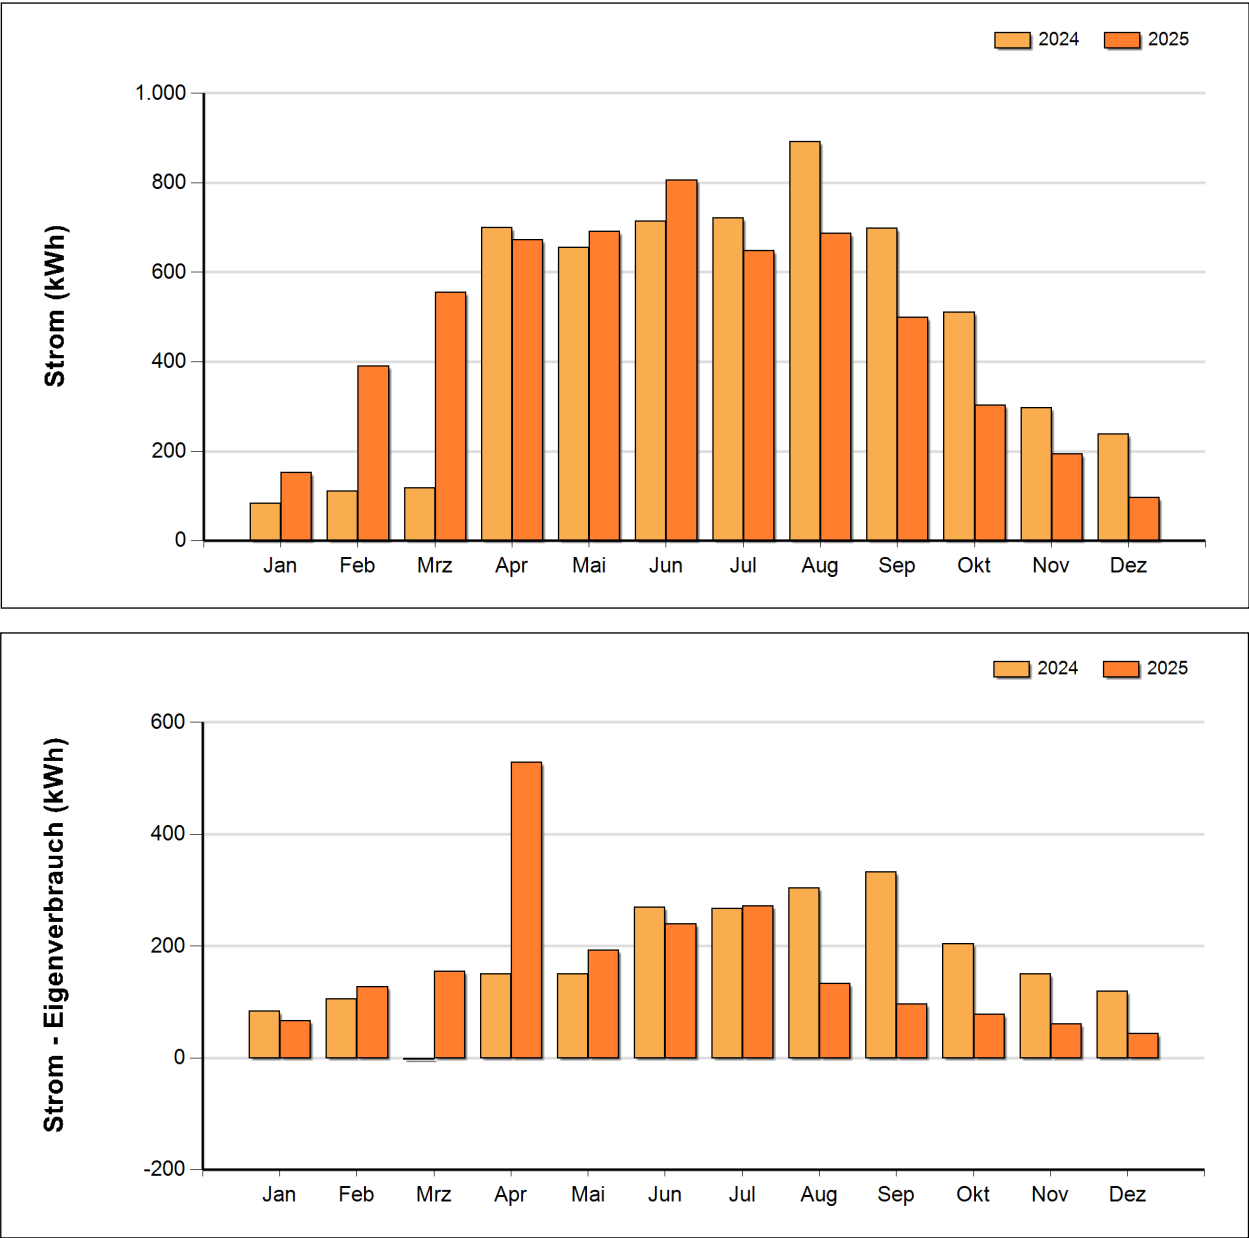


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7.5 PV-Anlage FF Stollhofen (26,15 + 16,6 kWp)

7.5.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

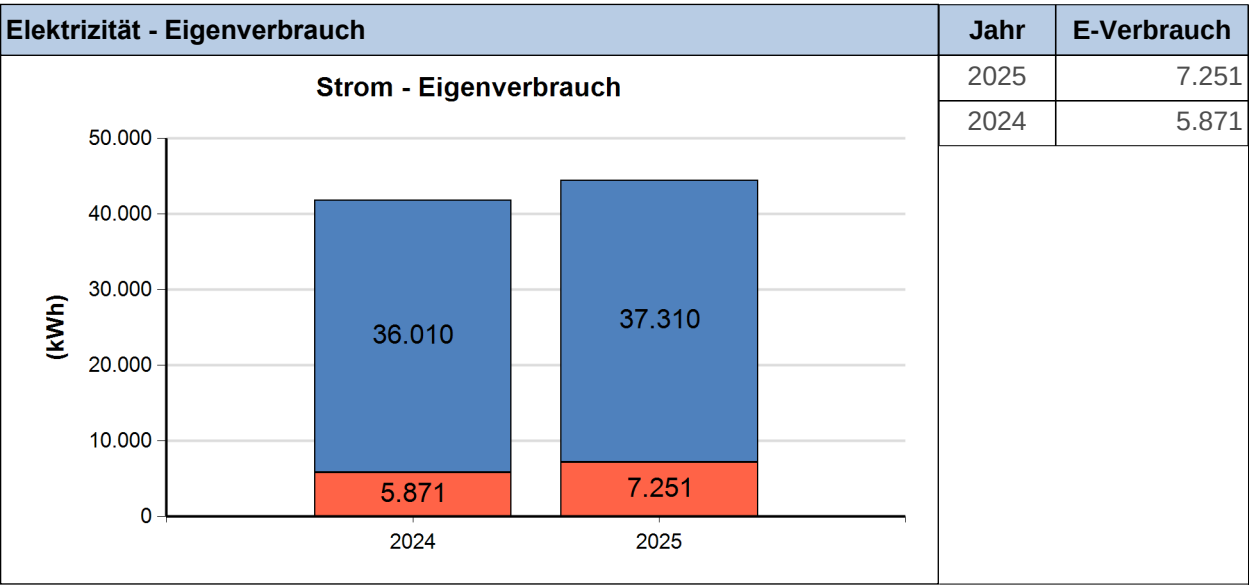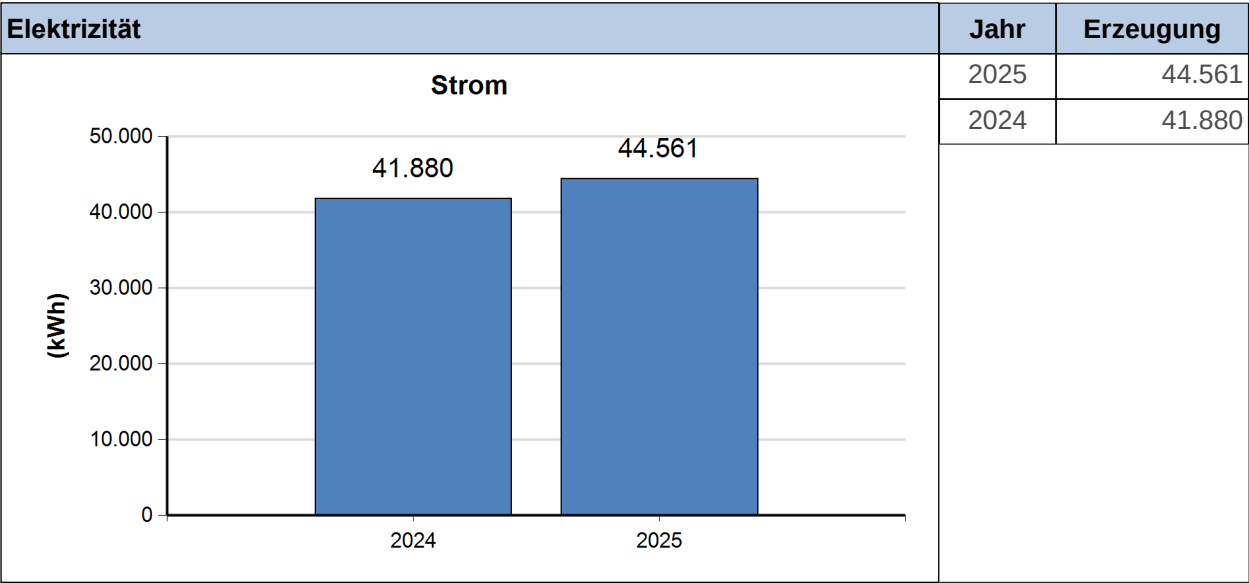

7.5.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

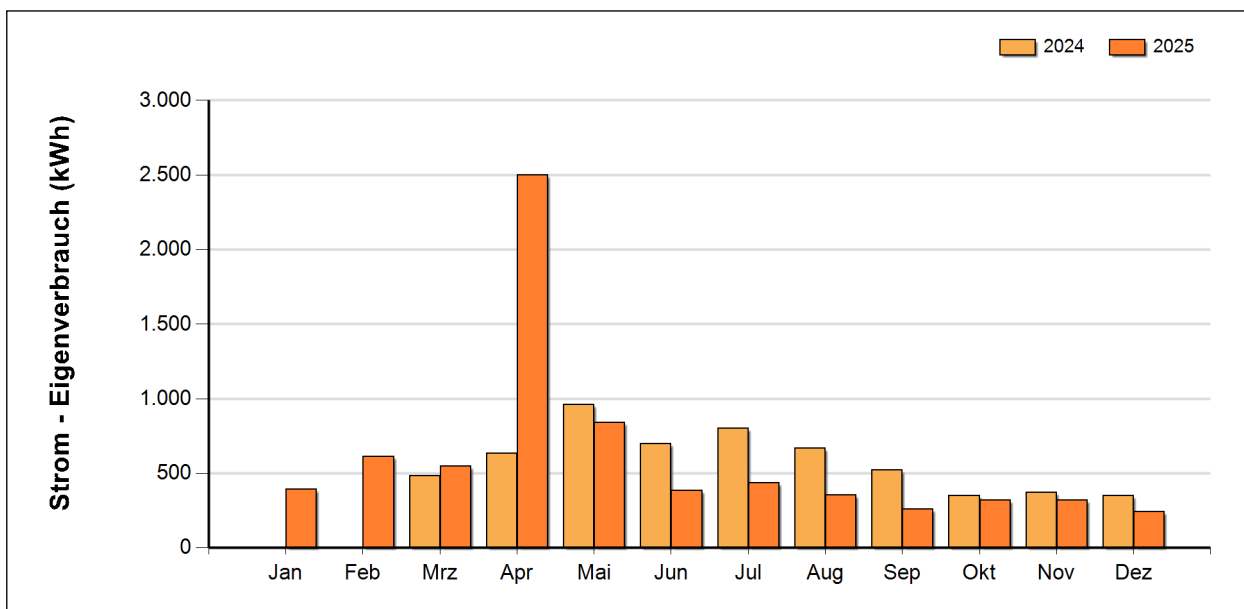
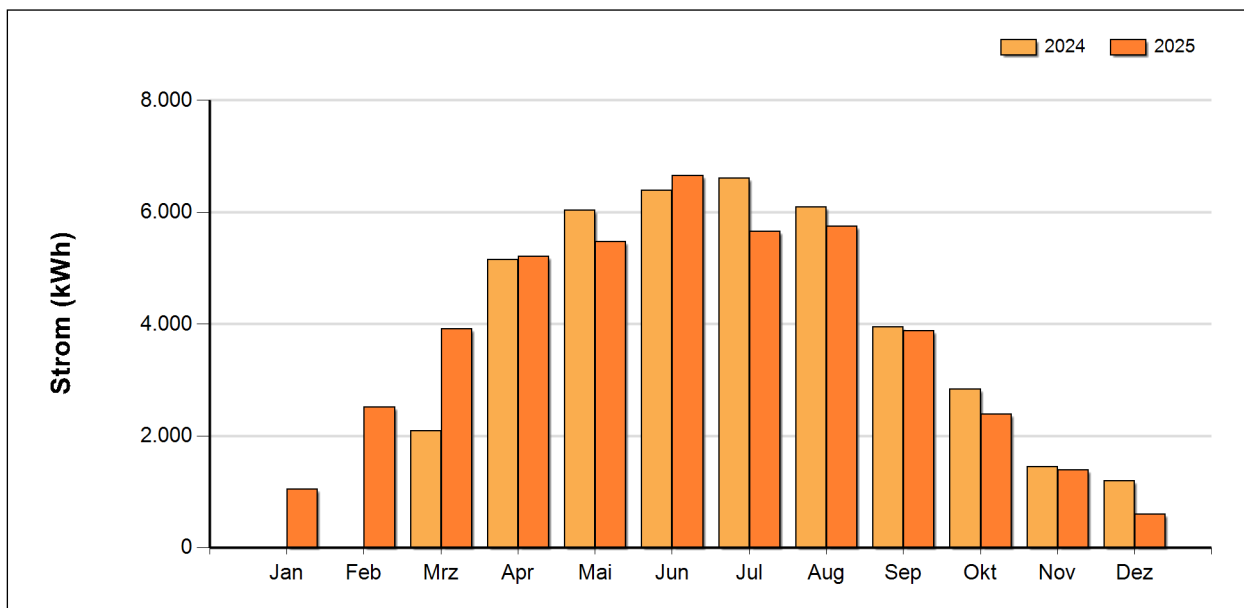


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



Eigenverbrauchsquote nur 16 % — 37.310 kWh werden eingespeist.

7.6 PV-Anlage FF Traismauer (17,64 kWp)

7.6.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

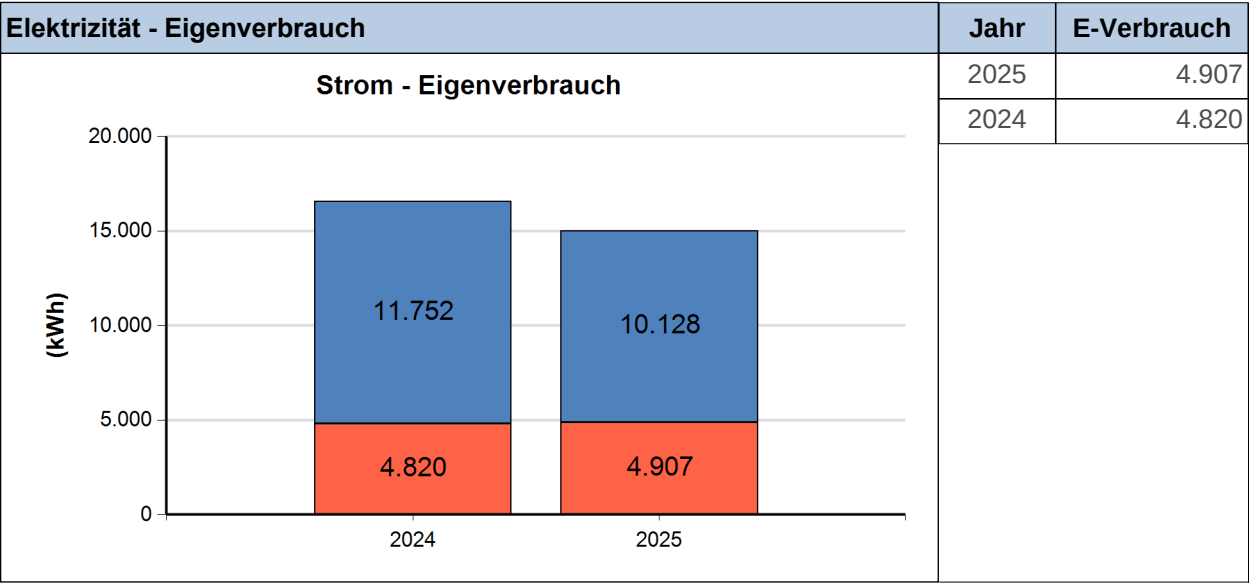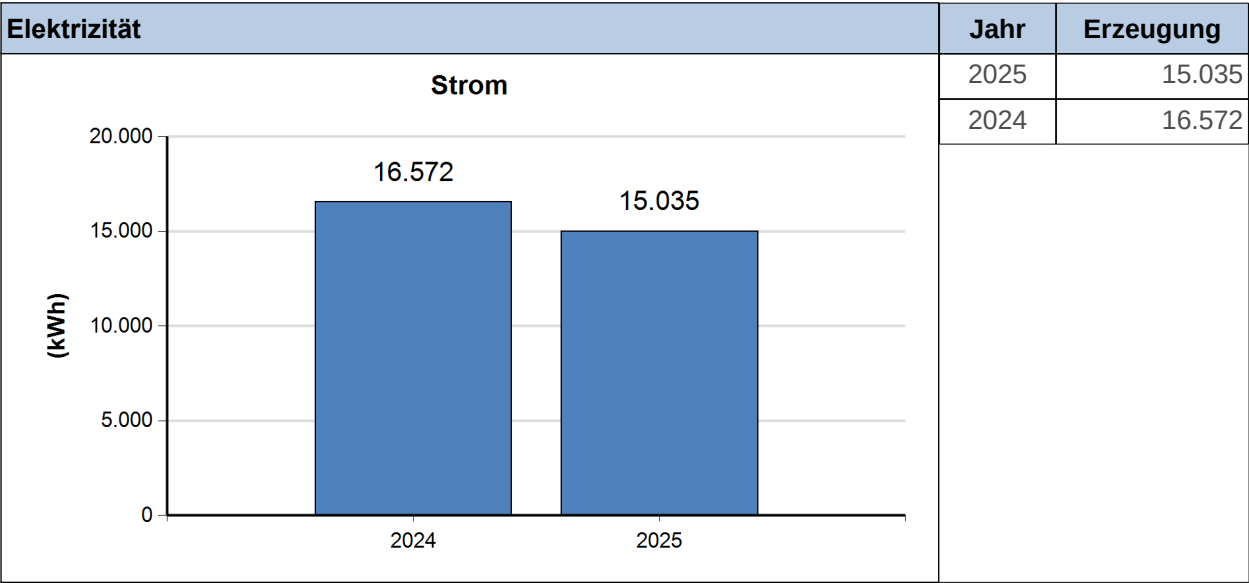

7.6.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

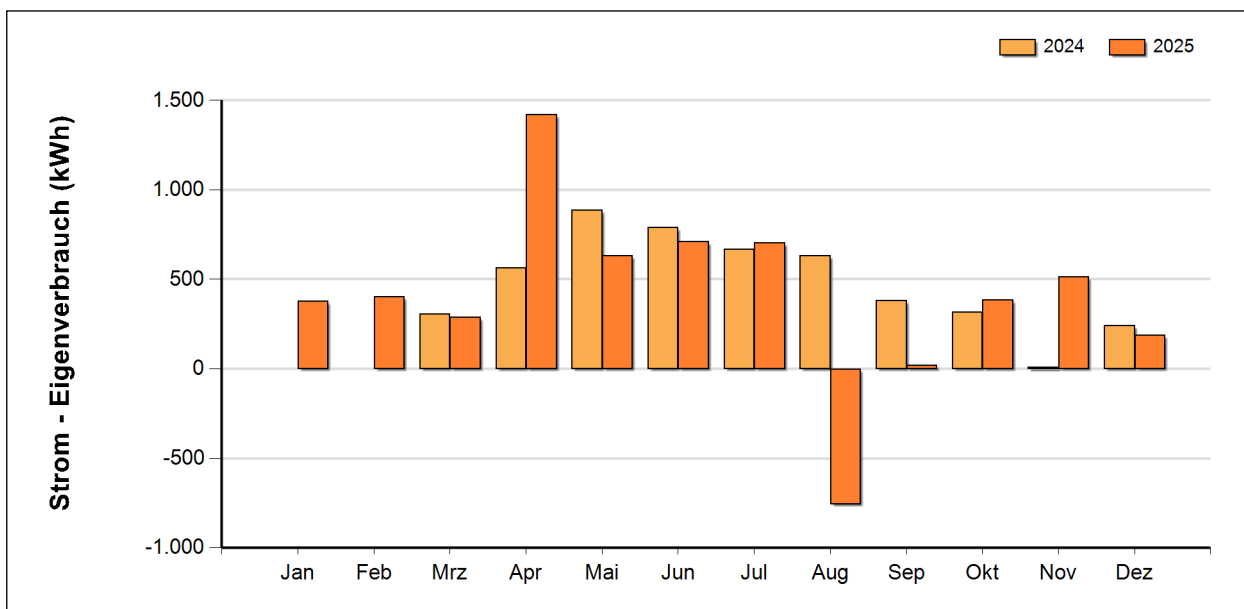
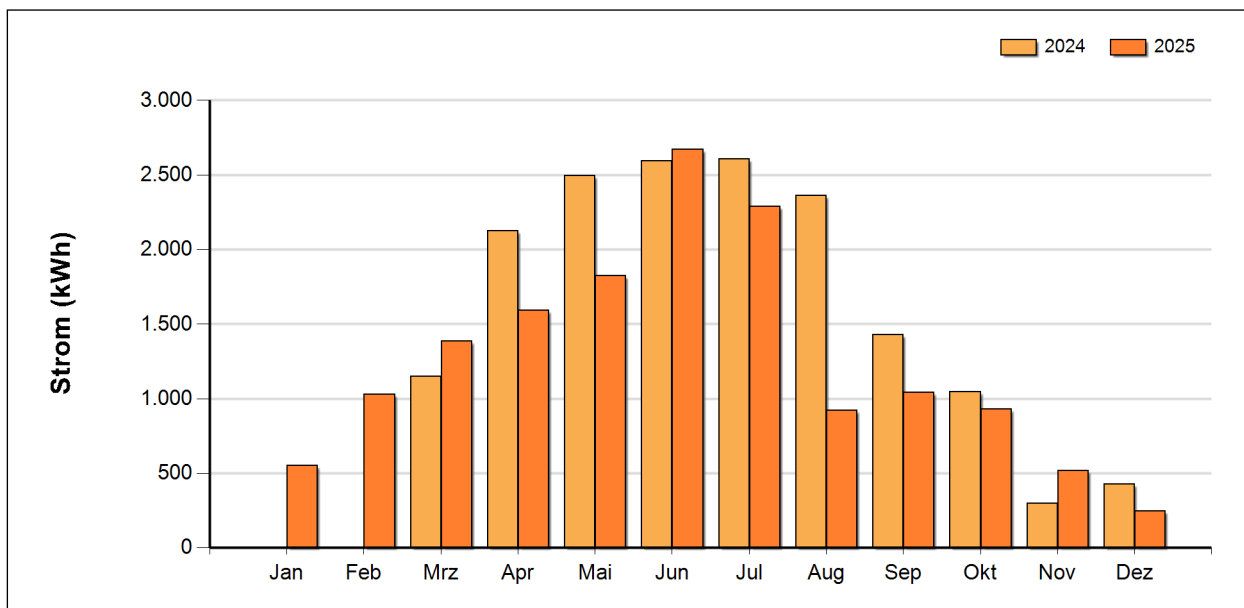


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



Eigenverbrauchsquote nur 33 % — 10.128 kWh werden eingespeist.

7.7 PV-Anlage FF Waldlesberg (8,30 kWp)

7.7.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

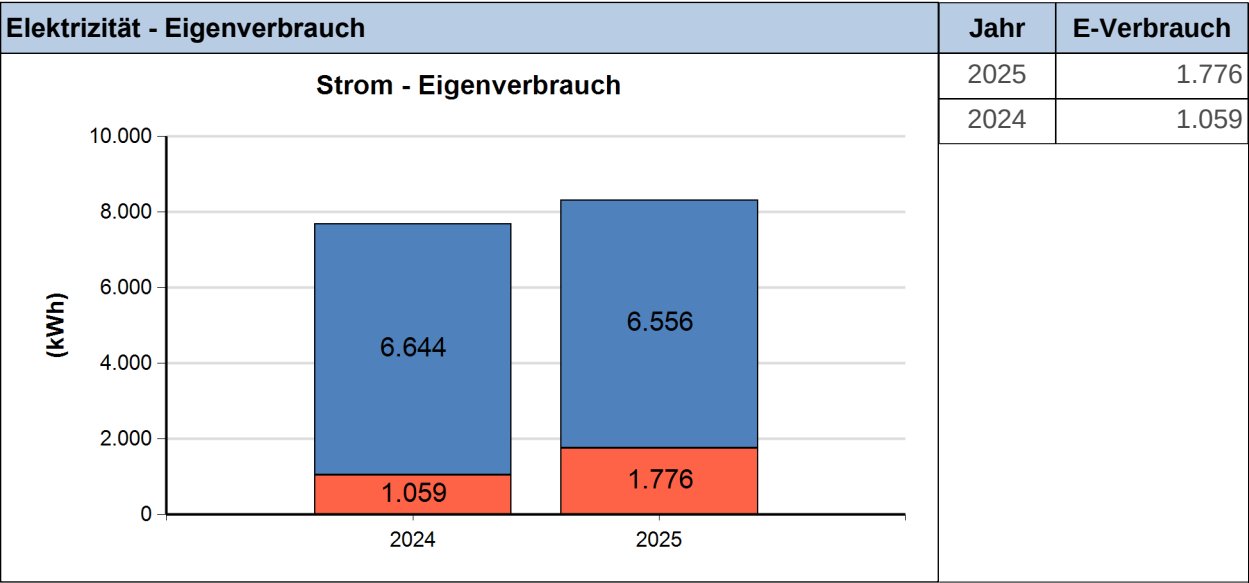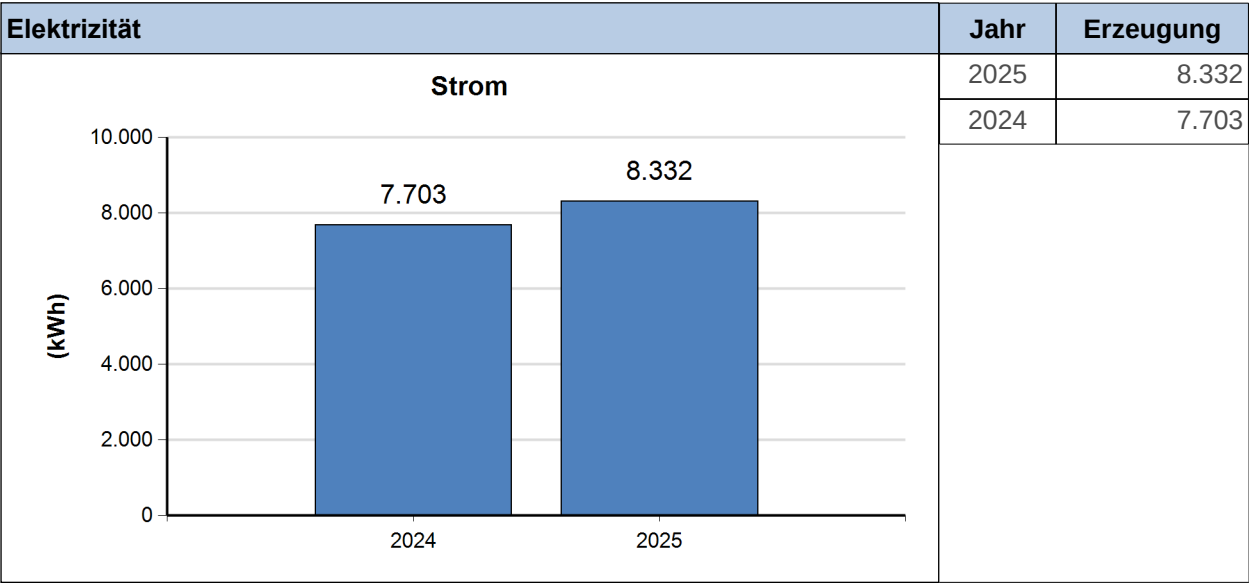

7.7.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

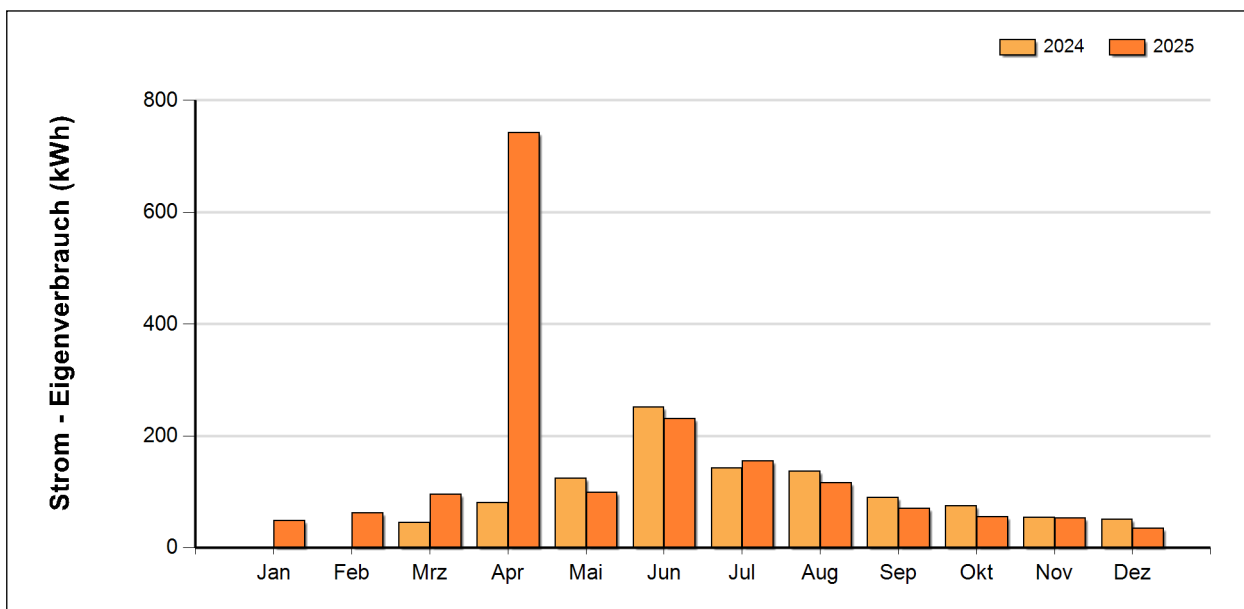
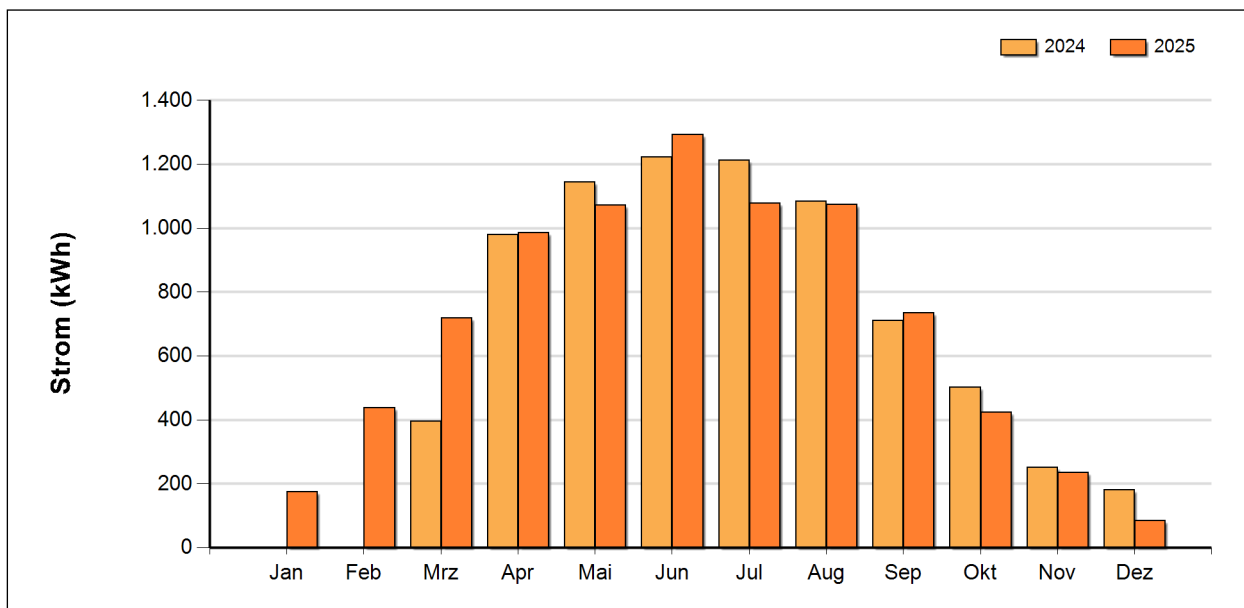


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



Eigenverbrauchsquote nur 21 % — 6.556 kWh werden eingespeist.

7.8 PV-Anlage KIGA 1A (20,52 kWp)

7.8.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

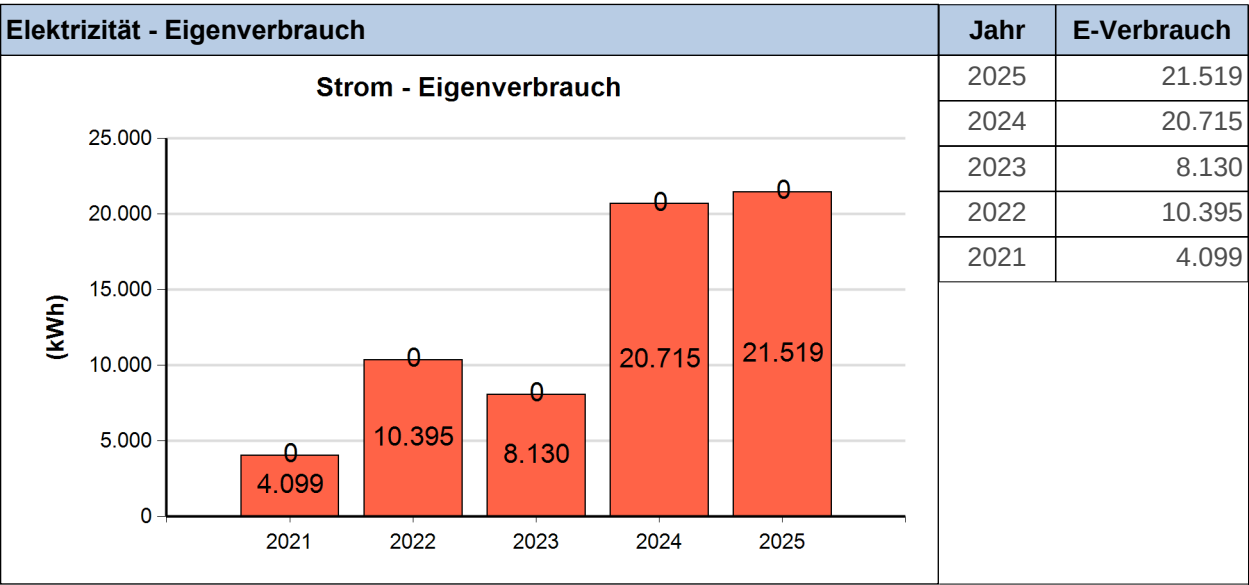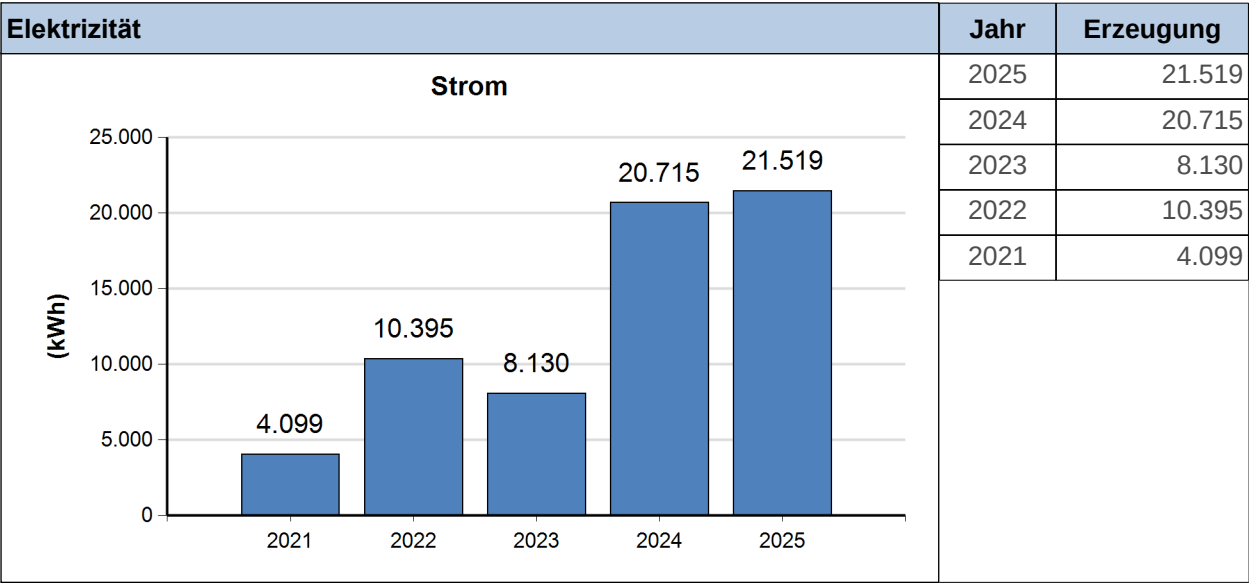

7.8.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

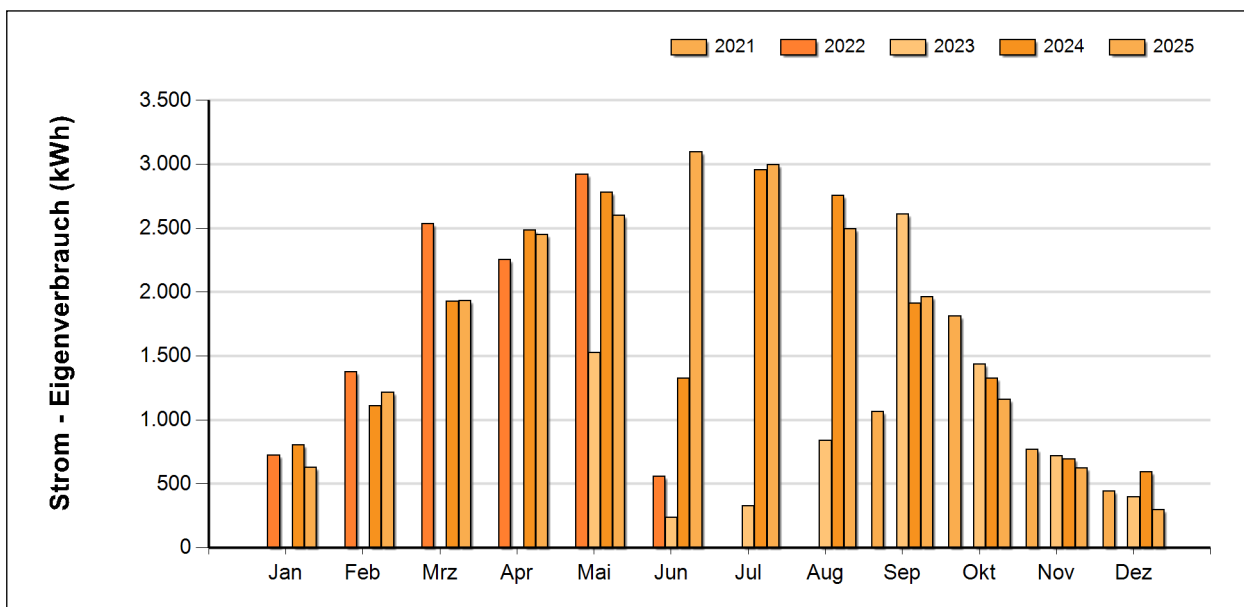
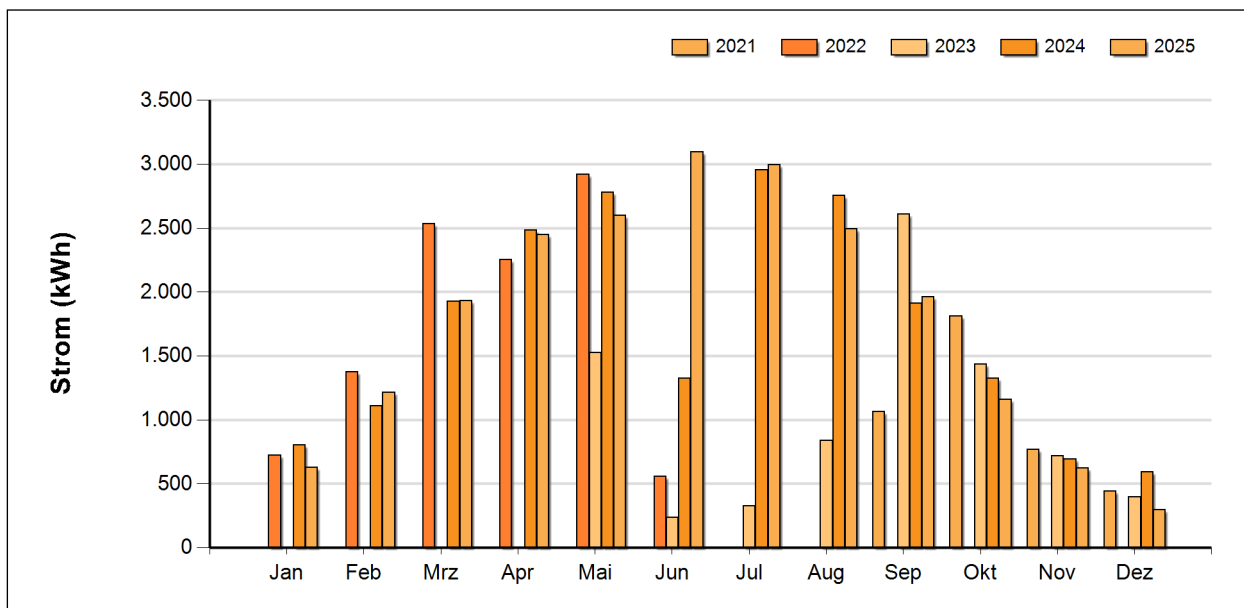


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7.9 PV-Anlage KIGA 1B (15,20 kWp)

7.9.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

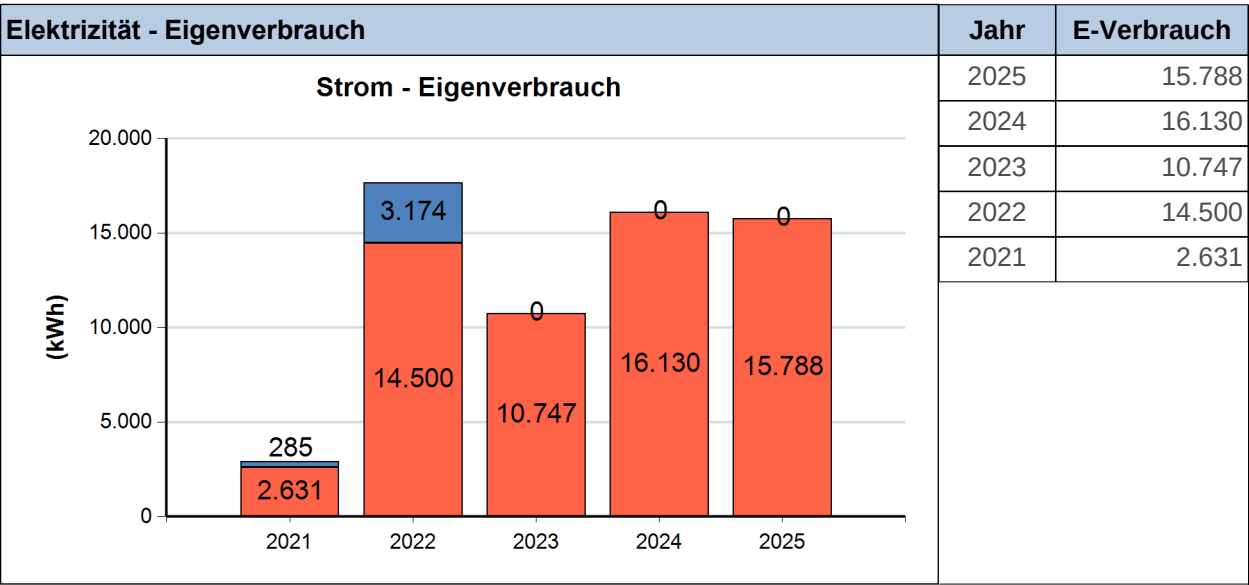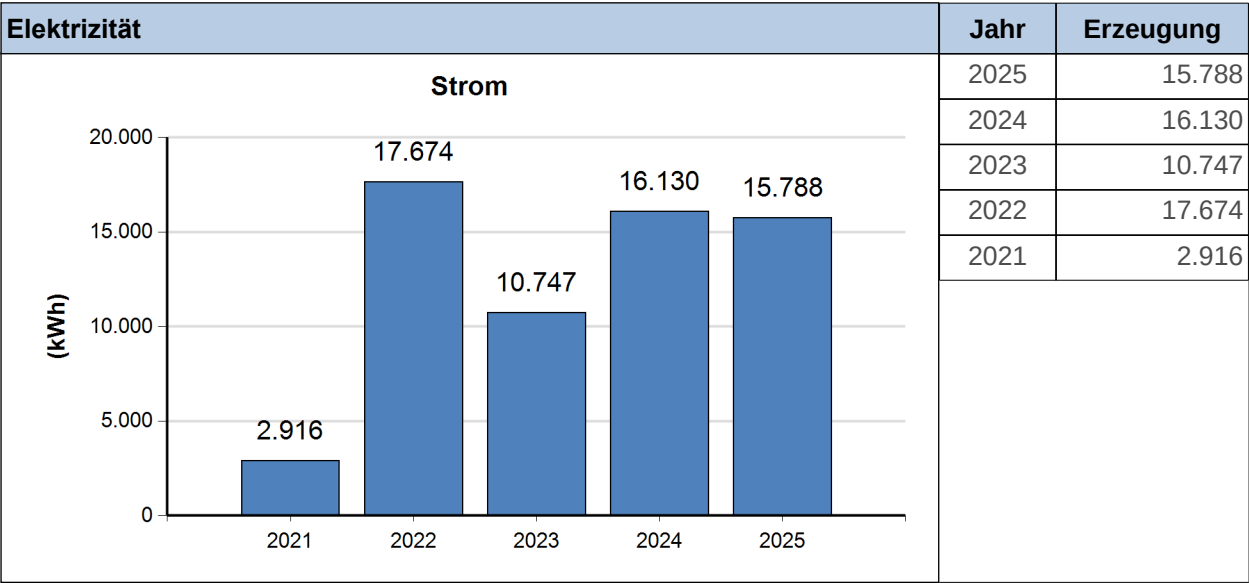

7.9.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

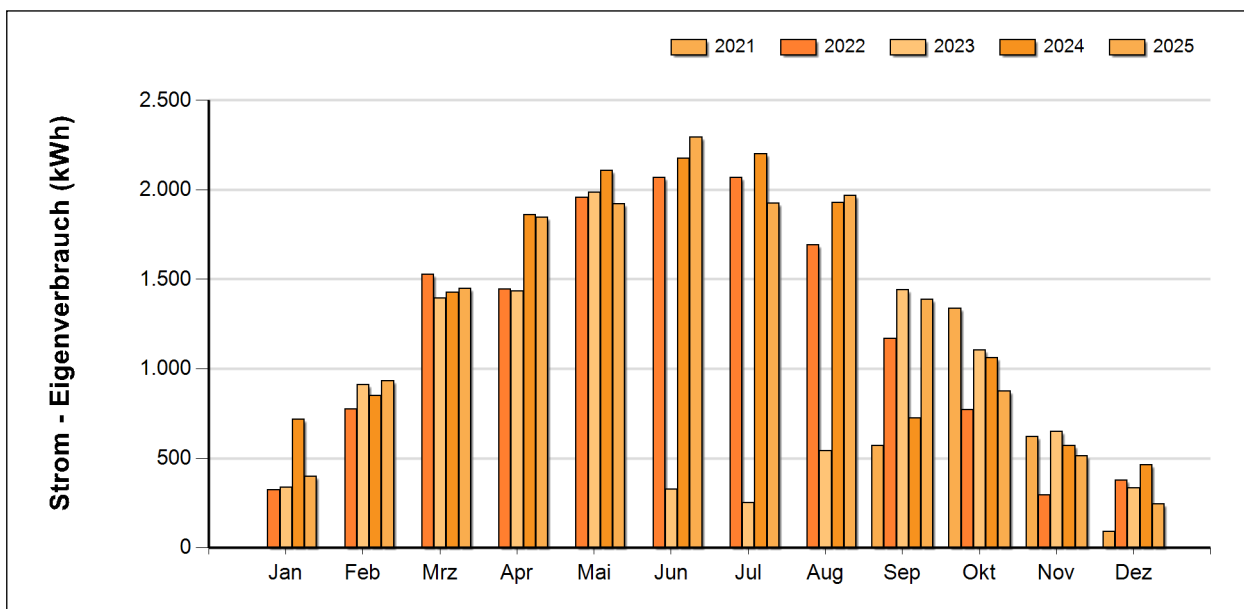
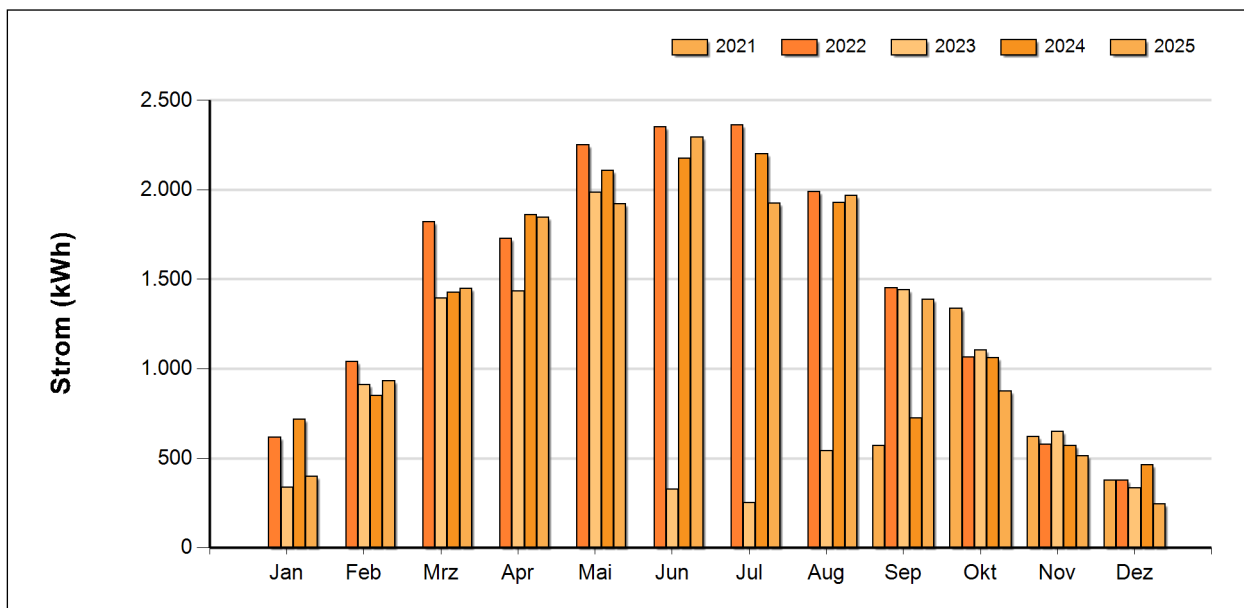


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7.10 PV-Anlage KIGA 2 (21 kWp)

7.10.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

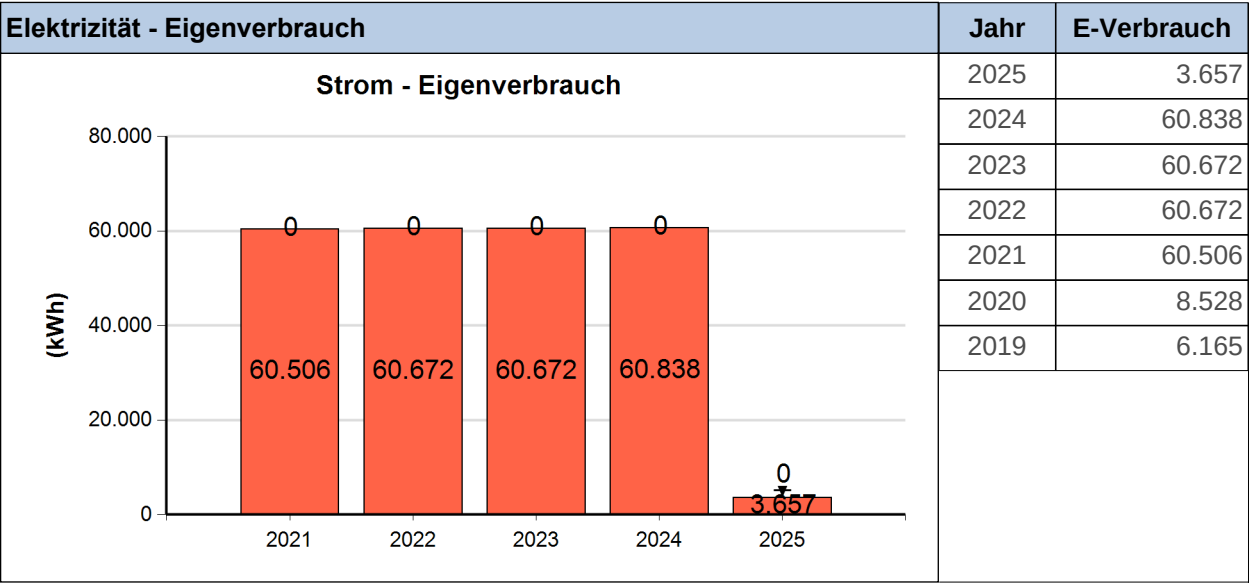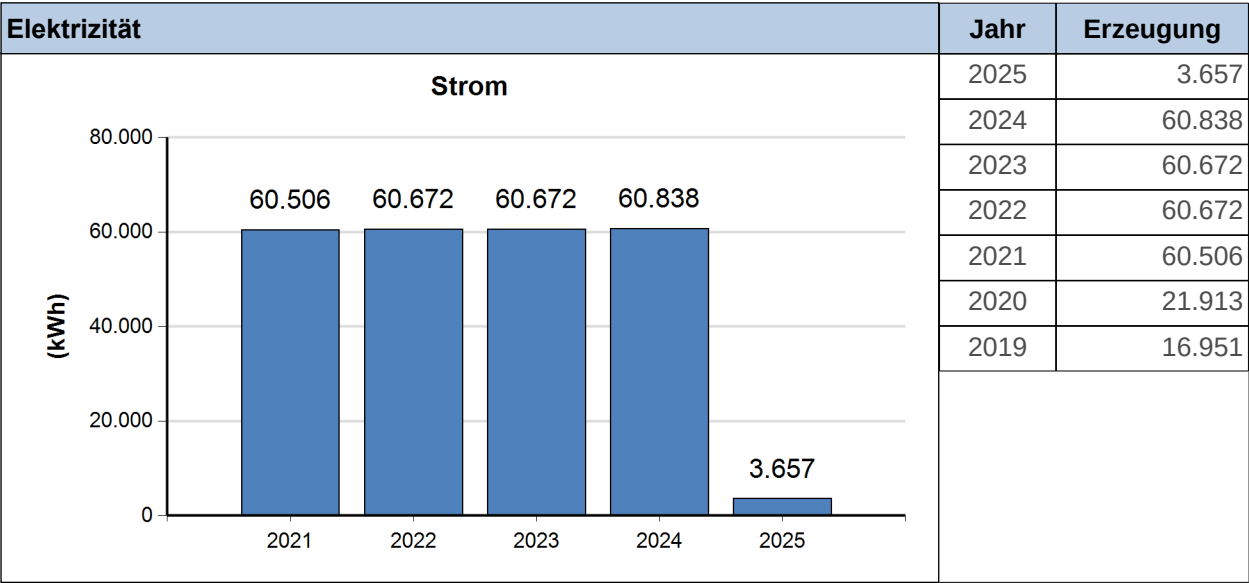

7.10.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

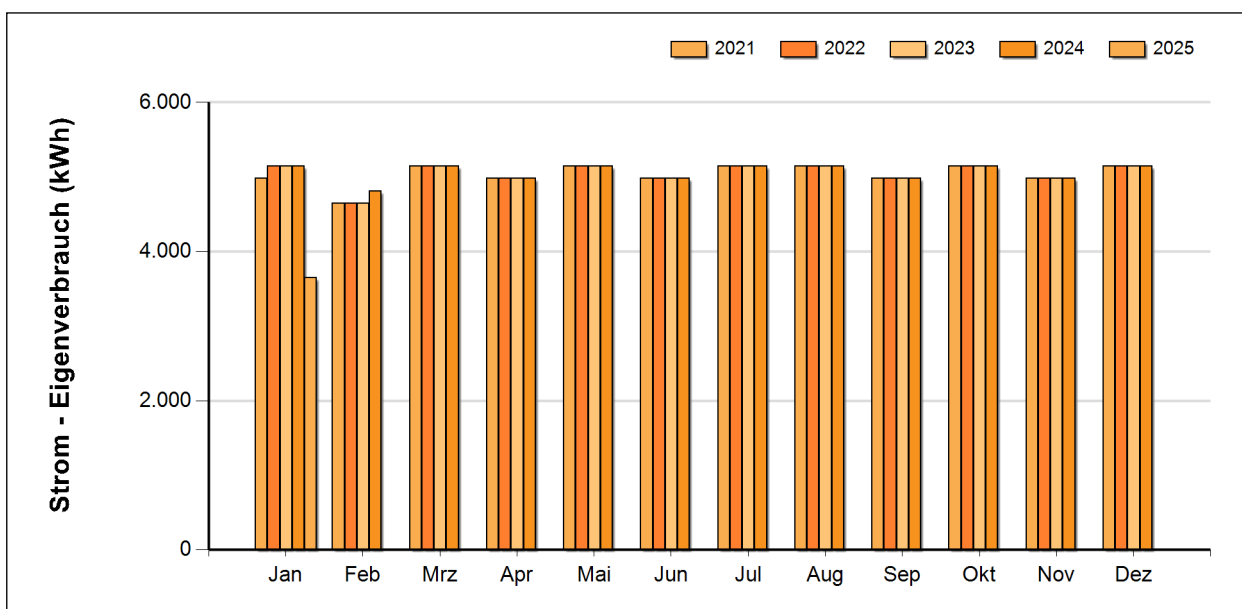
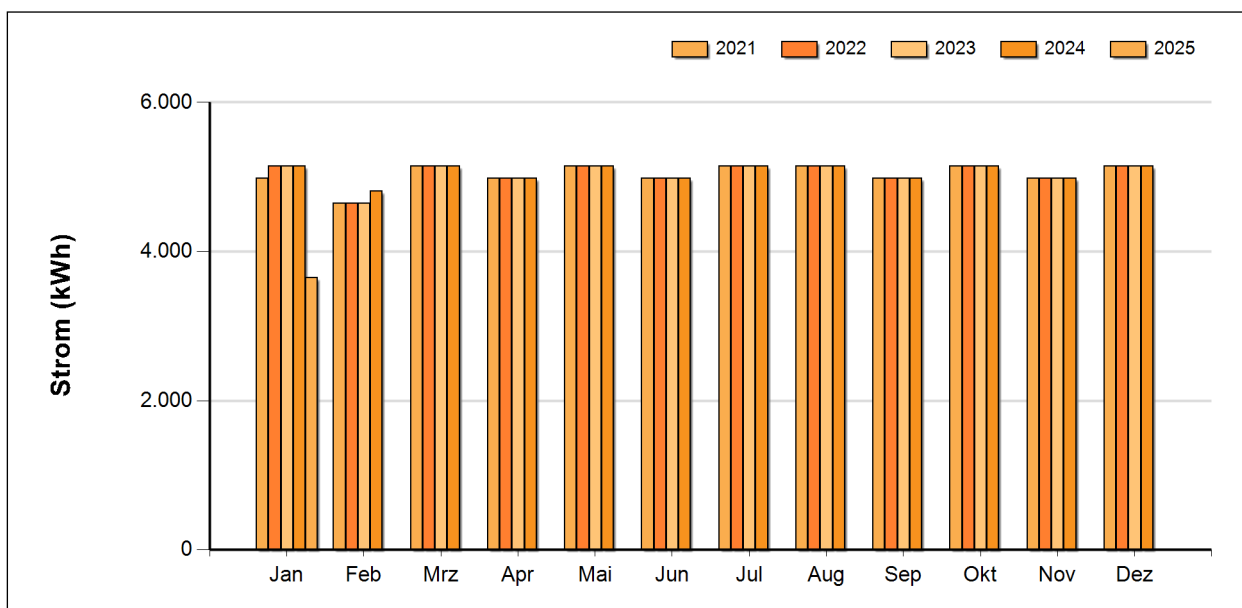


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


Aktuellere Produktionsdaten liegen der Gemeinde nicht mehr auf.

7.11 PV-Anlage Mittelschule Traismauer (30,40 kWp)

7.11.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

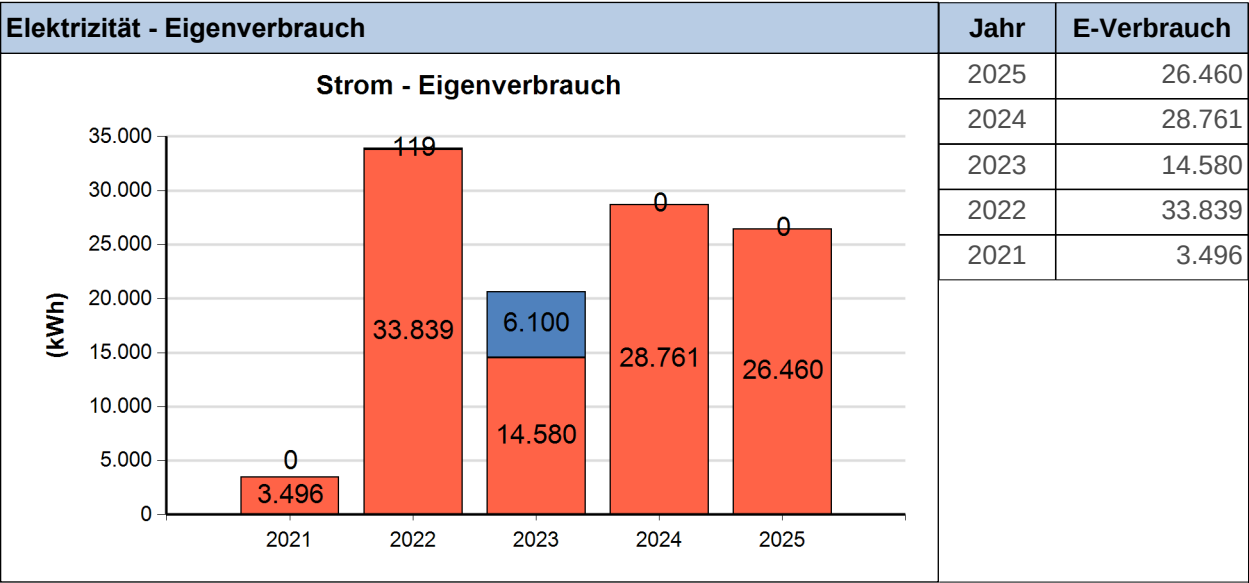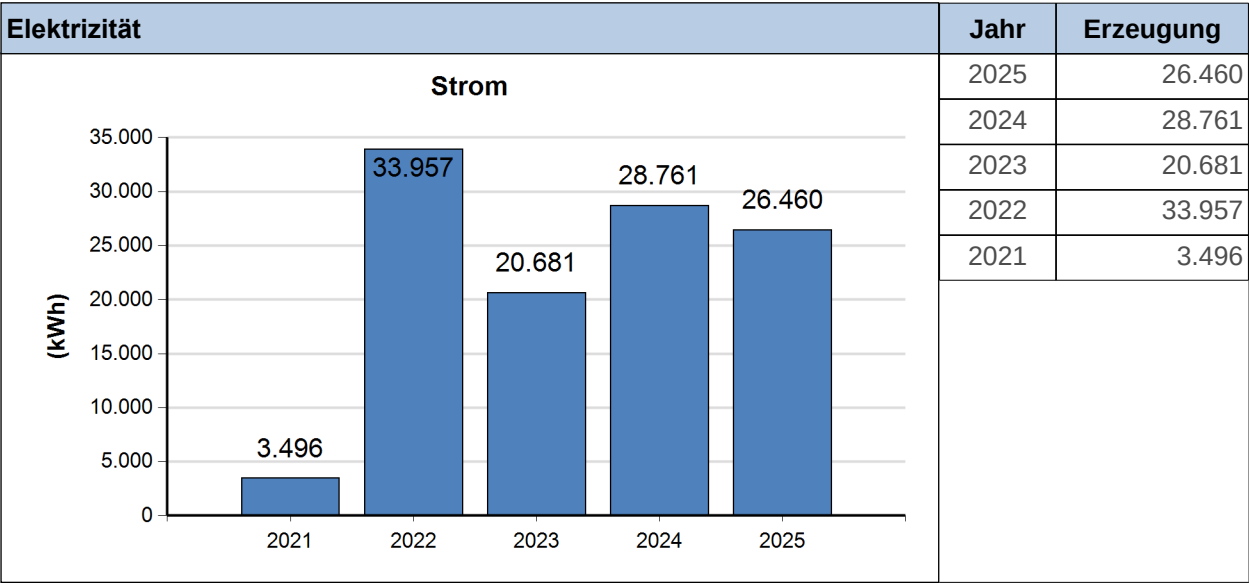

7.11.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte


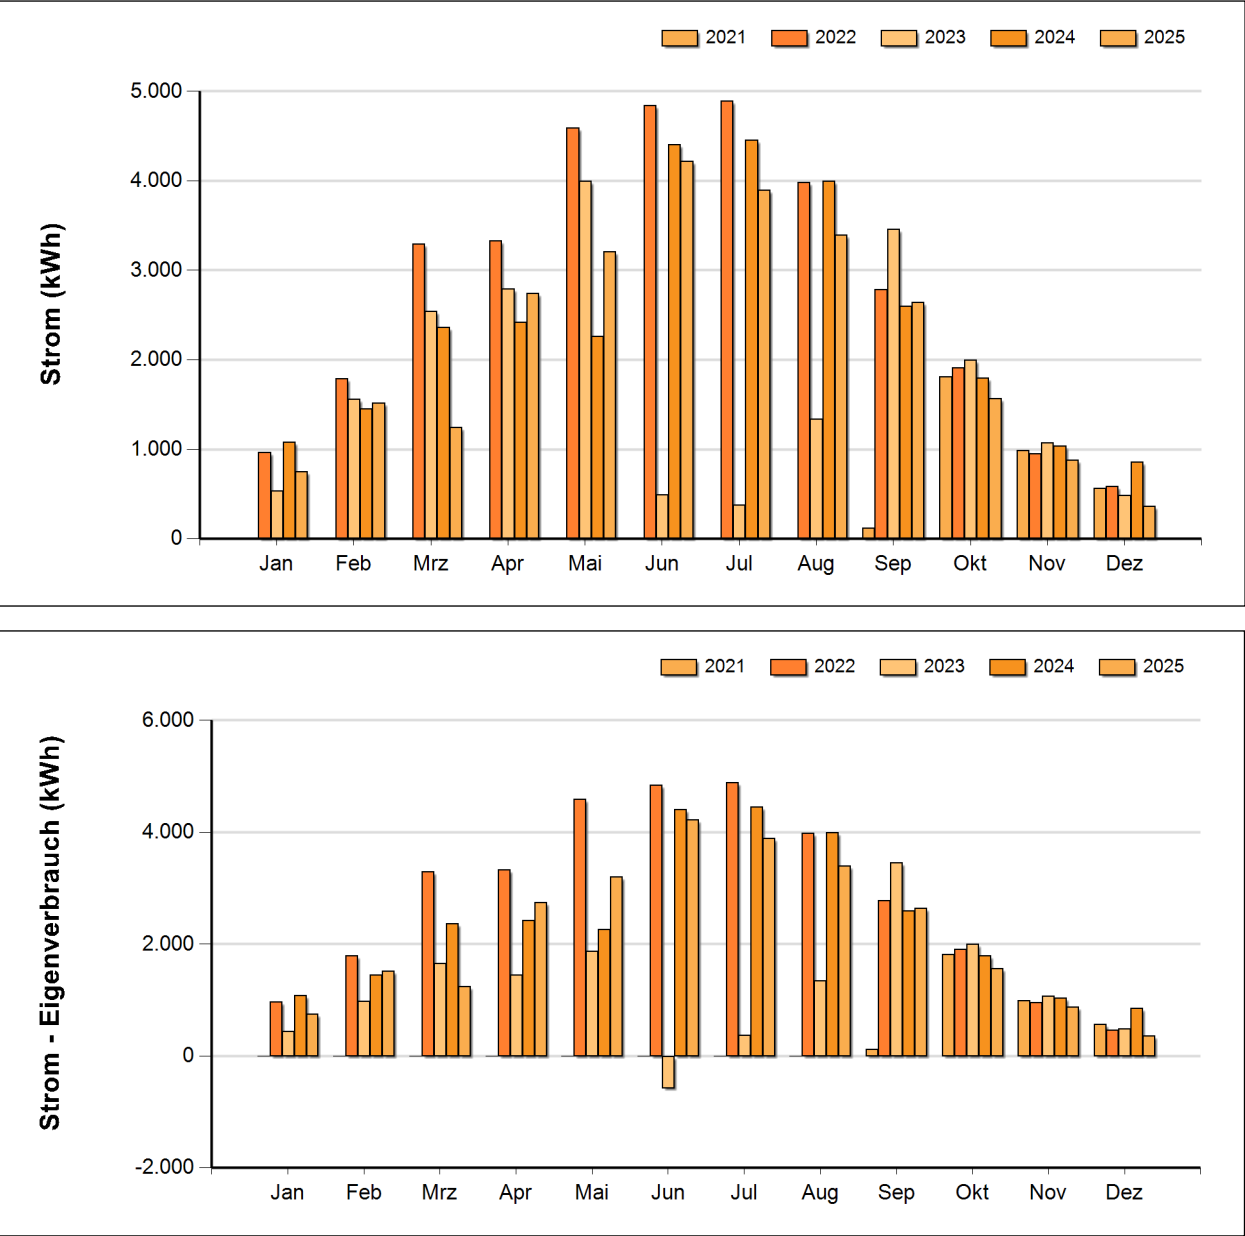


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

7.12 PV-Anlage Volksschule Gemeinlebarn (12,16 kWp)

7.12.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

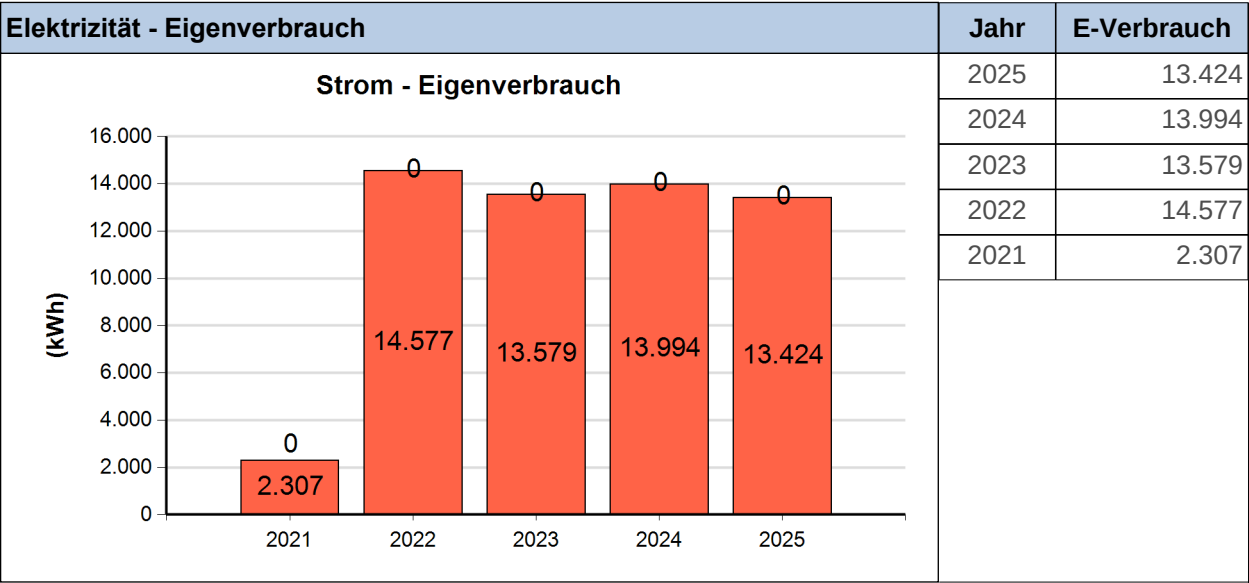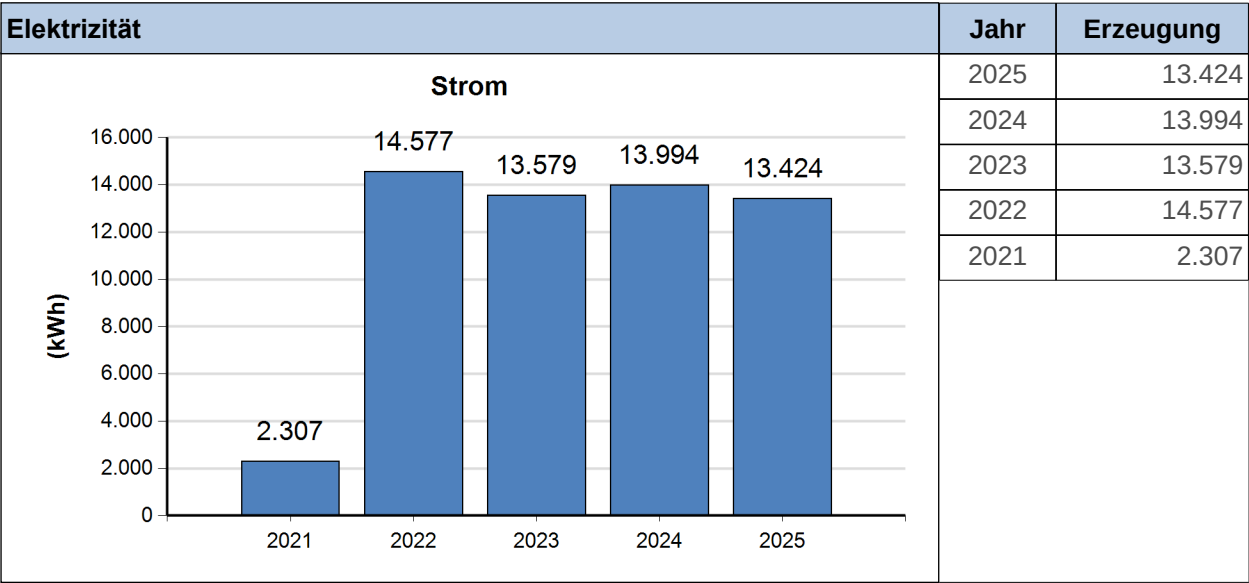

7.12.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte


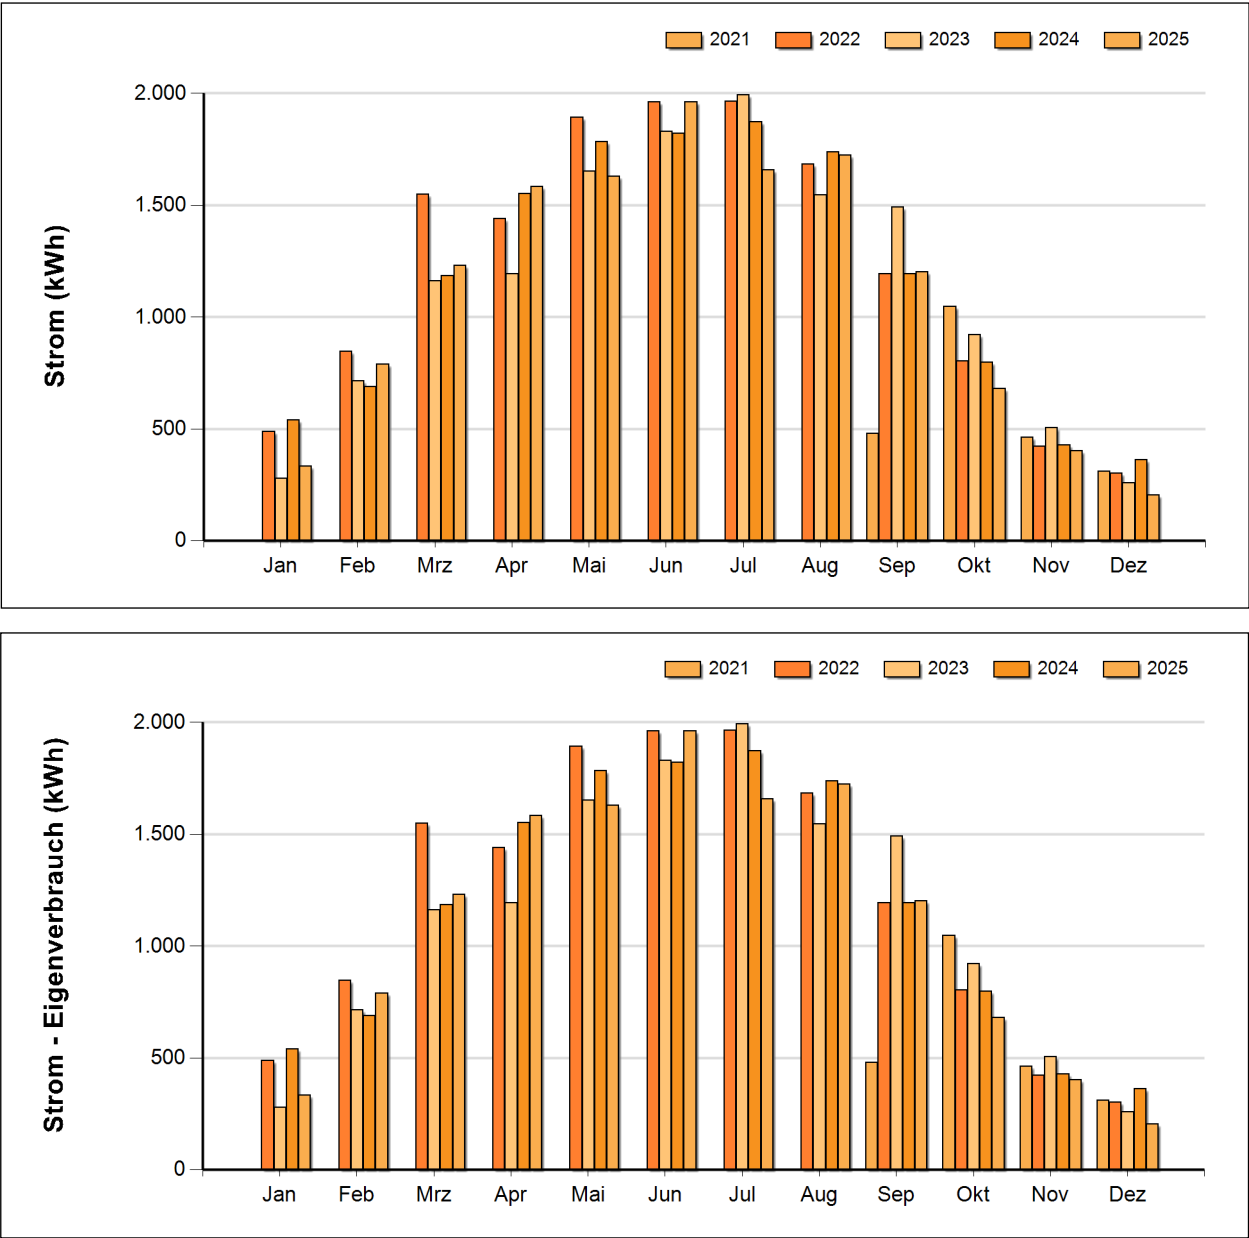


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7.13 PV-Anlage Wirtschaftshof Traismauer (20,72 kWp)

7.13.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

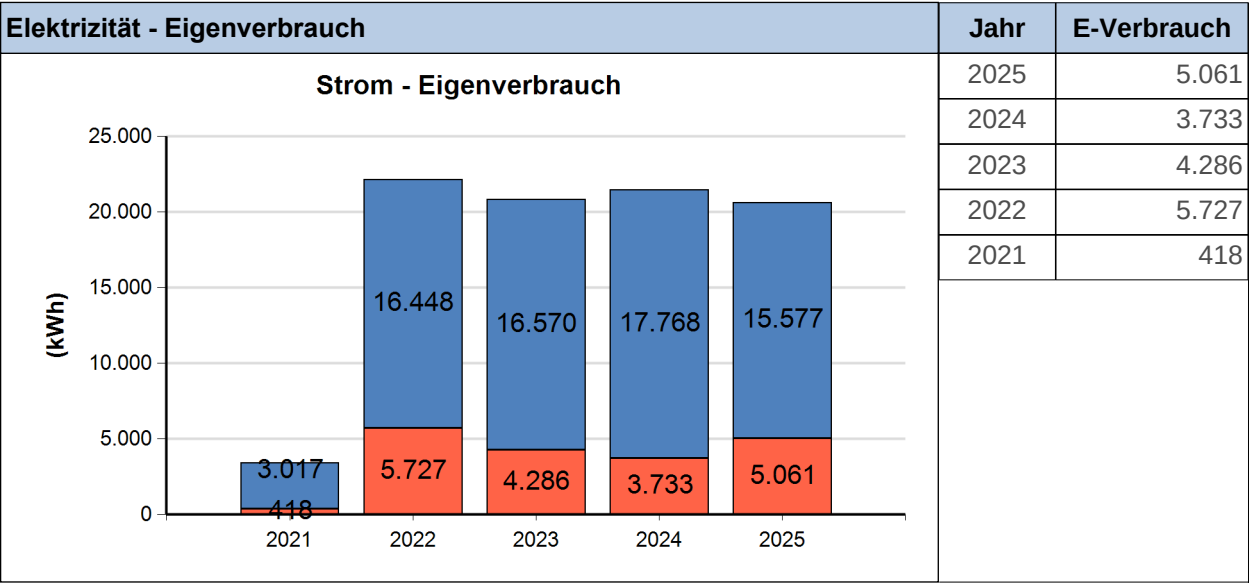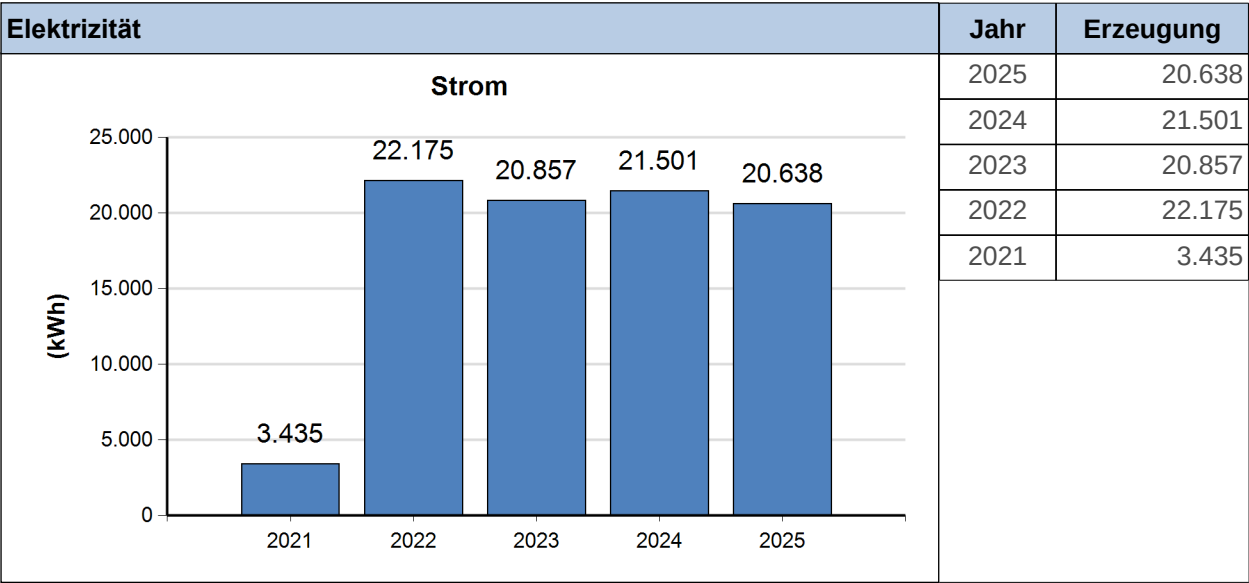

7.13.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

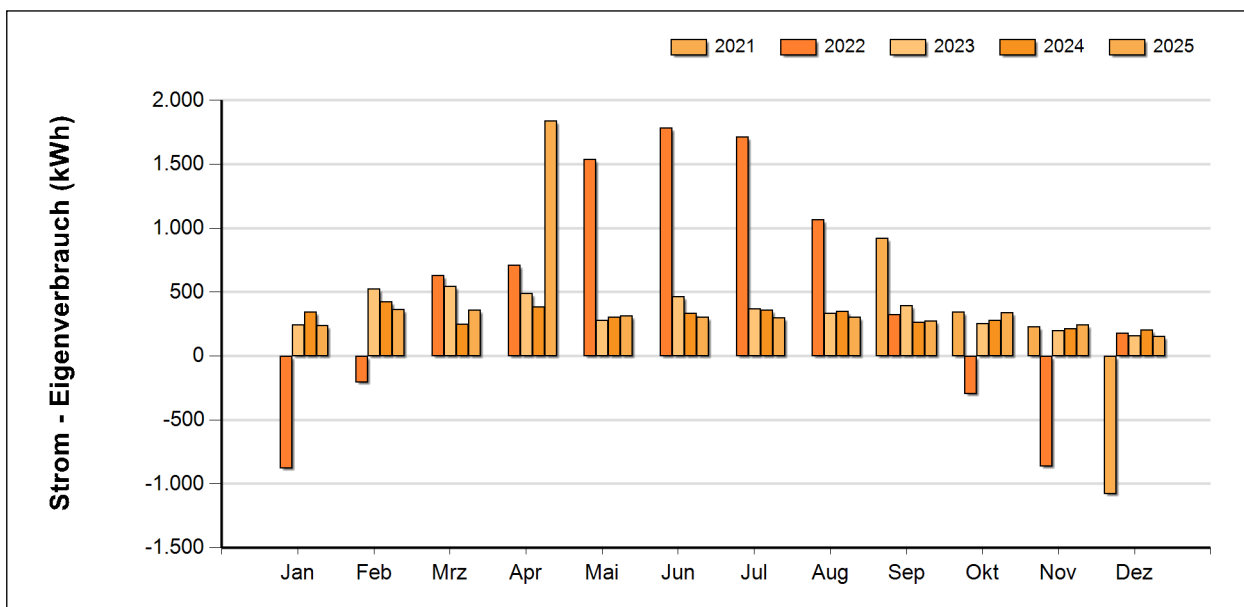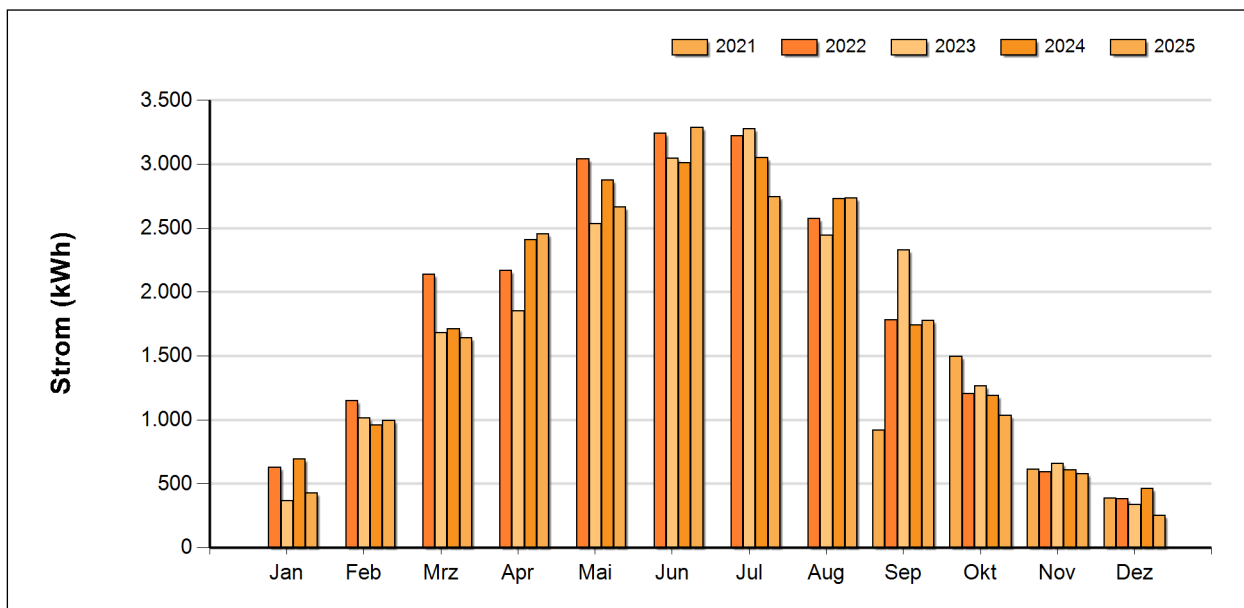


Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Eigenverbrauchsquote nur 25 % — 15.577 kWh werden eingespeist.

8. Fuhrparke

In folgendem Abschnitt wird der Fuhrpark näher analysiert, wobei für jedes Fahrzeug eine detaillierte Auswertung erfolgt.

1 Fuhrpark Wirtschaftshof

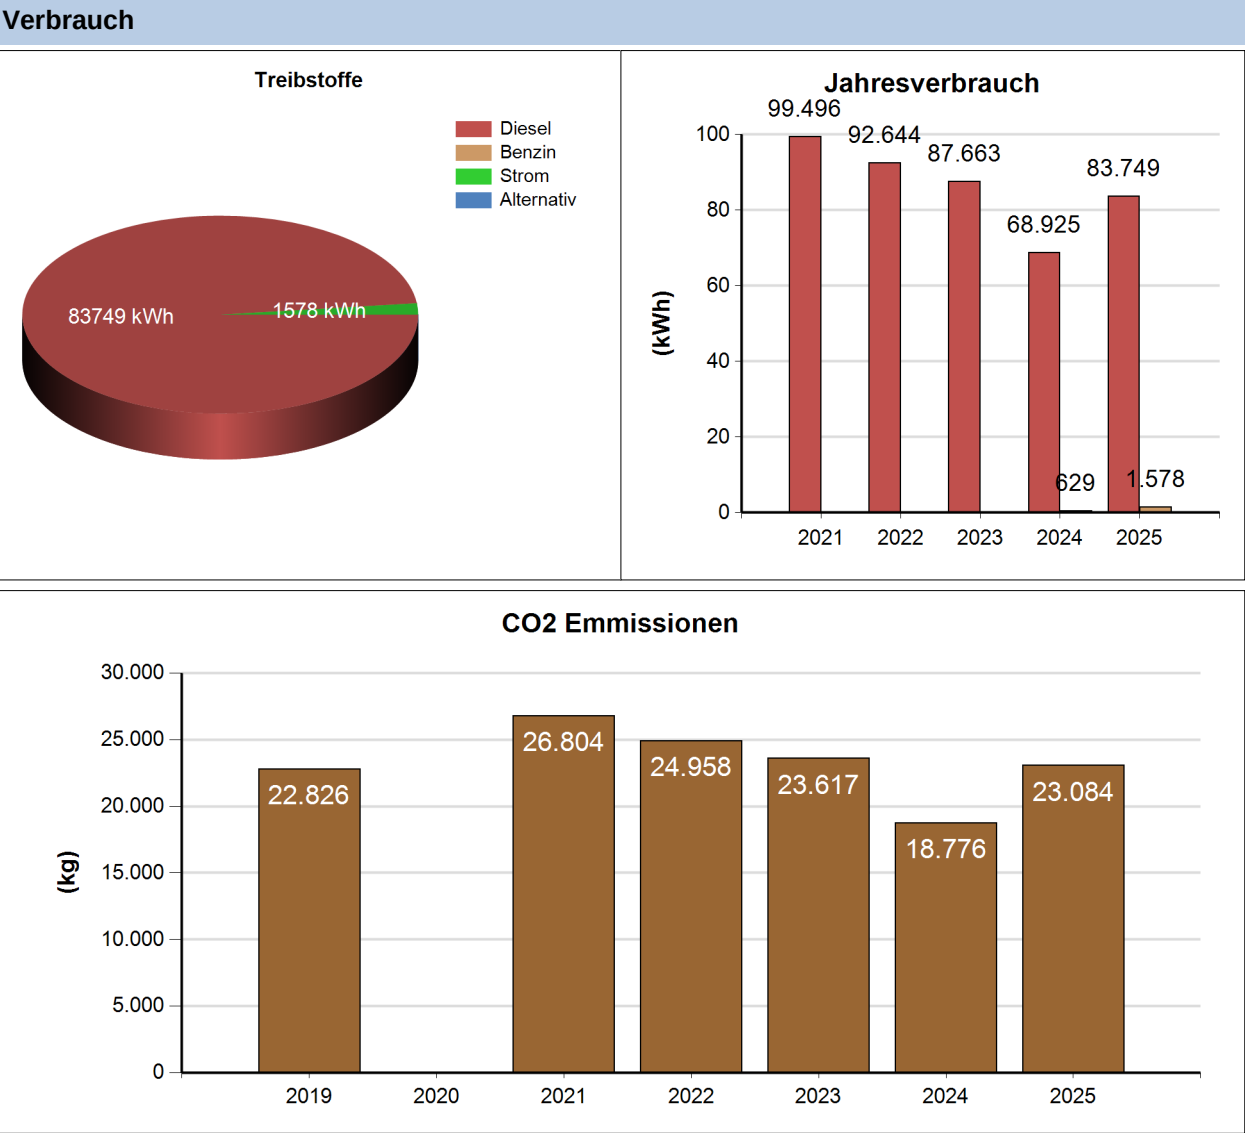

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

